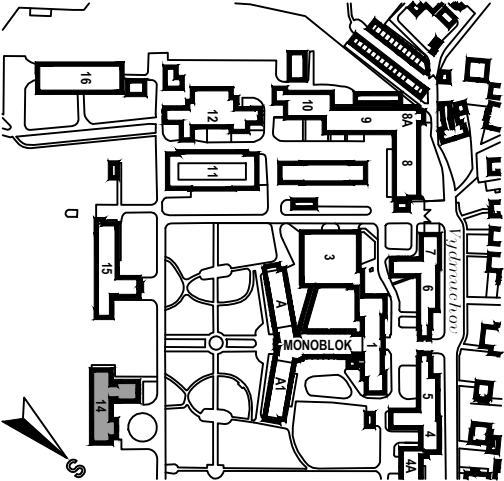


NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE				DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Stavebník: Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace Výdumuchov 399/5, 734 01 Karviná		Autorizační razítko:		Schema: 			
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz							
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA							
Akce: <b>Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra</b>							
Zpracovatel částí: <b>MARTIN SYNEK</b> PROJEKCE ELEKTRO Blanenská 10, 621 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@mspe.cz		Zodpovědný projektant Martin Synek		Vyracoval Martin Synek		PARE:	
Objekt (SO): SO 01 - Oční centrum a LDN				Datum		SRPEN 2023	
				Zakázkové číslo		DPS-03-2023	
				Formát		11xA4	
				Stupeň		DPS	
Část PD: Zařízení silnoprůdé elektrotechniky				Měřítko		Číslo přílohy	
Příloha: Rozvaděče 3.NP				není		<b>D.1.5-22</b>	

# Rozvaděč 3RS1

typ: oceloplechový skříňový

požární odolnost: není

počet skříní: 2

podstavec: 100mm

zkratová odolnost: 10kA

krytí: IP40/IP20

přívod, vývod: vrchem

rozměry skříně1: šířka 100mm, hloubka 300mm, výška 2100mm

počet modulů skříně: 12řad x 43 modulů

rozměry skříně2: šířka 600mm, hloubka 300mm, výška 2100mm

počet modulů skříně: 12řad x 20 modulů

napěťová soustava: napájení MDO - 400V, 50Hz, TN-S

napájení DO - 400V, 50Hz, TN-S

napájení VDO - 230V, 50Hz, TN-S


napájení ZIS-DO - 1PE, 230V, 50Hz, IT

napájení ZIS-VDO - 1PE, 230V, 50Hz, IT


jednotlivé stupně dodávky el. energie viditelně oddělit

rozmístění přístrojů do skříní dle konstrukčního návrhu rozvaděče

<b>MARTIN SYNEK</b> PROJEKCE ELEKTRO Blanenská 10, 621 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@mspe.cz	REVIZE: 00	VYPRACOVAL: Martin Synek	DATUM: Srpen 2023
	NÁZEV AKCE: <b>NSP KARVINÁ-RÁJ Oční centrum a LDN</b>	NÁZEV ROZVADĚČE: <b>Rozvaděč 3RS1</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>22/list01</b>

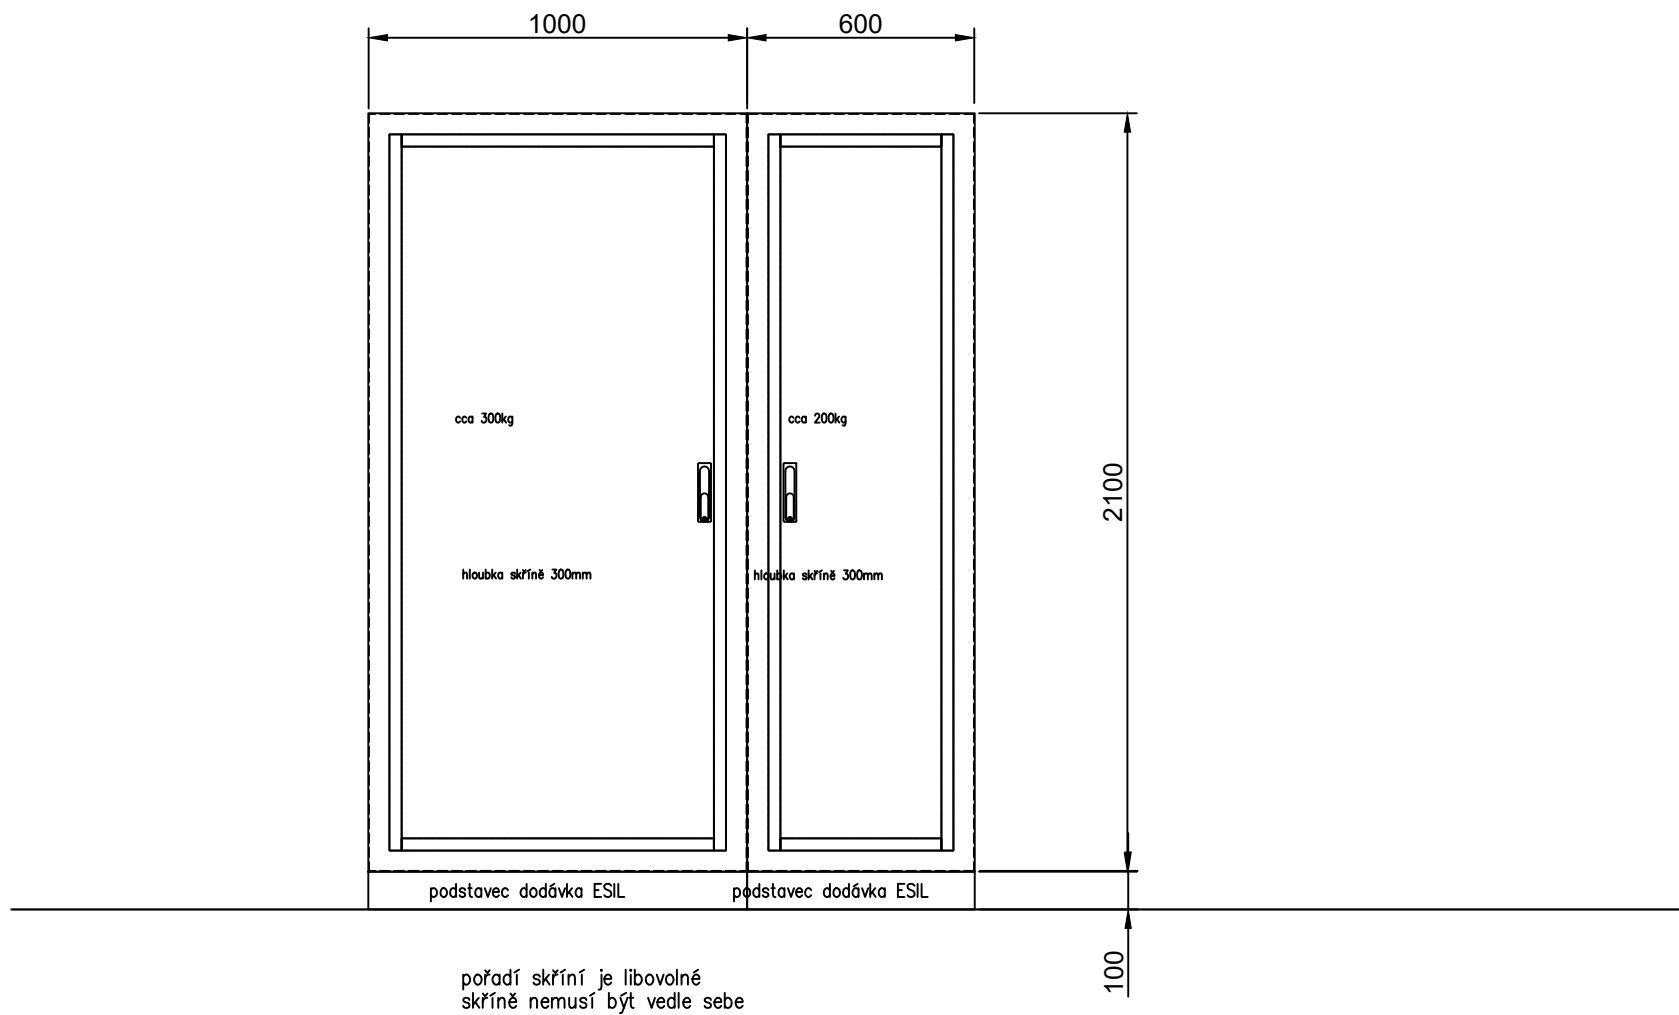



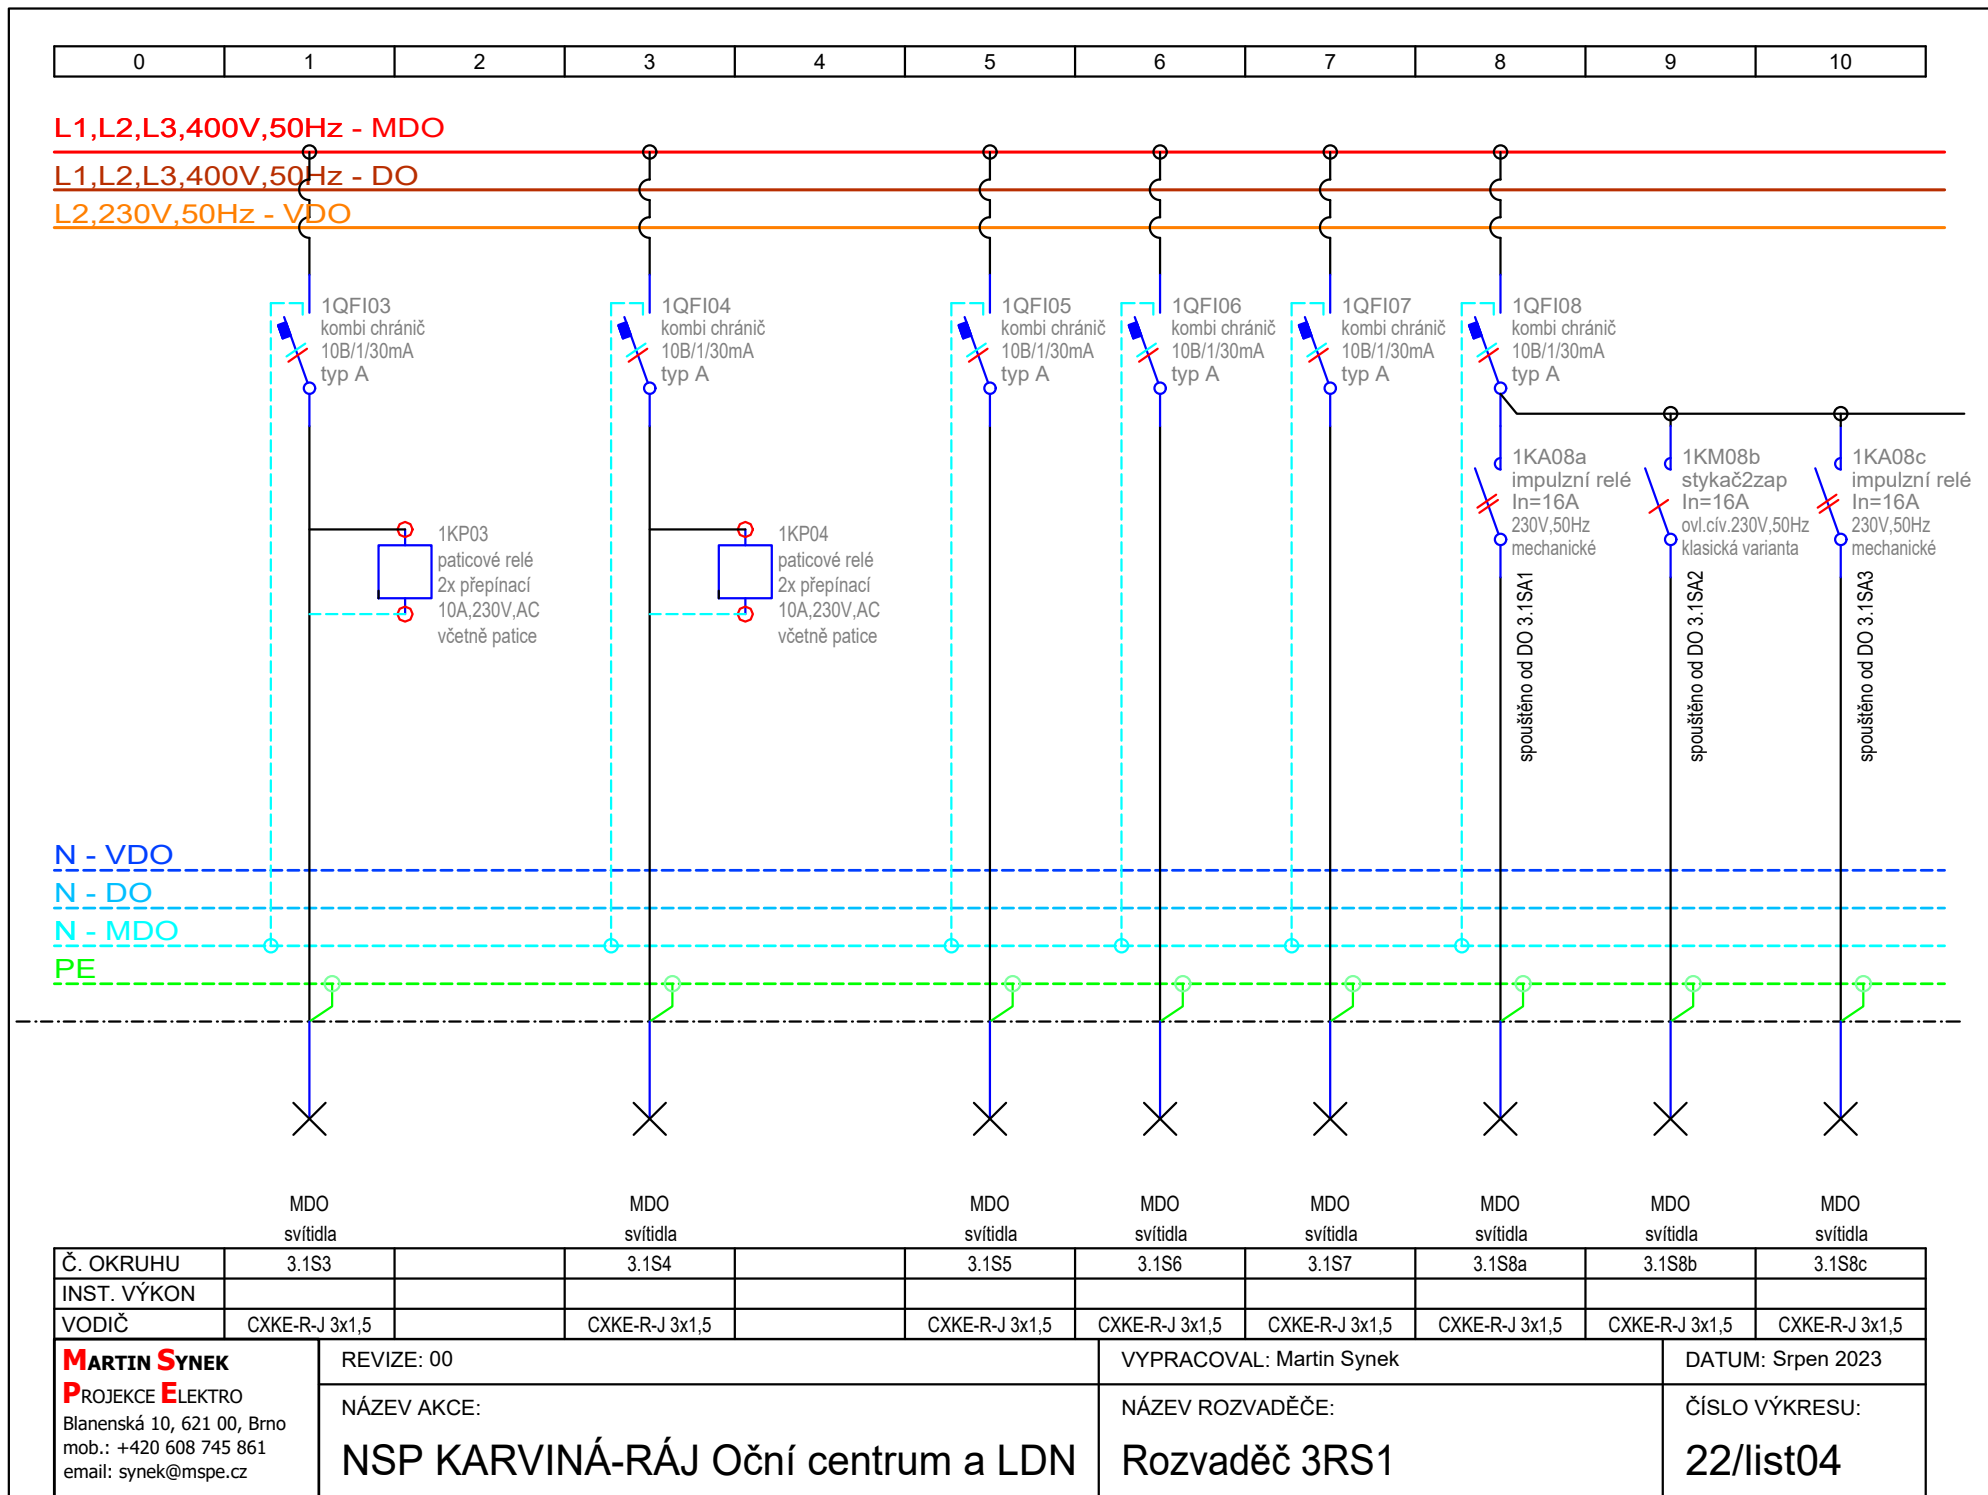


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz - MDO

L1,L2,L3,400V,50Hz - DO

L2,230V,50Hz - VDO

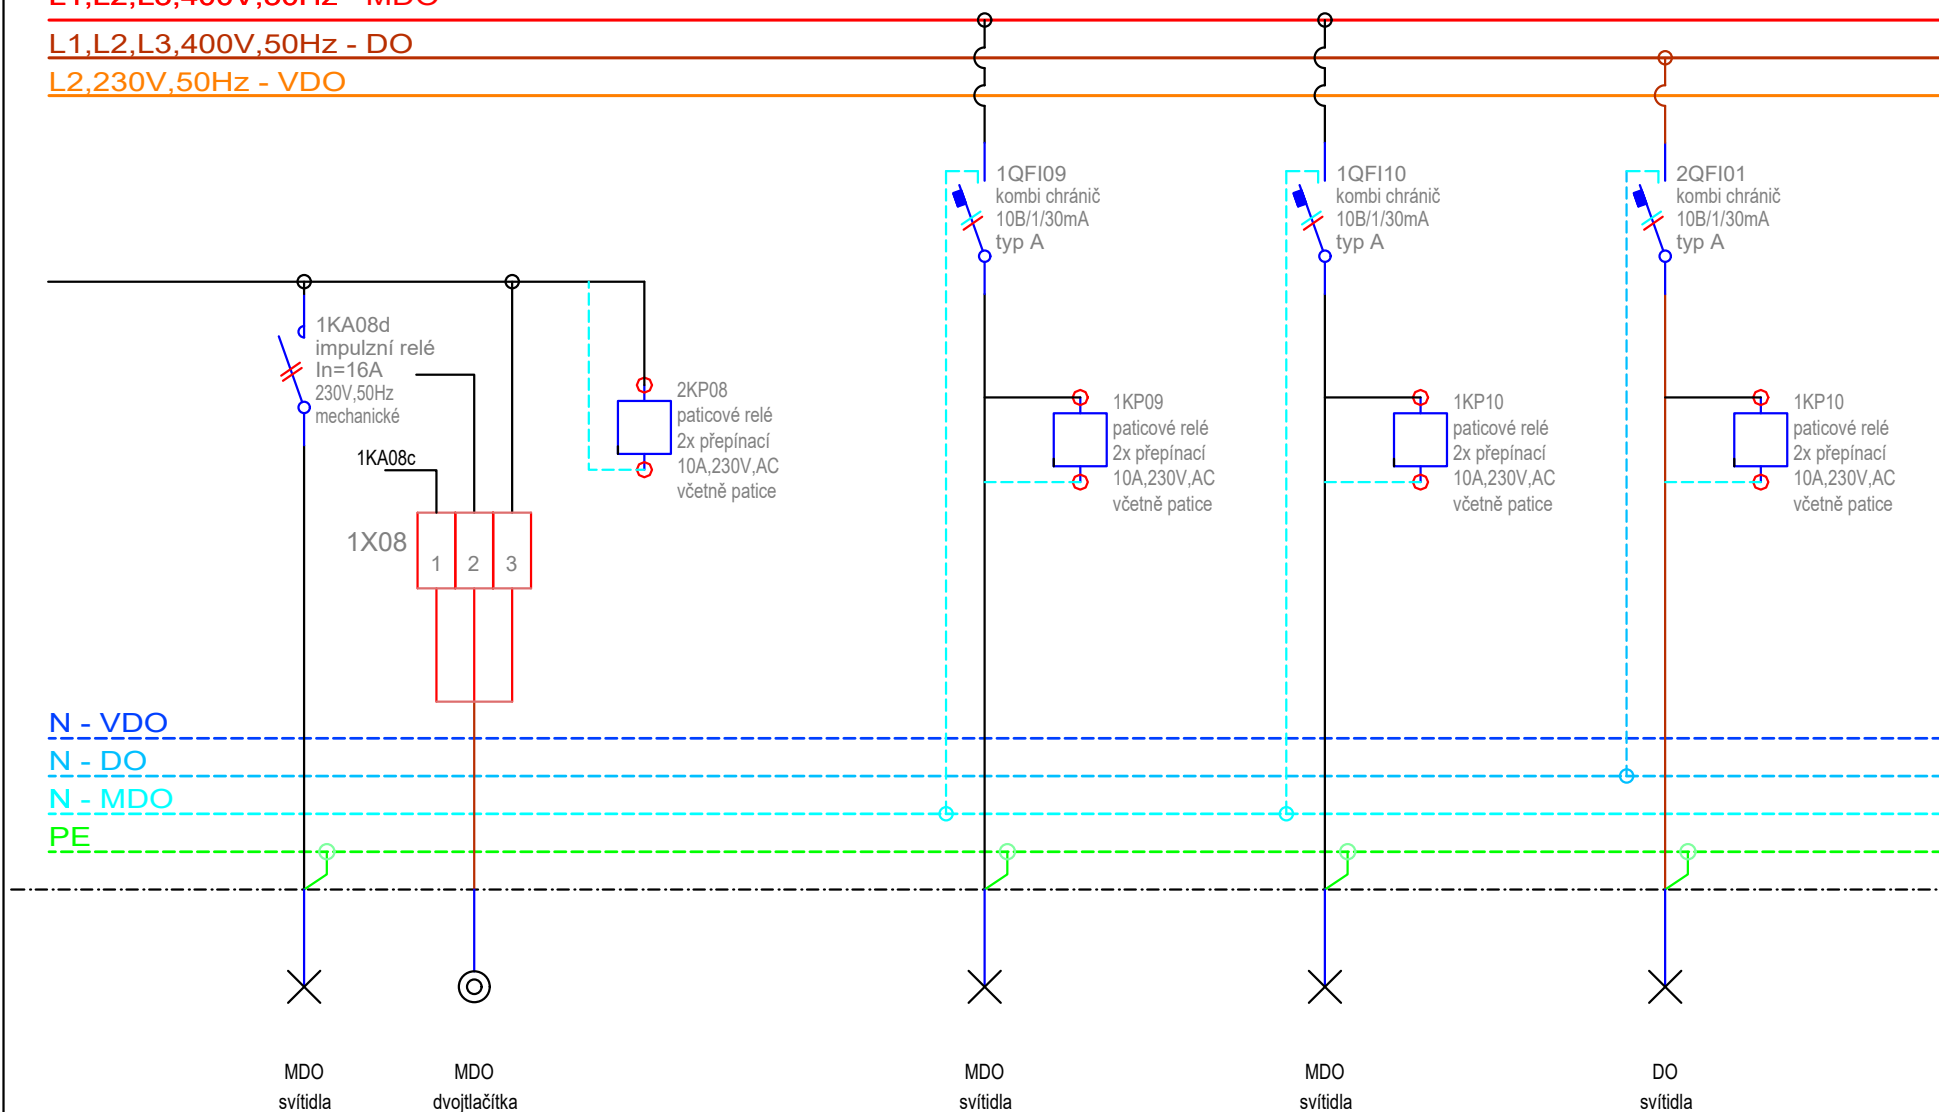

Č. OKRUHU	3.1S8d	3.1SA3			3.1S9		3.1S10		3.1dS1	
INST. VÝKON										
VODIČ	CXKE-R-J 3x1,5	CXKE-R-O 3x1,5			CXKE-R-J 3x1,5		CXKE-R-J 3x1,5		CXKE-R-J 3x1,5	

<b>MARTIN SYNEK</b> <b>P</b> ROJEKCE <b>E</b> LEKTRO Blanenská 10, 621 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@mspe.cz	REVIZE: 00	VYPRACOVAL: Martin Synek	DATUM: Srpen 2023
	NÁZEV AKCE: NSP KARVINÁ-RÁJ Oční centrum a LDN	NÁZEV ROZVADĚČE: Rozvaděč 3RS1	ČÍSLO VÝKRESU: 22/list05



