



LEGENDA:

- Domovní spínač řazení 1 - okruhy MDO
- Domovní spínač řazení 5 - okruhy MDO
- Domovní spínač řazení 6 - okruhy MDO
- Domovní spínač řazení 7 - okruhy MDO
- Domovní spínač řazení 6+6
- Domovní spínač řazení 1 - okruhy DO
- Domovní spínač řazení 5 - okruhy DO
- Domovní spínač řazení 6 - okruhy DO
- Domovní spínač řazení 7 - okruhy DO
- Domovní dvojitáčko řazení 1/0+1/0
- Domovní tlačítko řazení 1/0
- Ovládací panel
- Pohybové čidlo nástěnné zapuštěné 180°
- Pohybové čidlo stropní zapuštěné/přisazené 360°
- Spínač do vlhka řazení 1 povrchový
- Spínač do vlhka řazení 5 povrchový
- Spínač do vlhka řazení 6 povrchový
- Spínač do vlhka řazení 7 povrchový
- Nový patrový rozvaděč
- Bezhalogenový kabel Praflasafe-J 3x1,5
- Bezhalogenový kabel Praflasafe-O 3x1,5
- Bezhalogenový kabel Praflasafe-J 4x1,5
- bezhalogen-J 3x2,5
- CYKY-J 3x1,5
- CYKY-O 3x1,5
- CYKY-J 4x1,5
- Hlavní kabelové trasy
- bezhalogen - DALI sběrnice

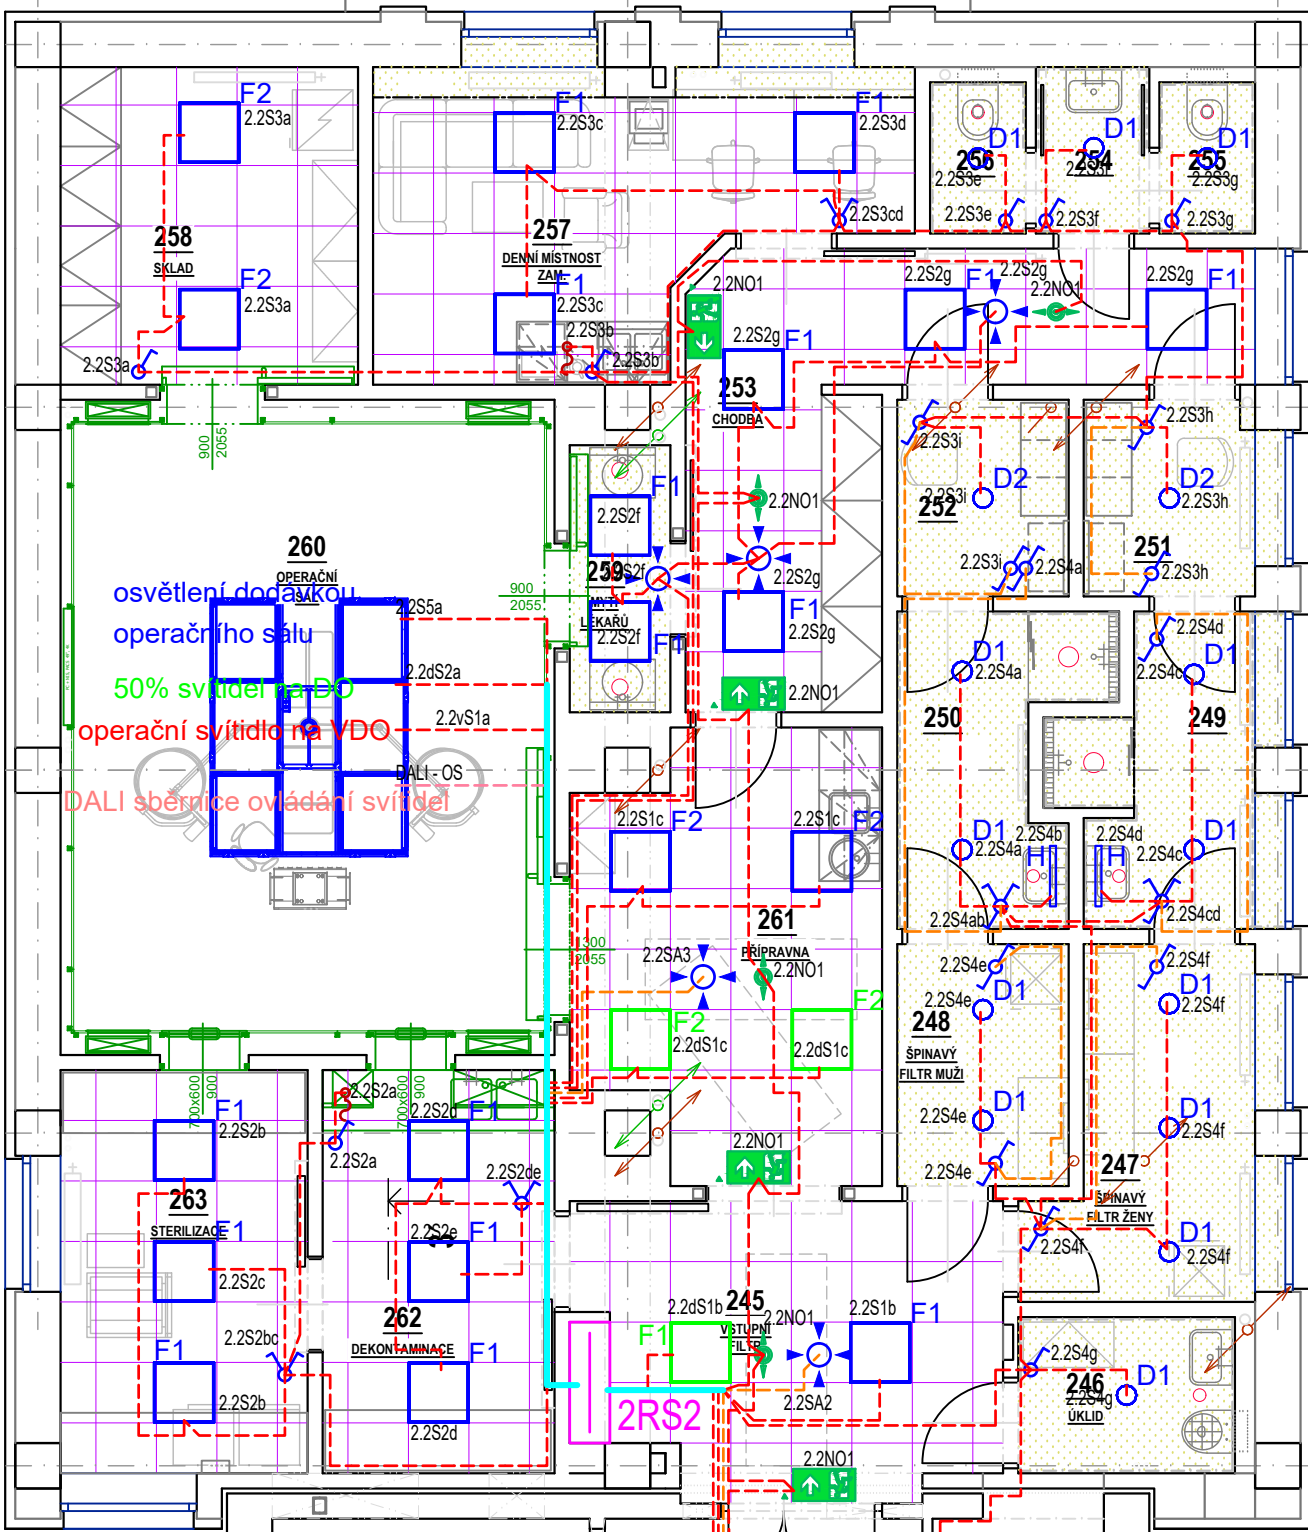

- H LED 15W IP44
přisazené opalové svítidlo nad zrcadlo 1xLED 15 W
- MODRÁ SVÍTIDLA ZAPOJENA NA OKRUHY MDO**
- ZELENÁ SVÍTIDLA ZAPOJENA NA OKRUHY DO**
- N1 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - antipanicové
 - N2 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - s piktogramem
 - N3 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - venkovní nástěnné
 - N4 - Nouzové svítidlo autonomní 3hod - spot nasvětlení hydrantu, PHP
- Y Vývod pro osvětlení okruhy MDO
 - Y Vývod pro osvětlení okruhy DO
 - Y Vývod pro osvětlení linky
 - Y OSJ - vývod pro operační svítidlo

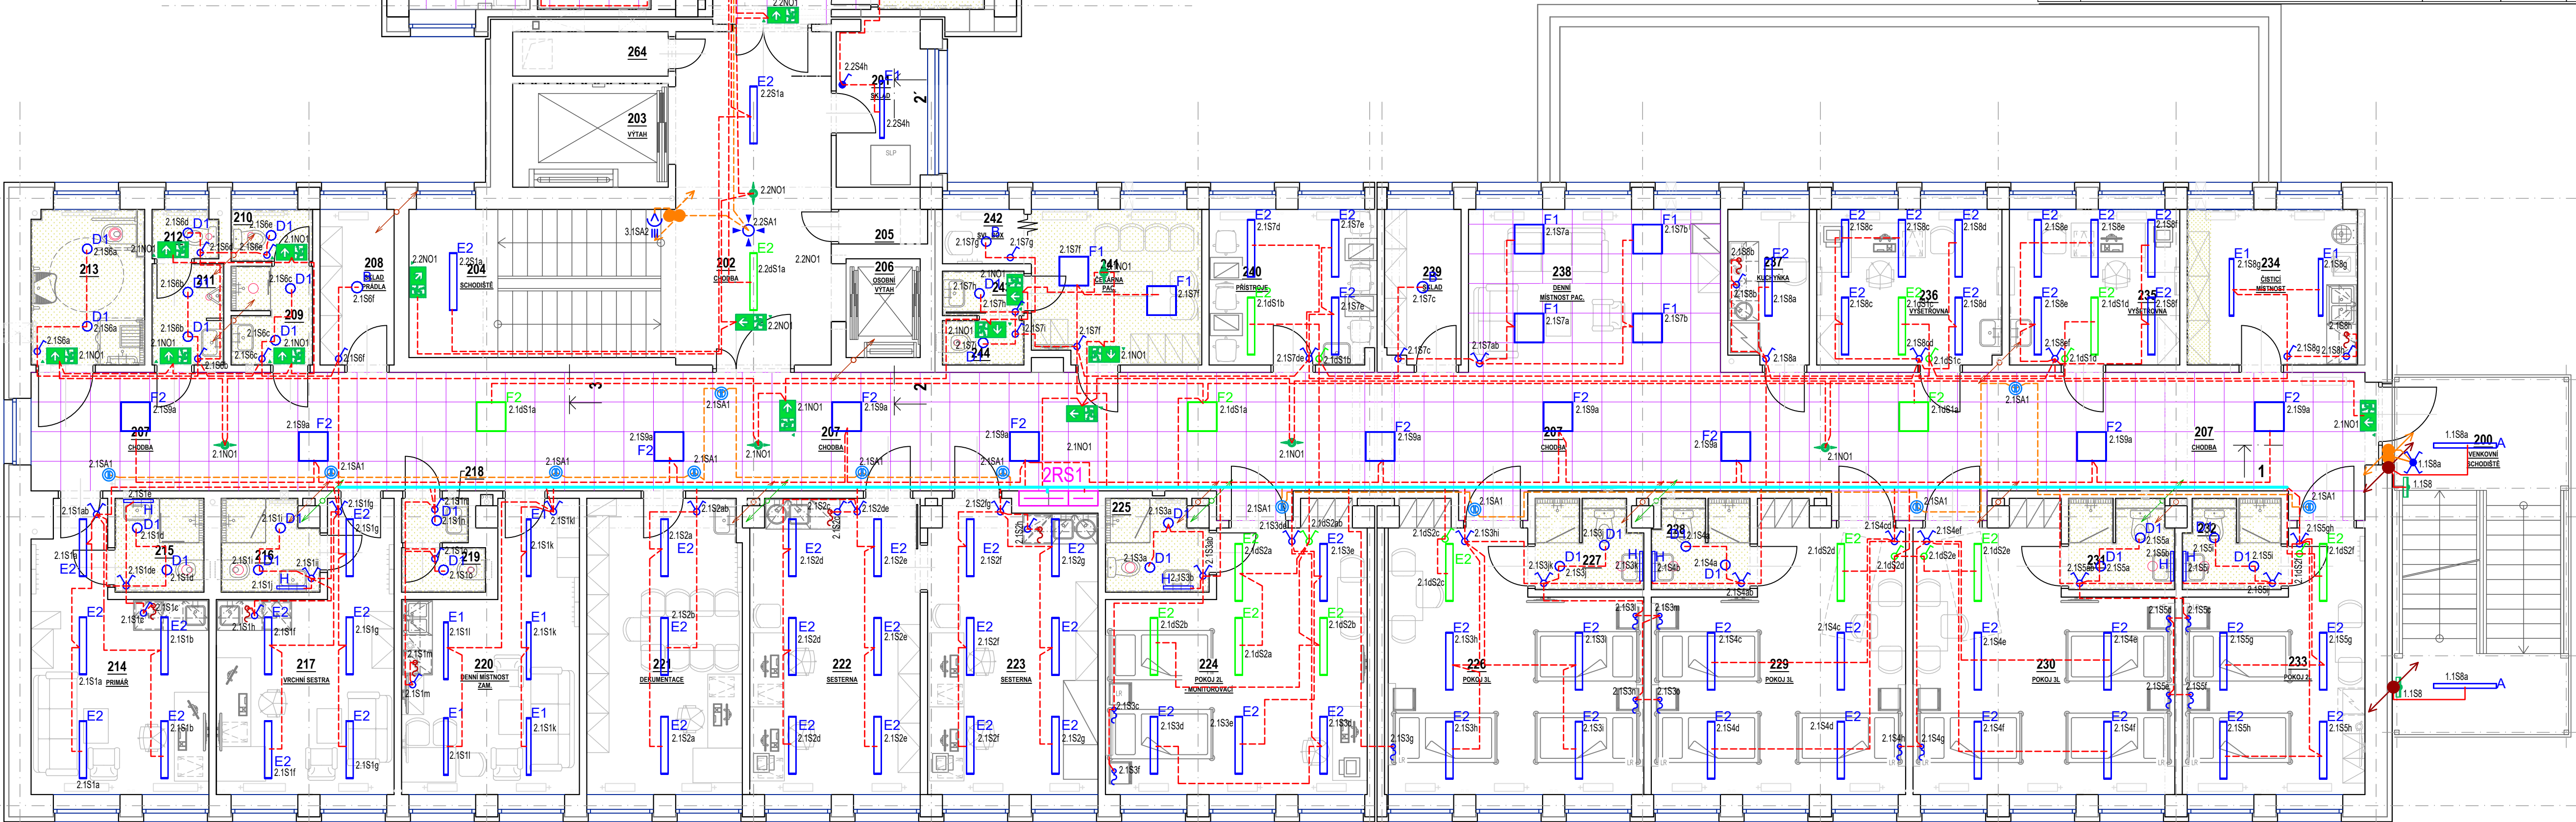

Index	Název výrobku	Osazení	Světelný tok	Číselník údržby	Instalovaný příkon	
A	LED,přímýsvětlový,základna z PC,difuzor translucenční PC	1x LEDLine	5660 lm	0.80	43 W	
B	LED,downlight,interiérové kruhové přisazené	1x LED	1590 lm	0.80	15 W	
C	Vestavní liniové svítidlo s krytem	1x LED	3100 lm	0.80	23 W	
D1	LED,downlight,interiérové kruhové vestavní	1x LED	1590 lm	0.80	15 W	
D2	LED,downlight,interiérové kruhové vestavní	1x LED	2090 lm	0.80	19 W	
E1	LED,interiérové,přisazené,difuzor translucenční PC	1x LEDLine	1910 lm	0.80	18 W	
E2	LED,interiérové,přisazené,difuzor translucenční PC	1x LEDLine	4640 lm	0.80	42 W	
F1	Interiérové LED svítidlo, vestavní, modul 600x600	1x LEDLine	2700 lm	0.80	24 W	
F2	Interiérové LED svítidlo, vestavní, modul 600x600	1x LEDLine	4460 lm	0.80	38 W	

NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Stavebník:
Nemocnice Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
Výdmuchov 399/5, 734 01 Karviná

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:
**Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným
hygienickým režimem a přesun očního
centra**

Autorizační razítko:

Schéma:

Zpracovatel částí:
MARTIN SYNEK
PROJEKCE ELEKTRO
Blatná 10, 521 00, Brno
mob.: +420 608 745 861
email: synek@mspec.cz

Zodpovědný projektant
Martin Synek

Vypracoval
Martin Synek

PARE:

Objekt (SO):
SO 01 - Oční centrum a LDN

Část PD:
Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Příloha:
OSVĚTLENÍ 2.NP

Datum
SRPEN 2023

Zakázkové číslo
DPS-03-2023

Formát
8x44

Stupeň
DPS

Číslo přílohy
1:75
D.1.5-05