

POZNÁMKA

TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V ŠESTIÚHELNÍKU
TOTO OZNAČENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÁ ČSN JIŽ NENÍ V PLATNOSTI
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000-7-710 JE UVEDEN U ČÍSLA MÍSTNOSTI V KROUŽKU
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY B, TABULKY B.1

PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM LINKÁM

Ⓐ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ PODLAHA - VNITŘNÍ ODPOR V ROZSAHU 5x10 - 10 OHM

VŠECHNY VÝVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ UKONČOVACÍCH PRVKŮ ŘEŠÍ PROJEKT MP

LEGENDA

ZSS - ZÁKROKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ

EL. PROUD 230V-0,1 kW, NAPÁJENÉ PŘES VDO

SPS - STROPNÍ PEVNÝ STATIV

2xKYSLÍK, 2xSTL. VZDUCH 4, 1xSTL. VZDUCH (5-6,9baru)

EL. ZÁSUVKY 2xV, 4xZ, 3xPA, 2xDATOVÁ DVOUZÁSUVKA RJ45

POLICE, TYČE, MEDIÁŠTY

TV - UZAVŘENÝ TELEVIZNÍ OKRUH + PC + EL. ZÁSUVKA 230V - 2,2m VYSOKO

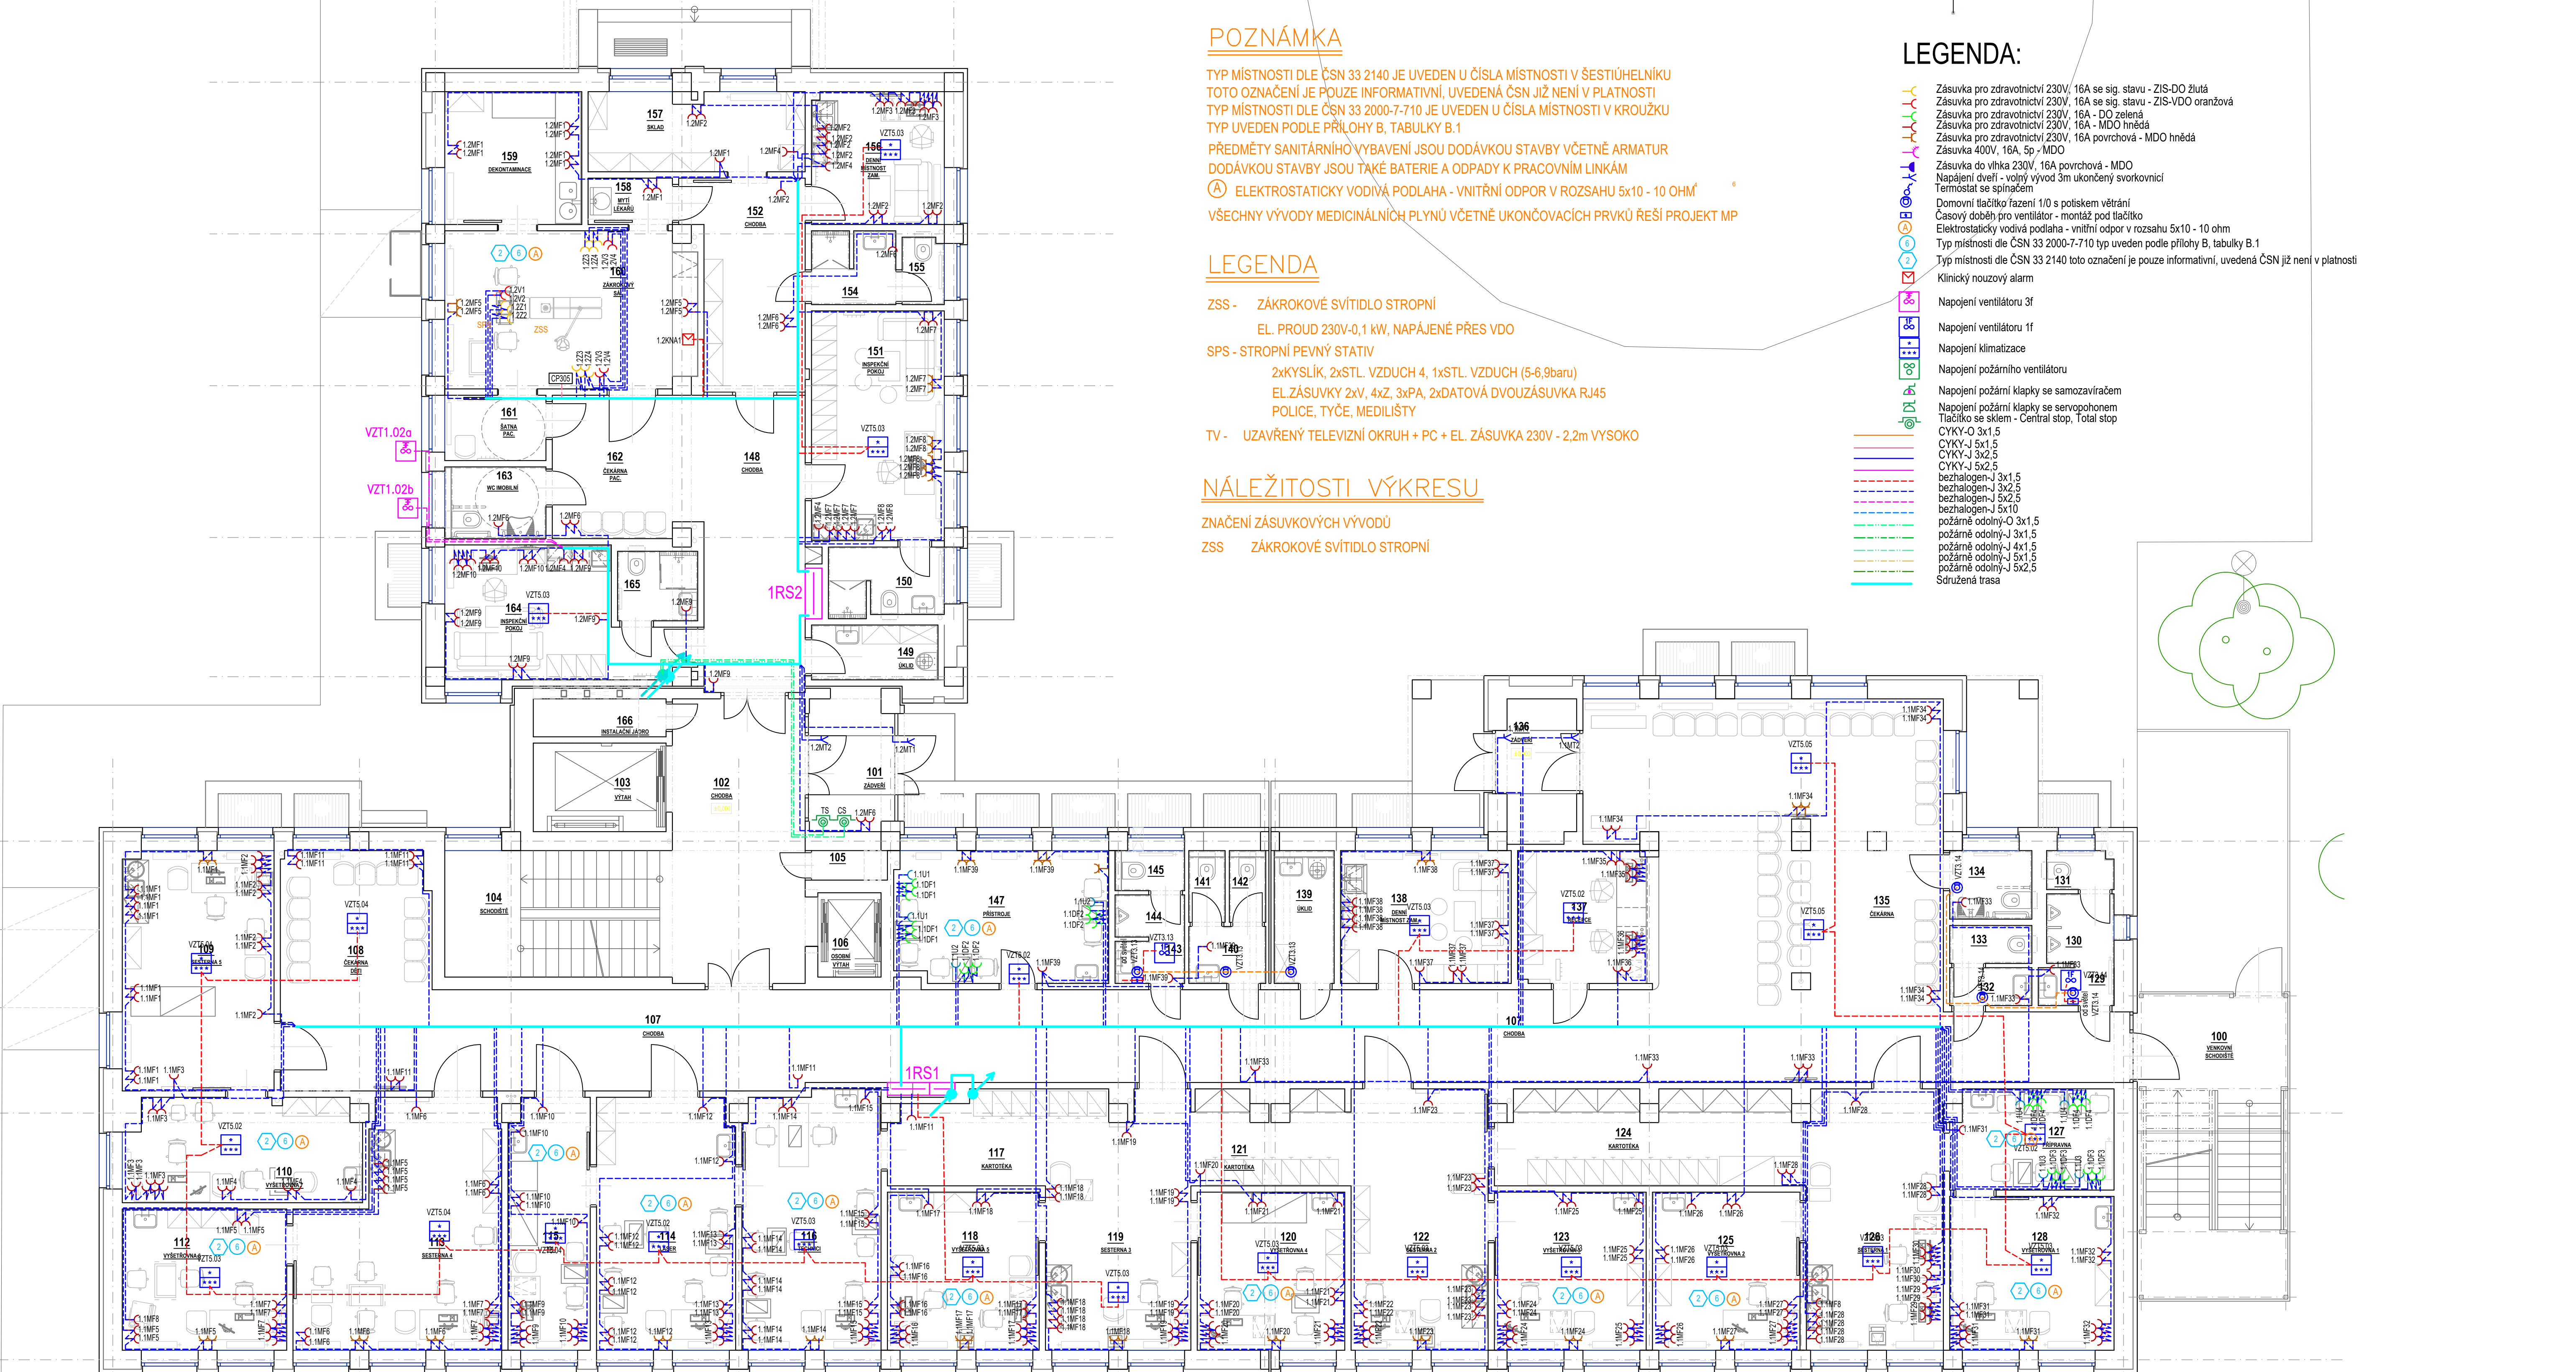
NÁLEŽITOSTI VÝKRESU

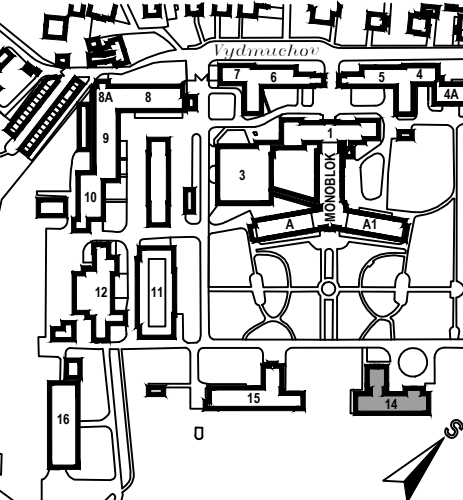


ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ

ZSS ZÁKROKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ

LEGENDA:

- Zásuvka pro zdravotnickví 230V, 16A se sig. stavu - ZIS-DO žlutá
- Zásuvka pro zdravotnickví 230V, 16A se sig. stavu - ZIS-VDO oranžová
- Zásuvka pro zdravotnickví 230V, 16A - DO zelená
- Zásuvka pro zdravotnickví 230V, 16A - MDO hnědá
- Zásuvka pro zdravotnickví 230V, 16A povrchová - MDO hnědá
- Zásuvka 400V, 16A, 5p - MDO
- Zásuvka do vlhka 230V, 16A povrchová - MDO
- Napájení dveří - volný vývod 3m ukončený svorkovnicí
- Termostat se spínačem
- Domovní tlačítko řízení 1/0 s potiskem větrání
- Časový dobř pro ventilátor - montáž pod tlačítko
- Elektrostatický vodivá podlaha - vnitřní odpor v rozsahu 5x10 - 10 ohm
- Typ místnosti dle ČSN 33 2000-7-710 typ uveden podle přílohy B, tabulky B.1
- Typ místnosti dle ČSN 33 2140 toto označení je pouze informativní, uvedená ČSN již není v platnosti
- Klinický nouzový alarm
- Napojení ventilátoru 3f
- Napojení ventilátoru 1f
- Napojení klimatizace
- Napojení požárního ventilátoru
- Napojení požární klapky se samozavíračem
- Napojení požární klapky se servopohonem
- Tlačítko se sklem - Central stop, Total stop
- CYKY-O 3x1,5
- CYKY-J 5x1,5
- CYKY-J 3x2,5
- CYKY-J 5x2,5
- bezhalogen-J 3x1,5
- bezhalogen-J 3x2,5
- bezhalogen-J 5x2,5
- bezhalogen-J 5x10
- požární odolný-O 3x1,5
- požární odolný-J 3x1,5
- požární odolný-J 4x1,5
- požární odolný-J 5x1,5
- požární odolný-J 5x2,5
- Sružená trasa



NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace Výdmuchov 399/5, 734 01 Karviná	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra			
Zpracovatel částí: MARTIN SYNEK PROJEKCE ELEKTRO Blatnáská 10, 621 00, Brno mob.: +420 608 745 861 email: synek@msps.cz	Zodpovědný projektant Martin Synek 	Vypracoval Martin Synek 	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Oční centrum a LDN		Datum SRPEN 2023 Zakázkové číslo DPS-03-2023 Formát 8x4A Stupeň DPS Měřítko 1:75 Číslo přílohy D.1.5-08	
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
Příloha: SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY 1.NP			