LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m^2	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
401	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	15,3	STÁVAJÍCÍ TERACO	–
402	STROJOVNA VZT	62,1	BETONOVÁ	Keramický sokl v=100 mm.
403	STROJOVNA VÝTAHU	7,2	STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ	–

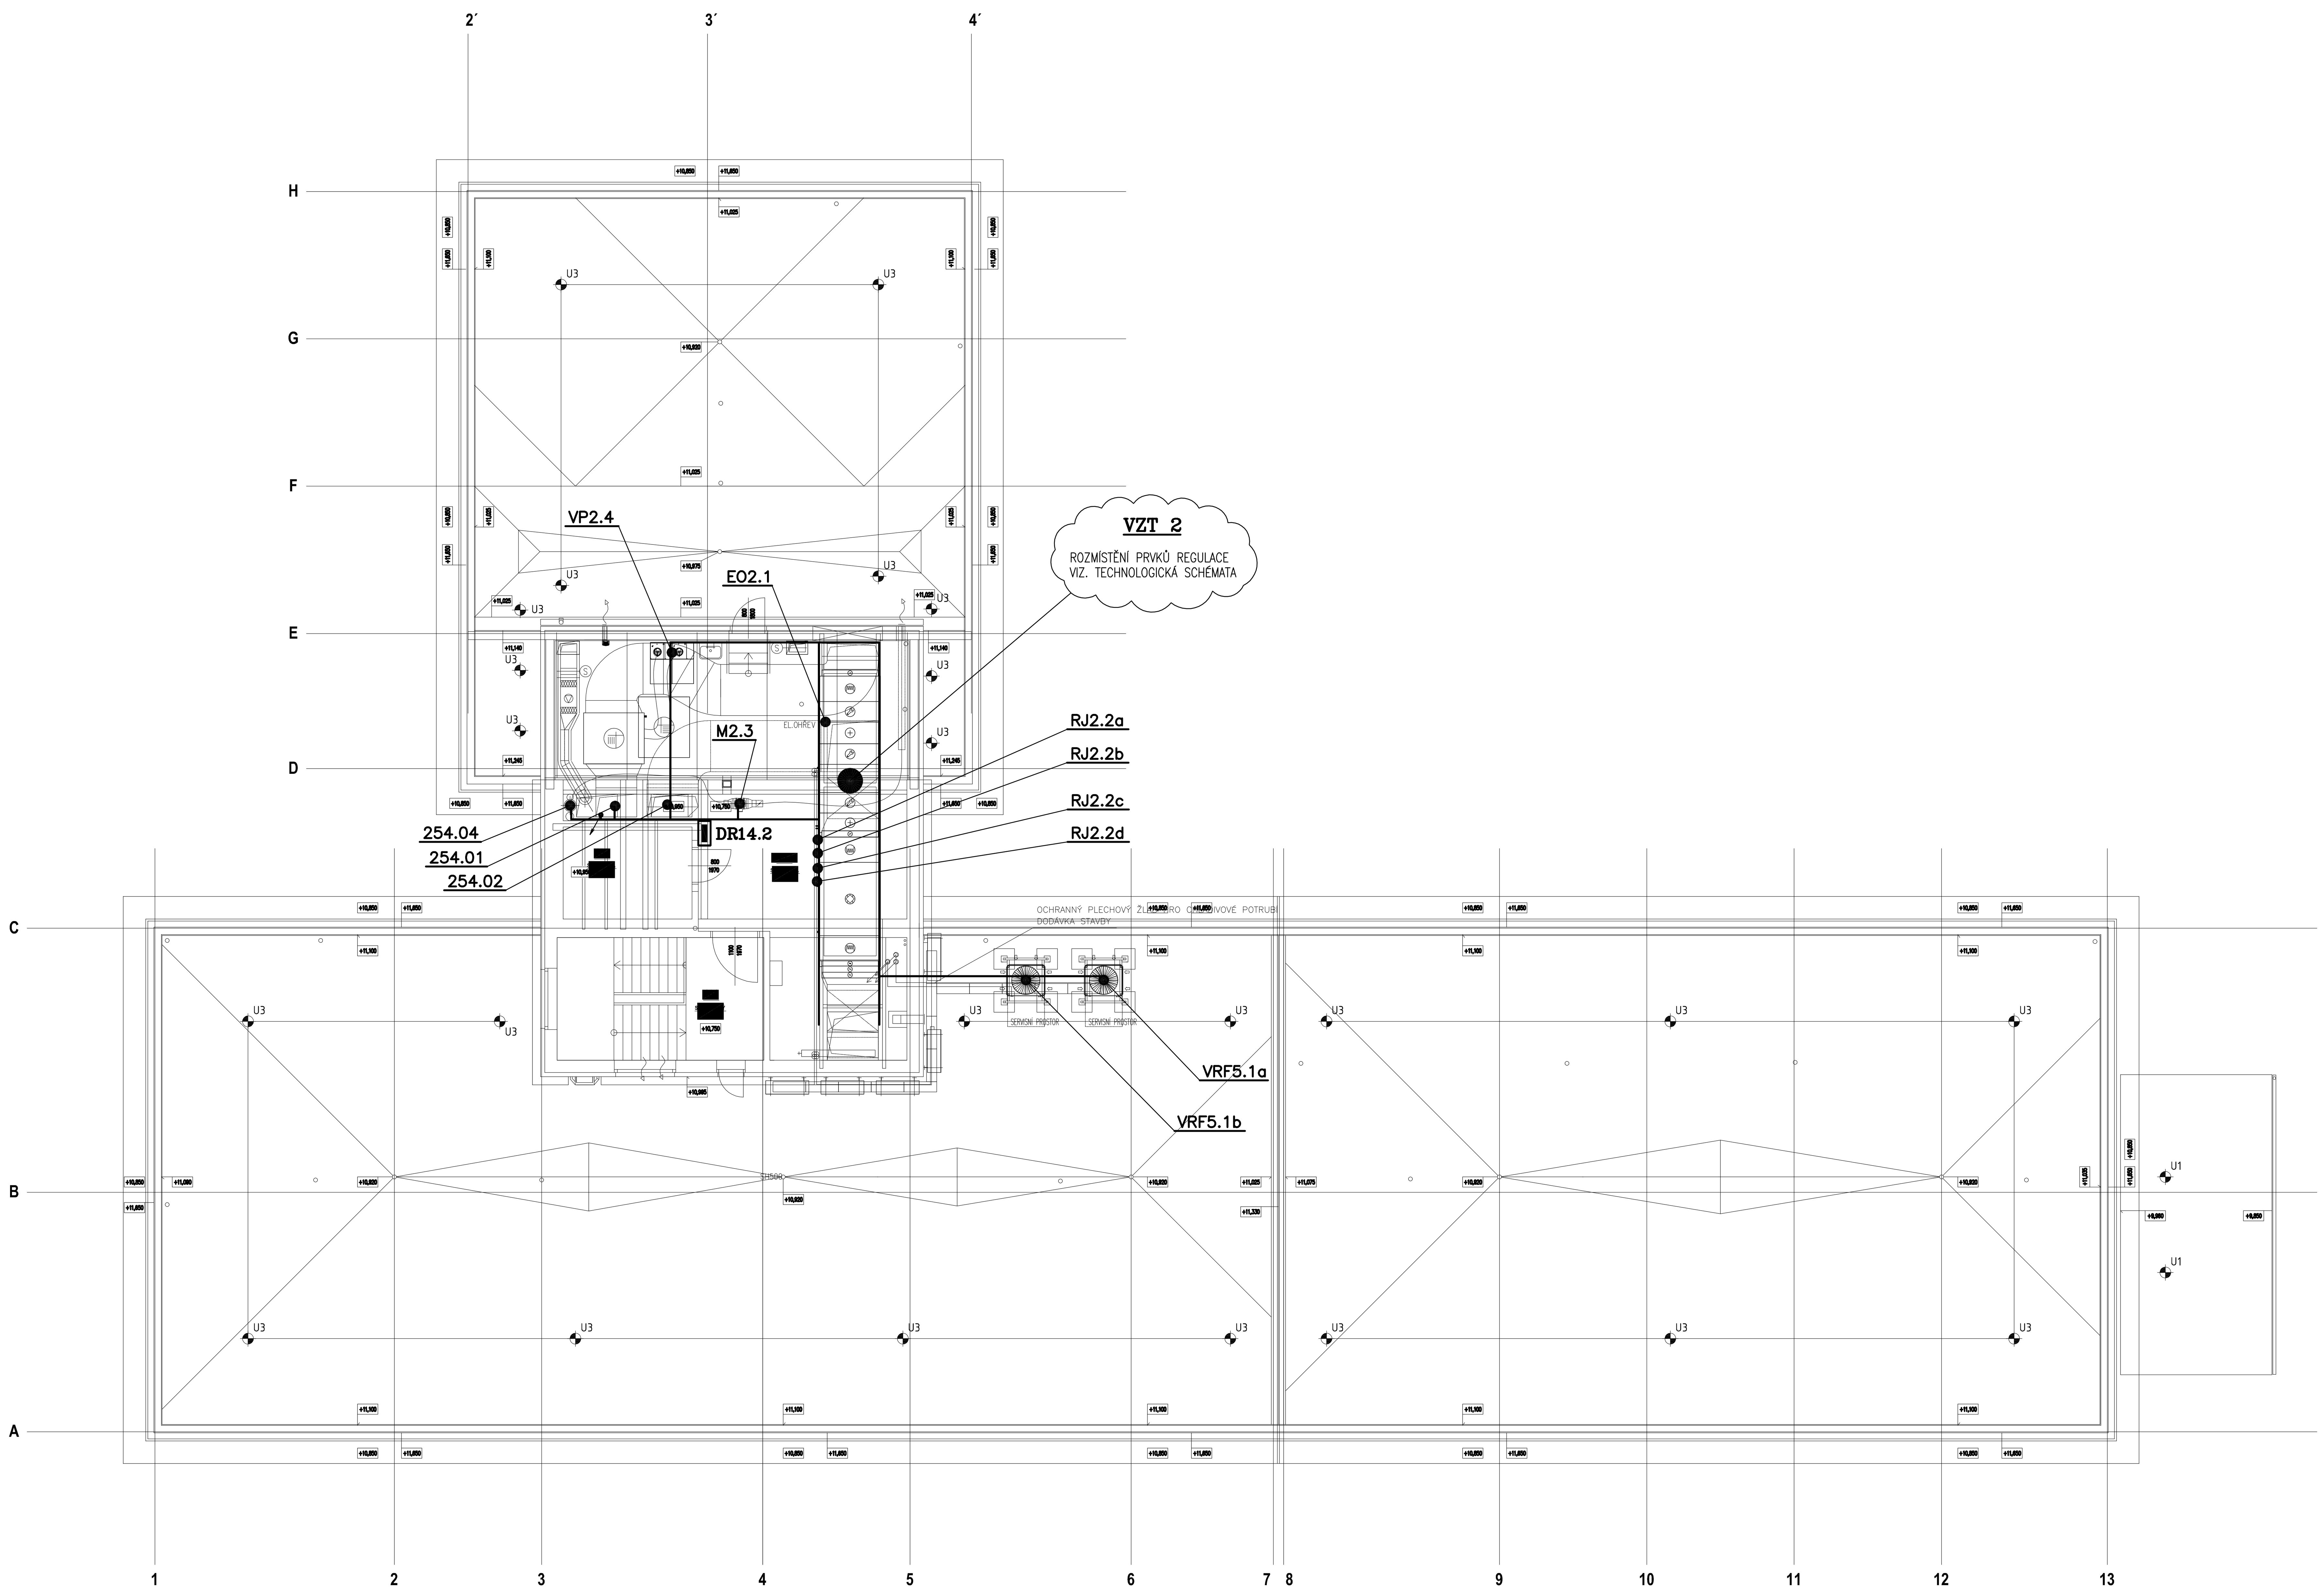

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S
OVLÁDACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.412.1 IZOLACÍ
čl.412.2 KRYTEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
čl.413.1.6 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
PRO OBVODY FELV :
PODLE ČSN 33 2000–3–37 čl.371.3

LEGENDA MaR

- TRUBKA D32
- ŽLAB 100/50, 50/50

HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ
(KABELY ULOŽENY VOLNĚ V KABELOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBCE)

NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice Karviná-Ráj,
příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDÍK VACULA

Autorizační razítko:

Schema:

Akce: **Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra**

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
Ing. Hruška Josef, tel.: +420 739 669 324, josef.hruska@volny.cz	Ing. JOSEF HRUŠKA	Ing. JOSEF HRUŠKA	

Soubor (PS):	PS 03 - Měření a regulace	DATUM:	Srpen 2023
		ZAKÁZK. ČÍSLO:	DPS-03-2023
Část PD:	Měření a regulace	Formát	8A4
		Stupeň	DPS
Příloha:	PŮDORYS 4.NP	Měřítko 1:100	Číslo přílohy **D.4-106**