


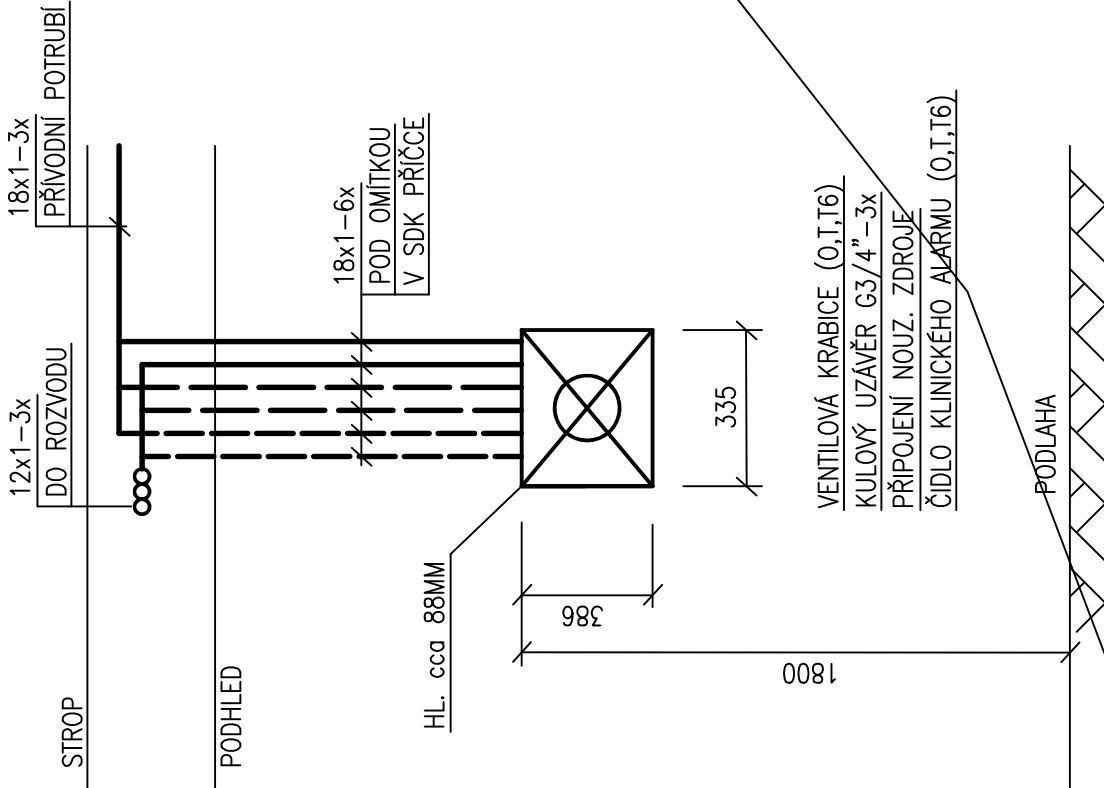
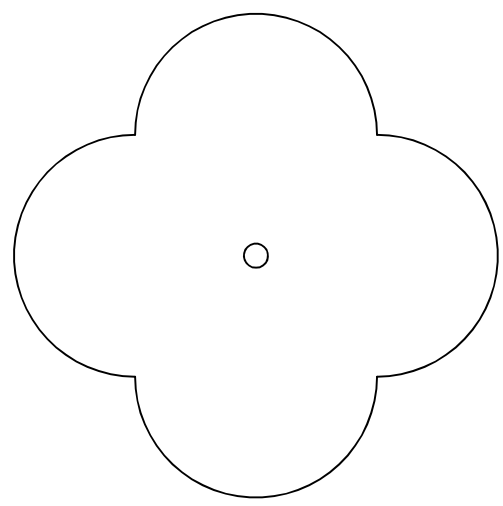


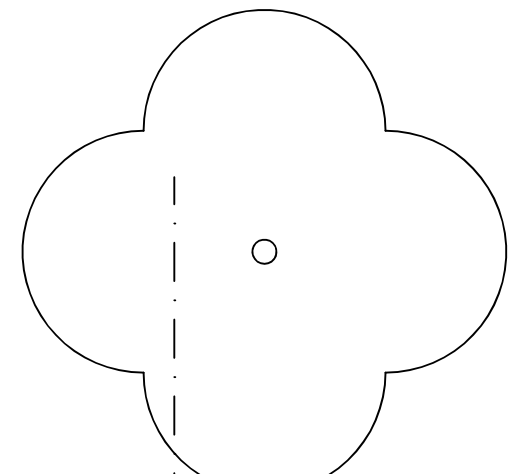

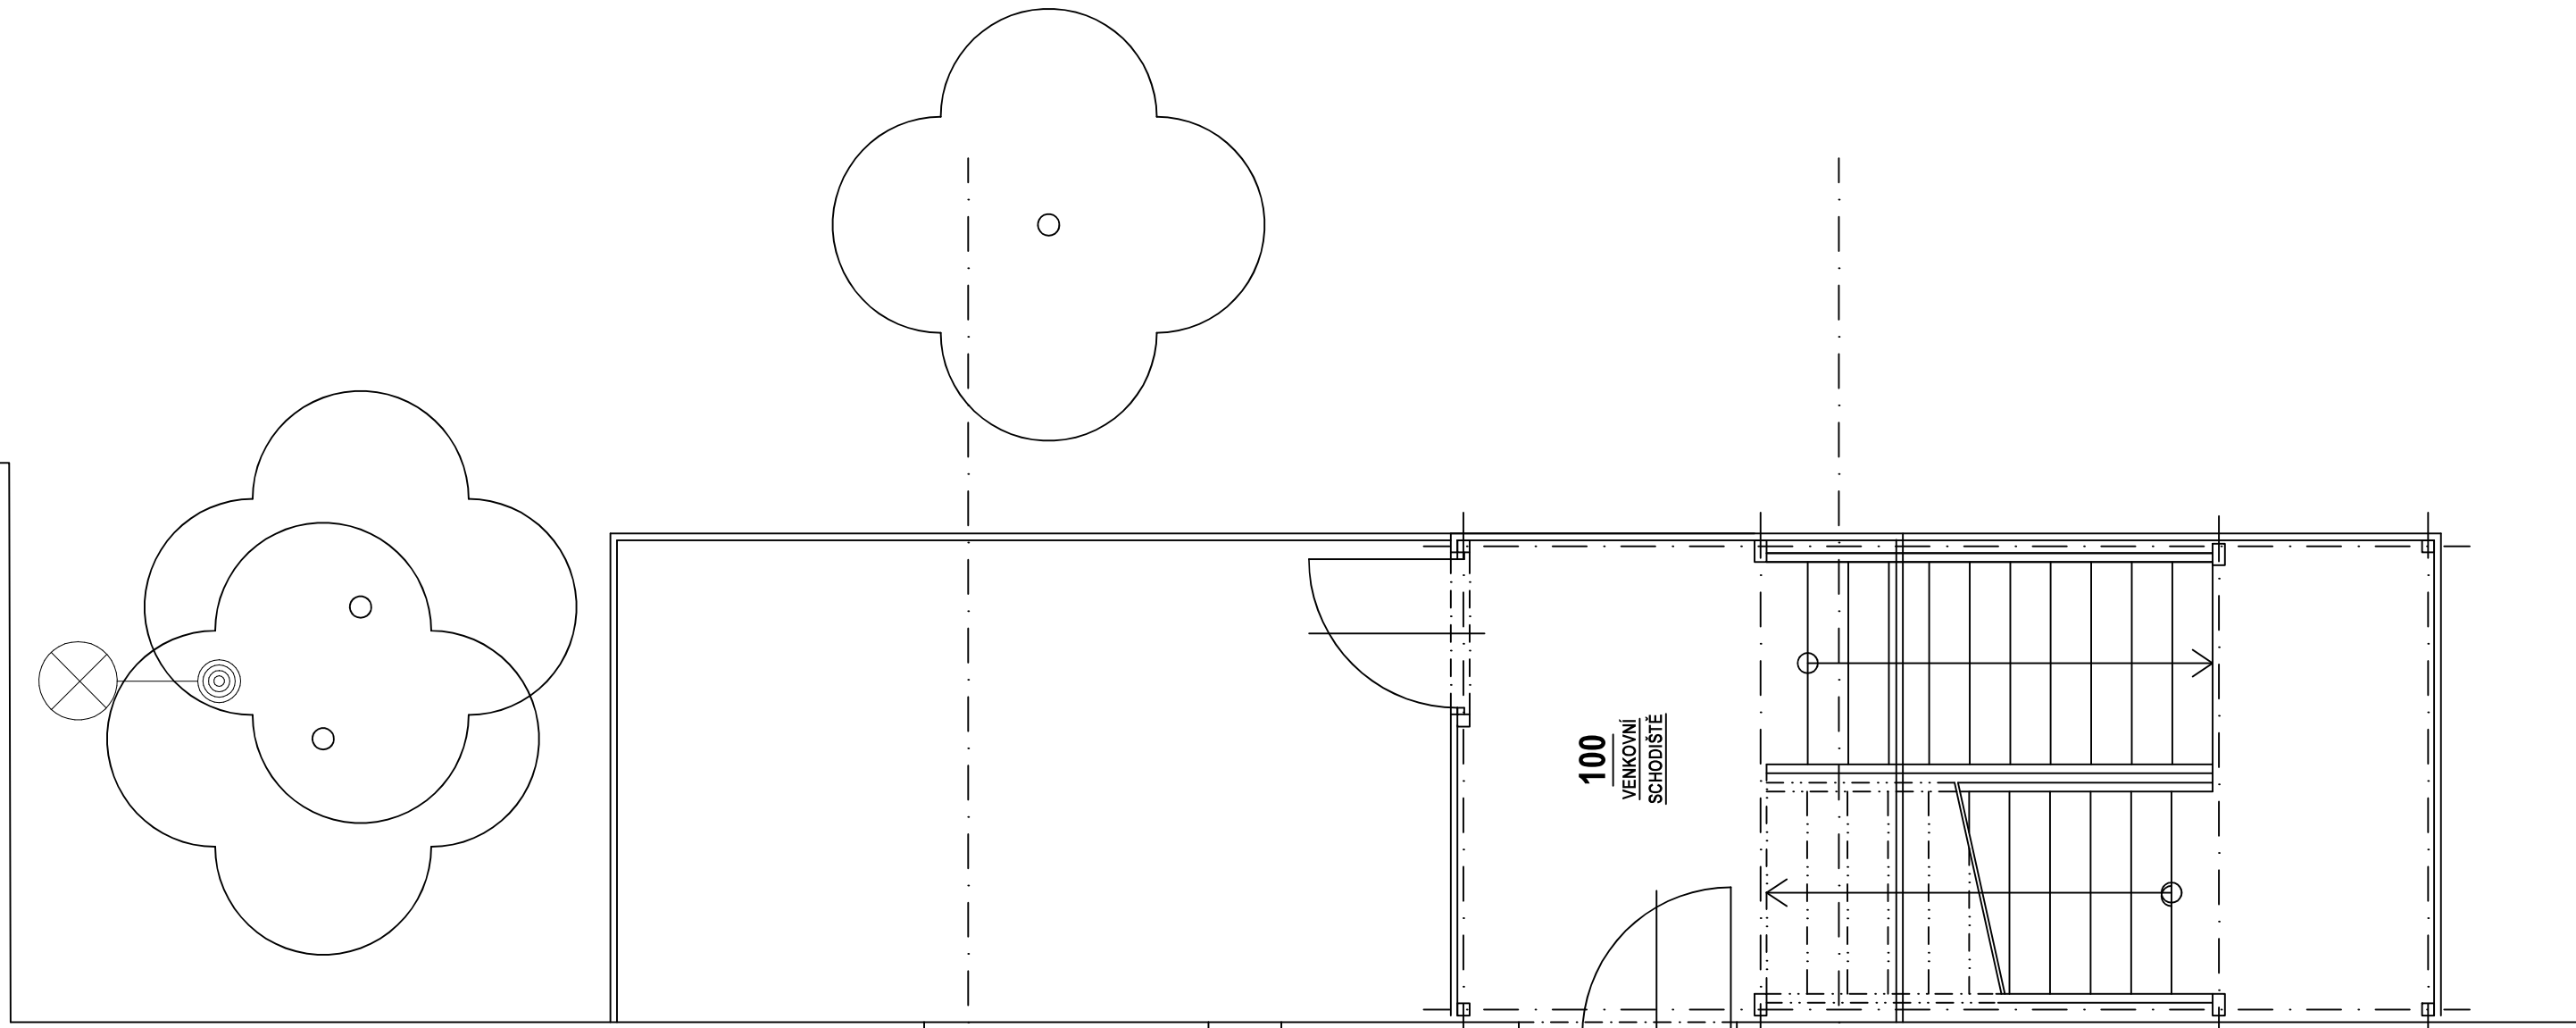

POHLED - P2

MÉRITO: NENÍ

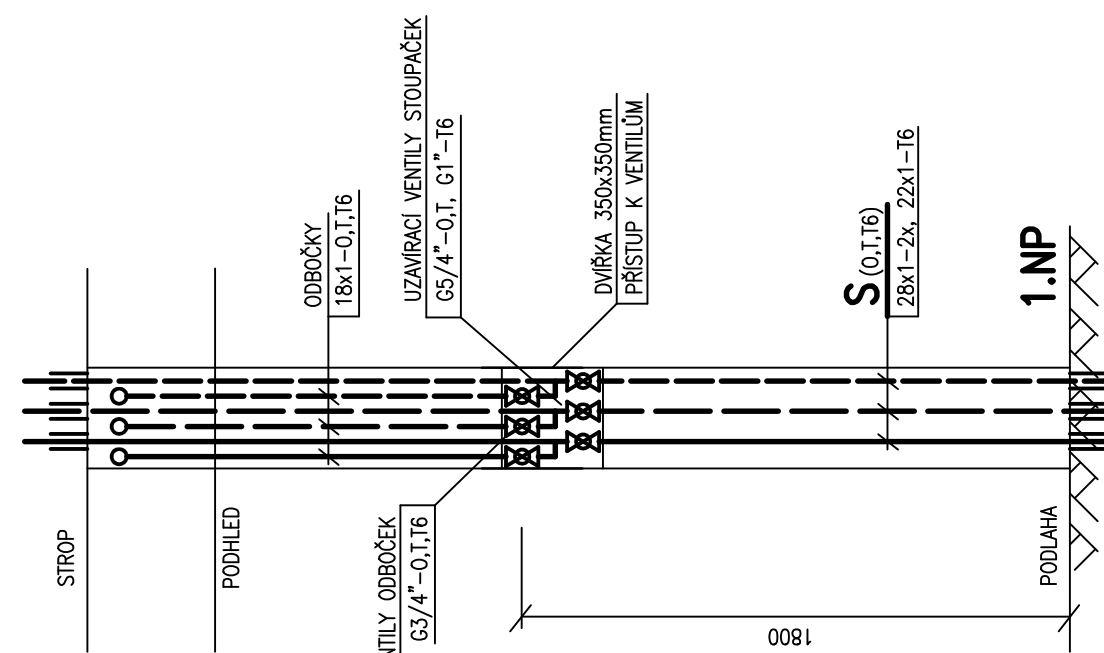

MĚŘÍTKO: NENÍ



STROPNI STAVY	T
VEŘILOVÁ KRAJCE	
KULOVÝ UZÁVĚR	
STUPAŇ, KLEŠAN	
CHRAŇKA POTRUBÍ	
ROZVODNÉ POTRUBÍ STL. VZDUCHU PRO POKOV (T6)	— — — — —
ROZVODNÉ POTRUBÍ STL. VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ (T)	— — — — —
ROZVODNÉ POTRUBÍ KYSLUKU (O)	— — — — —

POTŘEBNÍ ROZPOČTY NA ČLOVĚKÁCH A V MÍSTNOSTECH JSOU VEDENY PO STĚNĚ, NEDY POD STŘEPEM V TR. OBKOLU V ODEVTÁČNÍCH PODKOLECH. SVOU K VENTILACI KABELY JSOU VEDENY POD OKNA (V PRÁCE).

TRÁSY POTŘEBNÝCH ROZPOČTŮ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN MIN. 200 MM OD VÝVOUD. EL. PROUDU.

POTŘEBNÍ MEDIČNÍ PUNY JSU DOPORUČOVAT S OSTATNÍMI POTŘEBNÝMI ROZPOČTY A ROZPOČTY ELEKTRO.

POTŘEBNÍ MEDIČNÍ PUNY JSU DOPORUČOVAT S OSTATNÍMI POTŘEBNÝMI ROZPOČTY A ROZPOČTY ELEKTRO.

[illegible]