







Rozmístění nového osvětlení v pavilonu N - 5.NP

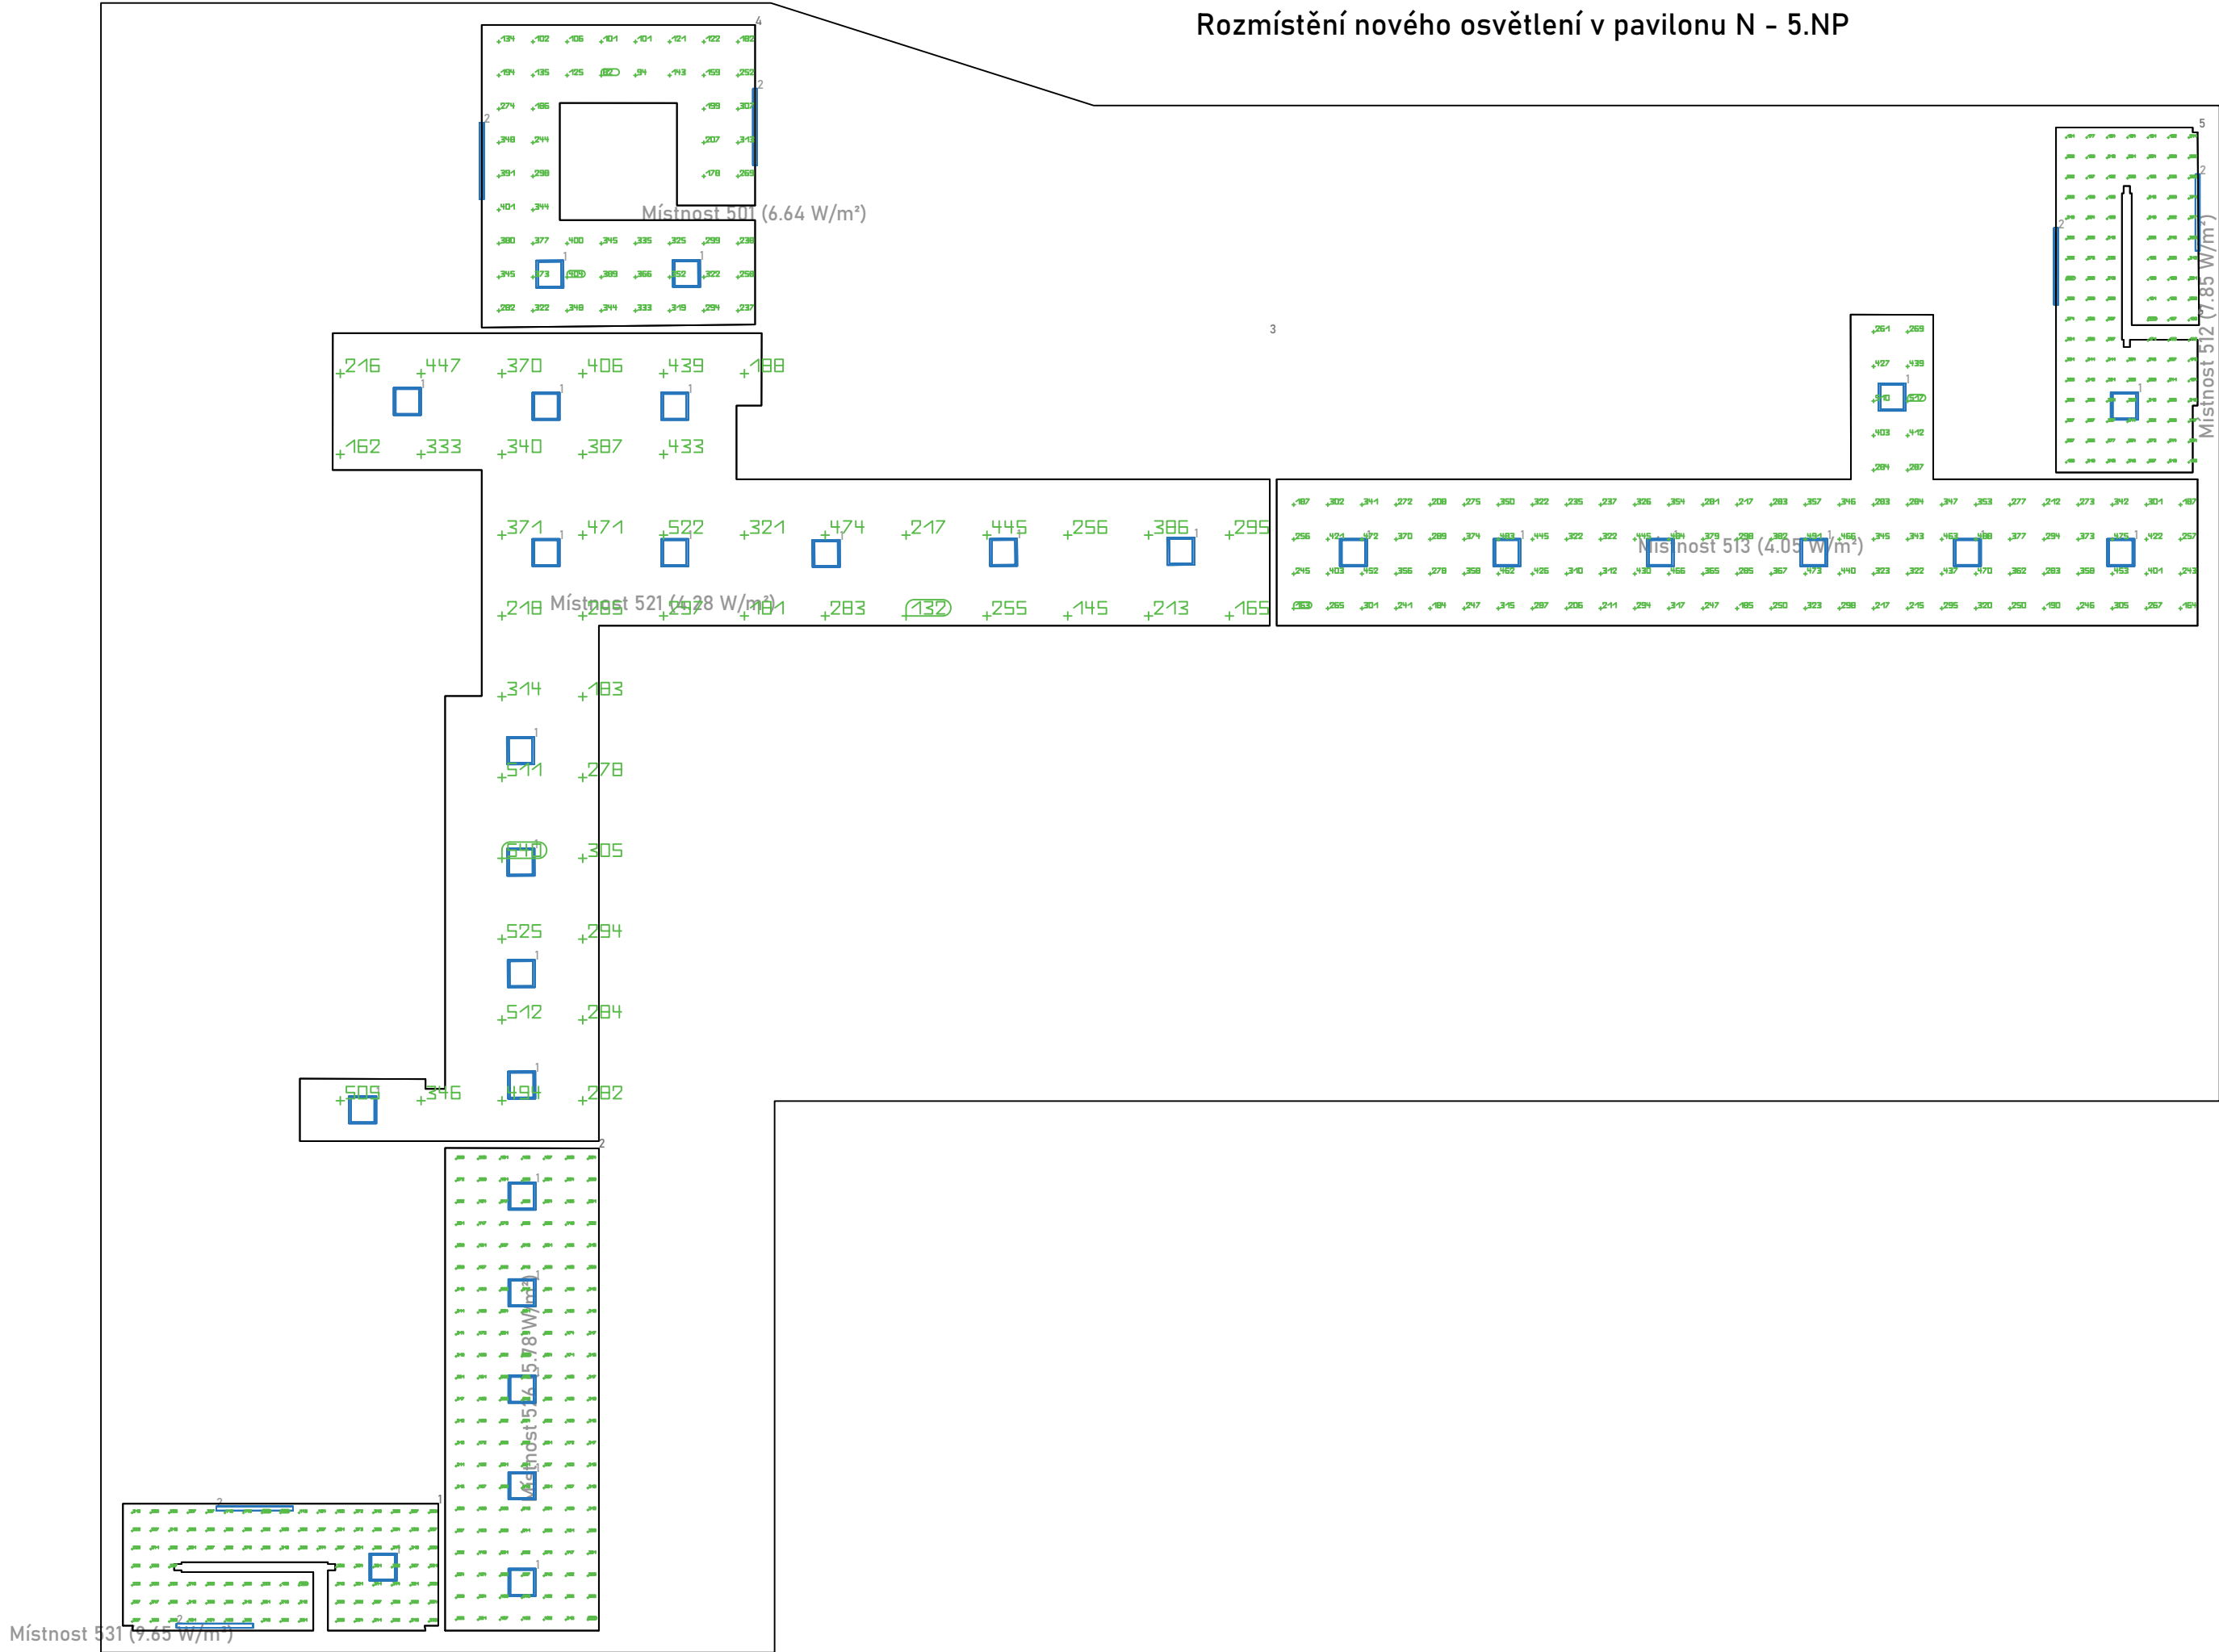

Seznam svítidel (Pavilon N, 5. NP)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
1	MODUS, spol.s.r.o.	MODUS ESO 4000 SS KN	ESO4000SSKN	1x LED	4300 lm	0.80	36 W	29
2	MODUS spol.s.r.o.	MODUS VL 1 X L	VL1XL	1x LED	7600 lm	0.80	58 W	6

#	Jméno	Parametr	Min	Max	Průměr	Min/střední	Min/Max
1	Uživatelská úroveň (Místnost 531)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	142 lx	465 lx	298 lx	0.48	0.31
2	Uživatelská úroveň (Místnost 526)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	183 lx	654 lx	458 lx	0.40	0.28
3	Uživatelská úroveň (Místnost 521)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	86.2 lx	576 lx	349 lx	0.25	0.15
4	Uživatelská úroveň (Místnost 501)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	42.4 lx	451 lx	254 lx	0.17	0.094
5	Uživatelská úroveň (Místnost 512)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	103 lx	427 lx	251 lx	0.41	0.24
6	Uživatelská úroveň (Místnost 513)	Svislá intenzita osvětlení (Adaptivní)	105 lx	539 lx	322 lx	0.33	0.19

Klient:	Slezská nemocnice v Opavě, p. o.		Formát:	A2	Číslo výkresu:	6
Stavba:	Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov		Datum:	02/2021	Měřítko:	1:125
Část:	PROJEKTOVÁ STUDIE STAVEBNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ		Typ:	-	Archiv:	-
Název výkresu:	Rozmístění nového osvětlení v pavilonu N - 5.NP		<div></div> <div>YOUNG4ENERGY Ostrava - Mariánské hory Korunní 595/76 PSČ 709 00</div>			
Funkce:	Jméno a příjmení:	Podpis:				
Kreslil:	Ing. Václav Kučera					
Kreslil:	Bc. Lukáš Havlíček					
Kreslil:	Ing. Jan Mendrygal					
Kreslil:	David Heneš					
Kontroloval:	Ing. Václav Kučera	