


SPECIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- MÁŠJÁNE VSTUPY PODLAHISTVY PODLAH  
-SPECIFIKACE VIZ PROJEKT INTERIERU  
KERAMICKÝ OBLADOBKLAD  
-SPECIFIKACE VIZ PROJEKT INTERIERU  
STUKOVÁ OMITKAOMITKA/OMITKADOUŠEVŠTÁ OMITKA  
VSTAVA 1 - STROJNÍ JÁDROVÁ OMITKA PRO VICEVSTĚVÉ OMITKOVÉ SYSTÉMY TL. 15 mm  
-PRONÁŠNOST ZPUSOB ODTRŽENÍ (FP) min 0,2 MPa  
-FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU VODNÍ PÁRY max. 15  
-TRIDA REAKCE NA OHŇEN: A1  
-TRIDA REAKCE NA ZATYVOLE MALTY: 150-1500 kg/m<sup>3</sup>  
-ZRNITOST (A1-A2) ZATYVOLE MALTY: 150-1500 kg/m<sup>3</sup>  
VSTAVA 2 - VÁPENÁ STUKOVÁ OMITKA TL. 2,5 mm  
-PRONÁŠNOST ZPUSOB ODTRŽENÍ (FP) min 0,1 MPa  
-FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU VODNÍ PÁRY max. 15  
-TRIDA REAKCE NA OHŇEN: A1  
-TRIDA REAKCE NA ZATYVOLE MALTY: 150-1500 kg/m<sup>3</sup>  
-ZRNITOST (A1-A2) ZATYVOLE MALTY: 150-1500 kg/m<sup>3</sup>

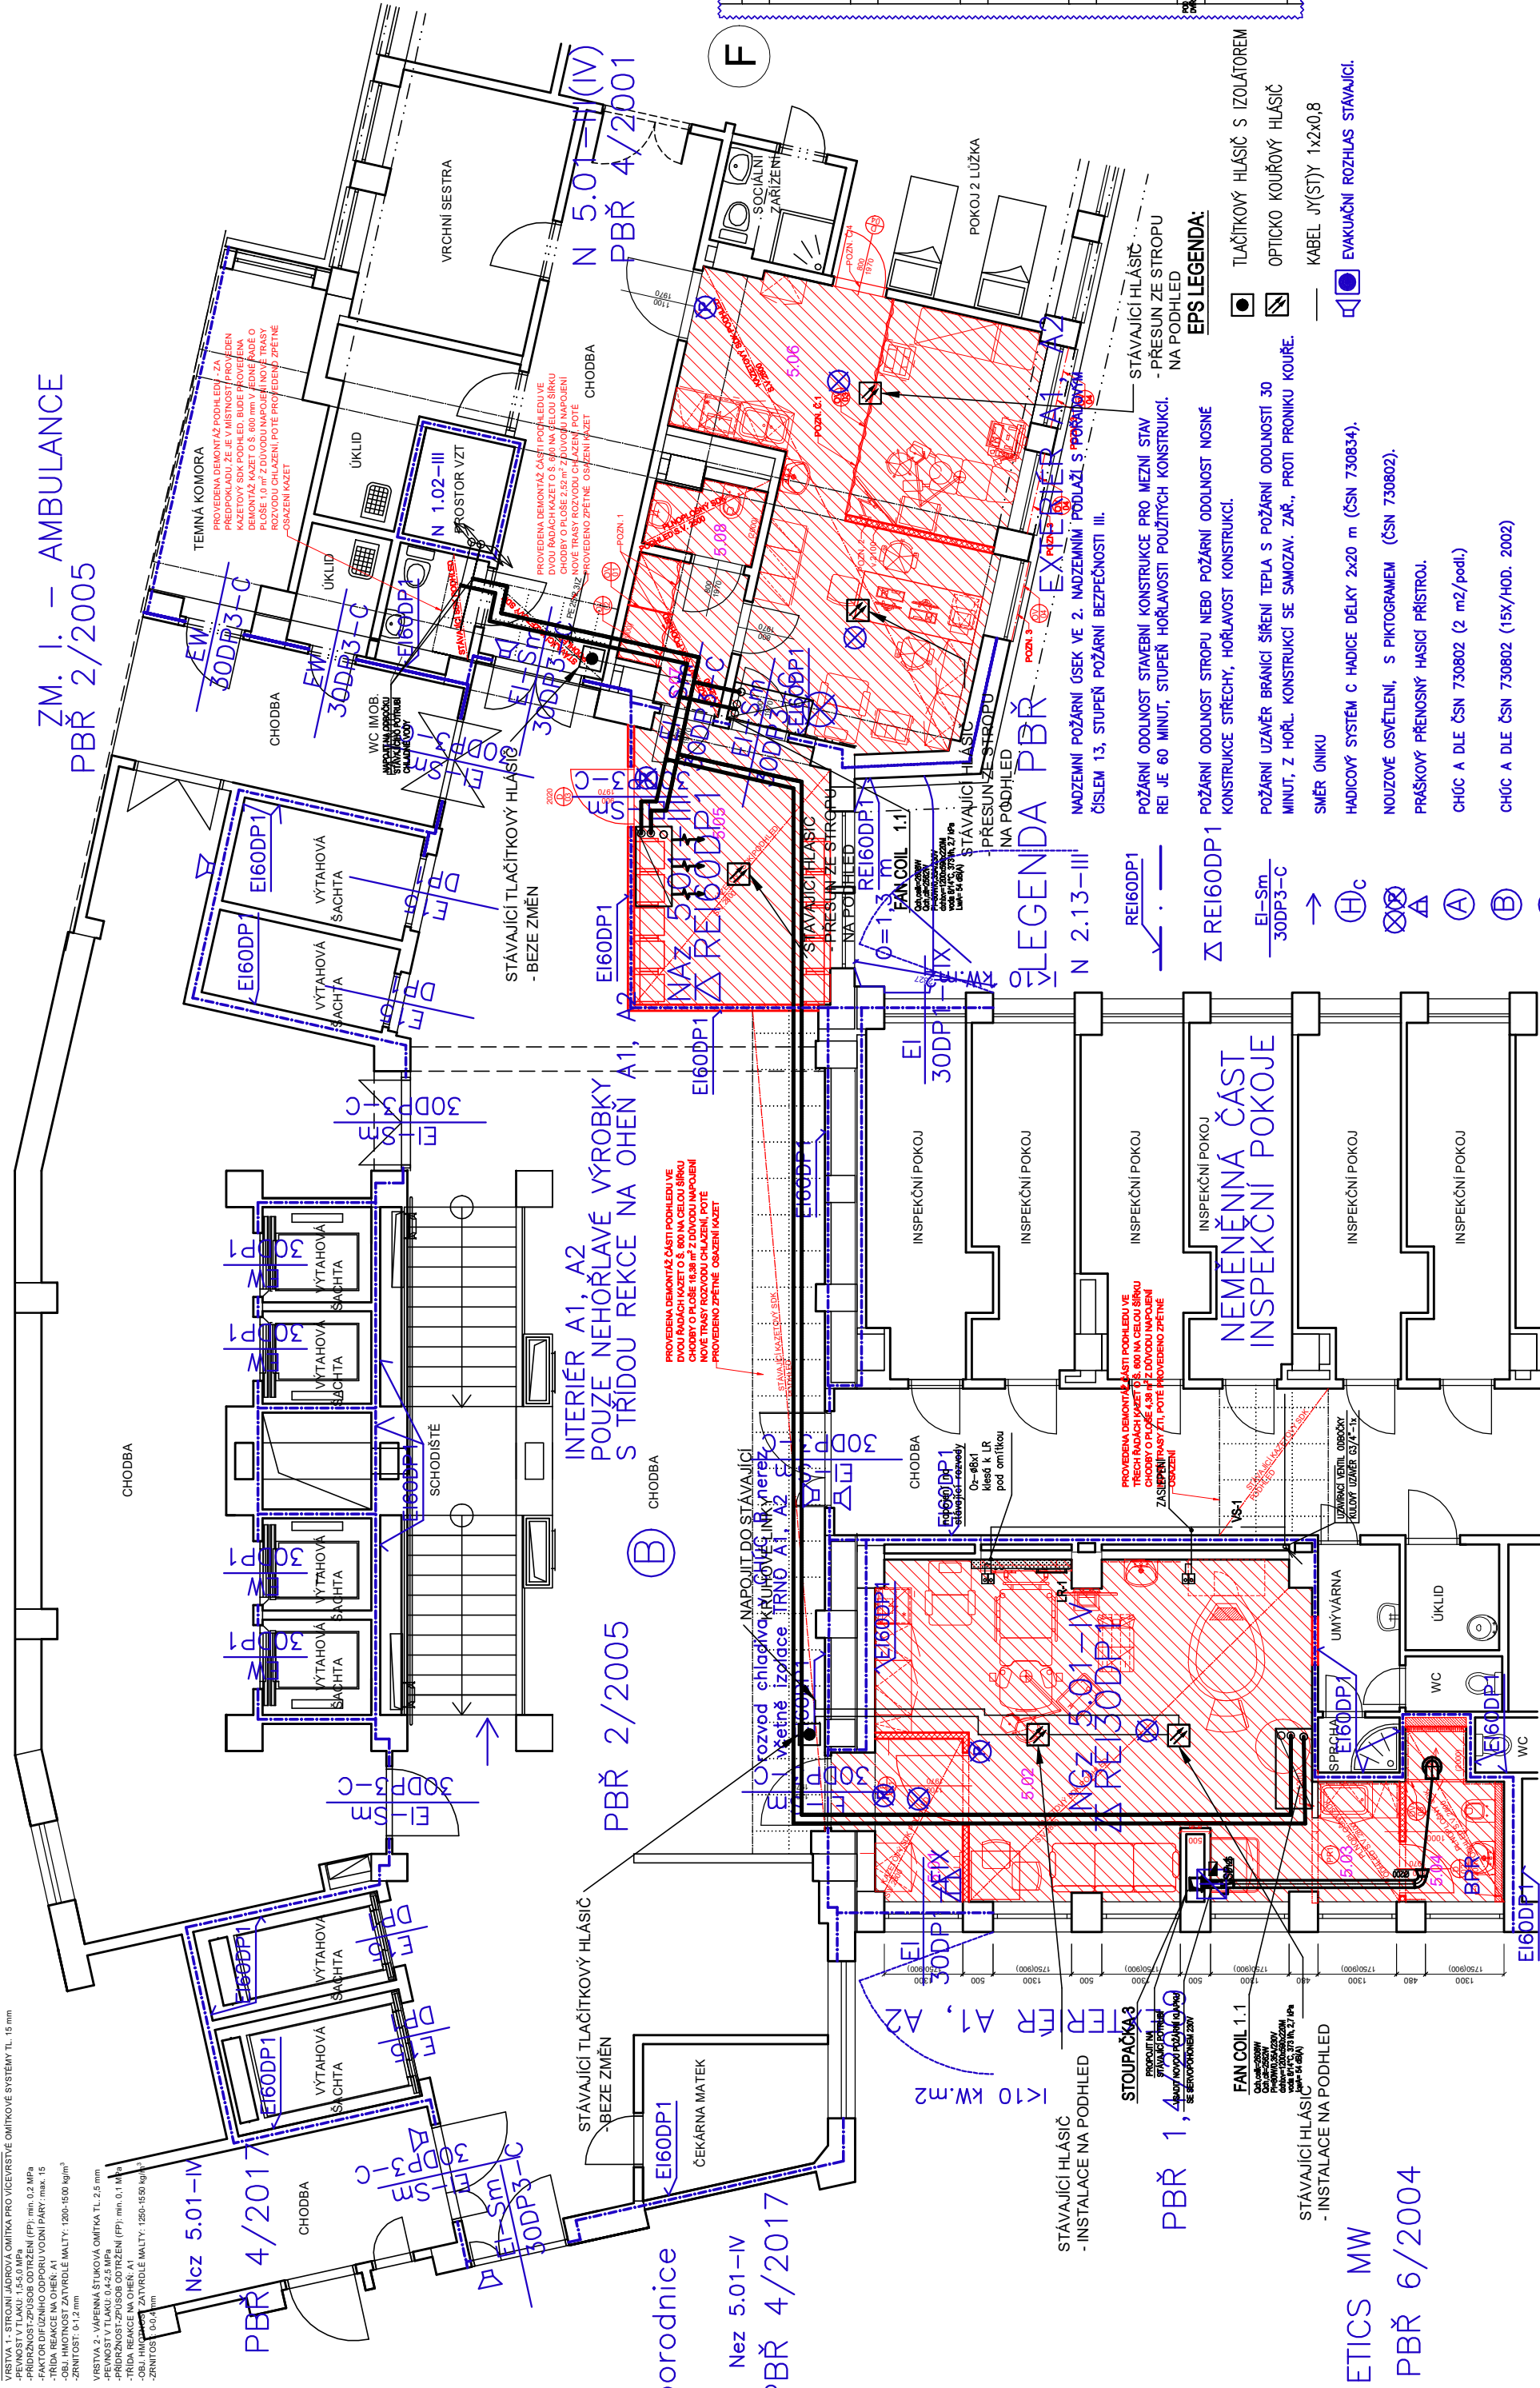

ZM. I. – AMBULANCE  
PBR 2/2005

INTERIÉR A1, A2  
POUZE NEHOŘLAVÉ VÝROBKÝ  
S TRÍDOU REKCE NA OHŇEN A1, A2

NEMĚNĚNNÁ ČÁST  
INSPEKČNÍ POKOJE

ETICS MW  
PBR 6/2004

BPR  
BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA

A

B

G

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-I  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-IV  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-III  
PBR 4/2017

Ncz 5.01-II  
PBR 4/2017

Ncz 5.