


VZOROVÉ SPADIŠTĚ DN 1000, Q1  
NA POTRUBÍ DO DN 600

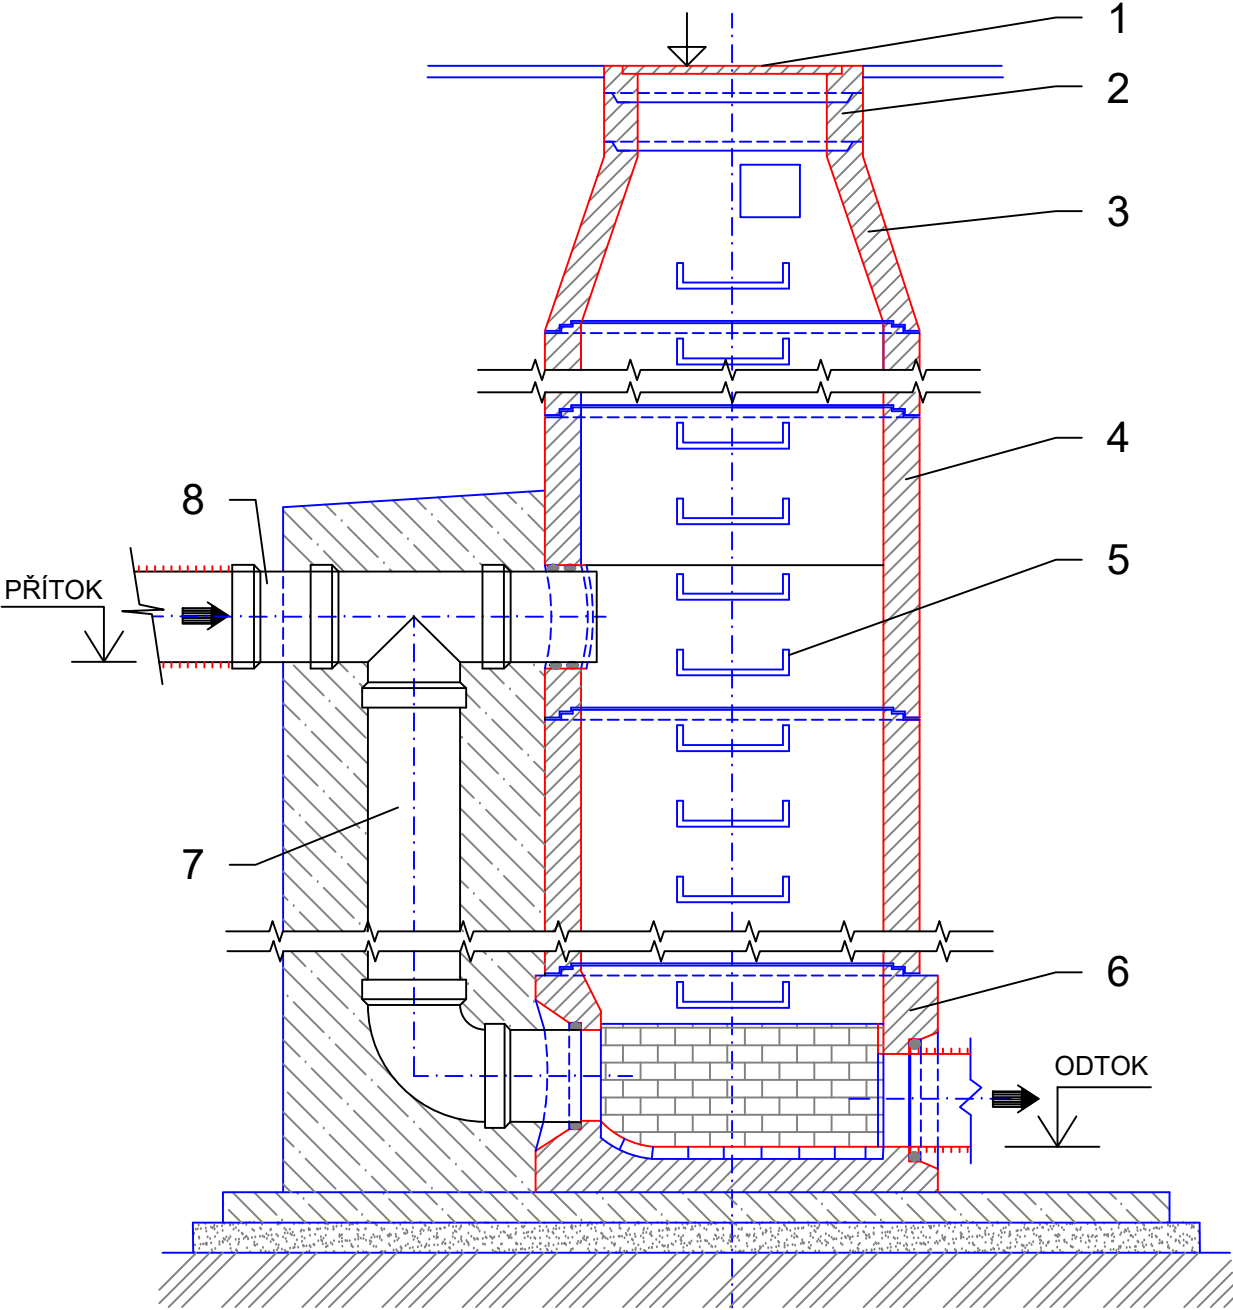

LEGENDA VÝROBKŮ

- 1 Šachtový poklop litinový s betonovou výplní a s rámem (typ BEGU) A15 - D400 kN, v komunikacích budou použity poklapy tř. D400 s vertikální a horizontální tlumící vložkou z PUR
- 2 Vyrovnávací díl
- 3 Šachtový kónus 1000/ 625x600
- 4 Šachtová skruž 1000x250, 500, 1000
- 5 Ocelové stupadlo v polyethylenovém profilu  
Horní stupadlo - kapsové
- 6 Šachtové dno
- 7 Spadišťový obtok z PVC KG, SN8, DN 150-300
- 8 Přechod hrdlo UR2/KG-M, DN 150-300

POZNÁMKA:

NÁSTUPNICE A ŽLAB ŠACHTOVÉHO DNA BUDE V PROVEDENÍ ČEDIČ.  
NÁSTUPNICE BUDE PROVEDENA V PROTISKLUZOVÉ ÚPRAVĚ TŘÍDY R11 DLE DIN 51130.

PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU UTĚSNĚNY ZA POUŽITÍ BENTONITOVÝCH BOBTNAJÍCÍCH PÁSKŮ S UPEVŇOVACÍ MŘÍŽKOU.

LEGENDA HMOT

- Beton prostý C 12/15 (C16/20), tl. 100 mm
- Rostlý terén
- Štěrkopískový podsyp hutněný, tl. 100 mm
- Prefabrikované dílce

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

		<b>709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8</b>	
Investor : <b>Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace</b>		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov	
Akce : <b>Rekonstrukce kanalizace - Nemocnice Karviná - Ráj - stoka D3 - úsek VO - SP3</b>		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil	
Objekt :		Vypracoval : Ing. J. Charvát	
Název přílohy : <b>Vzorové spadiště</b>		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov	
Zakázkové číslo :	3724/DPS-2022	Číslo přílohy :	<b>D.1.b.4.2</b>
Archivní číslo :	3724/02	Měřítko :	-
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM		Stupeň :	DPS
		Datum :	07/2023