


SCHÉMA REVIZNÍ PLASTOVÉ ŠACHTY DN 600

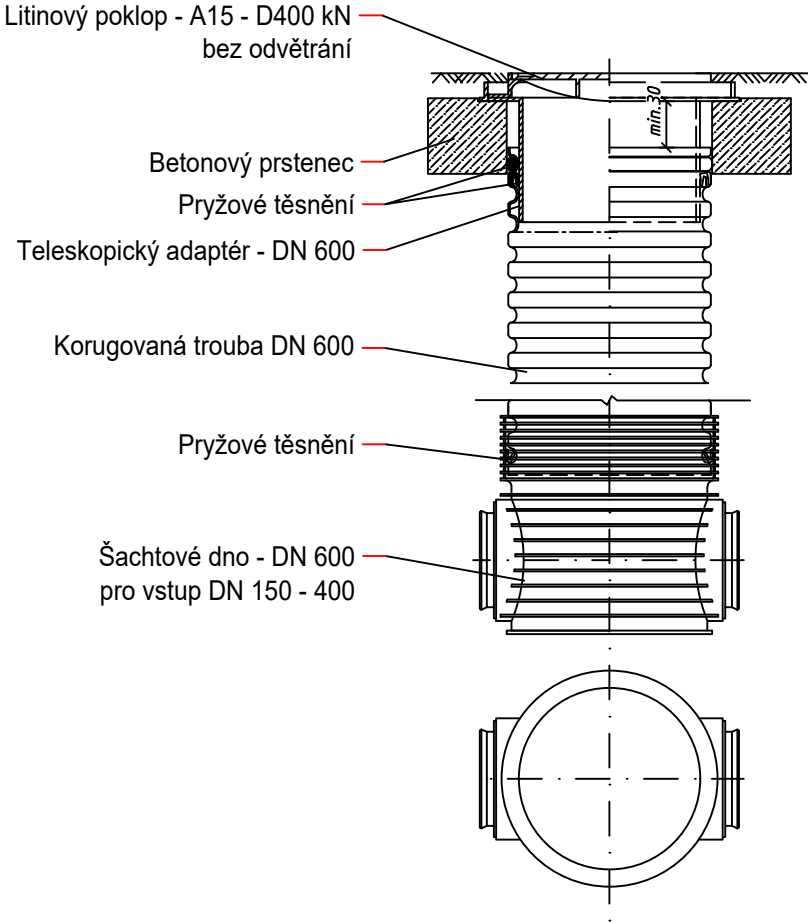

Poznámka: - hloubka založení šachty do 6,8m

Upozornění: pro napojení potrubí UR2 budou u každé šachty DN600 použity 2ks přechodových kusů UR2 DIN(hrdlo) / KG (dřík)

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D. DOKUMENTACE TECHNICKÝH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

		709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8			
Investor : Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 			
Akce : Rekonstrukce kanalizace - Nemocnice Karviná - Ráj - vnitřní kanalizace		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil 			
Objekt : TZ 01 Splašková vnitřní kanalizace		Vypracoval : Ing. J. Charvát 			
Název přílohy : Vzorové schéma plastové revizní šachty DN 600		Kontroloval : Ing. S. Gorbunov			
Zakázkové číslo :	3724/DPS-2022	Číslo přílohy :	D.1.1.b.4.2	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :	3724/02	Měřítko :	-	DPS	07/2023
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					