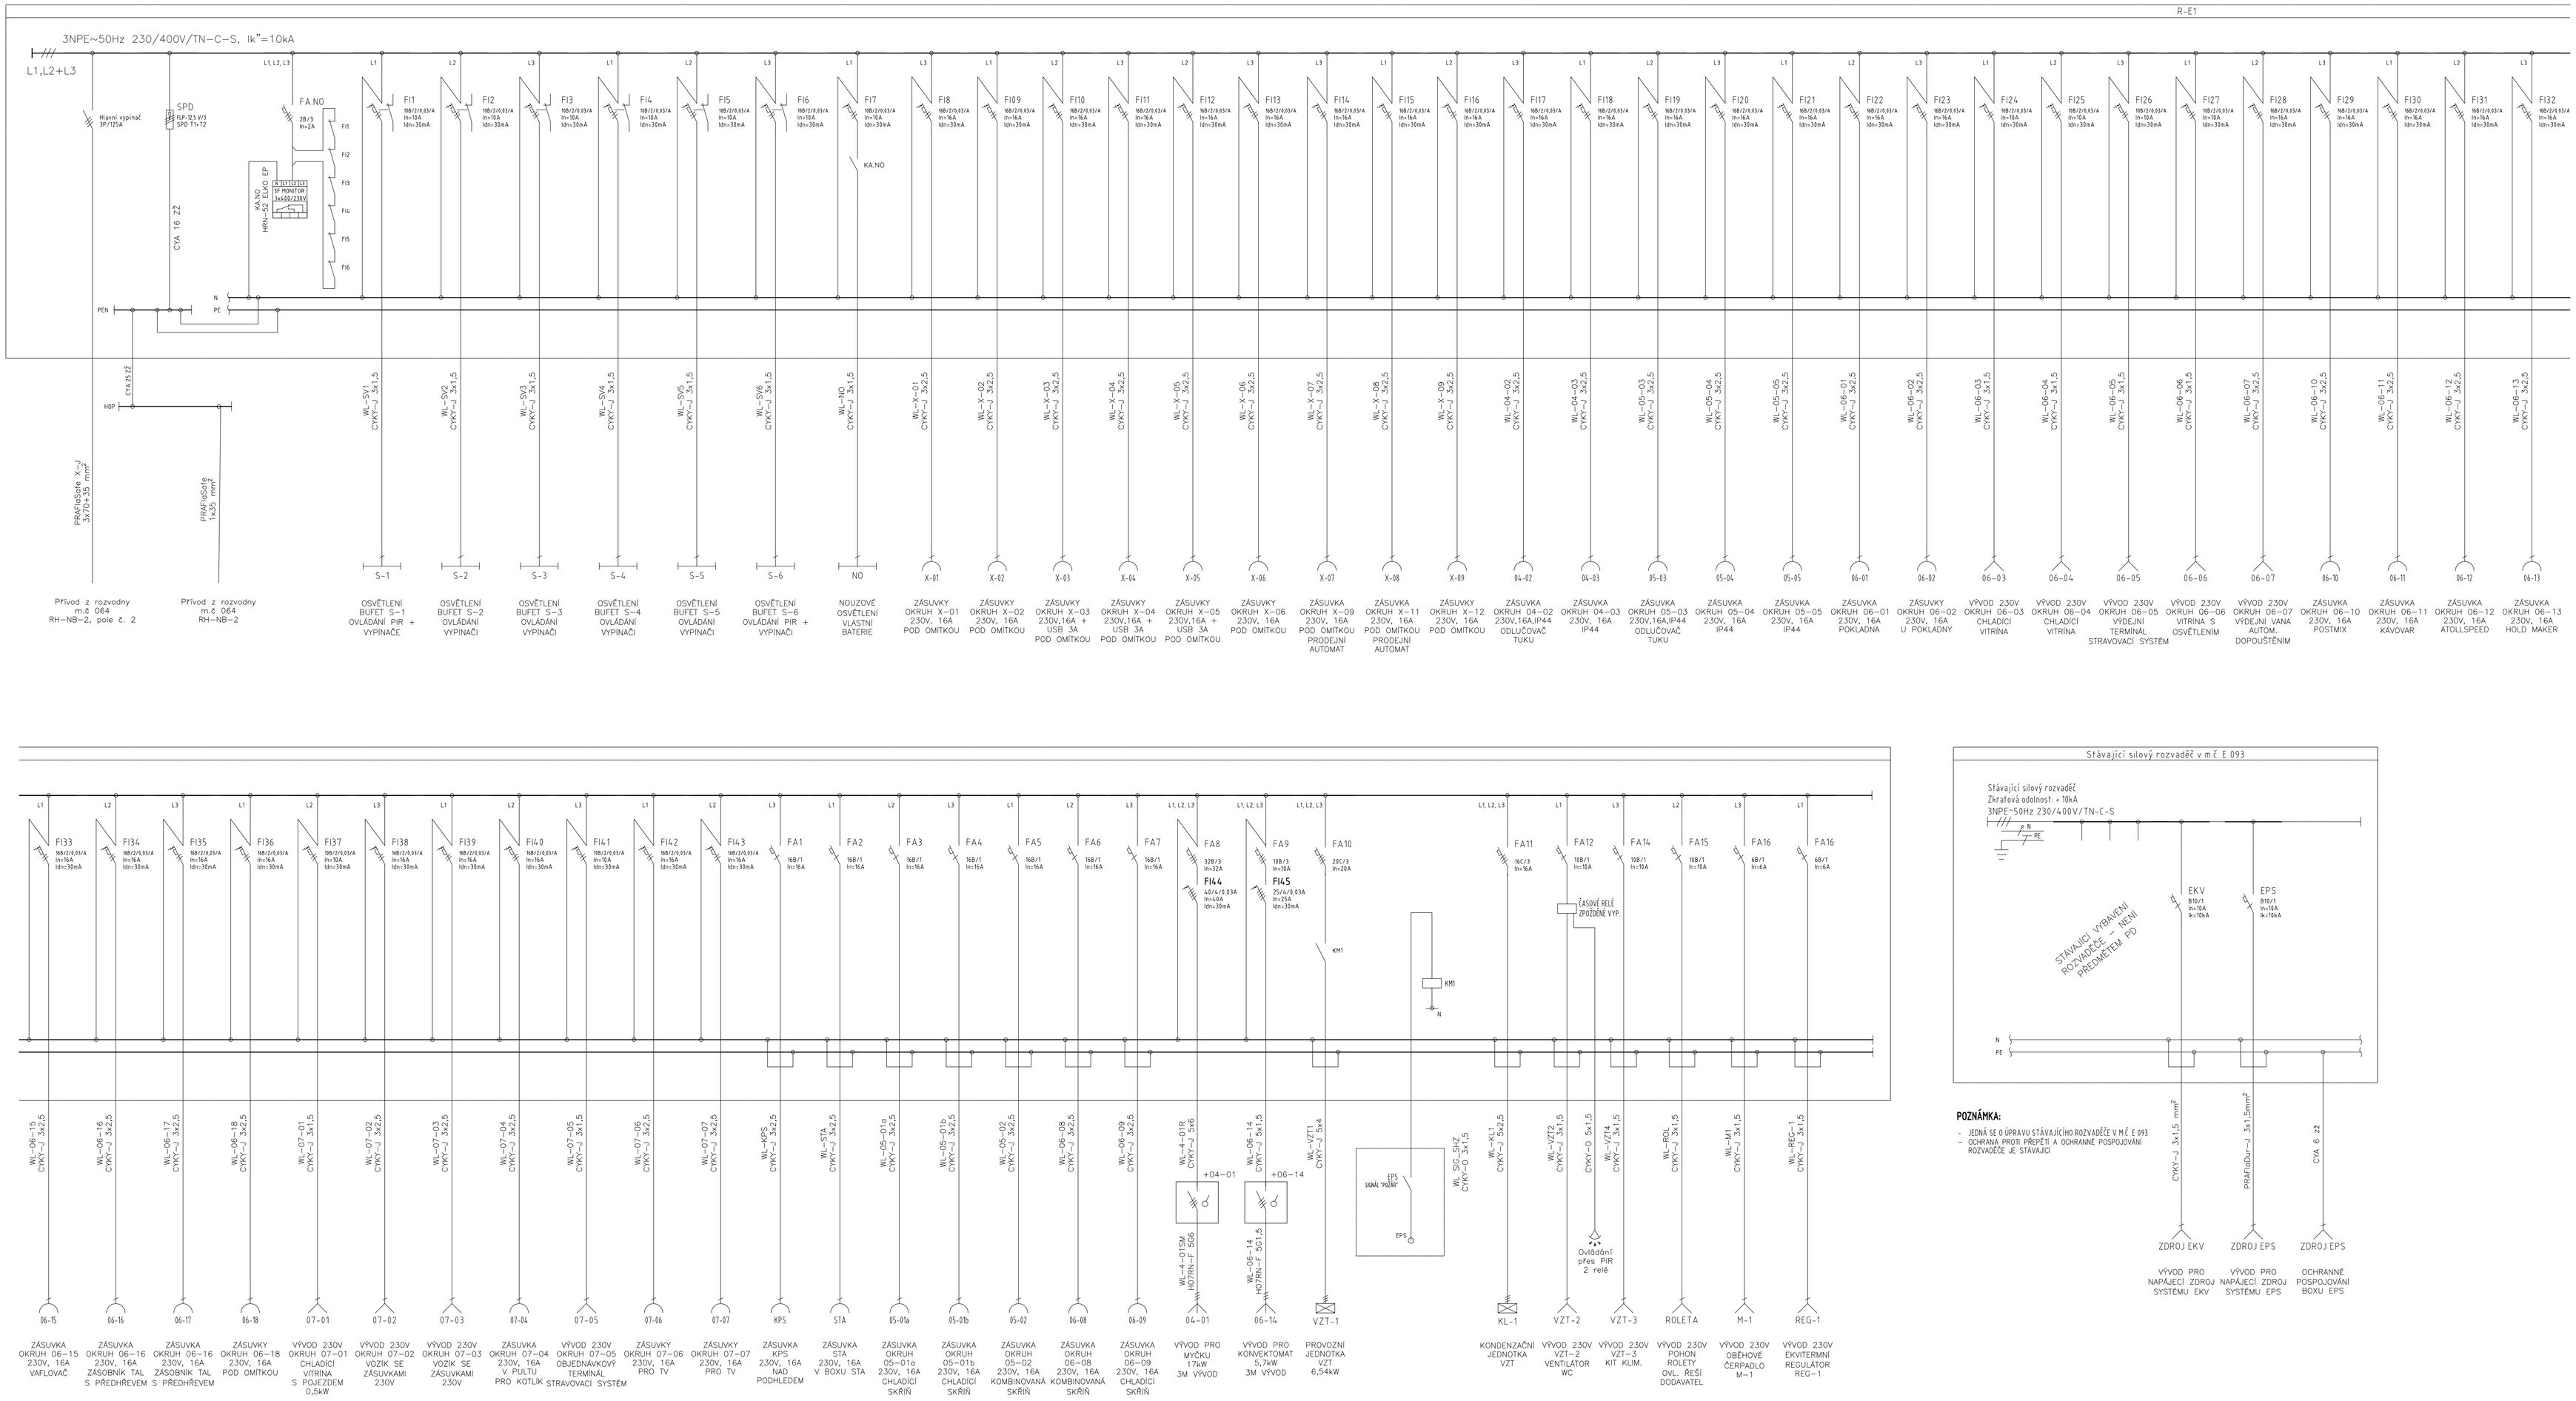

POZNÁMKA:

- JEDNÁ SE O ÚPRAVU STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE V M.Č. E 093
- OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ ROZVADĚČE JE STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKY:

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE~50Hz 230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, KRYTÍM.
- ROZVADĚČ BUDE PROVEDEN DLE ČSN EN 61439-1 ed. 2
- ROZVADĚČ BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKU
- VELIKOST ROZVADĚČE 1195x810x150 (vxšxh)
- TYPY ROZVADĚČŮ DLE DODAVATELE
  PŘÍVOD: ZDOLA
  VÝVODY: NAHORU I DOLŮ

Vypracoval: Ing. Daniel Šoukal	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Klhůfek	Podpis:	
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace		
Místo: budova "E" areálu nemovnice		CubeNet s.r.o. SLABOPROUDÉ SYSTÉMY Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava www.cubenet.cz projekt-realizace-servis
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP V PAVILONU E NA BUFET Silnoproudé elektroinstalace		
Obsah: Schéma zapojení rozvaděčů		

Číslo zakázky:	24-FORS-03 PRS
Datum	10/2024
Dokumentace dle	zákona č. 283/2021 Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Měřítko:	–
ozn. př. / číslo výkresu:	06