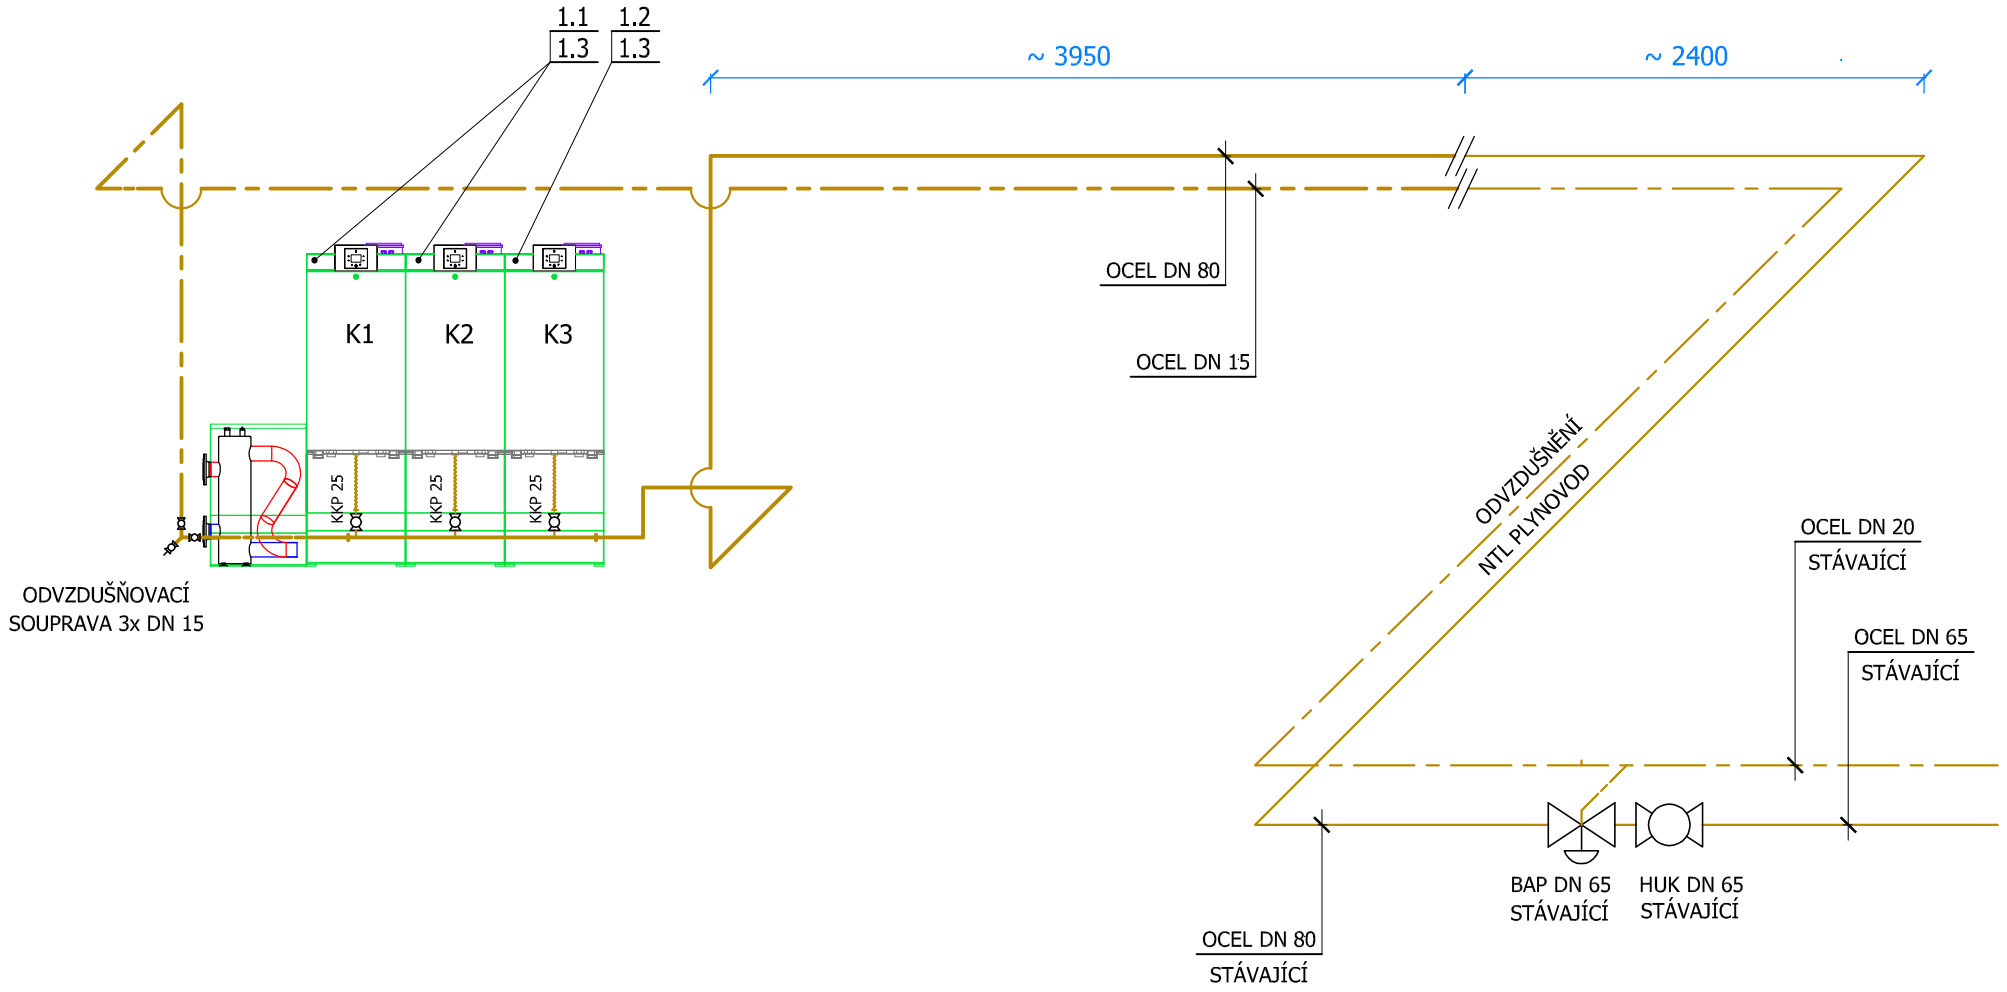

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Pozice	Zařízení	Počet	Jedn.
1.1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL, JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPL. SPÁDU 80/60°C JE 80 kW, ROZSAH MODULACE 17 - 100 %. NOx = 6.	2	ks
1.2	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ KOTEL, JMENOVITÝ VÝKON PŘI TEPL. SPÁDU 80/60°C JE 62,6 kW, ROZSAH MODULACE 17 - 100 %. NOx = 6.	1	ks
1.3	PŘIPOJOVACÍ SET PLYNOVÉHO KOTLE - PŘIPOJ. A UZAVÍRACÍ ARMATURY, PROPOJOVACÍ PRVKY KASKÁDY, ČERPADLOVÁ SKUPINA, TEPELNĚ IZOLOVANÝ KRYT A NOSNÝ RÁM	3	kpt

Autorizoval: **ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13, KRNOV**	Zpracoval: **Fojt Jaroslav, Hynčice 123 MĚSTO ALBRECHTICE**	**JAFO plynoservis** Hynčice 123, 793 95 MĚSTO ALBRECHTICE tel: 724 578 838, e-mail: fojt1111@seznam.cz	
Stavebník **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,** příspěvková organizace **I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov** (IČ 00844641)			
Místo stavby **793 95 MĚSTO ALBRECHTICE, Nemocniční 492** **k.ú.Město Albrechtice - pozemek parc.č.1368**		DATUM	**08/2024**
		ÚČEL	**DPS**
Stavba **REKONSTRUKCE ZDROJE VYTÁPĚNÍ v budově OOP Město Albrechtice**		MĚŘÍTKO	1 : --
		FORMÁT	1 x A4
Výkres **KOTELNA OOP - INSTALACE PLYNU**		Č.VÝKRESU	**D.1.4.2.1**