


VZOROVÁ VSTUPNÍ ŠACHTA DN 1000, Q1
NA POTRUBÍ DO DN 600

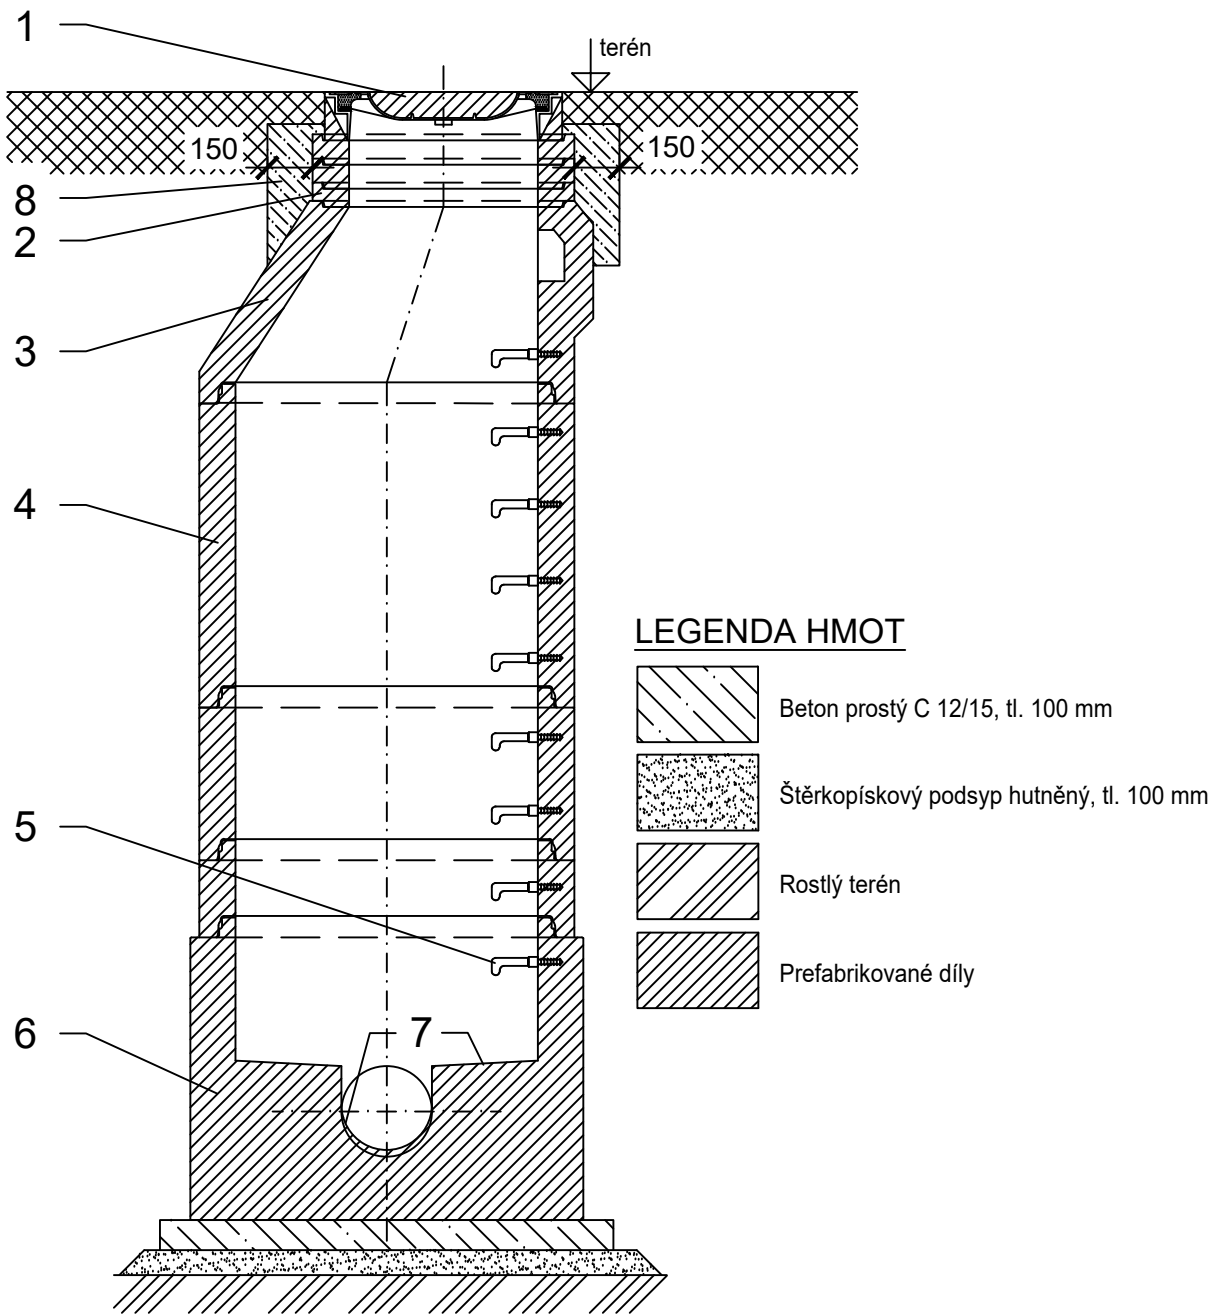

LEGENDA VÝROBKŮ

- 1 Šachtový poklop litinový s betonovou výplní, bez odvětrání (typ BEGU)
- 2 Vyrovnávací díl 625x80(100)
- 3 Šachtový kónus 1000/ 625x600
- 4 Šachtová skruž 1000x250, 500, 1000
- 5 Ocelové stupadlo v polyethylenovém profilu
Horní stupadlo - kapsové
- 6 Šachtové dno DN1000
- 7 Žlab a nástupnice (viz poznámka)
- 8 Zalévací rychletuhnoucí malta

POZNÁMKA:
PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU UTĚSNĚNY ZA POUŽITÍ
BENTONITOVÝCH BOBTNAJÍCÍCH PÁSKŮ S UPEVŇOVACÍ MŘÍŽKOU.
U SPÁDIŠŤ BUDE NÁRAZOVÁ STĚNA ŠACHTY, KYNETA A NÁSTUPNICE
BUDE OPATŘENA ČEDIČOVÝM OBKLADEM

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D. DOKUMENTACE TECHNICKÝH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

				709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8		
				TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz		
Investor : Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace				Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 		
Akce : Rekonstrukce kanalizace - Nemocnice Karviná - Ráj - vnitřní kanalizace				Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil 		
Objekt : TZ 01 Splašková vnitřní kanalizace				Vypracoval : Ing. J. Charvát 		
				Kontroloval : Ing. S. Gorbunov		
Zakázkové číslo :		3724/DPS-2022	Číslo přílohy :	D.1.1.b.4.1	Stupeň :	Datum :
Archivní číslo :		3724/02	Měřítko :	-	DPS	07/2023
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM						