


SCHÉMA REVIZNÍ PLASTOVÉ ŠACHTY DN 600

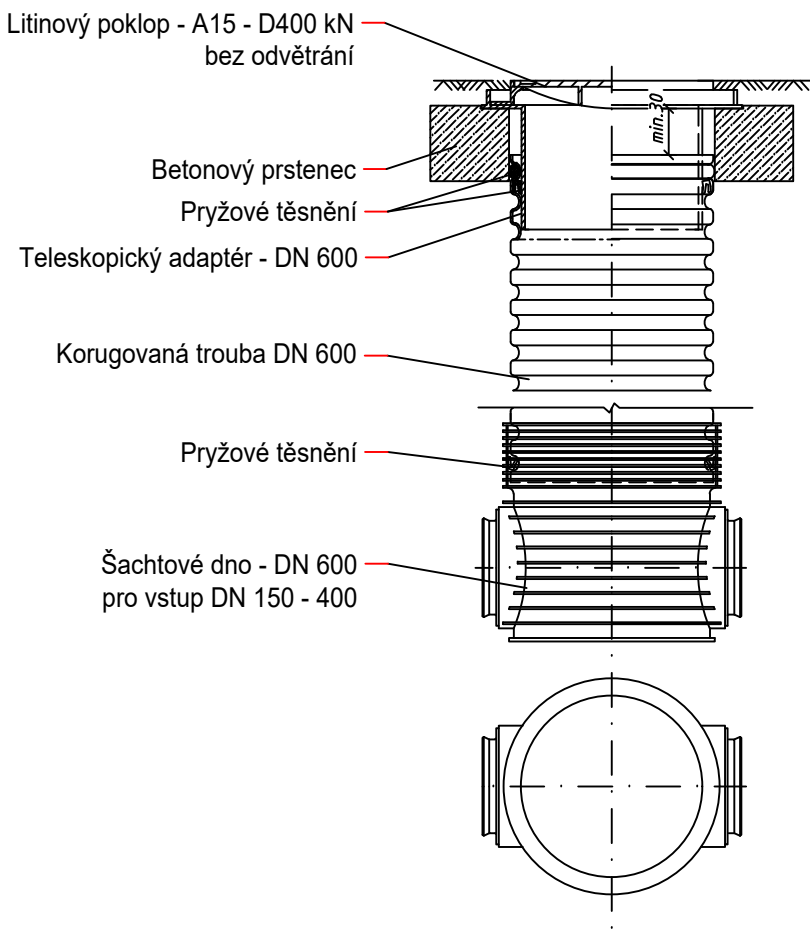

Poznámka: - hloubka založení šachty do 6,8m

Upozornění: pro napojení potrubí UR2 budou u každé šachty DN600 použity 2ks přechodových kusů UR2 DIN(hrdlo) / KG (dřík)

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D. DOKUMENTACE TECHNICKÝH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

		<b>709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8</b>	
Investor : <b>Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace</b>		Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov 	
Akce : <b>Rekonstrukce kanalizace - Nemocnice Karviná - Ráj - vnitřní kanalizace</b>		Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil 	
Objekt : <b>TZ 02 Dešťová vnitřní kanalizace</b>		Název přílohy : <b>Schéma plastové revizní šachty DN 600</b>	
Zakázkové číslo : 3724/DPS-2022		Číslo přílohy : D.1.2.b.4.2	
Archivní číslo : 3724/02		Měřítko : -	
Stupeň : DPS		Datum : 07/2023	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM			