


2.NP - KOMUNIKACE - ELEKTROINSTALACE

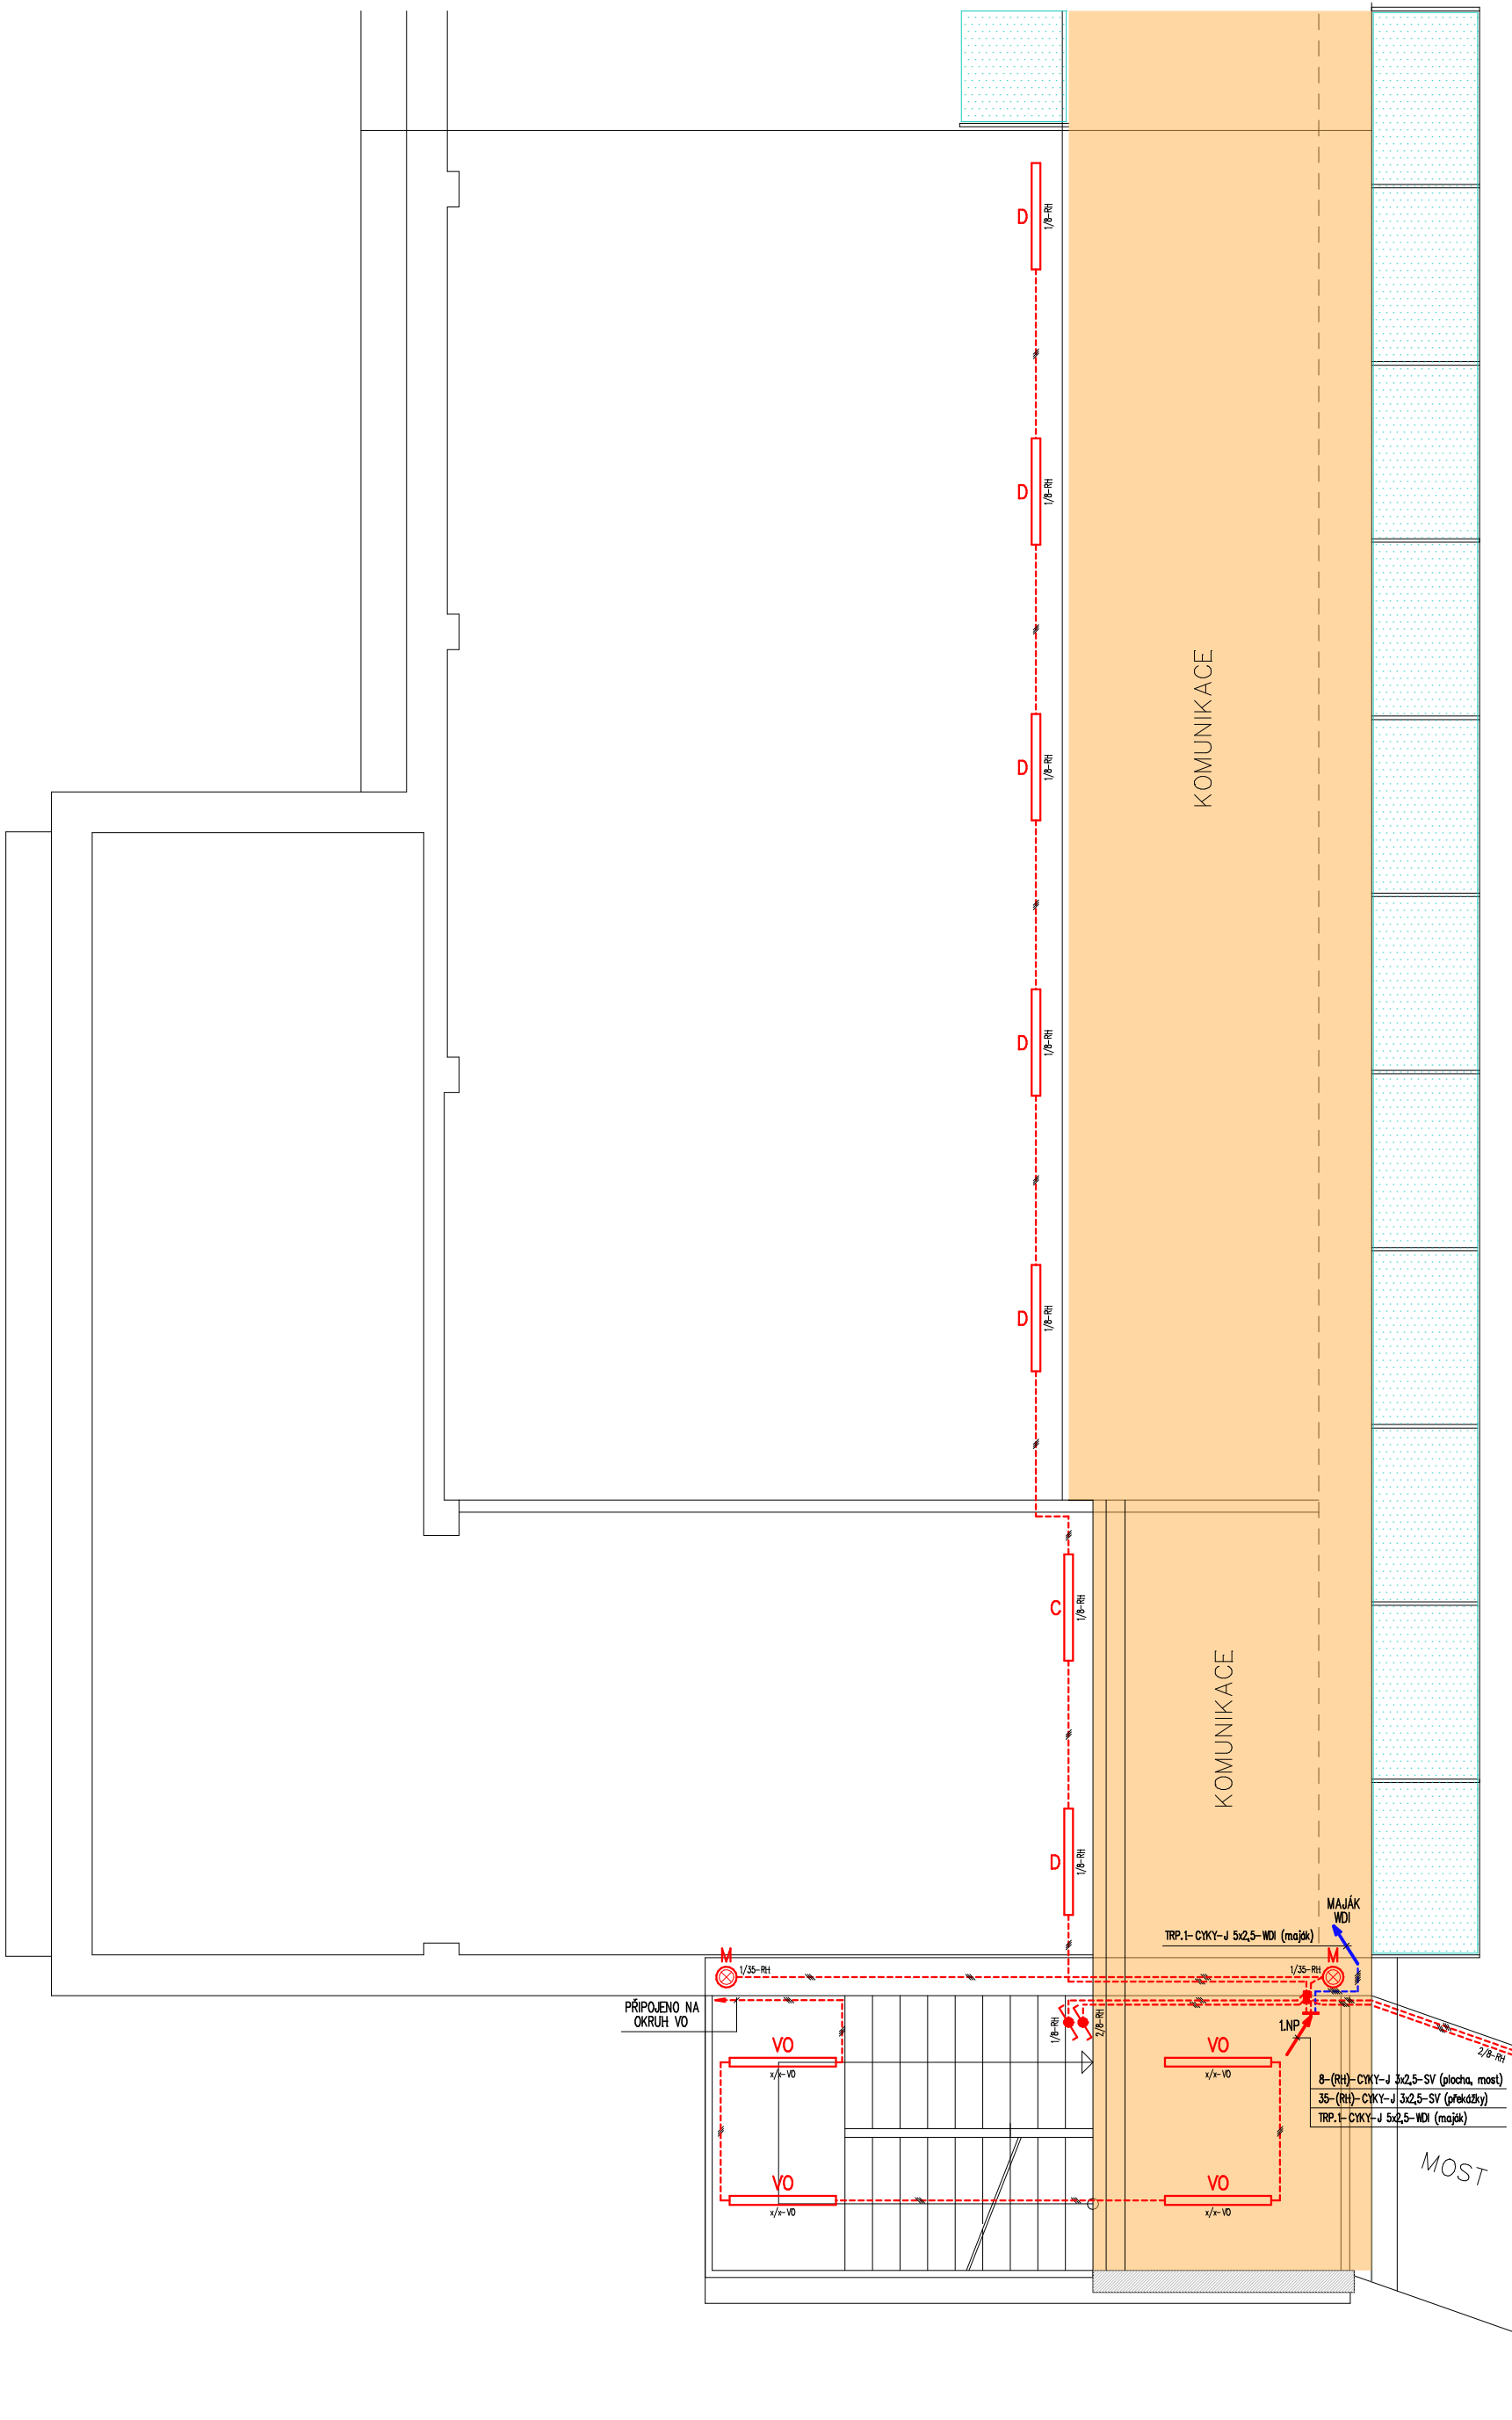

LEGENDA SVÍTIDEL

- D** – LED svítidlo průmyslové přisazené, 1x38W, 4800 lm, 4000K, IP65, polykarbonátový čirý kryt, korpus kov, 1200 mm
- M** – LED svítidlo signální – výstražné, maják blikající, venkovní, 1000 lm, IP51, barva červená, plastový kryt, korpus polykarbonát
- VO** – LED svítidlo průmyslové přisazené, 1x38W, 4800 lm, 4000K, IP65, polykarbonátový čirý kryt, korpus kov, 1200 mm

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- Vypínač č.6, IP44

LEGENDA KABELŮ

- CYKY-J(0) 3x1,5 mm2
- CYKY-J 5x2,5 mm2
- Více kabelů ve stejné trase

POZNÁMKA :

U VYBRÁNÝCH VÝROBKŮ JE PRO JASNÉ A PŘESNÉ VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ UVEDEN MOŽNÝ VÝROBCE, V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 134/2016 SB.

PŘI REALIZACI LZE POUŽÍT I JINÉHO VÝROBCE (DODAVATELE) PŘI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ UVEDENÉHO TYPU VÝROBKU MOŽNÉHO VÝROBCE (DODAVATELE).

TECHNICKÝMI PARAMETRY SE MJ. ROZUMÍ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY, FYZIKÁLNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PARAMETRY SPOTŘEBY A VÝKONU, ROZMĚRY, HMOTNOSTI, HLUKOVÉ PARAMETRY, MATERIÁLOVÉ PŘÍPRAVY, DESIGN / ESTETICKÉ A KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI, PROVOZNÍ VLASTNOSTI, ŽIVOTNOST, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ, VÁZBY NA OSTATNÍ PROFESI APOD.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ DOKLADOVAT (NAPŘ. STATICKÝM VÝPOČTEM), KONZULTOVAT A ODSOULASIT PROJEKTANTEM, T.J. ZPRACOVATELEM TOHOTO PROJEKTU.

Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN-S
: 2 PE, 230 V, 50 Hz stř., IT

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje – normální
: proudovými chrániči – doplněná
: ochranným pospojováním – doplněná

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : viz tabulka

ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 +Z1 provedeno vodičem CY 4 z/2 v omešce a CY 6 z/2 volně nebo v podlaze

VYPRACOVAL Martin KOČIÁN	ZODP. PROJEKTANT Martin KOČIÁN	HIP Ing. arch. Martin JANDA	GALT servis PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROVÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROUŠKOVIC Martin KOČIÁN Trojskova 227, Frenštát p.R., 744 01 IČO: 123 456 789, IČD: 558 887 775 IČO: 889 999 001, DIČ: CZ-680193547
STAVEBNÍ ÚŘAD : KRNÓV	KATASTR. ÚZEMÍ : KRNÓV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ	Investor : Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., IP Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, KRNÓV, 794 01	FORMÁT : 6 x A4 DATUM : 10/2024 ÚČEL : DSP+DPS ČÍSLO ZAKÁZKY : R-2024/25
STŘEDISKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ – OBEKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VČETNĚ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ na p.č. 1866/1, 1866/6 a 1866/8, k.ú. KRNÓV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ			MĚŘÍTKO : 1:75 PÁŘE :
ODDÍL : D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU : D.1.2.5.1-7
ČÁST : D.1	SO 01 – VLASTNÍ STAVBA		
OBJEKT : D.1.2	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV		
PROFESE : D.1.2.5.1	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD		
OBSAH : 2.NP - KOMUNIKACE - ELEKTROINSTALACE			