


SO06 - SITUACE PŘELOŽKY NN

ŘEZY KABELOVÝCH VÝKOPŮ

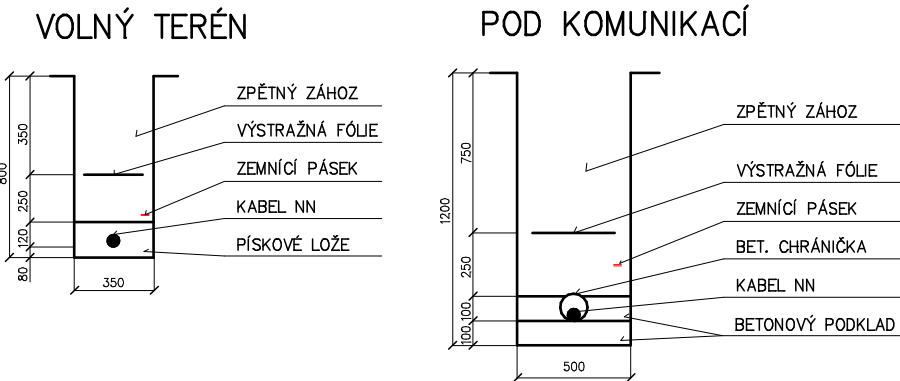

LEGENDA

- S1,S2 Kabelová spojka NN průběžná 25/25 mm2
- Stávající podzemní vedení NN – AYKY 4x25 mm2
- Demontáž stávajícího vedení NN – AYKY 4x25 mm2
- Přeložka vedení NN – AYKY–J 4x25 mm2
- Chránička PVC DN 110

POZNÁMKA :

U VYBRANÝCH VÝROBKŮ JE PRO JASNÉ A PŘESNÉ VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ UVEDEN MOŽNÝ VÝROBCE, V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 134/2016 SB.

PŘI REALIZACI LZE POUŽÍT I JINÉHO VÝROBCE (DODAVATELE) PŘI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ UVEDENÉHO TYPU VÝROBKU MOŽNÉHO VÝROBCE (DODAVATELE).

TECHNICKÝMI PARAMETRY SE MJ. ROZUMÍ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY, FYZIKÁLNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PARAMETRY SPOTŘEBY A VÝKONU, ROZMĚRY, HMOTNOSTI, HLUKOVÉ PARAMETRY, MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DESIGN/ ESTETICKÉ A KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI, PROVOZNÍ VLASTNOSTI, ŽIVOTNOST, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ, VAZBY NA OSTATNÍ PROFESY APOD.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ DOKLADOVAT (NAPŘ. STATICKÝM VÝPOČTEM), KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM, T.J. ZPRACOVATELEM TOHOTO PROJEKTU.

Proudová soustava : 3 NPE, 400/230V, 50Hz stř., TN–C

Ochrana dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje – normální  
: ochrany pospojováním – doplněná

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : AB8, AD4 – venkovní, zvlášť nebezpečný

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	HIP	<div><div><b>QALT servis</b></div><div>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROKOTICH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ</div><div><b>Martin KOČIÁN</b> Ev.č. : 380407-23561</div><div>Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01</div><div>Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770</div><div>ICO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347</div></div>	
Martin KOČIÁN		Martin KOČIÁN	Ing. arch. Martin JANDA		
STAVEBNÍ ÚŘAD : KRNŮV		KATASTR. ÚZEMÍ : KRNŮV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ			
Investor : Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, KRNŮV, 794 01					
<b>STŘEDISKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ – OBEJKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY</b> <b>VČETNĚ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNŮVĚ</b> na p.č. 1866/1, 1866/6 a 1866/8, k.ú. KRNŮV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ					
OBJEKT :		SO06 – PŘELOŽKA NN VEDENÍ KE STÁVAJÍCÍ KYSLÍKOVÉ STANICI			
OBSAH :					
<b>SITUACE PŘELOŽKY NN</b>					
				FORMÁT	
				3 x A4	
				DATUM	
				10/2024	
				ÚČEL	
				DSP+DPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY :	
				R–2024/25	
				MĚŘÍTKO :	
				1: 150	
				PARÉ :	
				ČÍSLO VÝKRESU :	
				<b>SO06 - 03</b>	