



SCHÉMA PŘÍPOJENÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY

V RÁMCI ÚPRAVY PŘEDÁVACÍ STANICE BUDE NA PŘÍVODNÍ POTRUBÍ SV(CTV) DO STÁVAJÍCÍCH DESKOVÝCH VÝMĚNÍKU TEPLA VSAZENA AKUMULAČNÍ NÁDOBA O OBJEMU 300 l NAVRŽENÁ NA ZÁKLADĚ SLEDOVANÝCH HODINOVÝCH MAXIMÁLNÍCH SPOTŘEB. ZÁSOBNÍK BUDE SLOUŽIT PRO ELIMINACI VÝKONOVÝCH ŠPIČEK V RANNÍCH HODINÁCH, KDY JE VELKÝ NÁRAZOVÝ ODBĚR VODY A JE NUTNÝ VELKÝ VÝKON VÝMĚNÍKU PRO OHŘEV TV Z TEPLLOTY SV NA POŽADOVANOU TEPLOTU TV. CÍLEM ZÁSAHU JE SNIŽENÍ TEPLOTNÍHO ROZDÍLU OHŘÍVANÉ VODY VE ŠPIČCE, TEDY V RANNÍCH HODINÁCH PROVOZU.

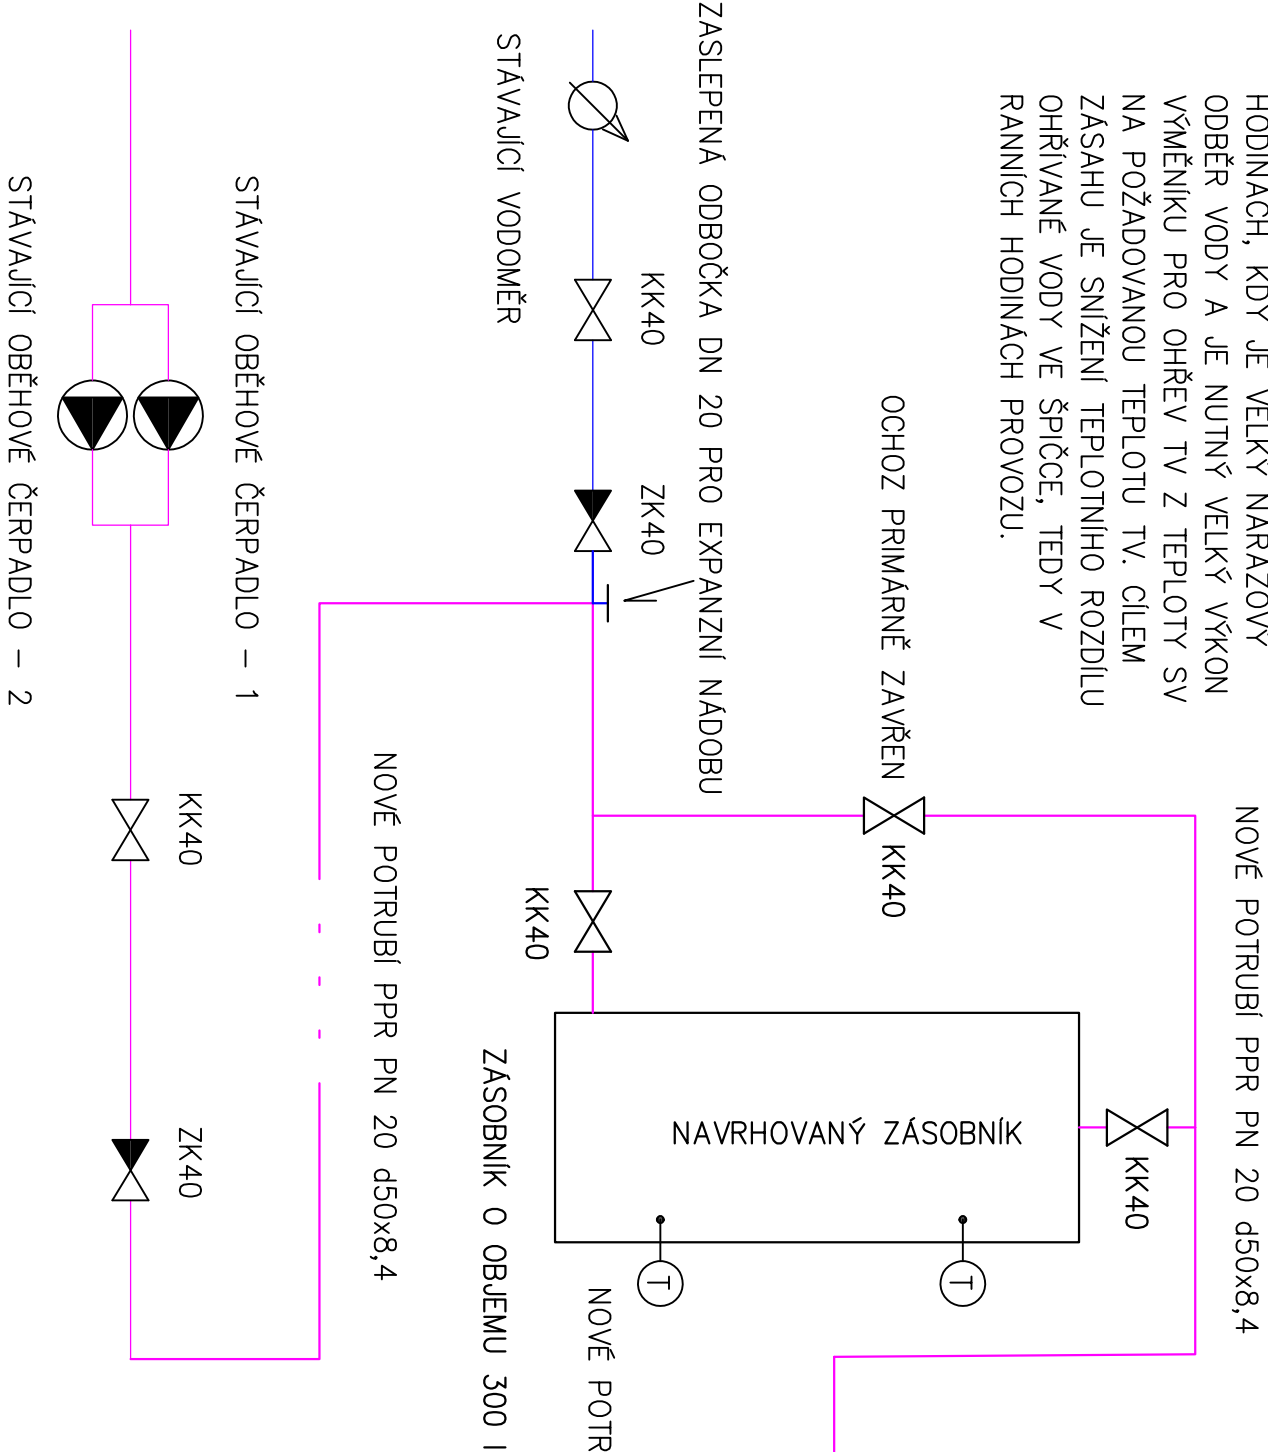

COS

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TV V OBJEKTU

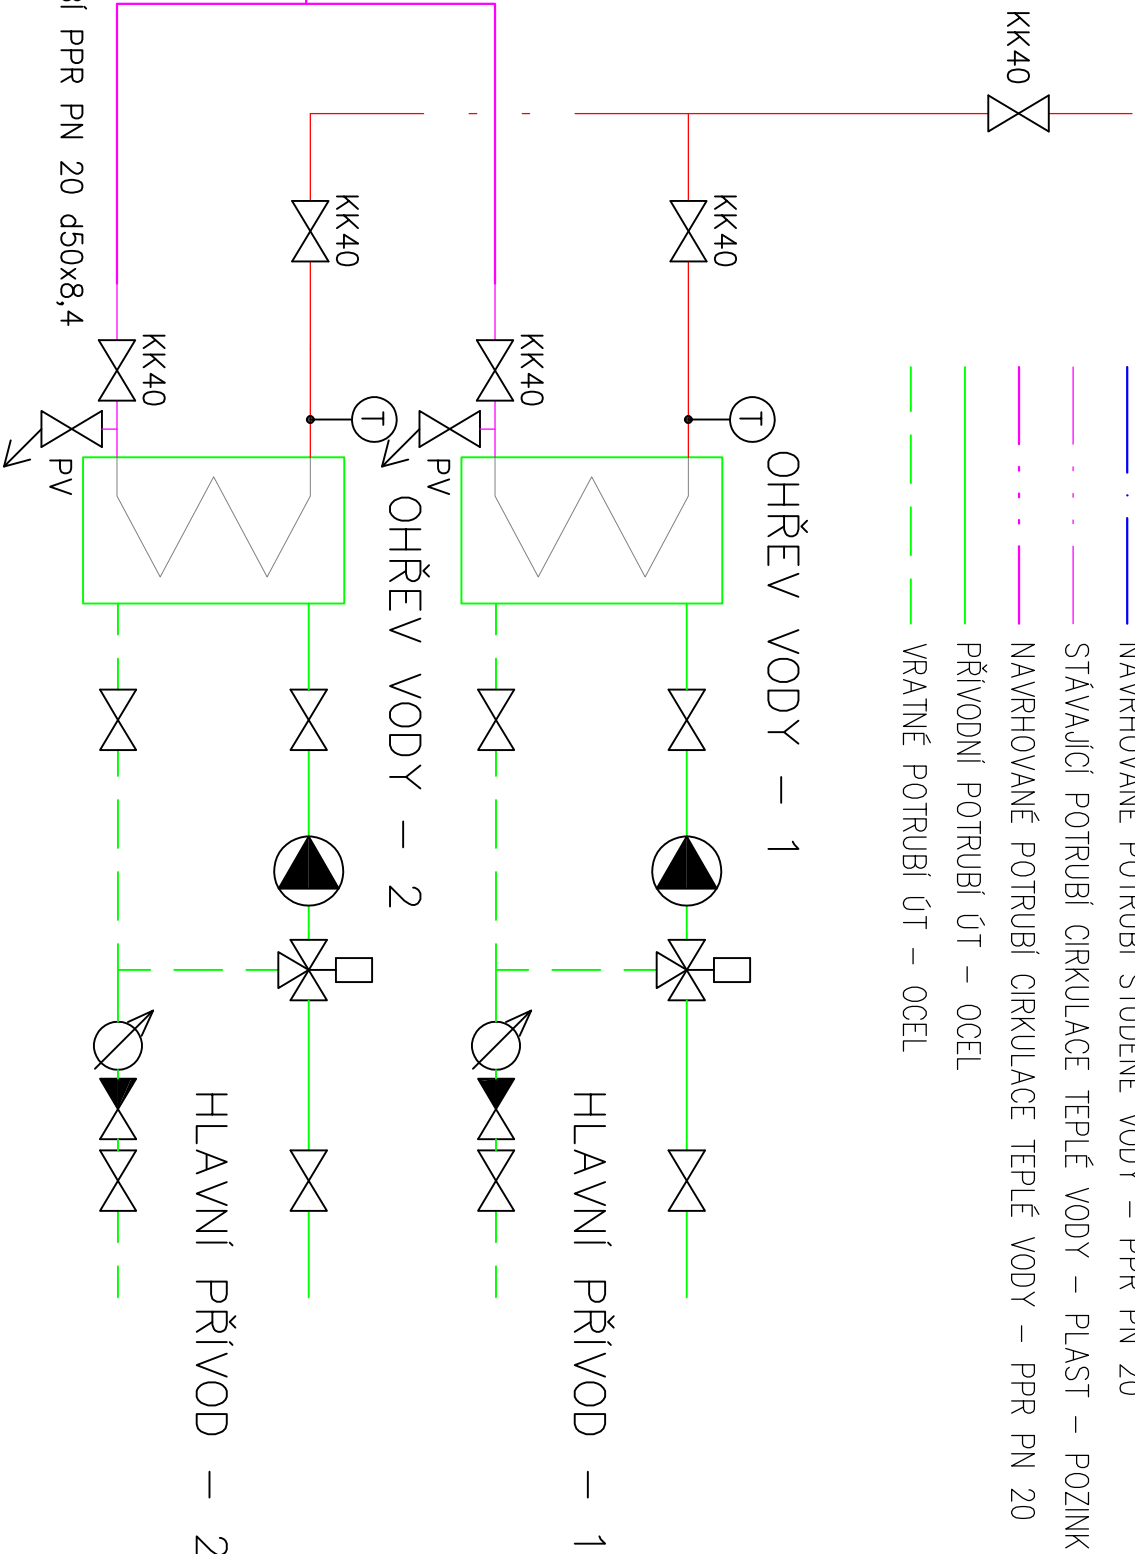

LEGENDA POTRUBÍ:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PLAST – POZINK – OCEL
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PLAST – POZINK
- NAVRHOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PPR PN 20
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PLAST – POZINK
- NAVRHOVANÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PPR PN 20
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT – OCEL
- VRATNÉ POTRUBÍ ÚT – OCEL

KK – PLNOPRŮTOČNÝ UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT			
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA			
T – ČIDLO TEPLOTY			
PV – STÁVAJÍCÍ POJIŠŤOVACÍ VENTIL			
Projektant	Kontroloval	Amun Pro s.r.o. 739 53 Trnávce 1 michal@amunpro.cz, +420 728 463 908	
Michal Pavelek	Ing. Michal Klimša		
	Ing. Michal Klimša		
Investor	Nemocnice Havířov p.o. IČ:00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		
Místo stavby	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Formát	4,20x297
Akce	Úprava ohřevu TV stávajících předávacích stanic předávací stanice COS	Datum	03/2024
		Účel	Stavební úprava
		Č. zakázky	---
		Měřtko	---
Část	D.1.4.1 – Zařízení zdravotně technických instalací	Číslo paré	Č. výkresu
Obsah výkresu			D.1.4.1.b-102
SCHÉMA PŘÍPOJENÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY			