
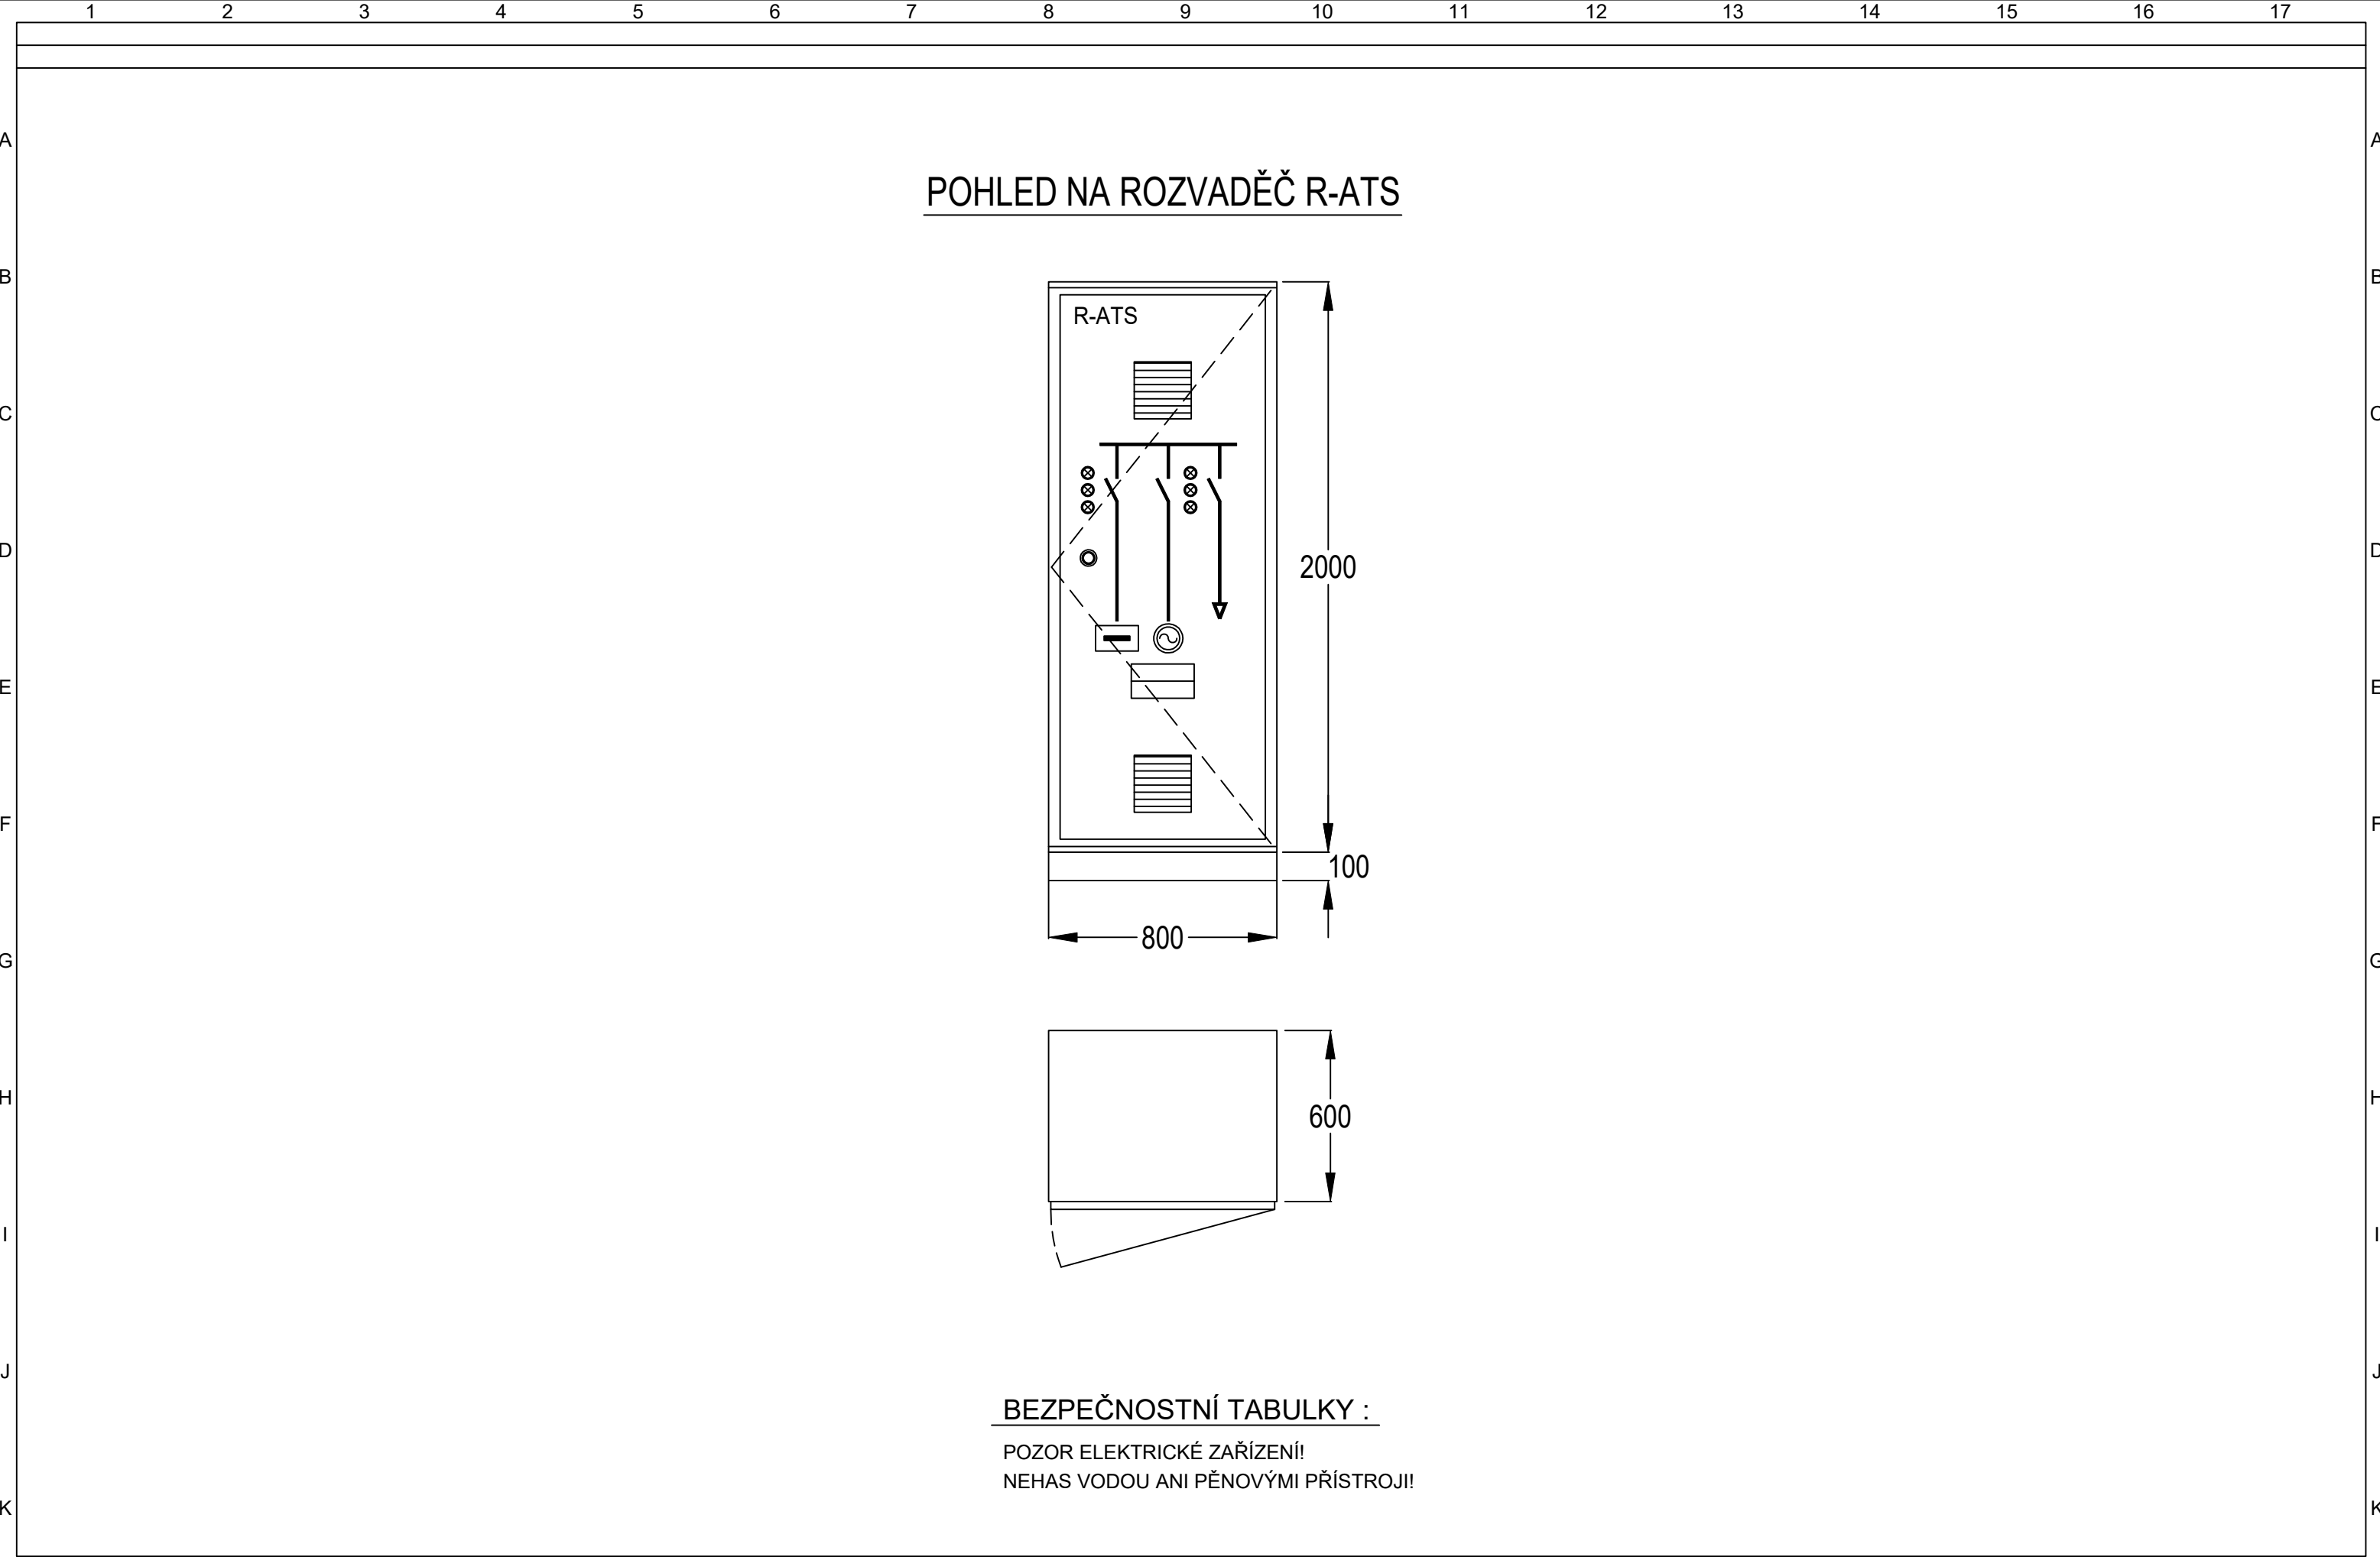
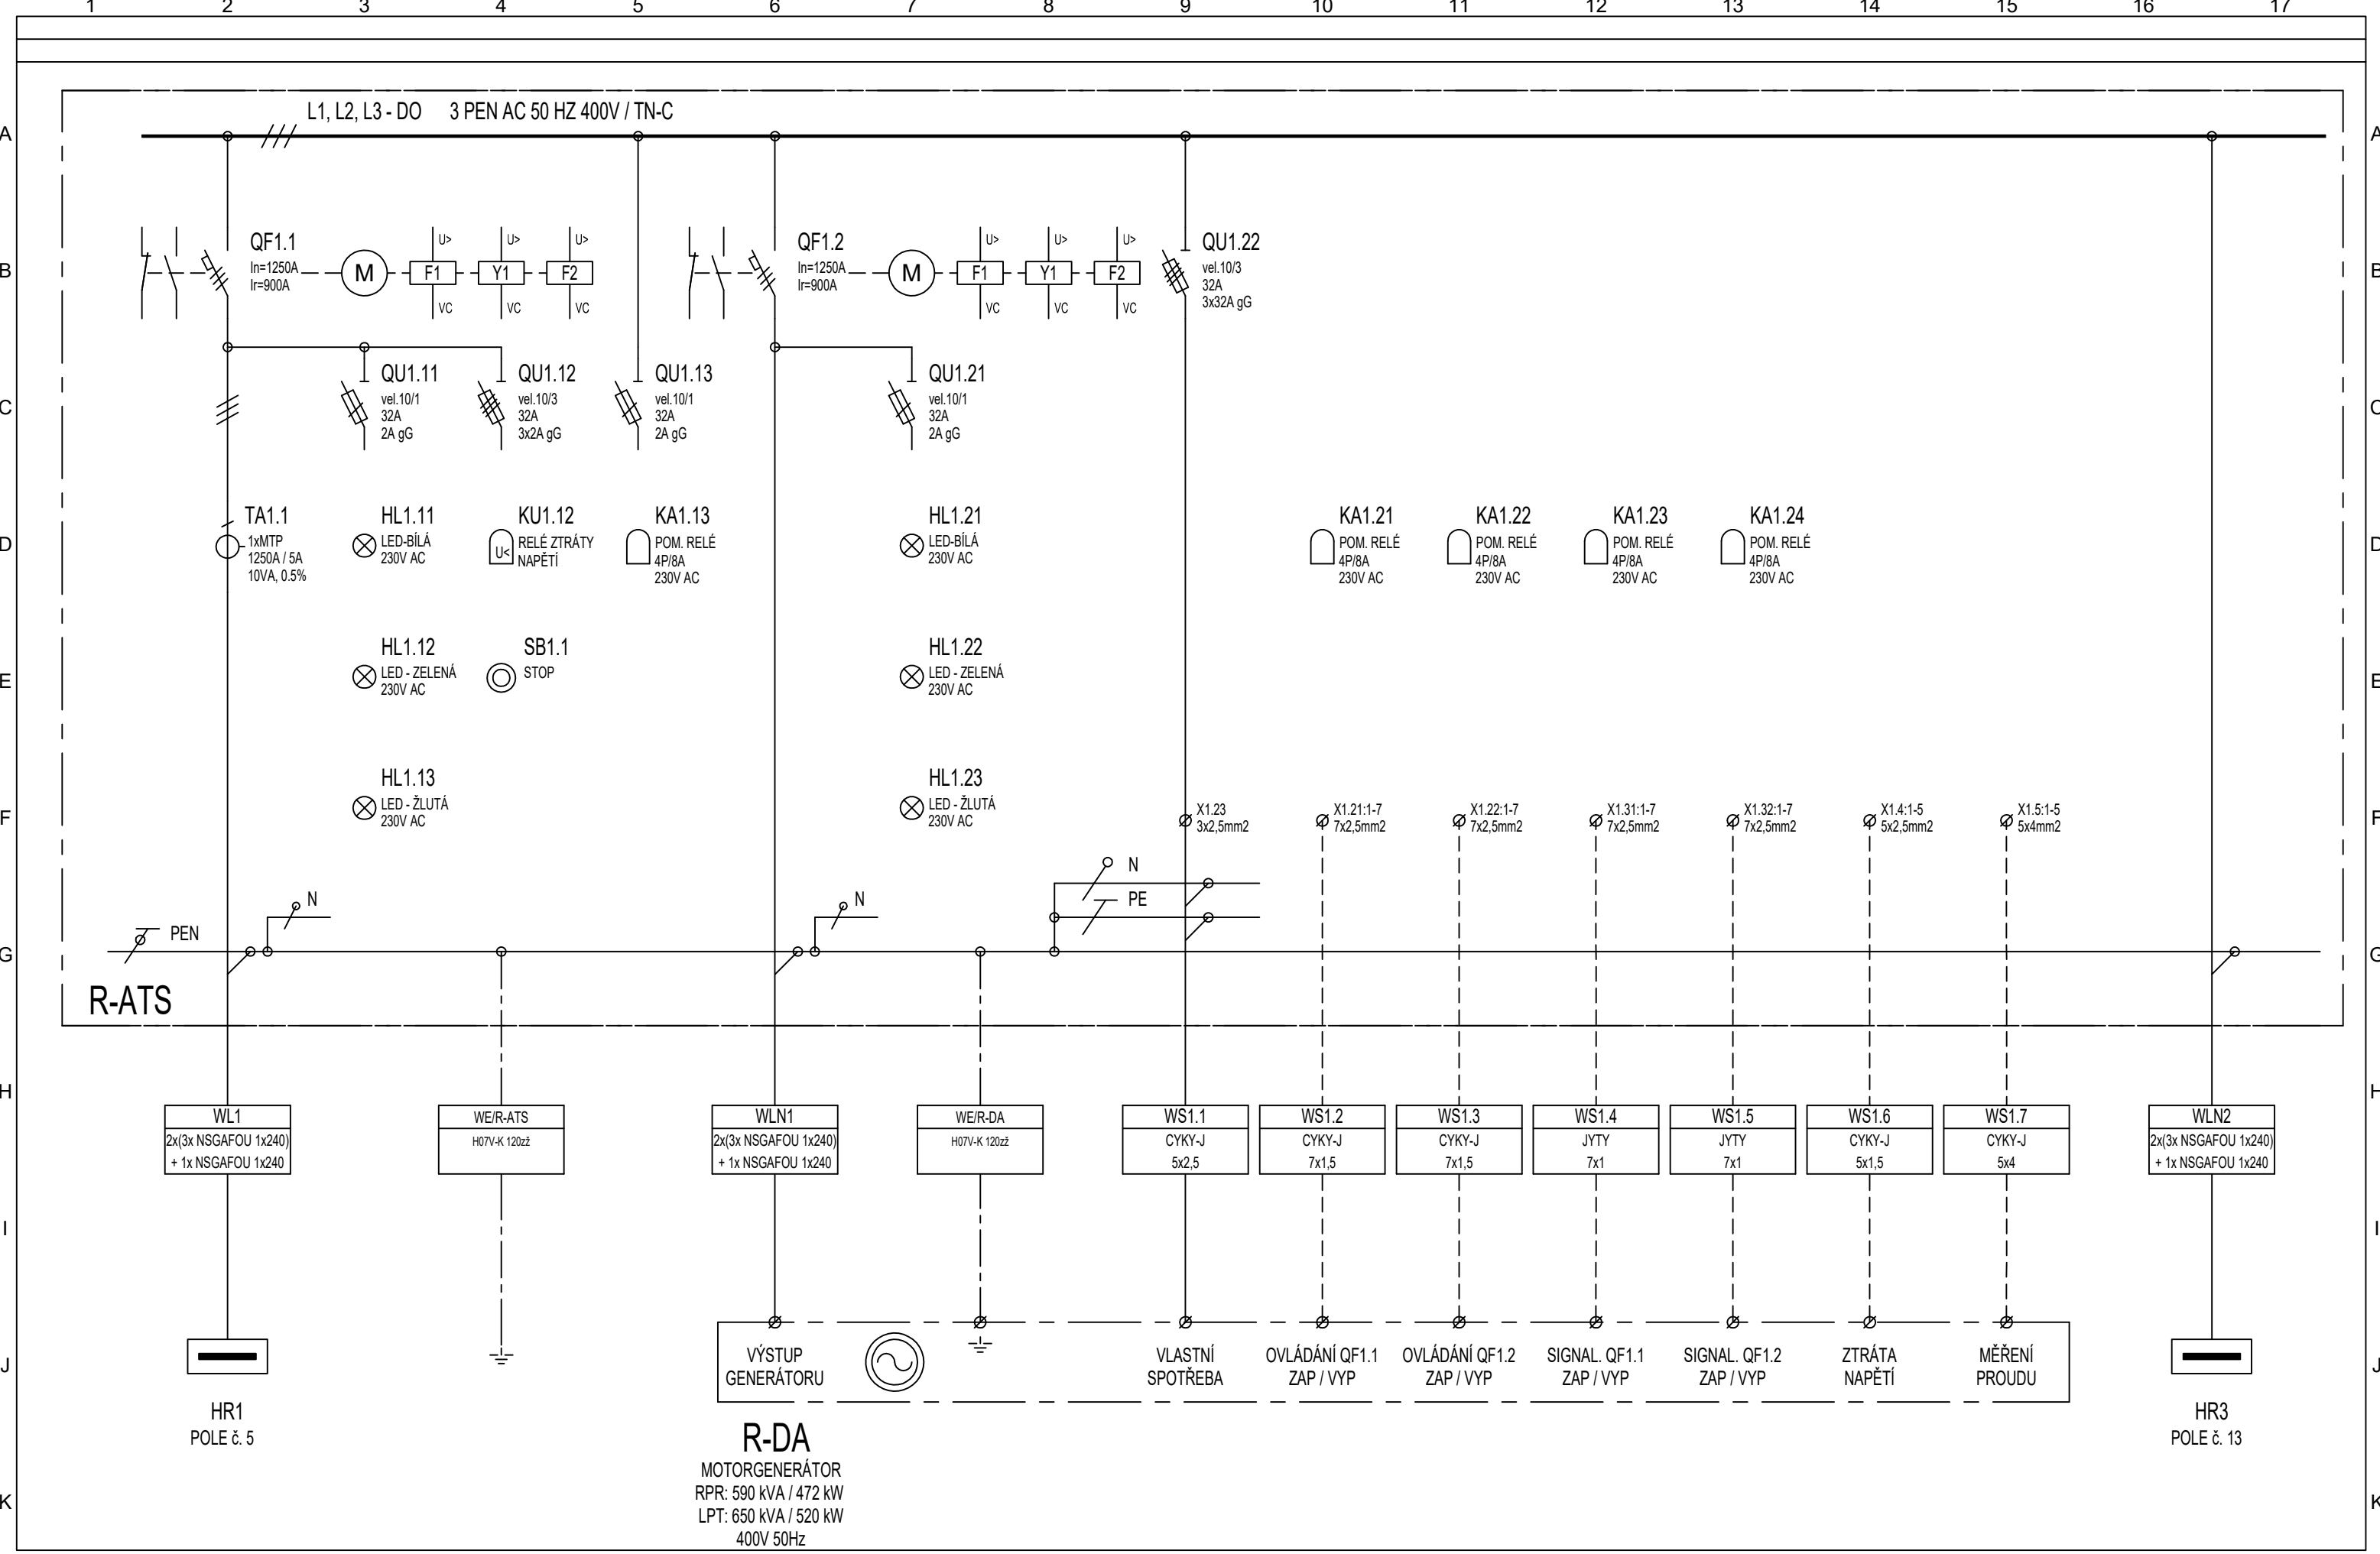



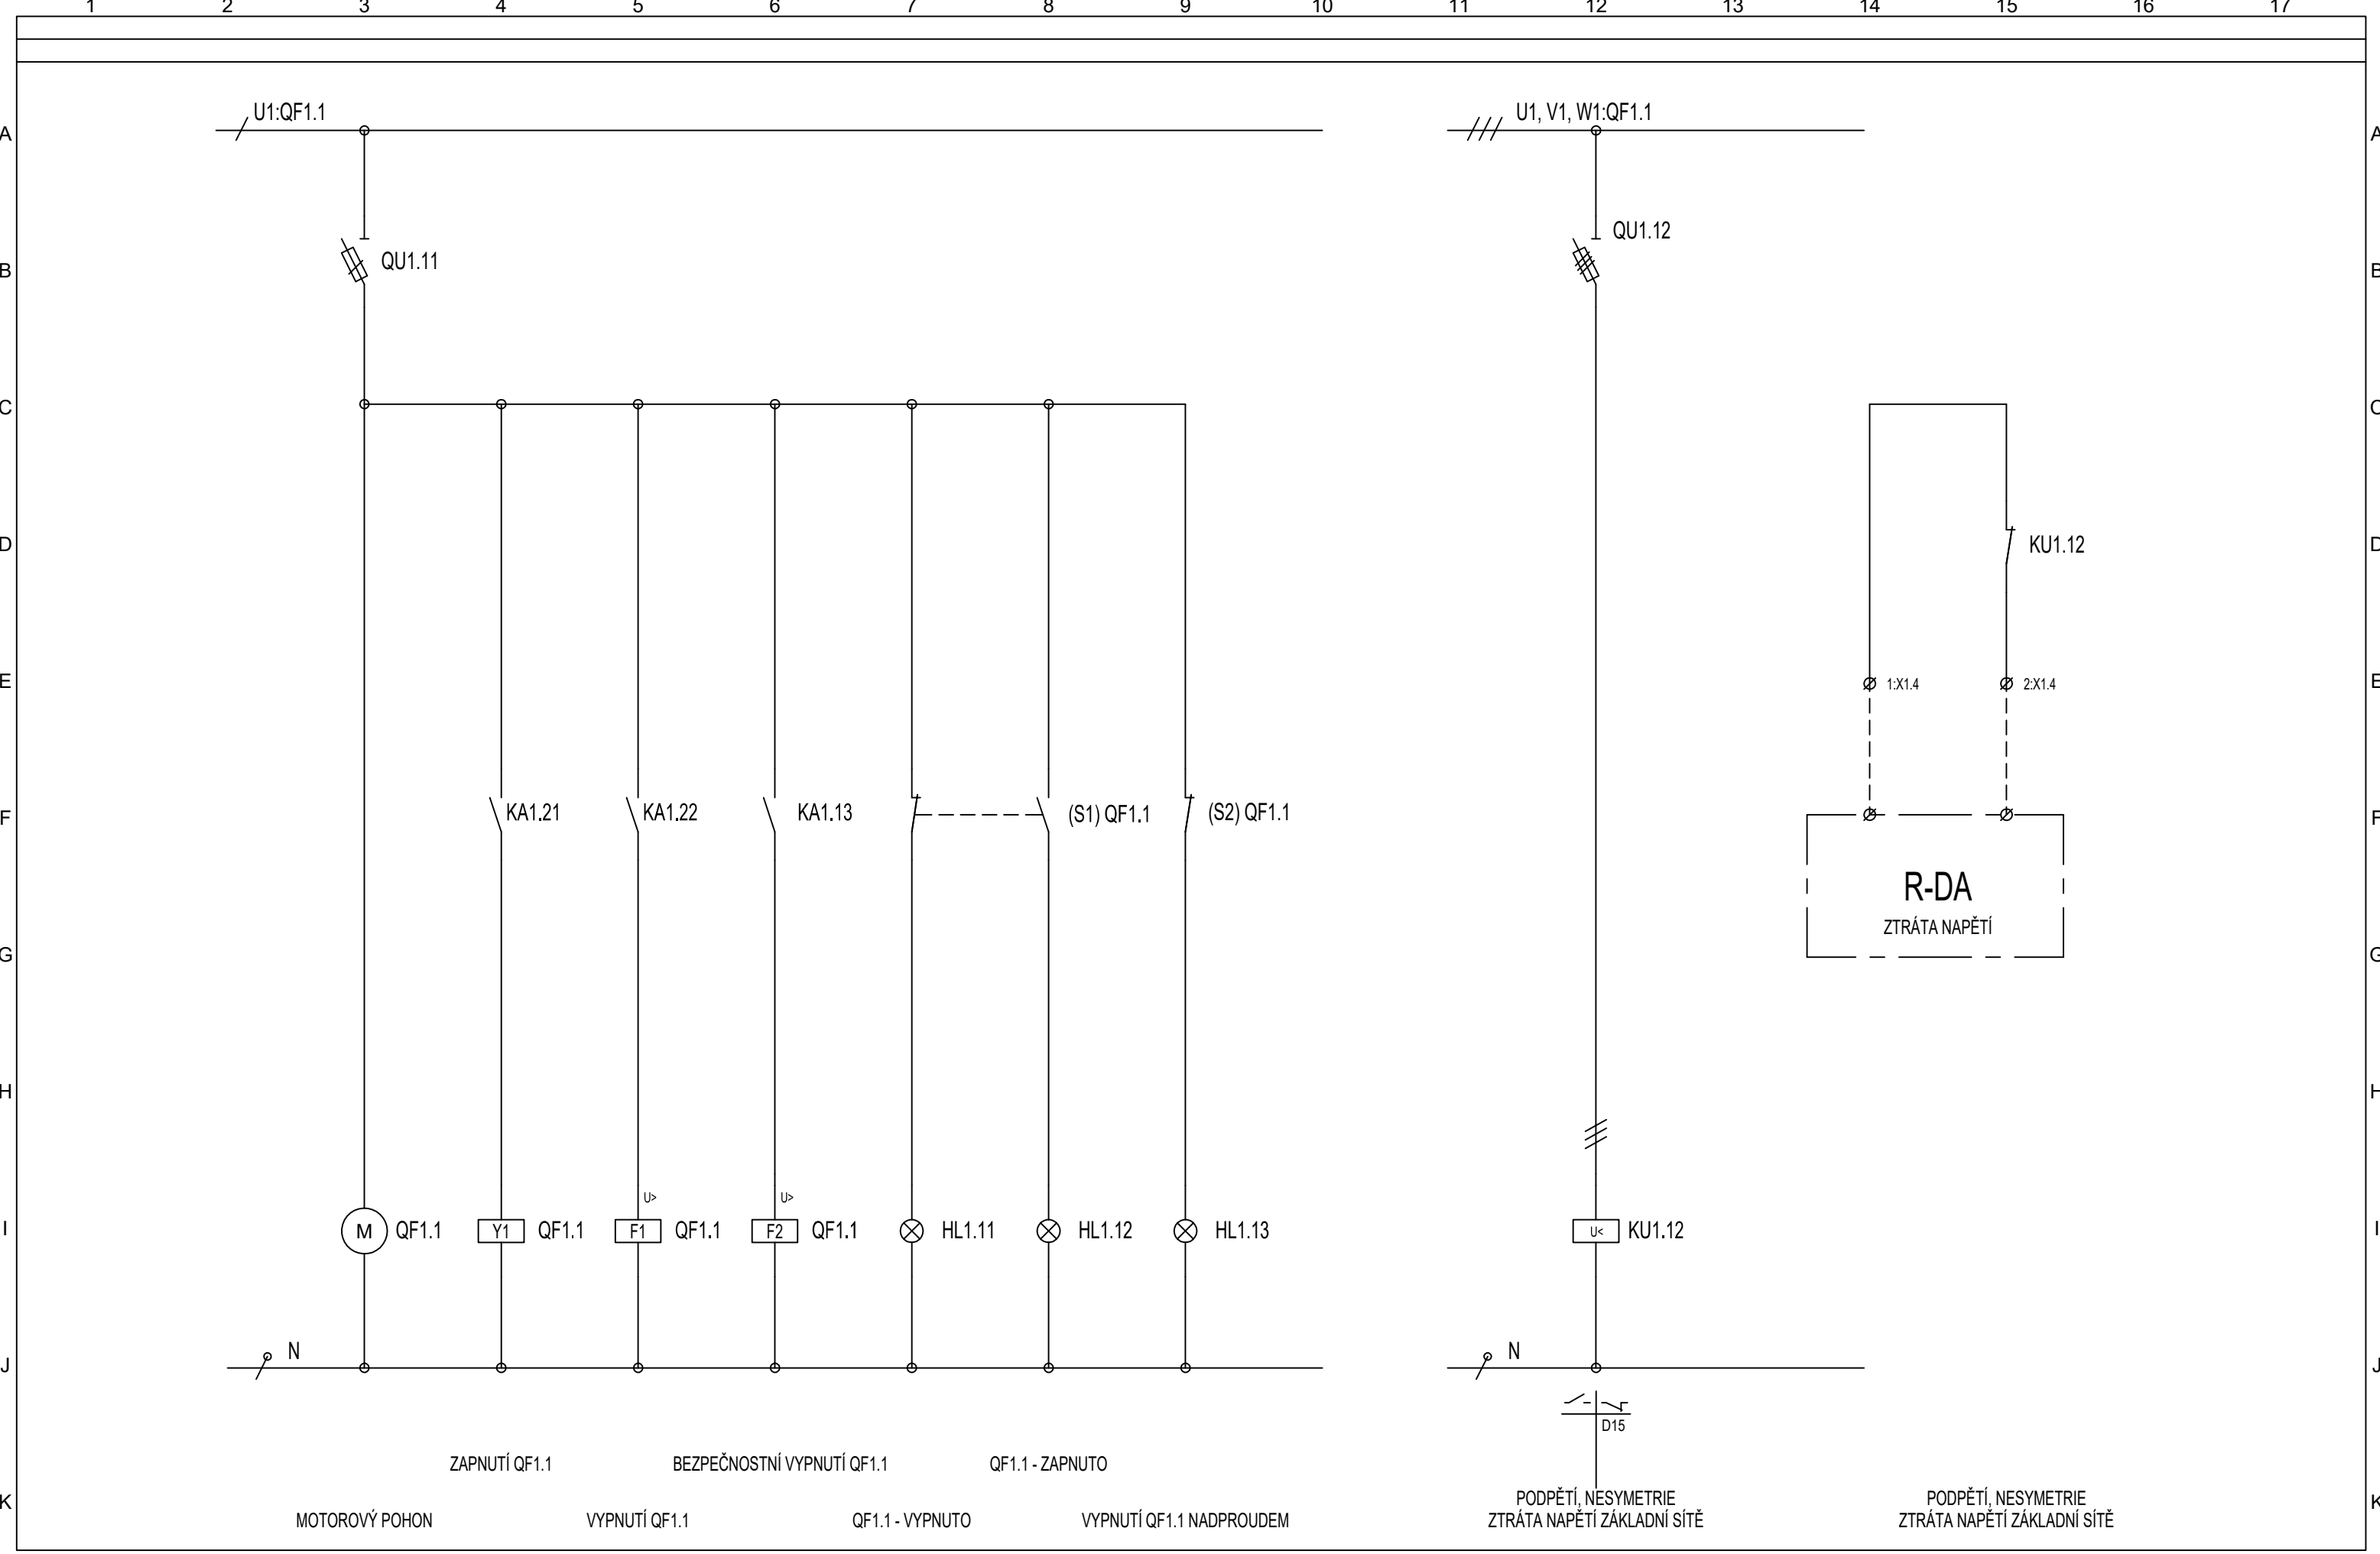
R02/...	...	...
R01/...	...	...
REVIZE / DATUM	POPIS	VYPRACOVAL


ZPRACOVAL		Ing. Zbyněk Novák		ZPRACOVATEL		GENERALNÍ PROJEKTANT  EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz člen ČEZ ESCO	
KONTROL OVAL		Ing. Bohuslav Šulák					
SCHVÁLIL (HIP)		Ing. Bohuslav Šulák					
INVESTOR		Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace					
MÍSTO STAVBY		Nemocnice Orlová		ČÍSLO ZAKÁZKY		K21148016	
STAVBA Instalace náhradního zdroje elektrické energie 650kVA v Nemocnici Orlová							
OBJEKT		D.2 PS 02 Náhradní zdroj					
OBJEKT		D.2 PS 02 Náhradní zdroj					
NÁZEV VÝKRESU				DATUM		02/2022	
Rozvaděč R-ATS				MĚŘÍTKO		-	
				STUPEŇ		DPS	
				POČET A4		7	
				OZNAČENÍ VÝKRESU		21148E61-05	
				KOPIE			








Vypracoval: Ing. Novák	AKCE: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie		Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.	Zak.číslo: K21148016	A.K.:	Listů: 7
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah:  Rozvaděč R-ATS	Změna/Datum:	V.č.:  21148E61-05	List:  3
Datum : 02/2022				Měřítko: -		





Vypracoval: Ing. Novák	AKCE: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie		Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.	Zak.číslo: K21148016	A.K.:	Listů: 7
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah:  Rozvaděč R-ATS	Změna/Datum:	V.č.:  21148E61-05	List:  4
Datum : 02/2022				Měřítko: -		

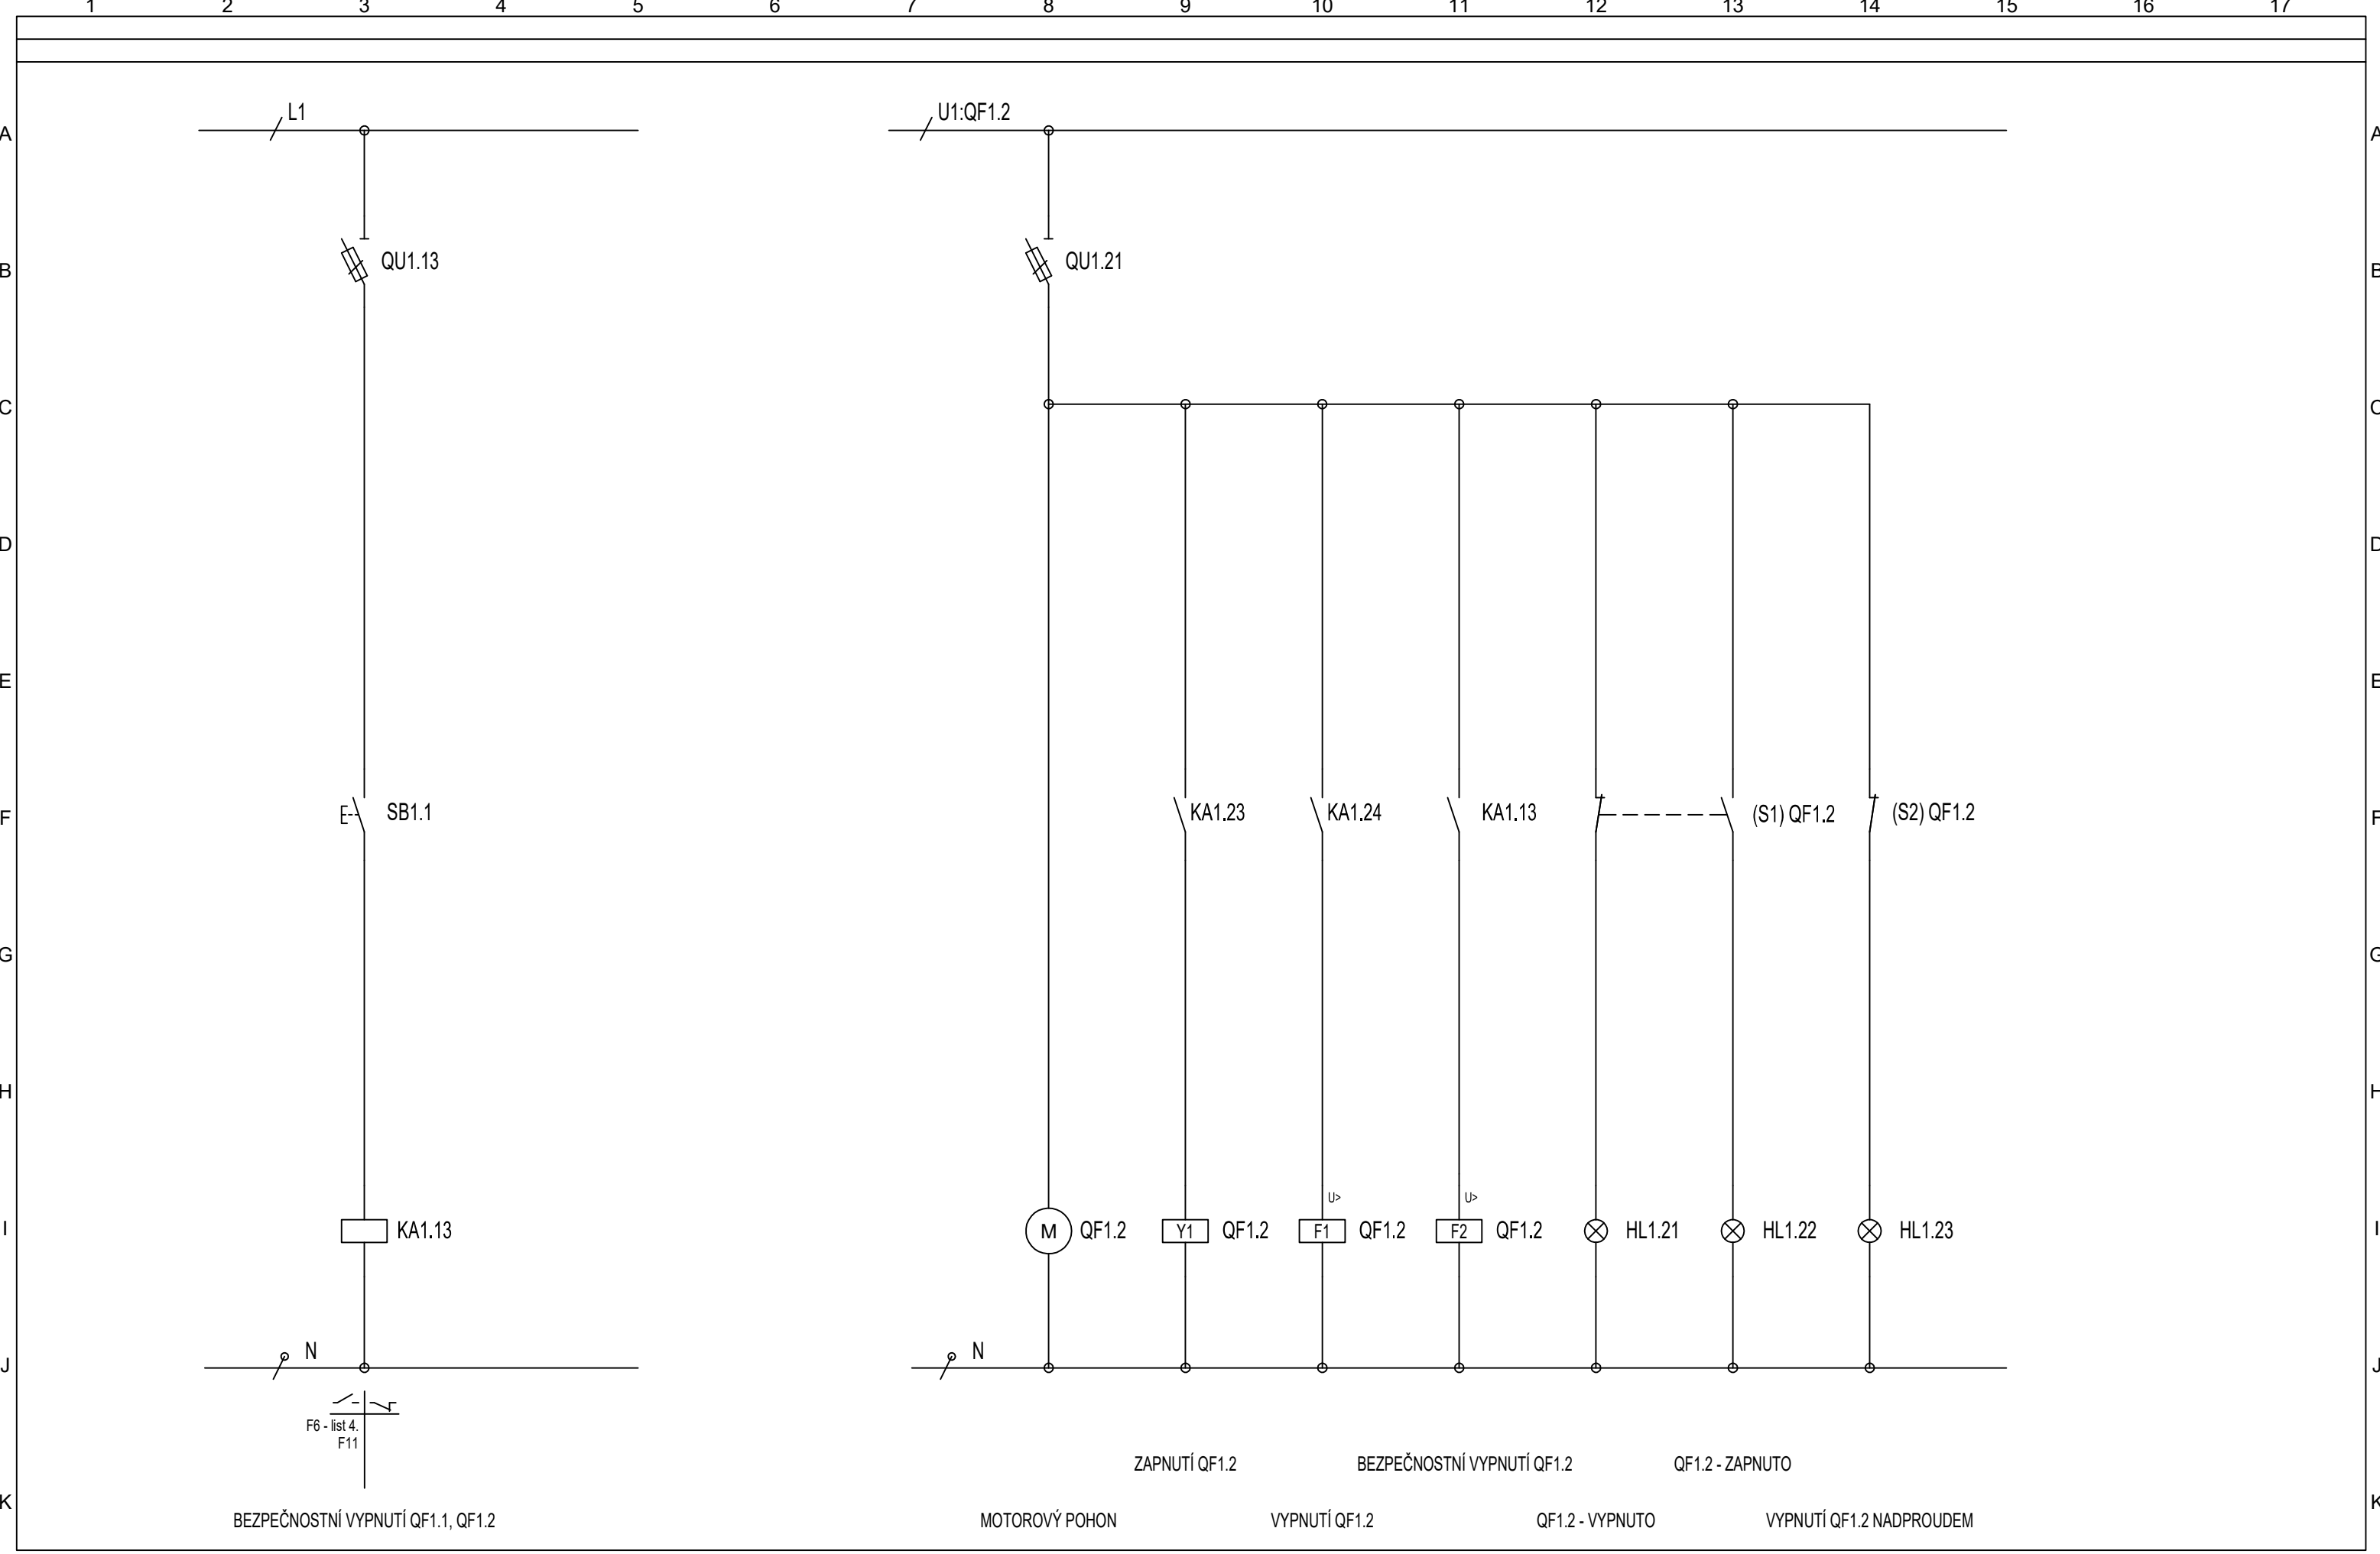

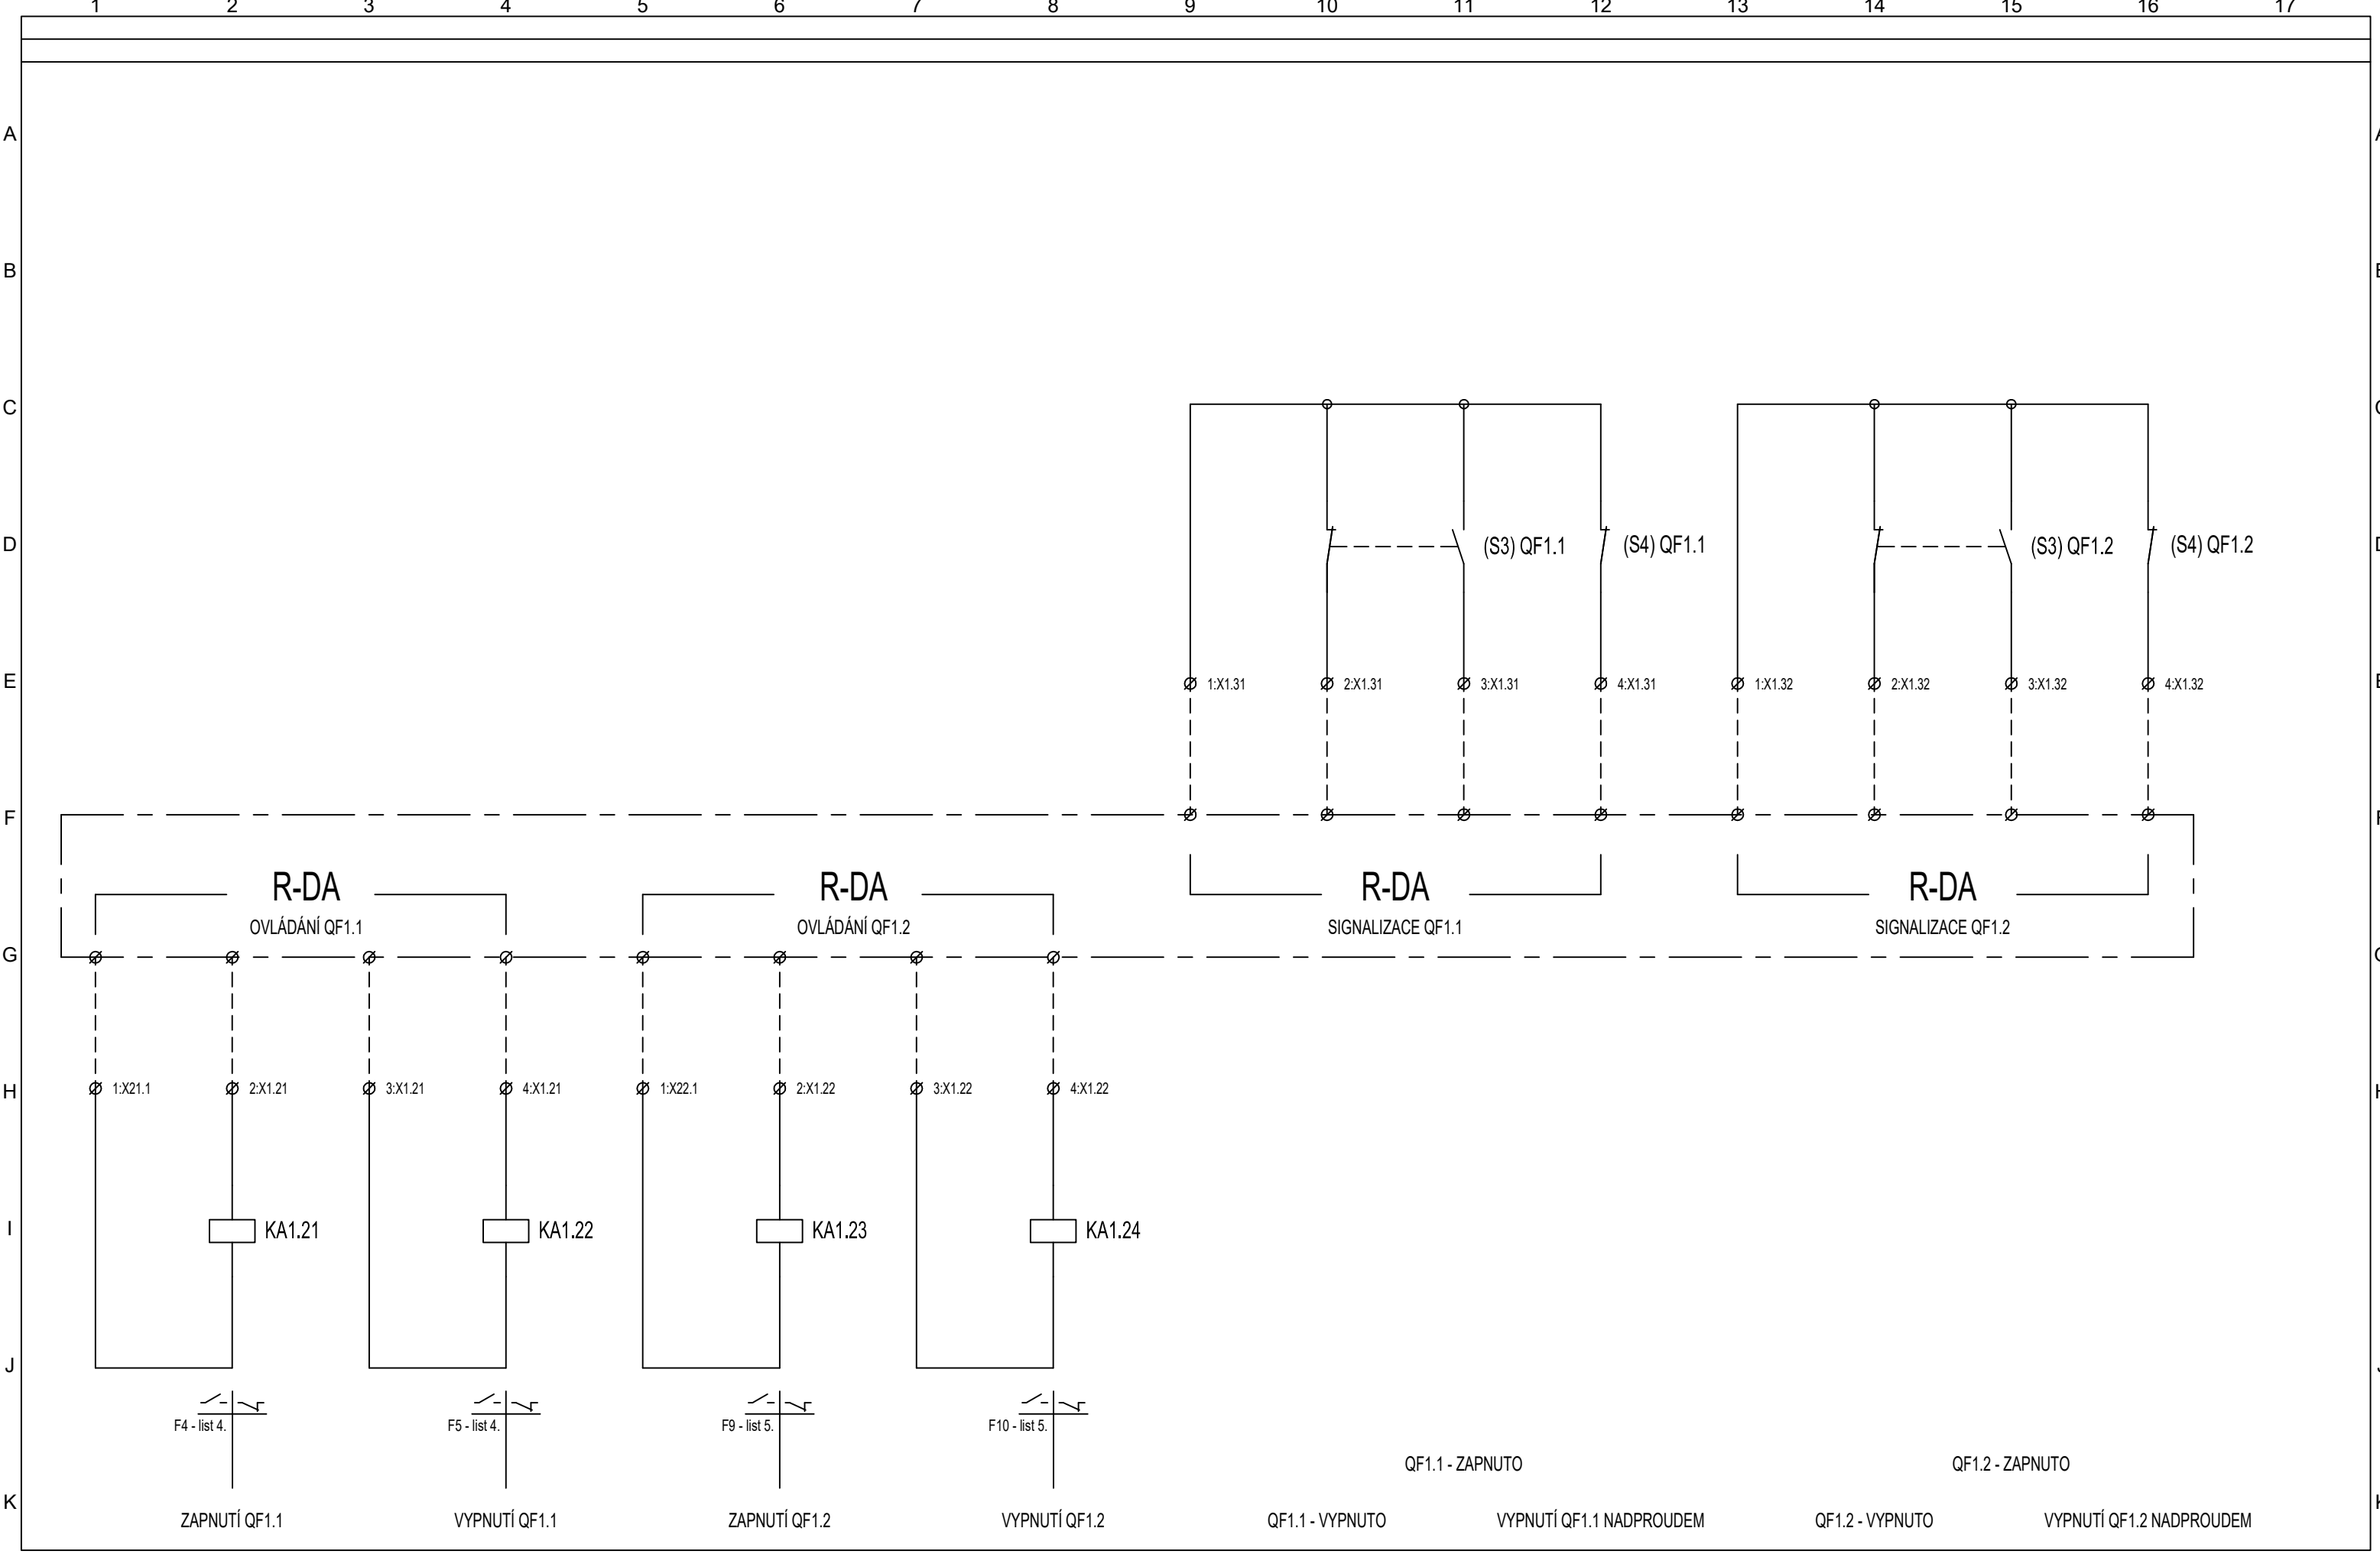

Vypracoval: Ing. Novák	AKCE: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie  D.2 PS 02 Náhradní zdroj		Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.	Zak.číslo: K21148016	A.K.:	Listů: 7
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah:  Rozvaděč R-ATS	Změna/Datum:	V.č.:	List: 6
Datum : 02/2022				Měřítka: -	21148E61-05	

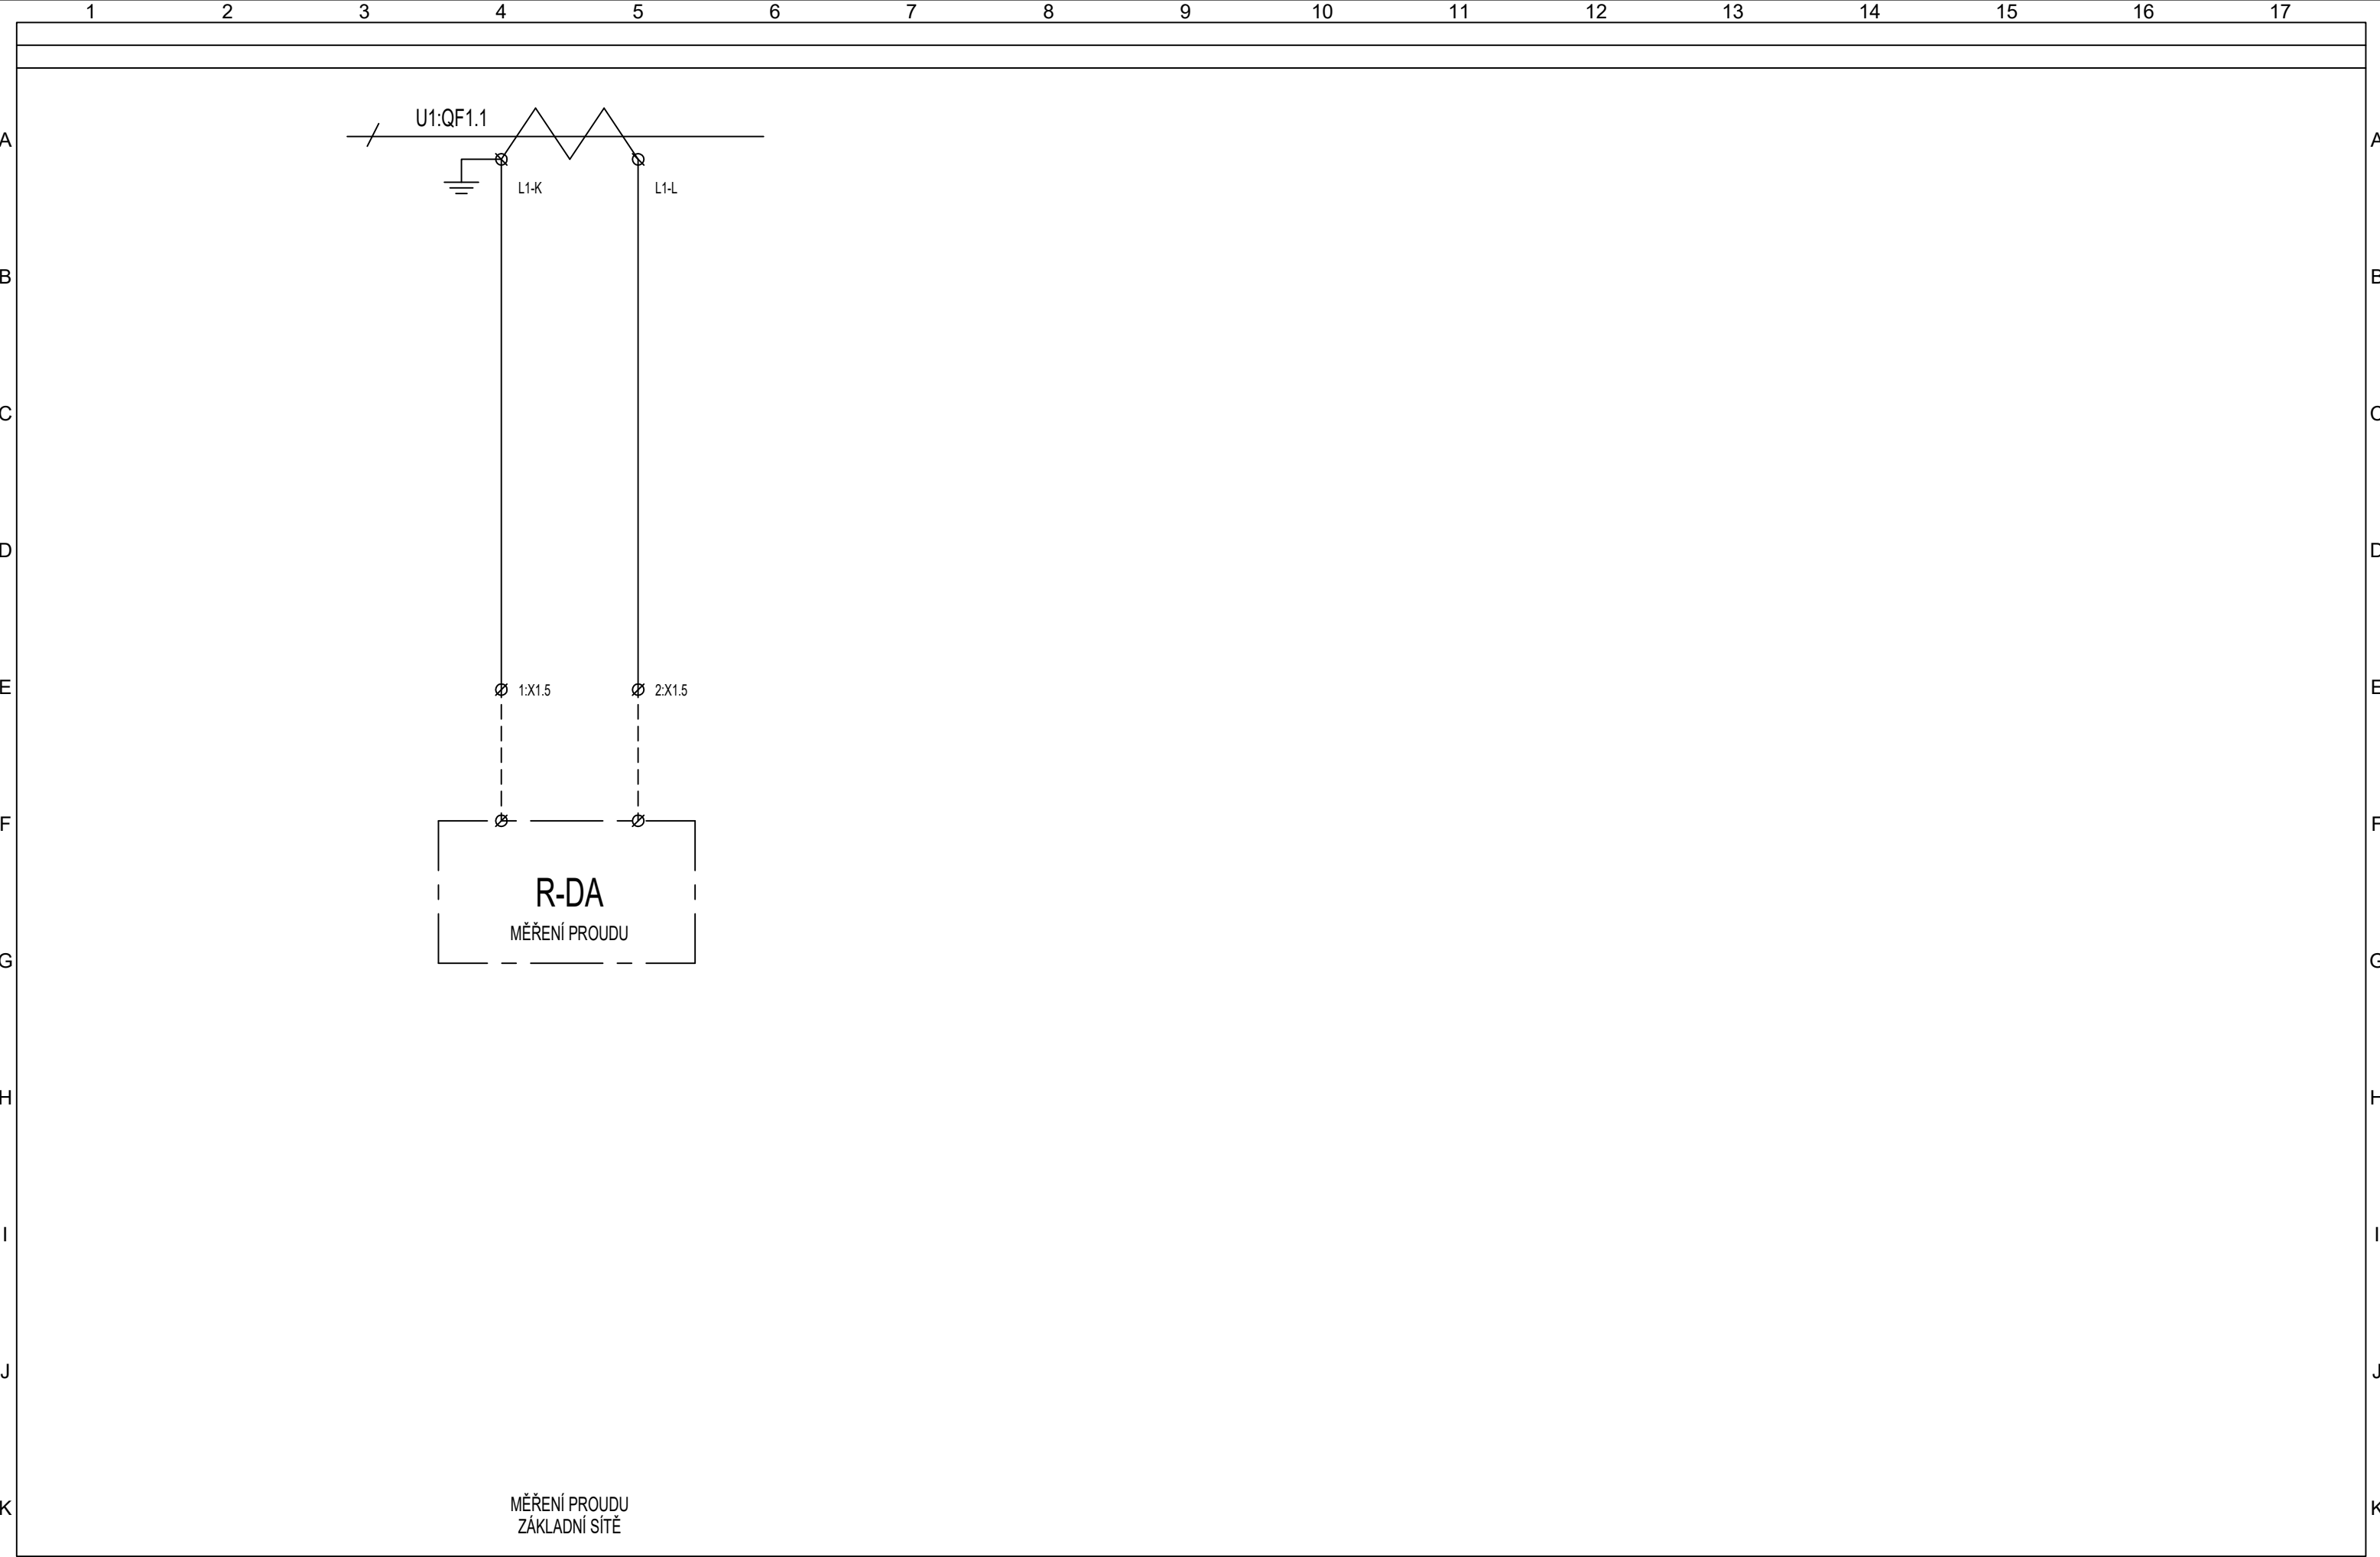

Vypracoval: Ing. Novák	AKCE: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie		Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.	Zak.číslo: K21148016	A.K.:	Listů: 7
Kontroloval: Ing. Šulák			Obsah: Rozvaděč R-ATS	Změna/Datum:	V.č.: 21148E61-05	List: 7
Datum : 02/2022				D.2 PS 02 Náhradní zdroj		

