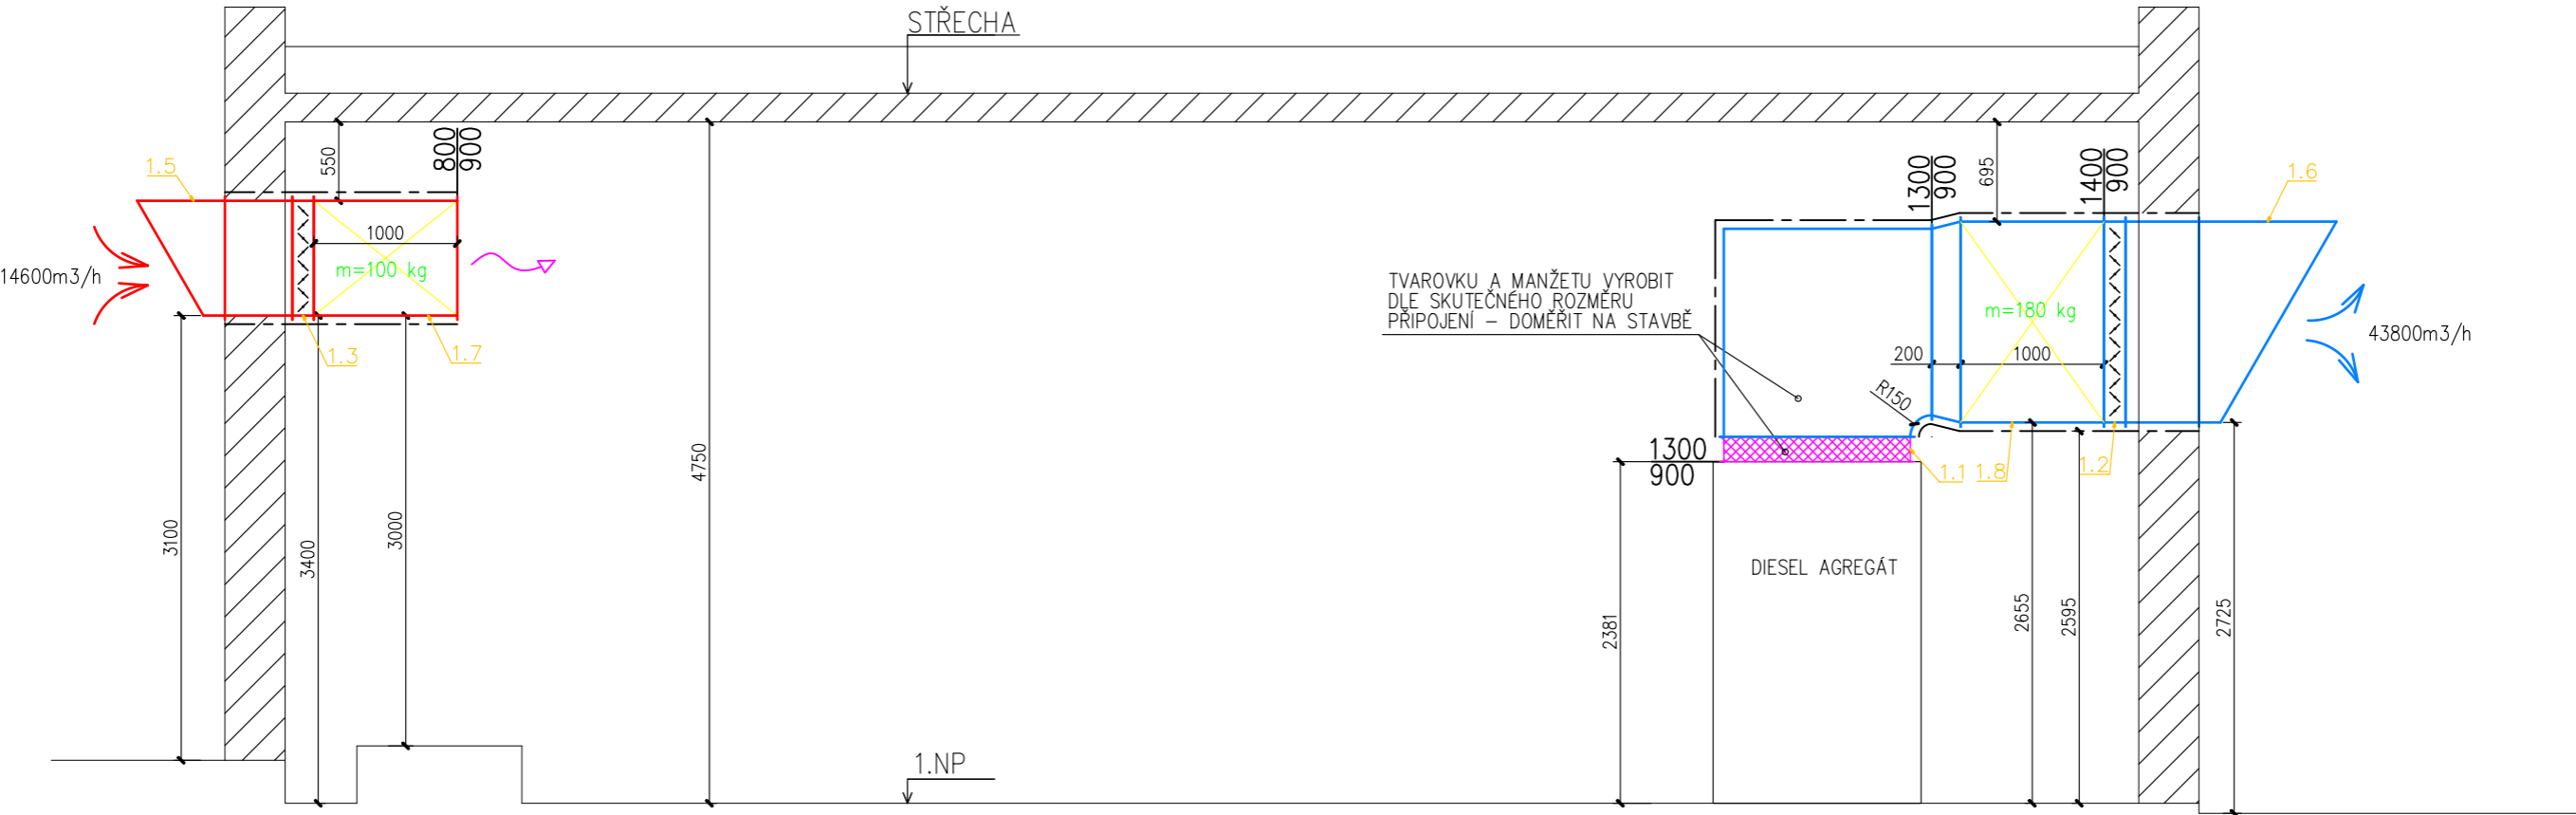


A–A





LEGENDA VZT :

- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
- - - PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉ/SPIRO
- PŘÍVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
ODVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
- - - TEPELNÁ IZOLACE
- TLUMIČ HLUKU
- REGULAČNÍ Klapka
- VÝFUKOVÁ A SACÍ ŽALUZIE
- STĚNOVÁ, DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- PRŮTOK VZDUCHU POD DVEŘMI BEZ PRAHU
- VZT STOUPAČKA
- REVIZNÍ OTVOR
- SERVOPOHON

POZNÁMKA

- PŘESNÝ ROZMĚR PŘIPOJENÍ NA DA BUDE DOMĚŘEN NA STAVBĚ A VYROBEN DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- REVIZNÍ A SERVISNÍ OTVORY PRO NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉHO VÝROBCE A MUSÍ BÝT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ.
- DA BUDE KE VZDUCHOVODŮM PŘIPOJEN POMOCI PRUŽNÉ MAŽETY
- PROJEKT NEZAHRNÚJE DÍLENSKOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

ZPRACOVAL	Ing. Jan Bosák	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
KONTROLOVAL	Ing. Jan Bosák		 <div>EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz</div>		
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Bohuslav Šulák 				
INVESTOR	NsP Karviná Ráj, p.o. VydmuchoV 399/5				
MÍSTO STAVBY	Orlová	ČÍSLO ZAKÁZKY	K21148016		
STAVBA					
Instalace nového náhradního zdroje el.energie 650kVA v Nemocnici Orlová					
OBJEKT Náhradní zdroj elektrické energie					
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ D.3 PS 03 Vzduchotechnika					
OBJEKT					
NÁZEV VÝKRESU ŘEZY A POHLEDY		DATUM	20220125	MĚŘÍTKO 1 : 50	KOPIE
		POČET A4	4		
		STUPEŇ DPS	OZNAČENÍ VÝKRESU 21148V61-03		