



STÁVAJÍCÍ STAV+DEMONTÁŽE

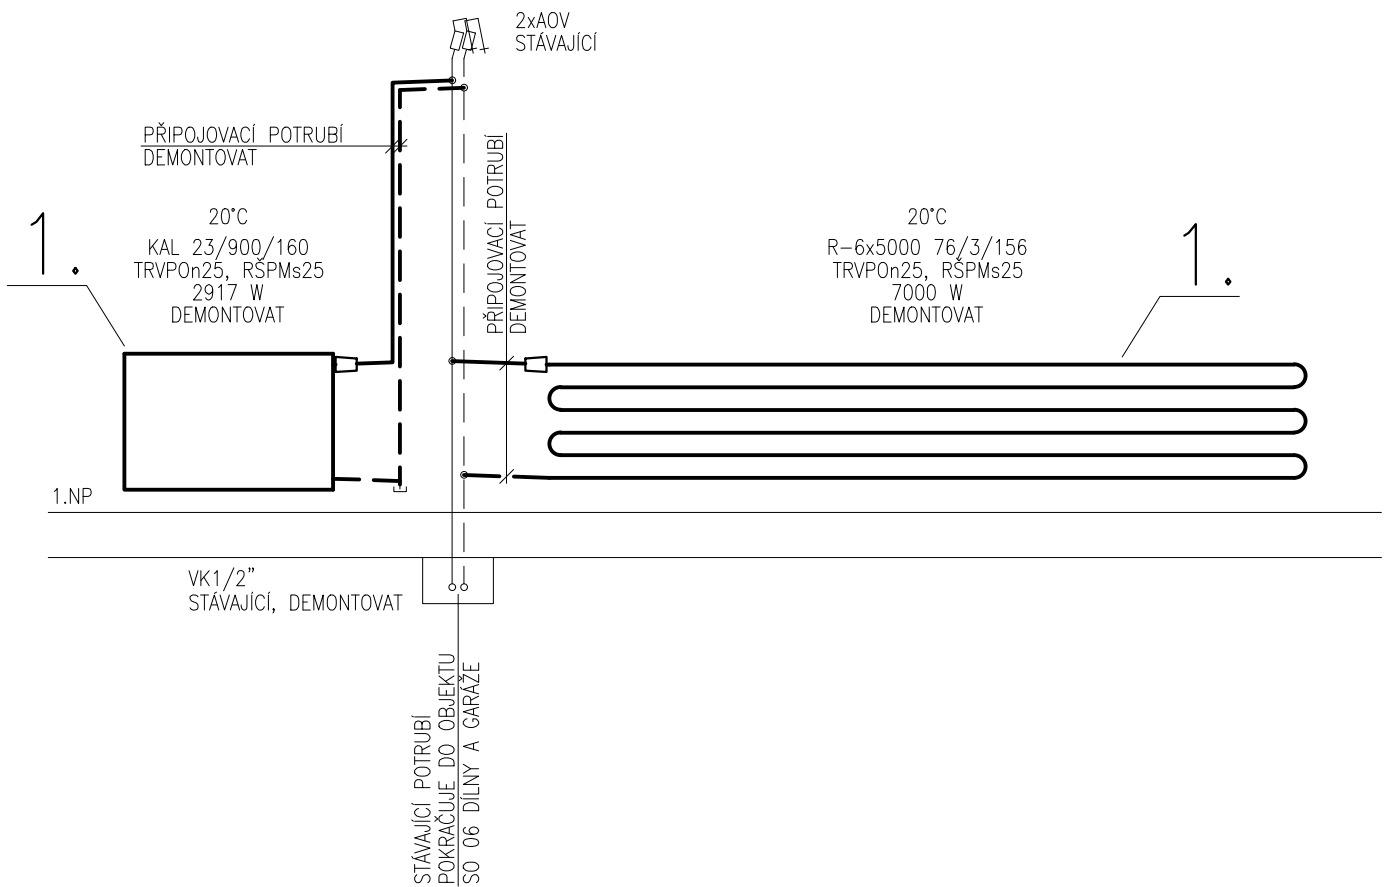


NOVÝ STAV

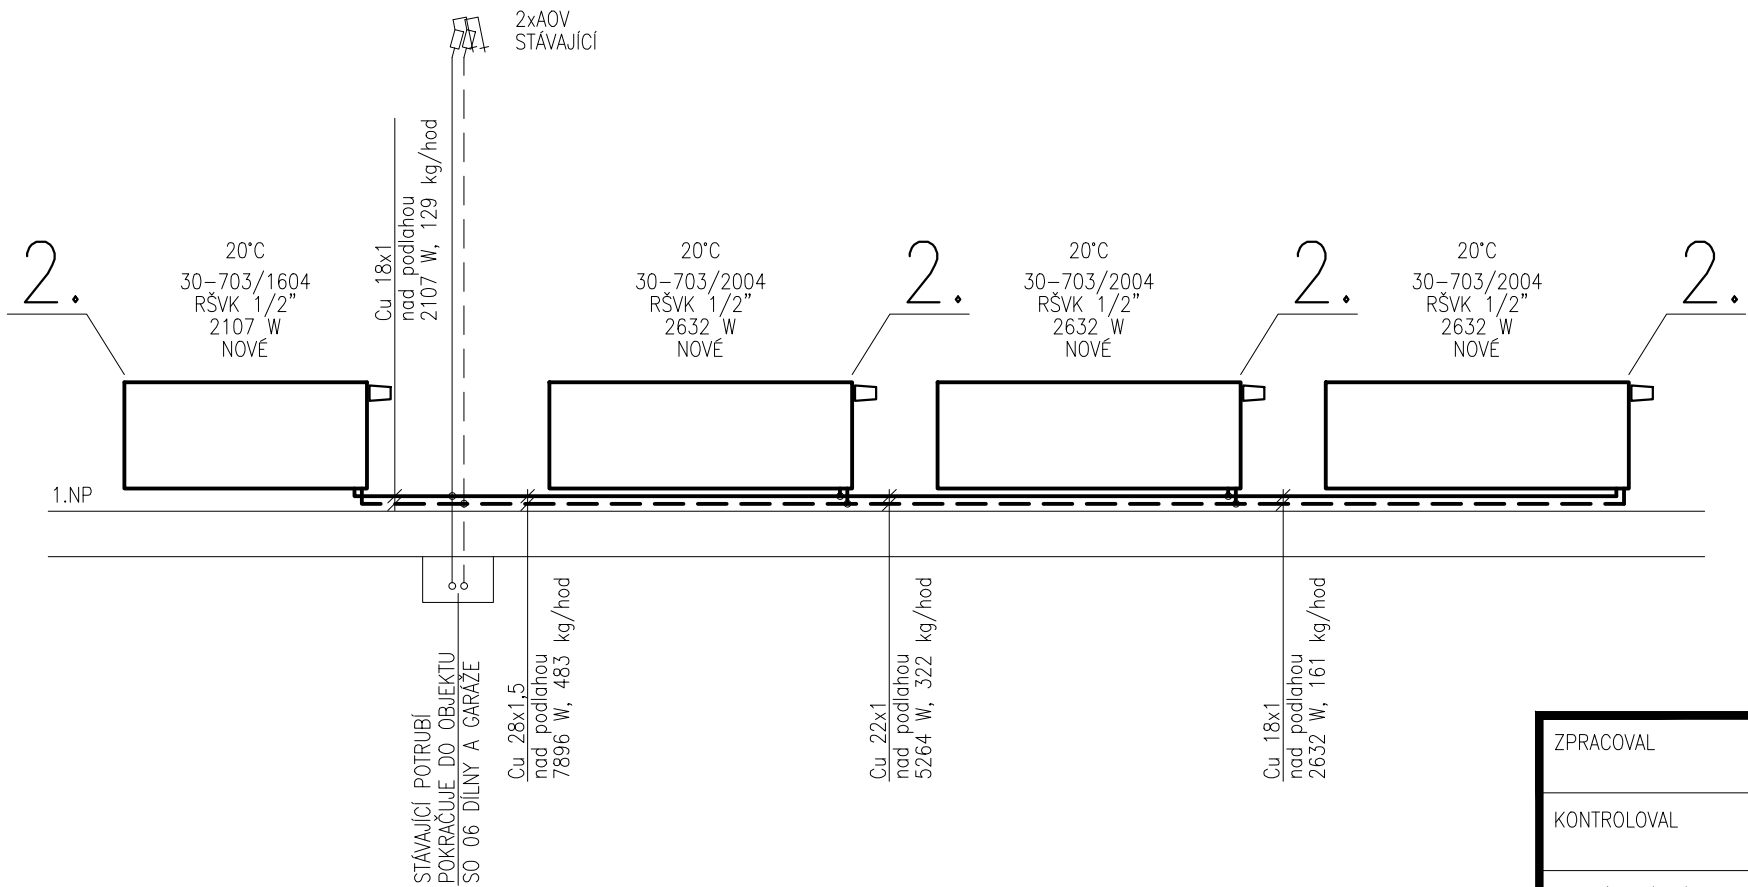


LEGENDA POTRUBÍ

— TOPNÁ VODA PŘIVOD, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – OCELOVÉ, NOVÉ POTRUBÍ – MĚDĚNÉ  
--- TOPNÁ VODA VRAT, STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – OCELOVÉ, NOVÉ POTRUBÍ – MĚDĚNÉ  
72/58°C–OTOPNÁ TĚLESA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES

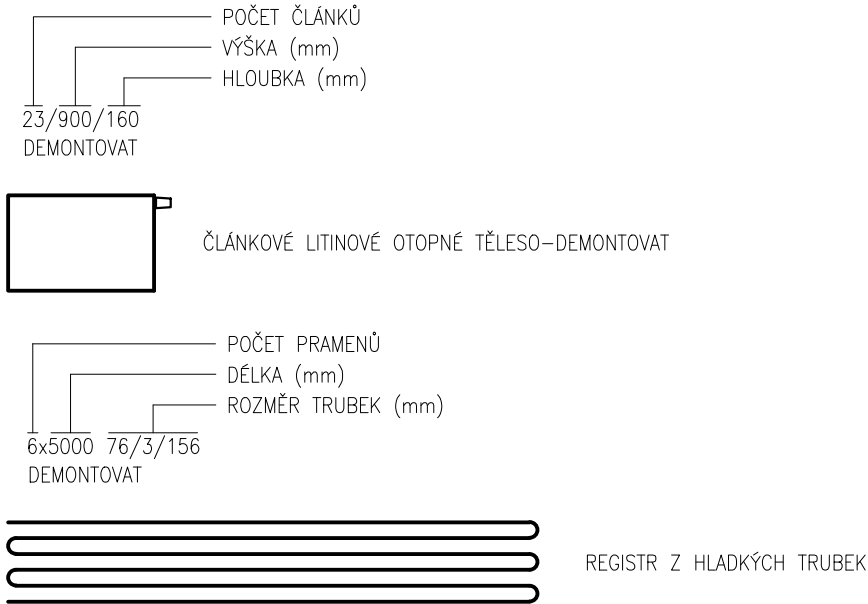

LEGENDA NOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES

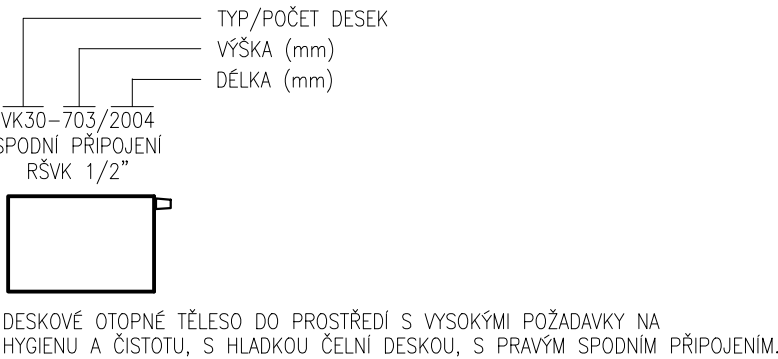


LEGENDA VENTILŮ OTOPNÝCH TĚLES

TRVPOn REGULAČNÍ VENTIL PŘÍMÝ – STÁVAJÍCÍ, DEMONTOVAT  
RSPMs ŠROUBENÍ RADIÁTOROVÉ PŘÍMÉ – STÁVAJÍCÍ, DEMONTOVAT  
RŠVK UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ S AFC TECHNOLOGIÍ, BEZ VYPOUŠTĚNÍ, PRO PŘIPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM, ROHOVÉ PŘÍPOJENÍ, INTEGROVANÝ AUTOMATICKÝ OMEZOVAČ PRŮTOKU ELIMINUJE NADPRŮTOKY, HODNOTY NASTAVENÍ DLE VÝKONU A TEPLOTNÍHO SPÁDU  
NASTAVENÍ ŠKRCENÍ ODPOVÍDÁ VÝROBKU IMI ECLIPSE S AFC TECHNOLOGIÍ. V PŘÍPADĚ OSAZENÍ JINÝCH VENTILŮ, NASTAVENÍ BUDE JINÉ.

POZNÁMKA

- OTOPNÉ TĚLESO DEMONTOVAT VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH ARMATUR A PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ. POTRUBÍ BUDE UKONČENO U STOUPAČÍHO POTRUBÍ A ZASLEPENO.
- NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V HYGIENICKÉM PŘÍPOJENÍ, NAPOJIT NA NOVÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ.

ZPRACOVAL	Ing. Barbora Gajdušková <i>Gajdušková</i>	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
KONTROLOVAL	Ing. Radek Buchta <i>Radek</i>		 <div>EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz</div>	
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Bohuslav Šulák <i>Šulák</i>			
INVESTOR	NsP Karviná Ráj, p.o.			
MÍSTO STAVBY	Orlová	ČÍSLO ZAKÁZKY	K21148016	
STAVBA Instalace nového náhradního zdroje el. energie 650kVA v Nemocnici Orlová				
OBJEKT	D.1 SO 01 Stavební úpravy objektu energobloku			
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.1.4 TZB (Vytápění, ZTI)			
NÁZEV VÝKRESU		DATUM	01/2022	MĚŘÍTKO
Funkční schéma-vytápění		POČET A4	6	---
		STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU	
		DPS	21148U61-04	
		KOPIE		