
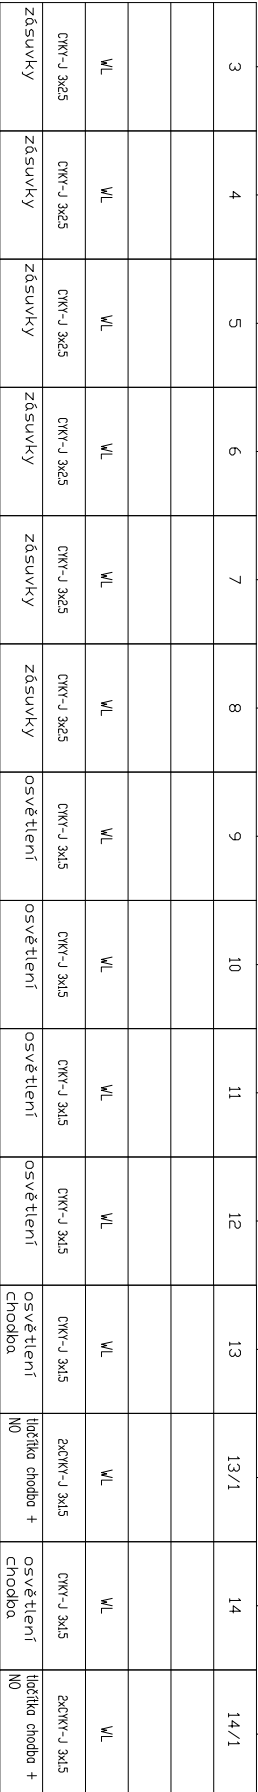
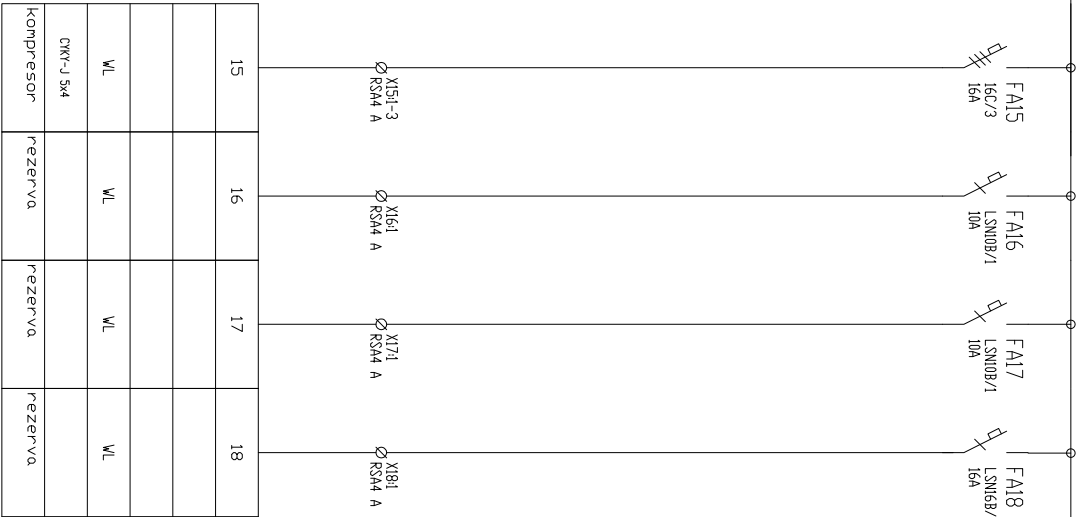


INVESTOR:		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O., DLMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERALNÍ PROJEKTANT:		<div> ATELIER EMMEI, s.r.o. Okružní 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 394 DIČ: CZ 277 89 394</div>			
MÍSTO STAVBY:		k.ú. OPAVA Předměstí parc.č. st.2287		<div>STUPĚŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)</div>		VÝTISK ČÍSLO:			
PROJEKTANT PROFES:		ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610				1	2	3	4
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEZVAL				5	6	7	8
						9	10	11	12
STAVBA SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu G				ZÁK. ČÍSLO : DATUM Září 2024					
D1.1.4/4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE									
OBJEKT SO 01 pavilon G				RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ				Č. VYKRESU D 1/1/4/4	
NÁZEV VYKRESU ROZVADĚČ R0.1				MĚŘÍTKO :				10	





ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMI TKU 48MOD

ROZMĚRY ROZVADĚČE: Rozměry (š x v x h): 384 x 747 x 97 mm
KRYTÍ: min. IP30/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PRIVODY: VRČHEM

VÝVODY: VRČHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZUSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHrack, HAGER, PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PRI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPANY POMOCÍ UCPÁVEK.