

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU  
DVEŘE V PROVEDENÍ EI30 Sm DP1

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1400x8600x1200

KRYTÍ: min. IP40/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PRIVODY: SPODEM

VÝVODY: SPODEM


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3


OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


ZVYŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

INVESTOR:		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O., DLÍDMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERALNÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY:	Kód: OPAVA parcely st.2287			<div><div><div>ATELIER EMMEI, s.r.o.</div><div>Okružní 317/32, 746 01 Opatov, CZ</div><div>DIČ: CZ 277 89 394</div><div>DIČ: CZ 277 89 394</div></div></div>	
PROJEKTANT PROFESÍ:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610			VÝTVISK ČÍSLO: 1   2   3   4 5   6   7   8 9   10   11   12	
VYPRACOVAL:	ING. JOSEF NEZVAL				
STAVBA	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu G		STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
		ZÁK. ČÍSLO :		ZÁŘÍ 2024	
		DATUM			
D1.1.4/4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE					
OBJEKT		SO 01 pavilon G		Č. VYKRESU D 1/1/4/4	
NÁZEV VYKRESU		ROZVADĚČ R4		MĚŘÍTKO : 09	

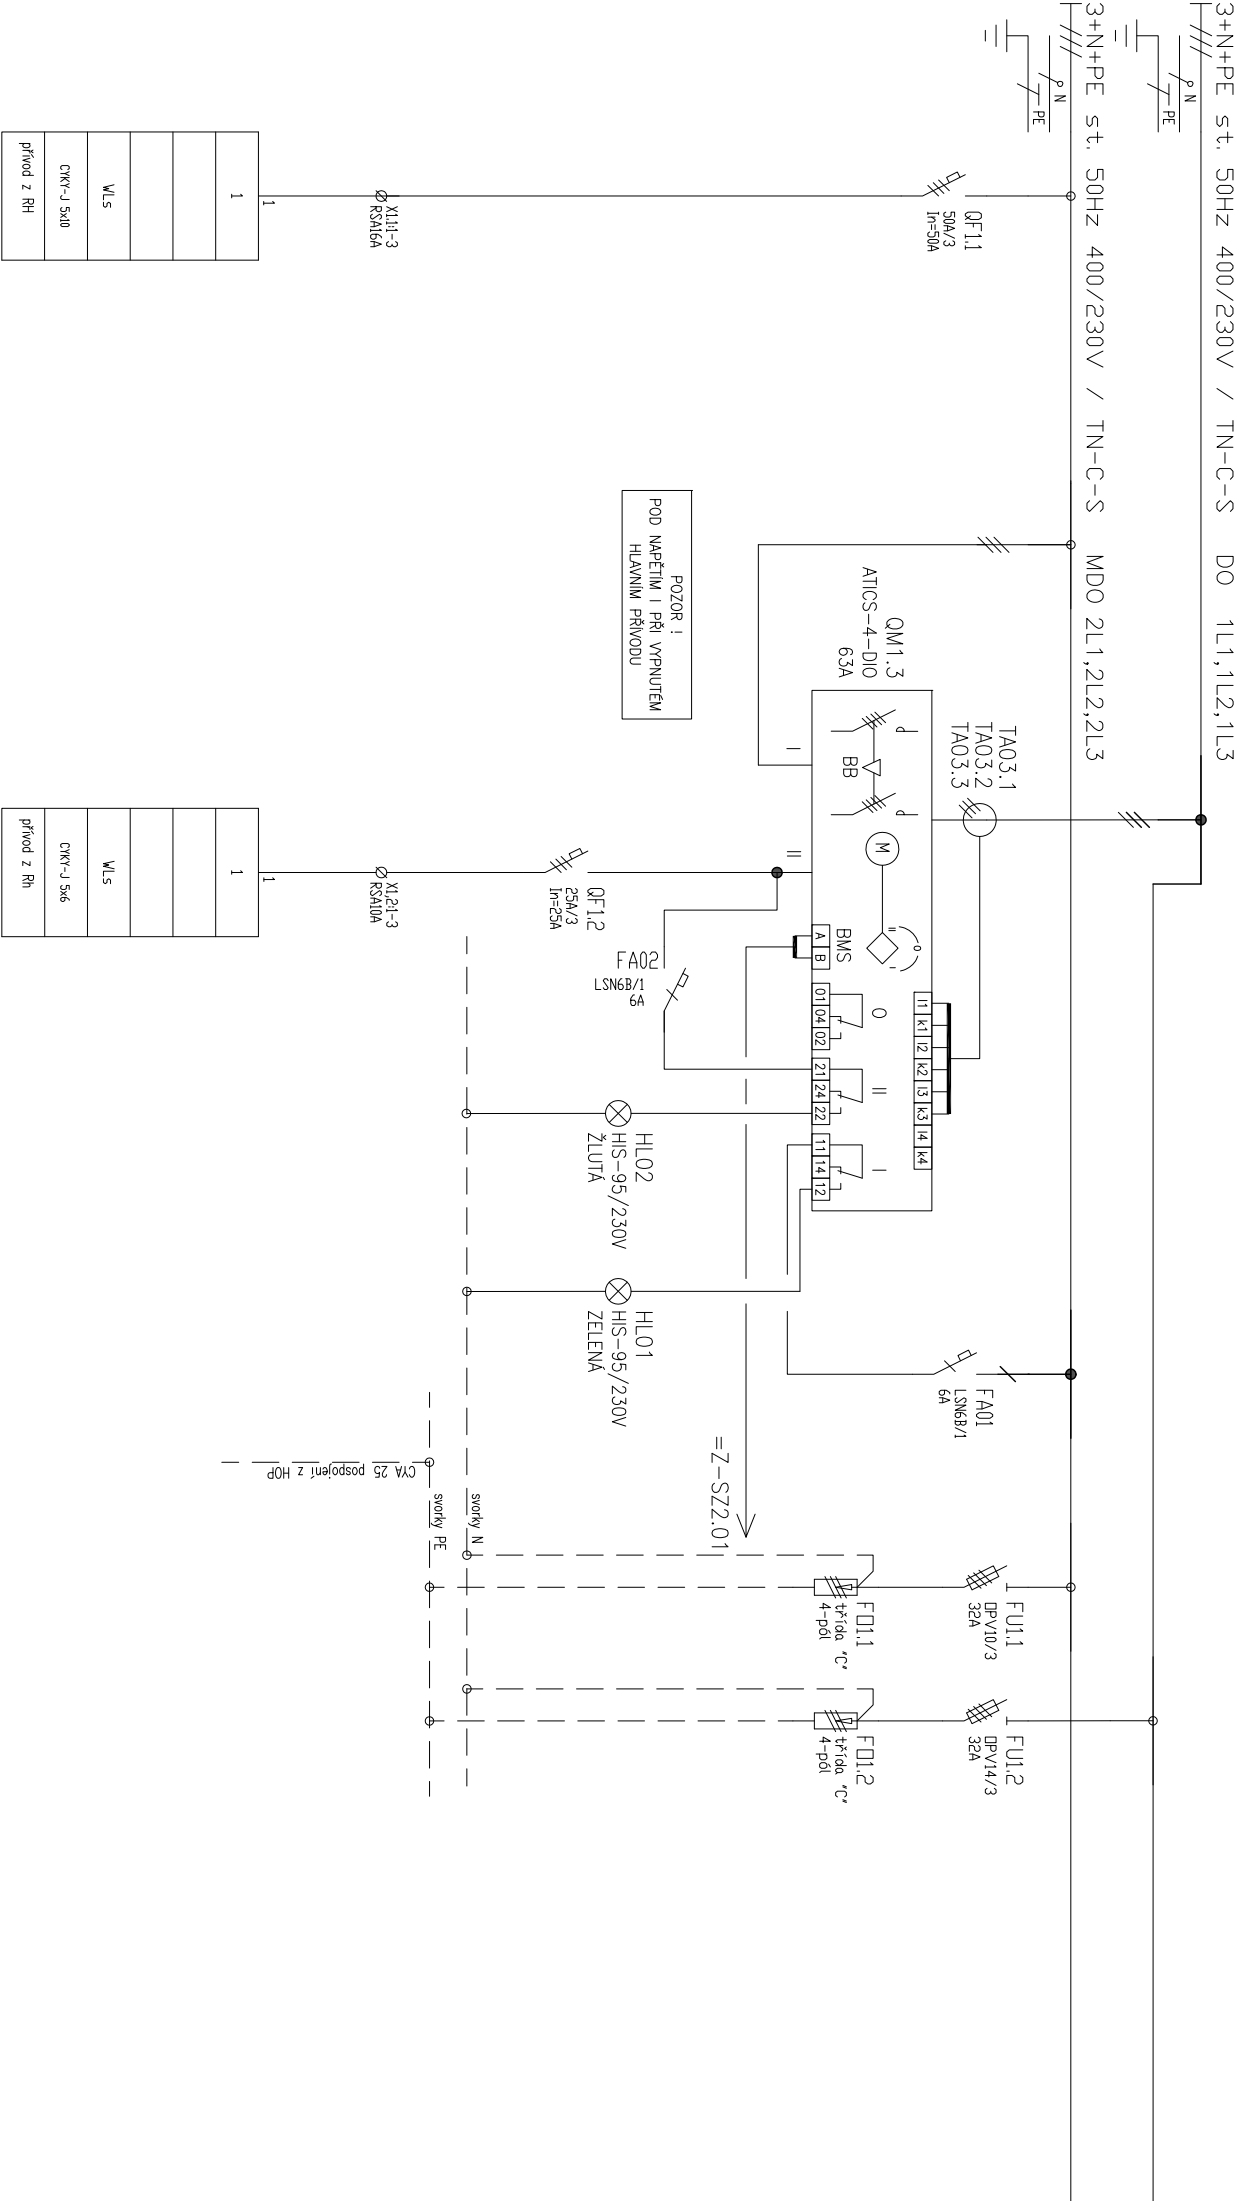

MDO 2L1,2L2,2L3

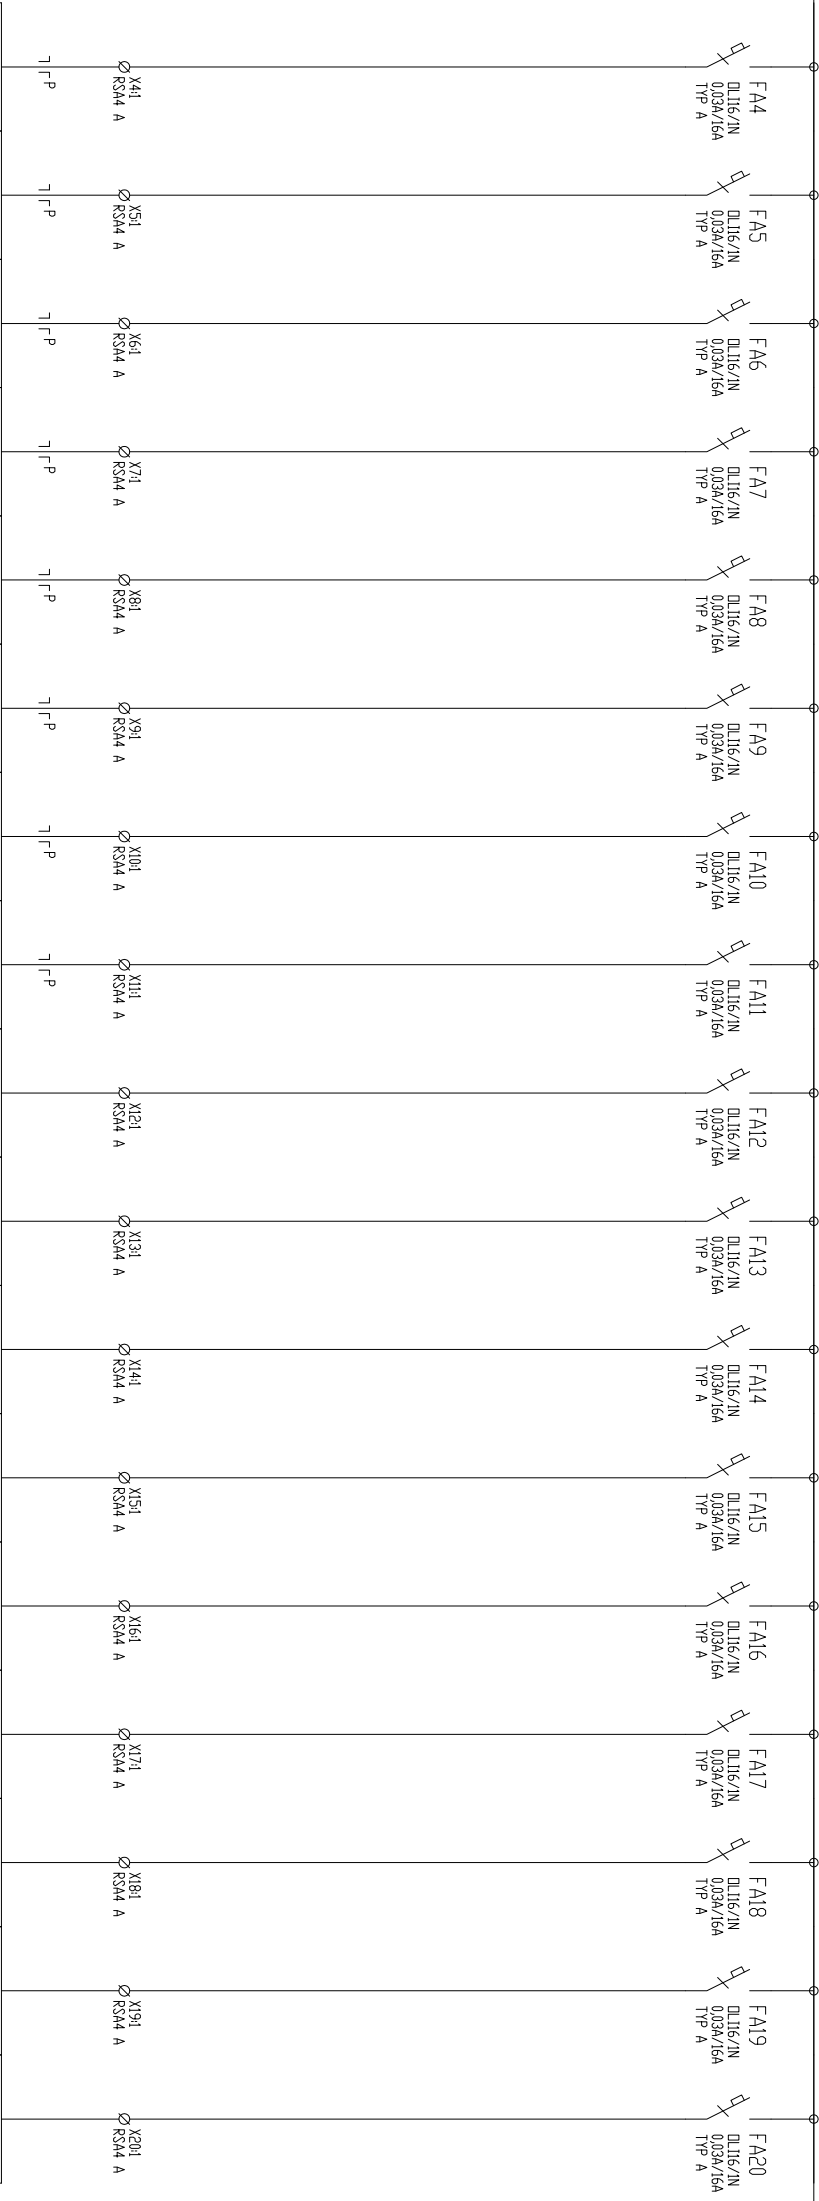

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	
Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	Průřizové-J 3x25	
Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	rezerva	rezerva

