


LEGENDA EPS:

- EPS - ÚSTŘEDNA EPS
- EPS - AUTOMATICKÝ HLÁŠIČ MULTISENZOROVÝ (0P1+1EN)
- EPS - AUTOMATICKÝ HLÁŠIČ MULTISENZOROVÝ (0P1+1EN) - NAD PODPŁEDEM
- EPS - TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
- EPS - PARALELNÍ OPTICKÁ NĚKACE
- EPS - ROZBŮROVACÍ KRABICE HLÁŠIČOVÉ LNKY EPS
- EPS - TRASA KABELU LINKOVÝ ROZVOD
- EPS - TRASA KABELU OVĚŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
- EPS - TRASA KABELU OVĚŘOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
- EV - POSUVNÉ DVEŘE - DODÁVKA STAVBY
- EV - EL. ZÁMĚK INVERZNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PRŘ - DODÁVKA STAVBY
- EV - TLAČÍTKO S PAKTOGRAMEM PRO NOLIZOVÉ OTEVŘENÍ
- EV - OVĚŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ EPS
- EV - OVĚŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ EPS
- EV - JEDNOTKA A VSTUPY/2 VÝSTUPY
- EV - JEDNOTKA A VÝSTUPY
- EV - JEDNOTKA A VÝSTUPY
- EV - ROZVODČÍ MĚR
- EV - SIGNÁL "POŽÁR" DO ROZVODČE NN
- EV - AKU
- EV - NÁPĚJECÍ ZBRU

POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ EPS, NŽS A KABELOVÉ TRÁSY NUTNO KOORDINOVAT S INTERIÉROVÝM ŘEŠENÍM A VŠEM STAVEBNÍM PROFESEM
- POŽE A VÝSKY PRVKŮ EPS A NŽS NEODPOVÍDÁJÍ Z VÝKRESU - NUTNO ZKONTROLOVAT S OSTATNÍMI PROFESY A POŽADAVKY INVESTORA
- PROTAHOVACÍ KRABICE A DIMENZE PVC TRUBEK ŘEŠÍ DODAVATELSKÁ PRÁHA NA ZÁKLADĚ PŘESNÉ SITUACE NA STAVĚ
- AUTOMATICKÉ A TLAČÍTKOVÉ HLÁŠIČE BUDOU NÁPOJENY NA NOVOU KRUHOVOU LNKU PŘIPOJENOU NA ÚSTŘEDNU EPS UMÍSTĚNOU VE 2.NP OBJEKTU "E"
- OVĚŘOVACÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU PŘIPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ KRUHOVOU LNKU OVĚŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PROCHÁZEJÍCÍ 5.NP PŘIPOJENOU NA ÚSTŘEDNU EPS VE 2.NP OBJEKTU "E"
- NA ÚSTŘEDNU EPS VE 2.NP OBJEKTU "E"
- POŽARNÍ ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE JSOU DODÁVKOU STAVBY A BUDOU NÁPĚJENY ZE ZBRU EPS
- MONITORING VZT KLAPKY ŘEŠÍ PROFES MAR
- UZAVÍRÁNÍ VZT KLAPKY A VYPÍNÁNÍ VZT ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ PROFES NN NA ZÁKLADĚ SIGNÁLU OD EPS PŘI POŽÁRU ZTRÁTOU NAPĚTÍ
- REPRODUKTORY NŽS BUDOU ROZDĚLENY DO 6-TILINEK DLE POŽADAVKŮ ZÁSTUPCE INVESTORA A PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNU NŽS V BUDOVĚ PCO
- PRVKY VYZNAČENÉ NA VÝKRESĚ ČERNĚ JSOU STÁVAJÍCÍ
- ROZHRANÍ POŽARNÍCH ÚSEKŮ NUTNO ZATĚSNIT DLE PLATNÝCH ČSN A DLE PLATNÉHO PRŘ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PROSTRA	PODLAŽIA	STĚNY	STROP	Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PROSTRA	PODLAŽIA	STĚNY	STROP
529	GASTRONOMICKÉ	16,5	EL. CI	F2. SO	PO	564	DEŽNÍ MÍSTNOST	15,2	VN. AI	F1. SO	PO
530	AMBIANCE SONO	16,17	EL. CI	F2. SO	PO	565	SOC. ZÁZ. ZAMĚSTNANCI	4,3	KO. BI	KO. SO	PO
531	ČOK. VÝTĚH	6,67				566	PROKOL 2L	21,7	VN. AI	F1. SO	PO
532	CHODBA	25,9	VN. AI	F1. SO	PO	567	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	4,1	KO. BI	KO. SO	PO
533	KABLOVÝ ULTRA VUK	17,3	VN. AI	F1. SO	PO	568	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	20,7	VN. AI	F1. SO	PO
534	KABLOVÝ EKG	20,7	EL. CI	F2. SO	PO	569	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	4,3	KO. BI	KO. SO	PO
535	WC ZTP PACHENÍ	4,83	KO. BI	KO. SO	PO	570	IT - ROZVODČE	4,58	EL. CI	F2. SO	PO
536	AMBIANCE	23,75	EL. CI	F2. SO	PO	571	PROKOL 2L	20,0	VN. AI	F1. SO	PO
537	RECEPCE	10,7	VN. AI	F1. SO	PO	572	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	19,7	VN. AI	F1. SO	PO
538	PSYCHOTROSKÁ AMBU.	11,1	VN. AI	F1. SO	PO	573	PROKOL 2L	4,28	KO. BI	KO. SO	PO
539	WC PERSONAL	19,51	VN. AI	F1. SO	PO	574	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	3,8	VN. AI	F1. SO	PO
540	WC PERSONAL	2,87	KO. BI	KO. SO	PO	575	PROKOL 2L	20,4	VN. AI	F1. SO	PO
541	WC PERSONAL	7,12	KO. BI	KO. SO	PO	576	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO. BI	KO. SO	PO
542	CHODBA	15,04	VN. AI	F1. SO	PO	577	PROKOL 2L	19,94	VN. AI	F1. SO	PO
543	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	23,6	KO. BI	KO. SO	PO	578	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	3,8	KO. BI	KO. SO	PO
544	VOŠTŘETNÁ	12,2	EL. CI	F2. SO	PO	579	PROKOL 2L	21,45	VN. AI	F1. SO	PO
545	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	22,3	VN. AI	F1. SO	PO	580	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	4,2	KO. BI	KO. SO	PO
546	SKLAD LŮŽEK PROKOL 2L	4,0	KO. BI	KO. SO	PO	581	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	4,0	KO. BI	KO. SO	PO
547	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	18,5	VN. AI	F1. SO	PO	582	DOPRAVNÍ PROKOL 2L	20,85	VN. AI	F1. SO	PO
548	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	3,6	KO. BI	KO. SO	PO	583	SOCIALNÍ ZÁZEMÍ	3,12	KO. BI	KO. SO	PO
549	SESTŘENA	24,13	VN. AI	F1. SO	PO	584	ČAROVÁ KUCHYNKA	23,74	VN. AI	F1. SO	PO
550	SESTŘENA	12,97	VN. AI	F1. SO	PO	585	ČAROVÁ KUCHYNKA	5,75	KO. BI	KO. SO	PO
551	SESTŘENA	7,9	KO. BI	KO. SO	PO	586	ČAROVÁ KUCHYNKA	5,75	KO. BI	KO. SO	PO

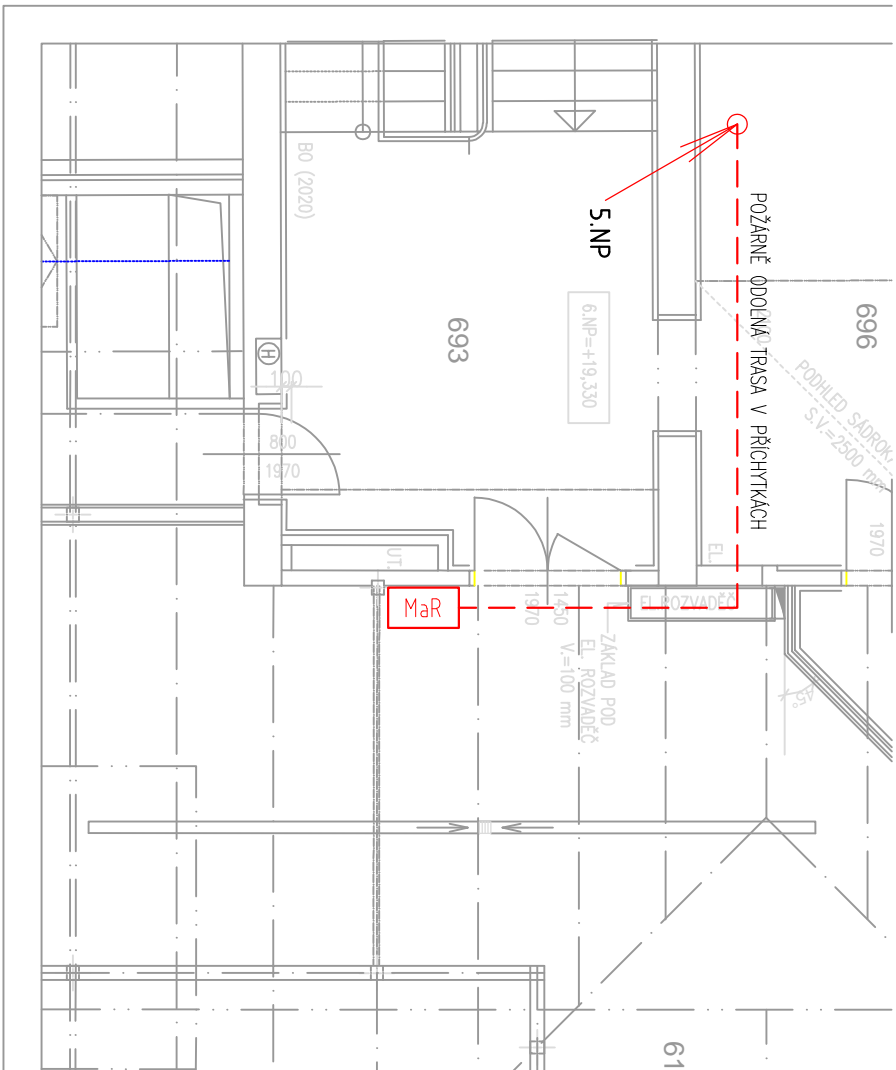

ZHOTOVITEL / KONTAKTIVNÍ OSOBA	Ing. Pavel Křížek	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Daniel Šoukal	VYPRACOVAV
INVESTOR	Ing. Pavel Křížek			
Rekonstrukce dětského oddělení				
D.14.5 Staboproude elektroinstalace				
Část DIP				
F. Výkresová dokumentace				
Půdorys 5.NP + 6.NP - EPS				
FORMÁT	6/4/4	DATA	12/2024	
STUPEŇ	PPS	Č. ZAKÁZKY	24-AMON-07	
MĚŘÍTKO	1:100	ČÍS. VÝKR.	SADA	

