
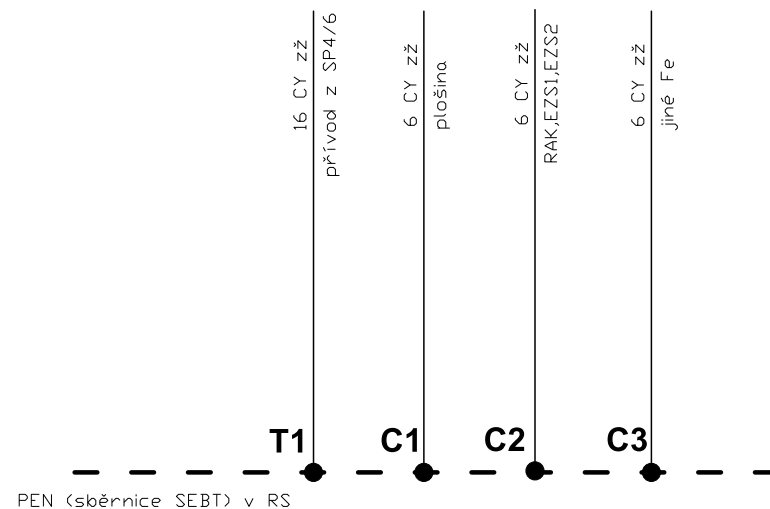







UPOZORNĚNÍ :
Veškeré příklady a odvoody na SEBT musí
být správně očíslovány za účelem
následných revizí elektro !



NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk MG&JG				
Stavba : SKLADY SZZ - Sdružené zdravotnické zařízení Krnov				
Stavebník : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				Č.zakázky: Datum: 03/2025
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RS, obvodové schéma				Měřítko: Formát: A4
				Č.výkr.: D.1.4.5- 02.04