
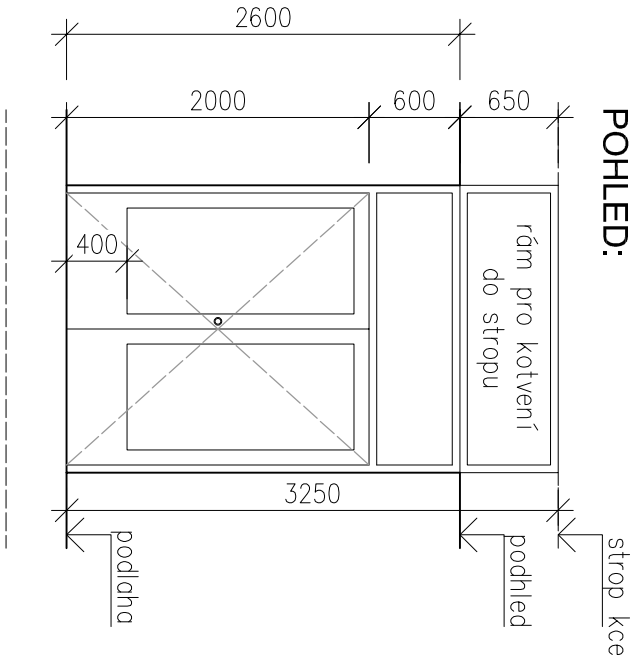


Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša 	Jana Kozelková		
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188				
Místo stavby: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, parc. č. 654, k. ú. Frýdek			Formát	A4
Akce: Rekonstrukce dětského oddělení část lůžkových stanic/ambulance			Datum	11/2024
			Účel	DPS
			Č. zakázky	11.113/2024
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu:  Schéma zámečnických výrobků			Číslo paré	Č. výkresu  D.1.1.b - 110c

Z1

2KS


INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm  
VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM  
Š. KŘÍDLA 900, OTOČNÉ S POLODRAŽKOU  
KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE-KOULE, BROUŠENÁ NEREZ  
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ  
GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR  
VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM  
(TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)  
EI30-S200-C/DP3



Z2

2KS


INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm  
VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM  
Š. KŘÍDLA 900, OTOČNÉ S POLODRAŽKOU  
KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE-KOULE, BROUŠENÁ NEREZ  
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ  
GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR  
VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM  
(TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)  
PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU

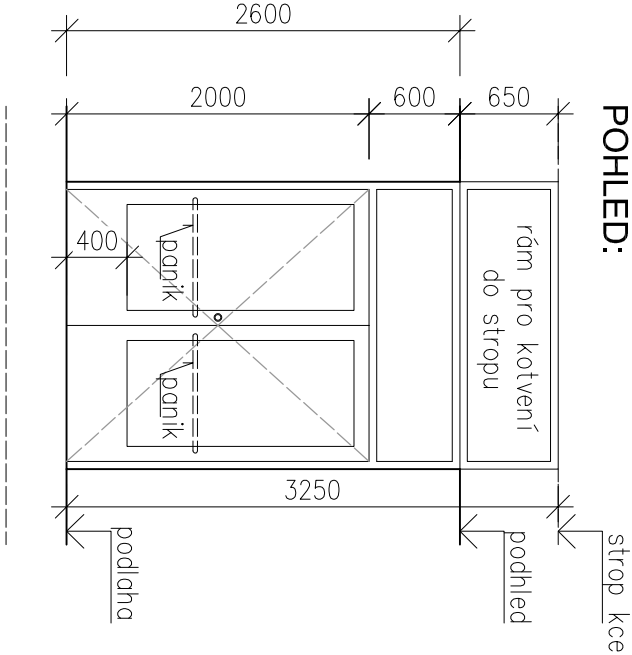


Z3

1KS


INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm  
VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM  
Š. PRAVĚHO KŘÍDLA 1200mm, OTOČNÉ S POLODRAŽKOU  
KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE-KOULE, BROUŠENÁ NEREZ  
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ  
GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR  
VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM  
(TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)  
EI30-S200-C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU

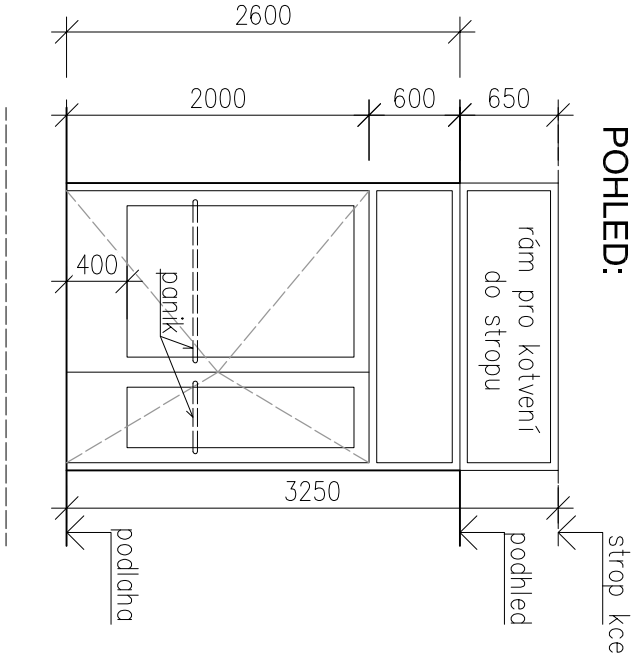


PŮDORYS:

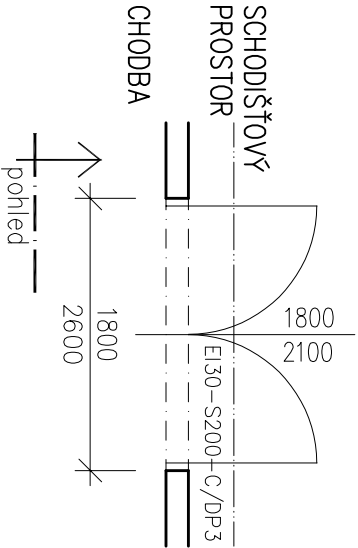

PŮDORYS:

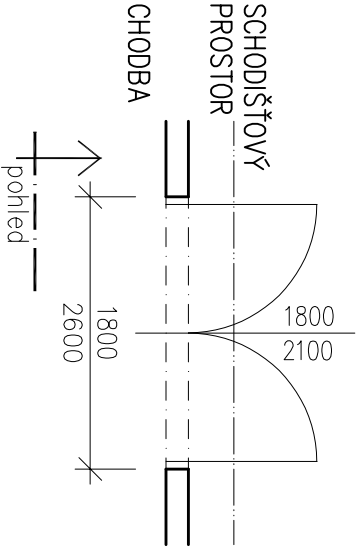


PŮDORYS:

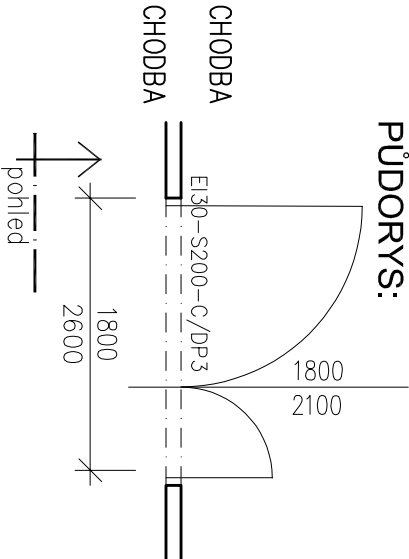

Z4

1KS


INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm  
VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM  
Š. LEVÉHO KŘÍDLA 1200mm, OTOČNÉ S POLODRAŽKOU  
KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE-KOULE, BROUŠENÁ NEREZ  
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ  
GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR  
VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM  
(TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)  
EI30-S200-C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU

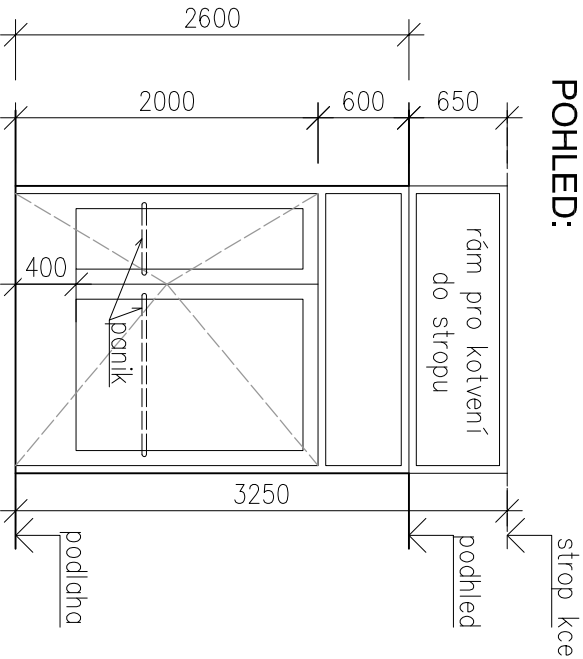

Z5

1KS


INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm  
VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM  
Š. PRAVÉHO KŘÍDLA 1200mm, OTOČNÉ S POLODRAŽKOU  
KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE-KOULE, BROUŠENÁ NEREZ  
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ  
GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR  
VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM  
(TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)

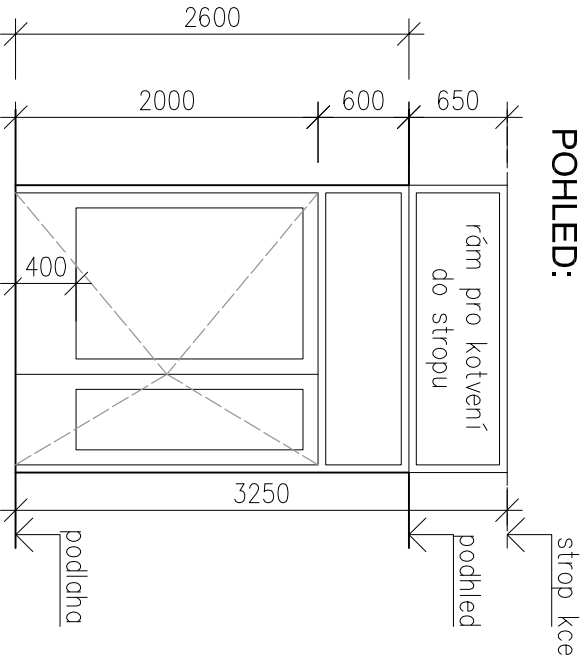


Z6

1KS


INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm  
VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ, S NADSVĚTLÍKEM  
DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNĚ  
KOVÁNÍ SVISLÉ MÁDLO OBOUSMERNĚ, BROUŠENÁ NEREZ  
PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ  
GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR  
VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM  
DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ  
EI30-S200-C/DP3

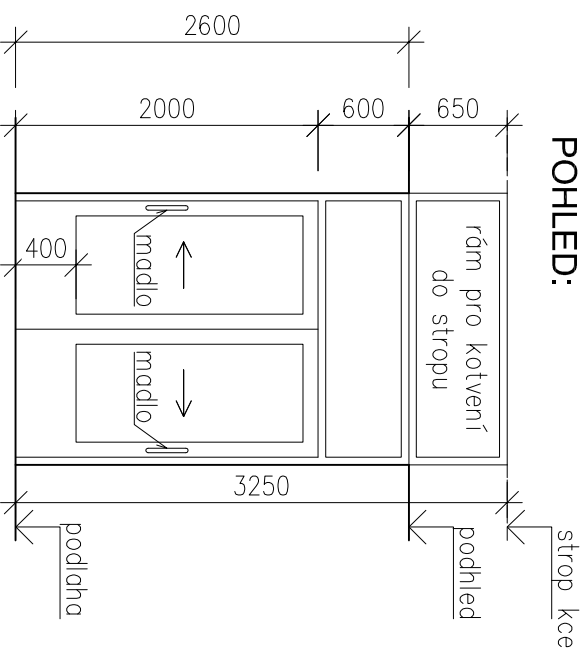


PŮDORYS:

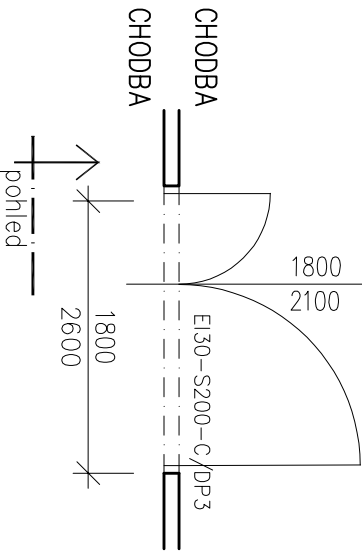

PŮDORYS:

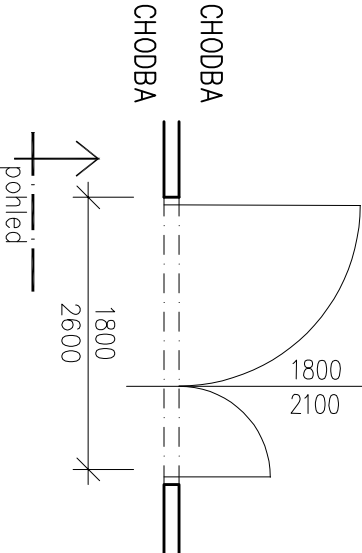

PŮDORYS:

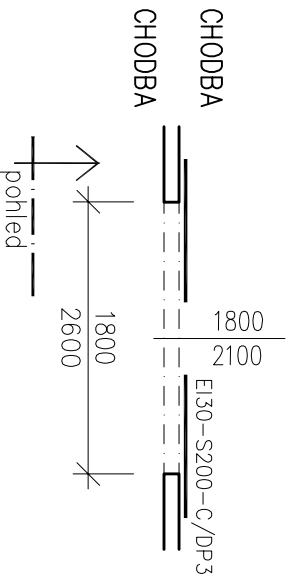

## SPECIFIKACE:

Požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.

Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození.

Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výši 1100 mm.