


# PŮDORYS ŠATNY č.2 - STROPNÍ PANELE

M 1:75

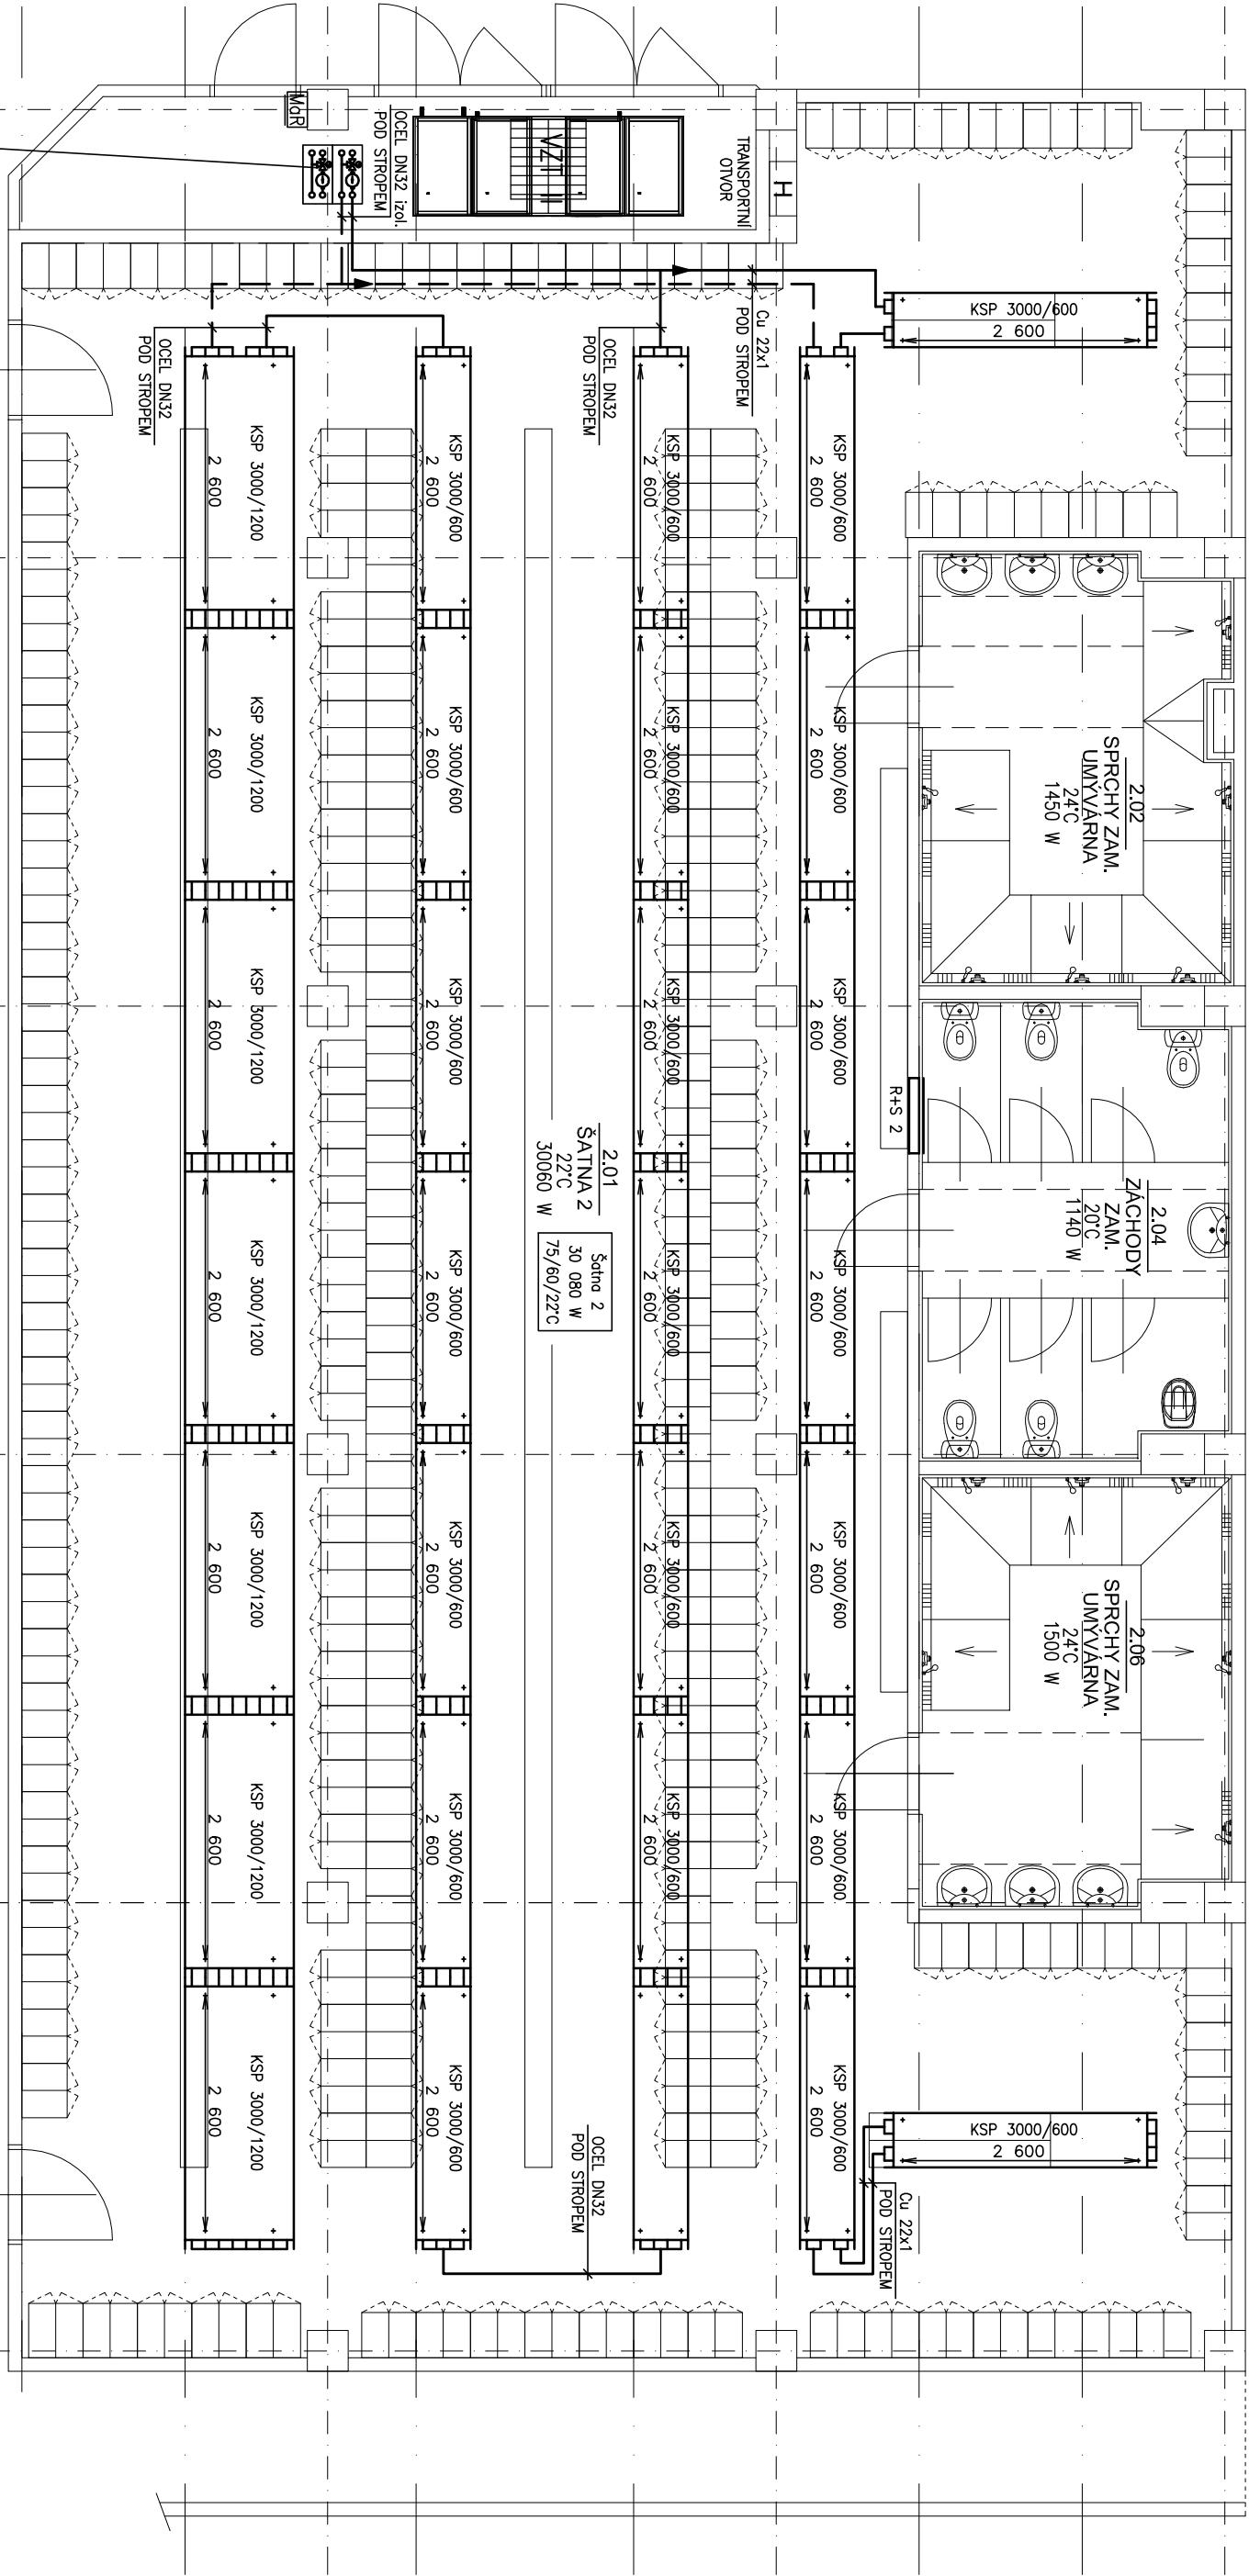

2xSMĚŠOVACÍ UZEL  
SÁLAVÉ PANELE, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ  
230 V, 150W  
NA SLOUPĚ VĚ. ROZVADĚČE MAR

## LEGENDA

2.01

ŠATNA 2

22°C

30060 W

ČÍSLO MÍSTNOSTI

ÚČEL MÍSTNOSTI

VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

TEPELNÁ ZTRÁTA

PŘÍVOD ÚT

ZPATEČKA ÚT

ČERPACÍOVÁ SKUPINA č.2

Q = 1743 kg/h

dP = 17,0 kPa

30,38 kW


75/60/22°C

TEPLOTNÍ SPÁD TOPNÉ VODY

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: 46/40°C

STROPNÍ PANELE: 75/60°C

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA ŠATNA 2: 34,15 kW



Hlavní projektant	Projektant částí PD	Vypracoval
Ing. arch. Kopecký	Radim Barek	Radim Barek
Objednatel	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace	
Místo stavby	Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov	
Název dokumentace	Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově	
Část dokumentace	D.1.4. Technika prostředí staveb	
D.1.4.3 Vytápění	D.1.4.3.2 Vytápění - Šatna 2	
Název výkresu	PŮDORYS ŠATNY č.2 - STROPNÍ PANELE	
Ing. arch. Petr Kopecký	IČ:602 93 080, mob.608 885 970	
Bravantice 111, 742 81	Zakázka	
16PP09	Stupeň projektu	
DPS	Formát	
2x A4	Datum	
09/2016	Měřítko	
1:75	Číslo výkresu	
Paré	D.1.4.3.2.05	