


PŮDORYS ŠATNY Č.2

M 1:75

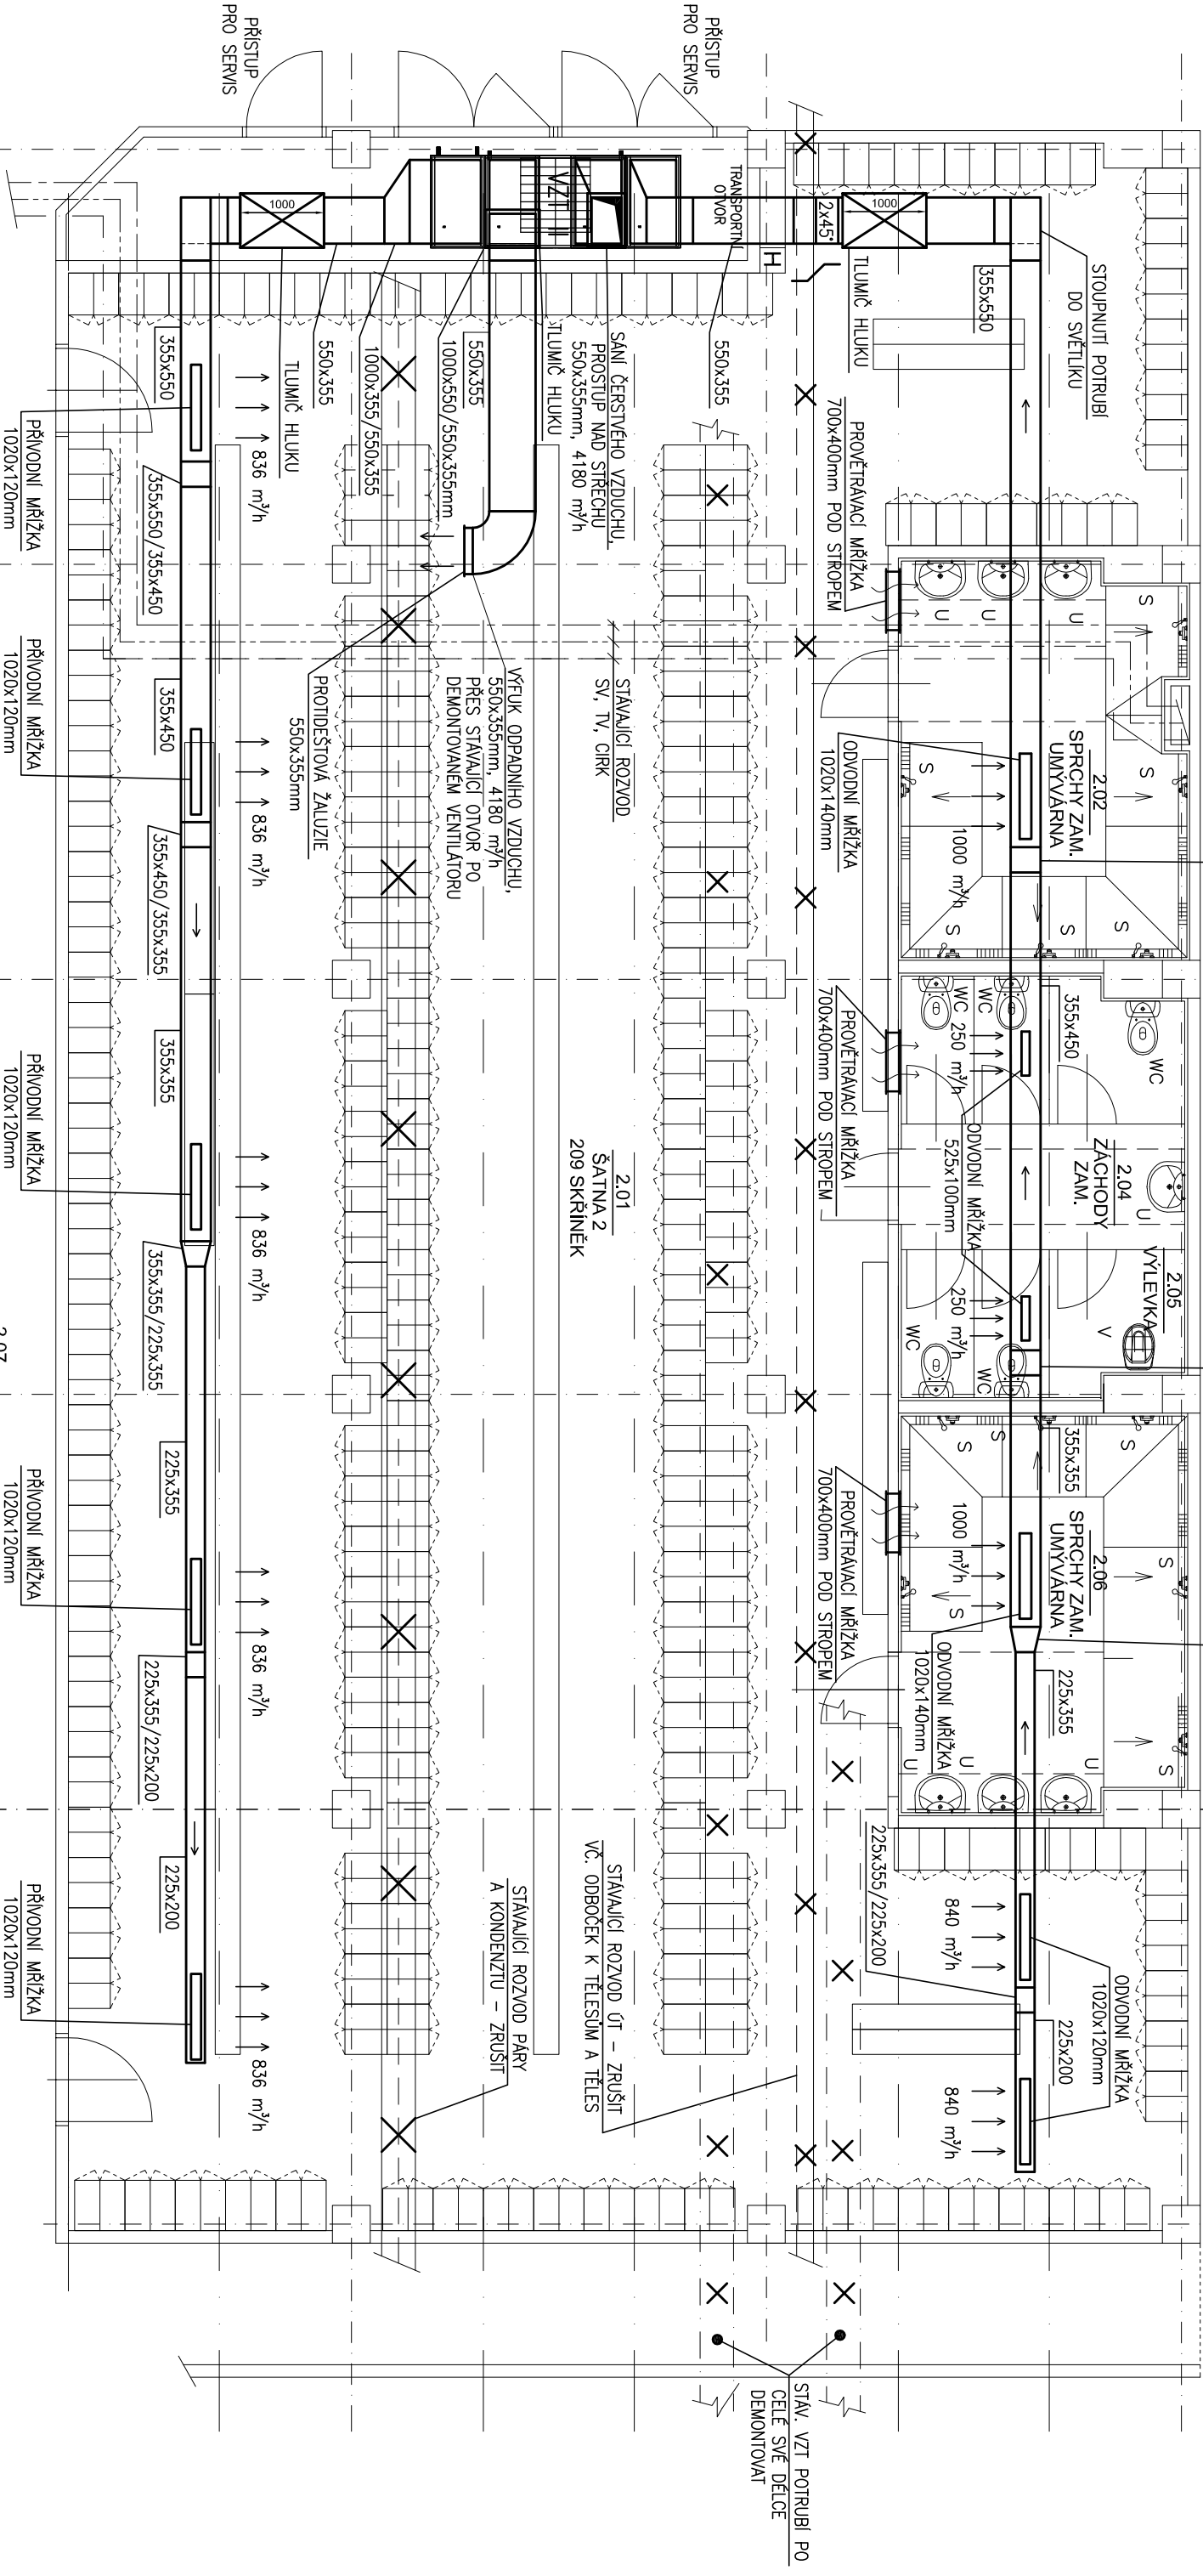

LEGENDA


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI
2.01	ŠATNA 2
2.02	STAVAJÍCÍ ROZVOD SV
2.03	STAVAJÍCÍ ROZVOD TV
2.04	STAVAJÍCÍ ROZVOD CÍRKULACE
2.05	STAVAJÍCÍ PŘÍVOD ÚT
2.06	STAVAJÍCÍ ZPĚTEČKA ÚT
2.07	DEMONTÁŽ

VZT II

VZDUCHOTECHNICKÁ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA MANDIK P5.6, 4180m³/h, DESKOVÝ REKUPERÁTOR, TEPELOVODNÍ OHŘÍVAČ Q=13,00kW (75/60°C), ODVOD KONDENZÁTU VIZ PD ZTI, KOMPLETACE JEDNOTKY NA MÍSTĚ

POZN.: POTRUBÍ PRO SÁNÍ VENKOVNÍHO A VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU BUDOU OPAŘENY TEPELNOU IZOLACÍ TL. 25mm S POKOVENÝM POVRCHEM
STAVAJÍCÍ ROZVODY VZT V ŠATNĚ 2 ZRUŠIT

- U UMYVADLO
- S SPRCHA
- WC KLOZET
- V VÝLETKA



Hlavní projektant	Projektant části PD	Vypracoval	Ing. arch. Petr Kopecný
Ing. arch. Kopecný	Radim Bartek	Radim Bartek	Ing. arch. Kopecný
Objednatel			Ing. arch. Petr Kopecný
Místo stavby			IC:602 93 080, mob.608 885 970
Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov			Bravantice 111, 742 81
Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově			
Část dokumentace			Zakázka
D.1.4. Technika prostředí staveb			Stupen projektu
D.1.4.2. Vzduchotechnika			Formát
D.1.4.2.2. Vzduchotechnika - Šatna 2			Datum
Název výkresu			Měřítko
PŮDORYS ŠATNY Č.2			Číslo výkresu
			Paré