



PŮDORYS ŠATNY č.3 - STROPNÍ PANELY

M 1:75

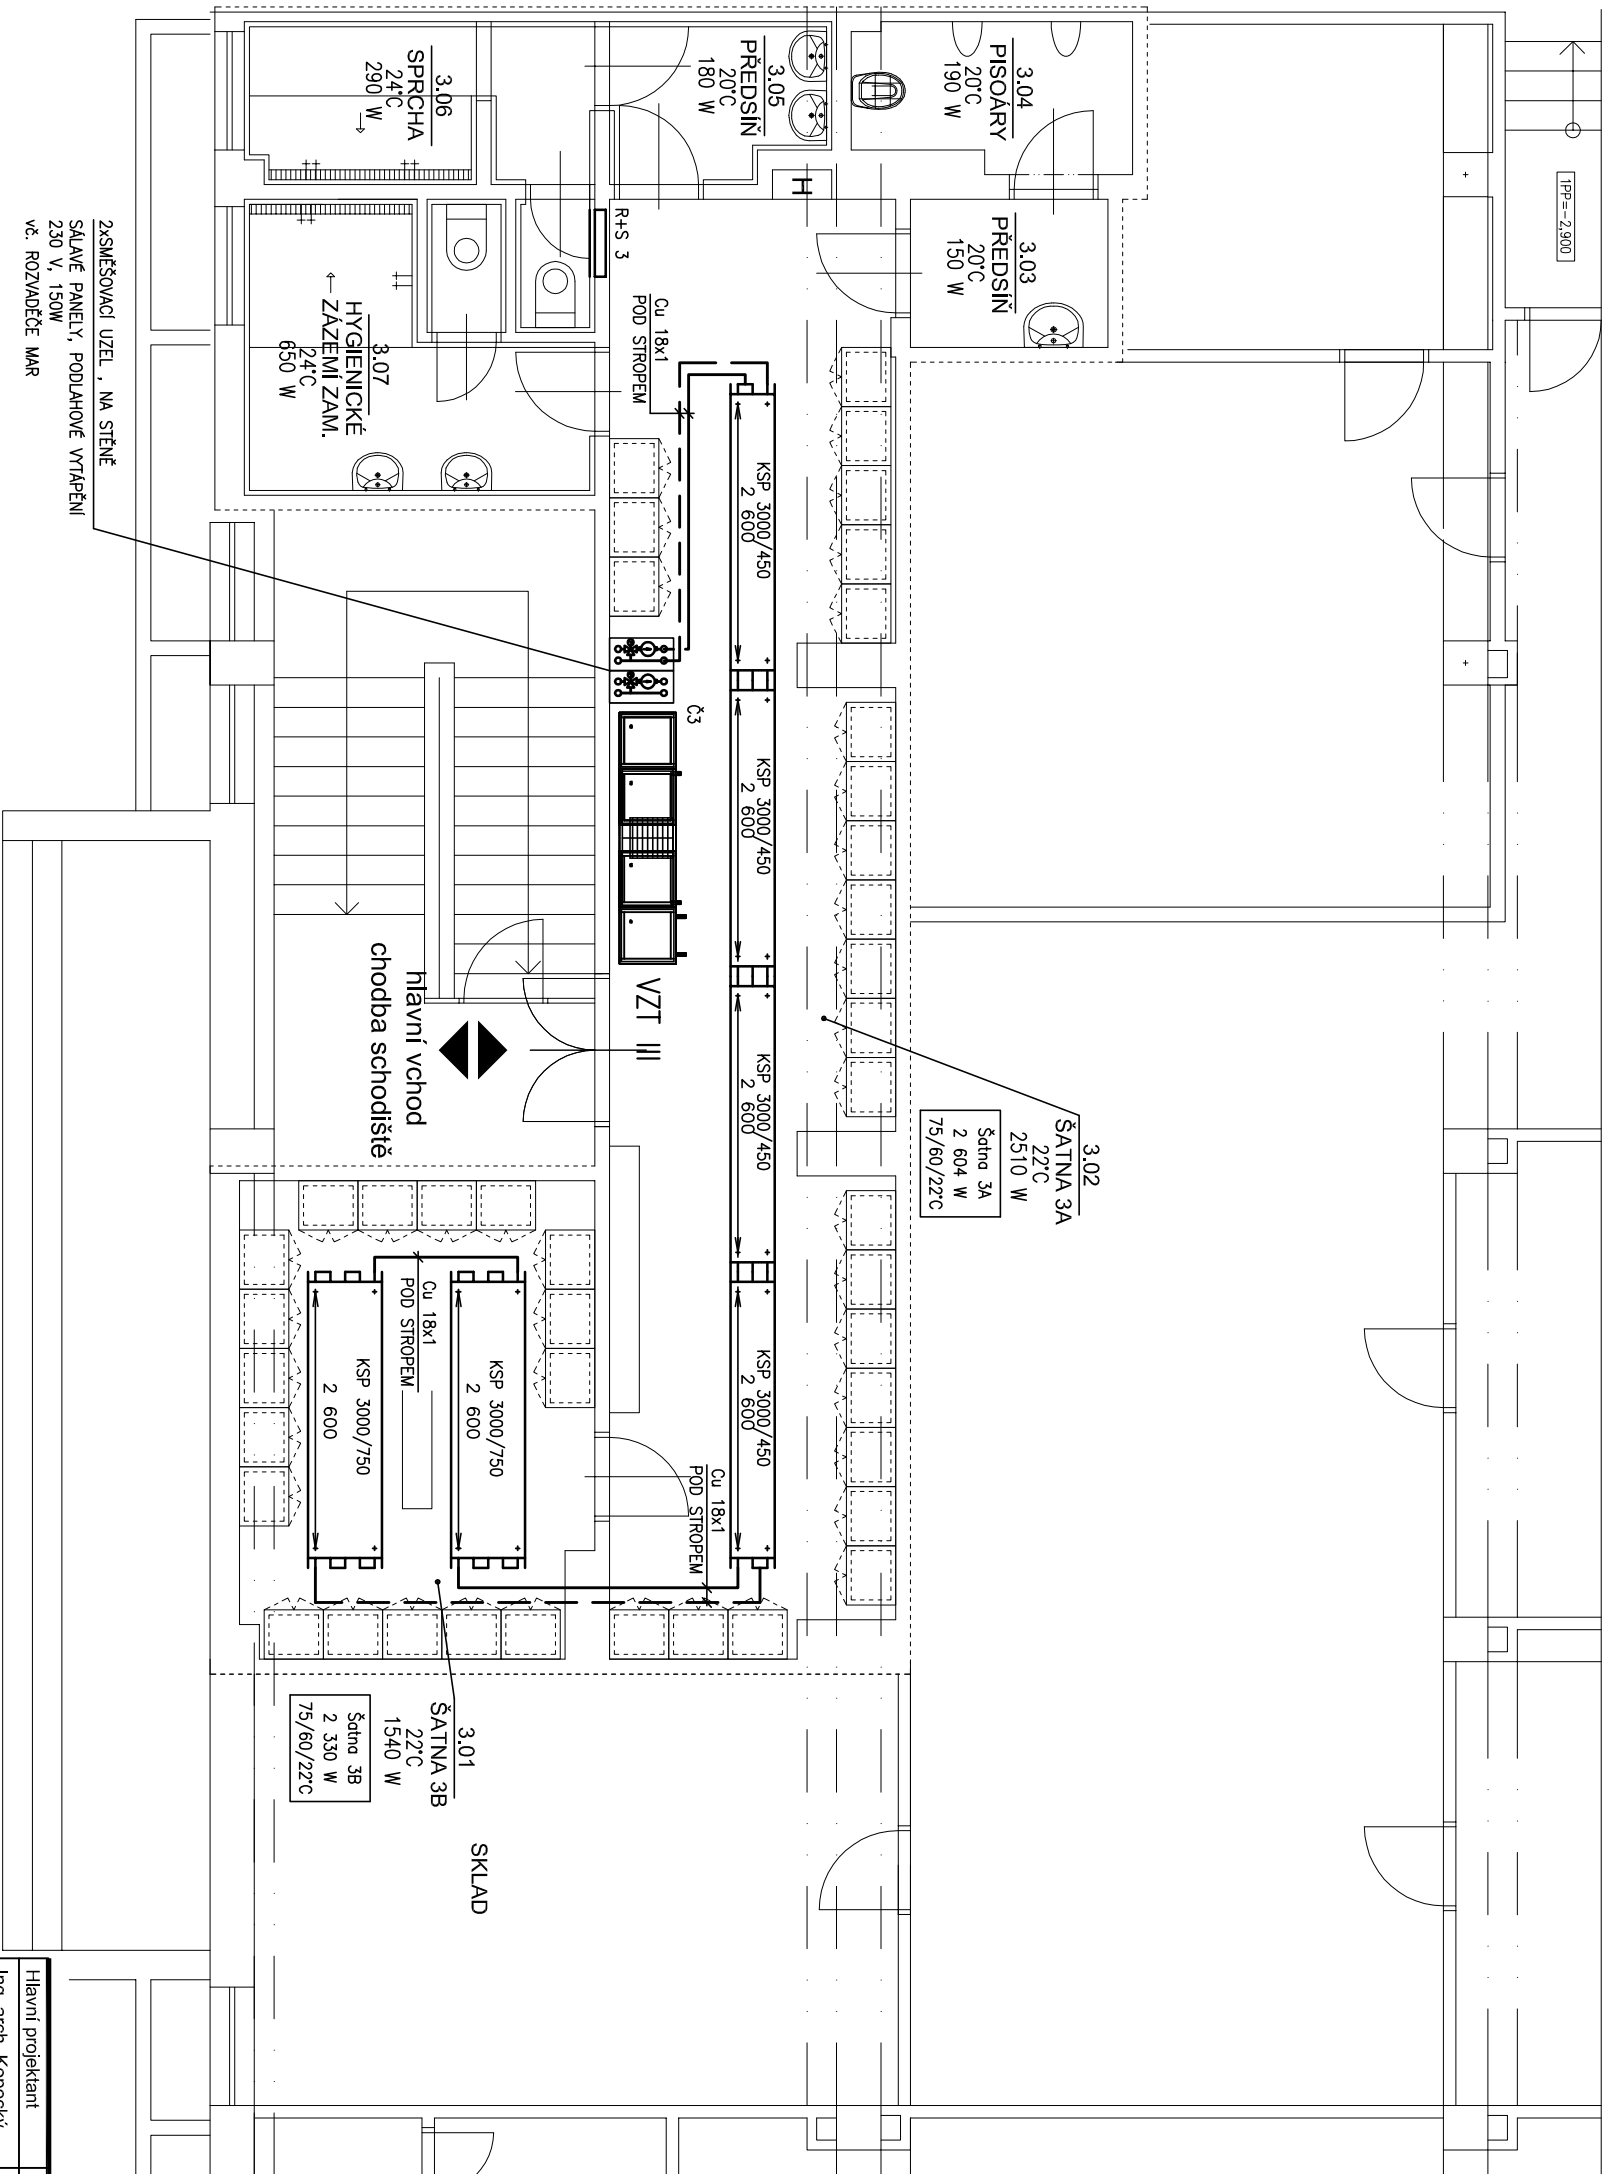

LEGENDA	
3.01 ŠATNA 3B 22°C 1540 W	ČÍSLO MÍSTNOSTI ÚČEL MÍSTNOSTI VÝPOČTOVÁ TEPILOTA TEPELNÁ ZTRÁTA
—	PŘÍMOD ÚT
---	ZPĚTEČKA ÚT

STROPNÍ PANELY:
KOTŘEBATÝ KSP 12000/450 1 ks
KOTŘEBATÝ KSP 3000/750 2 ks
ČERPADLOVÁ SKUPINA č.3
Q = 283 kg/h
dp = 10,5 kPa
4,9 kW
75/60/22°C

TEPLOTNÍ SPAD TOPNÉ VODY
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: 48/40°C
STROPNÍ PANELY: 75/60°C
CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA ŠATNA 3: 5,51 kW

Hlavní projektant	Projektant částí PD	Vypracoval
Ing. arch. Kopecký	Radim Bartek	Radim Bartek
Objednatel		
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace		
Místo stavby		
Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov		
Název dokumentace		
Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově		
Část dokumentace		
D.1.4. Technika prostředí staveb		
D.1.4.3 Vytápění		
D.1.4.3.3 Vytápění - Šatna 3		
Název výkresu		
PŮDORYS ŠATNY č.3 - STROPNÍ PANELY		
Ing. arch. Petr Kopecký		Ing. arch. Petr Kopecký
IČ:602 93 080, mob.608 886 970		IČ:602 93 080, mob.608 886 970
Bravaniče 111, 742 81		Bravaniče 111, 742 81
Zakázka		16PP09
Stupeň projektu		DPS
Formát		2x A4
Datum		09/2016
Měřítko		1:75
Číslo výkresu		Paré