


11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 31 32 33
2x2,5
kW

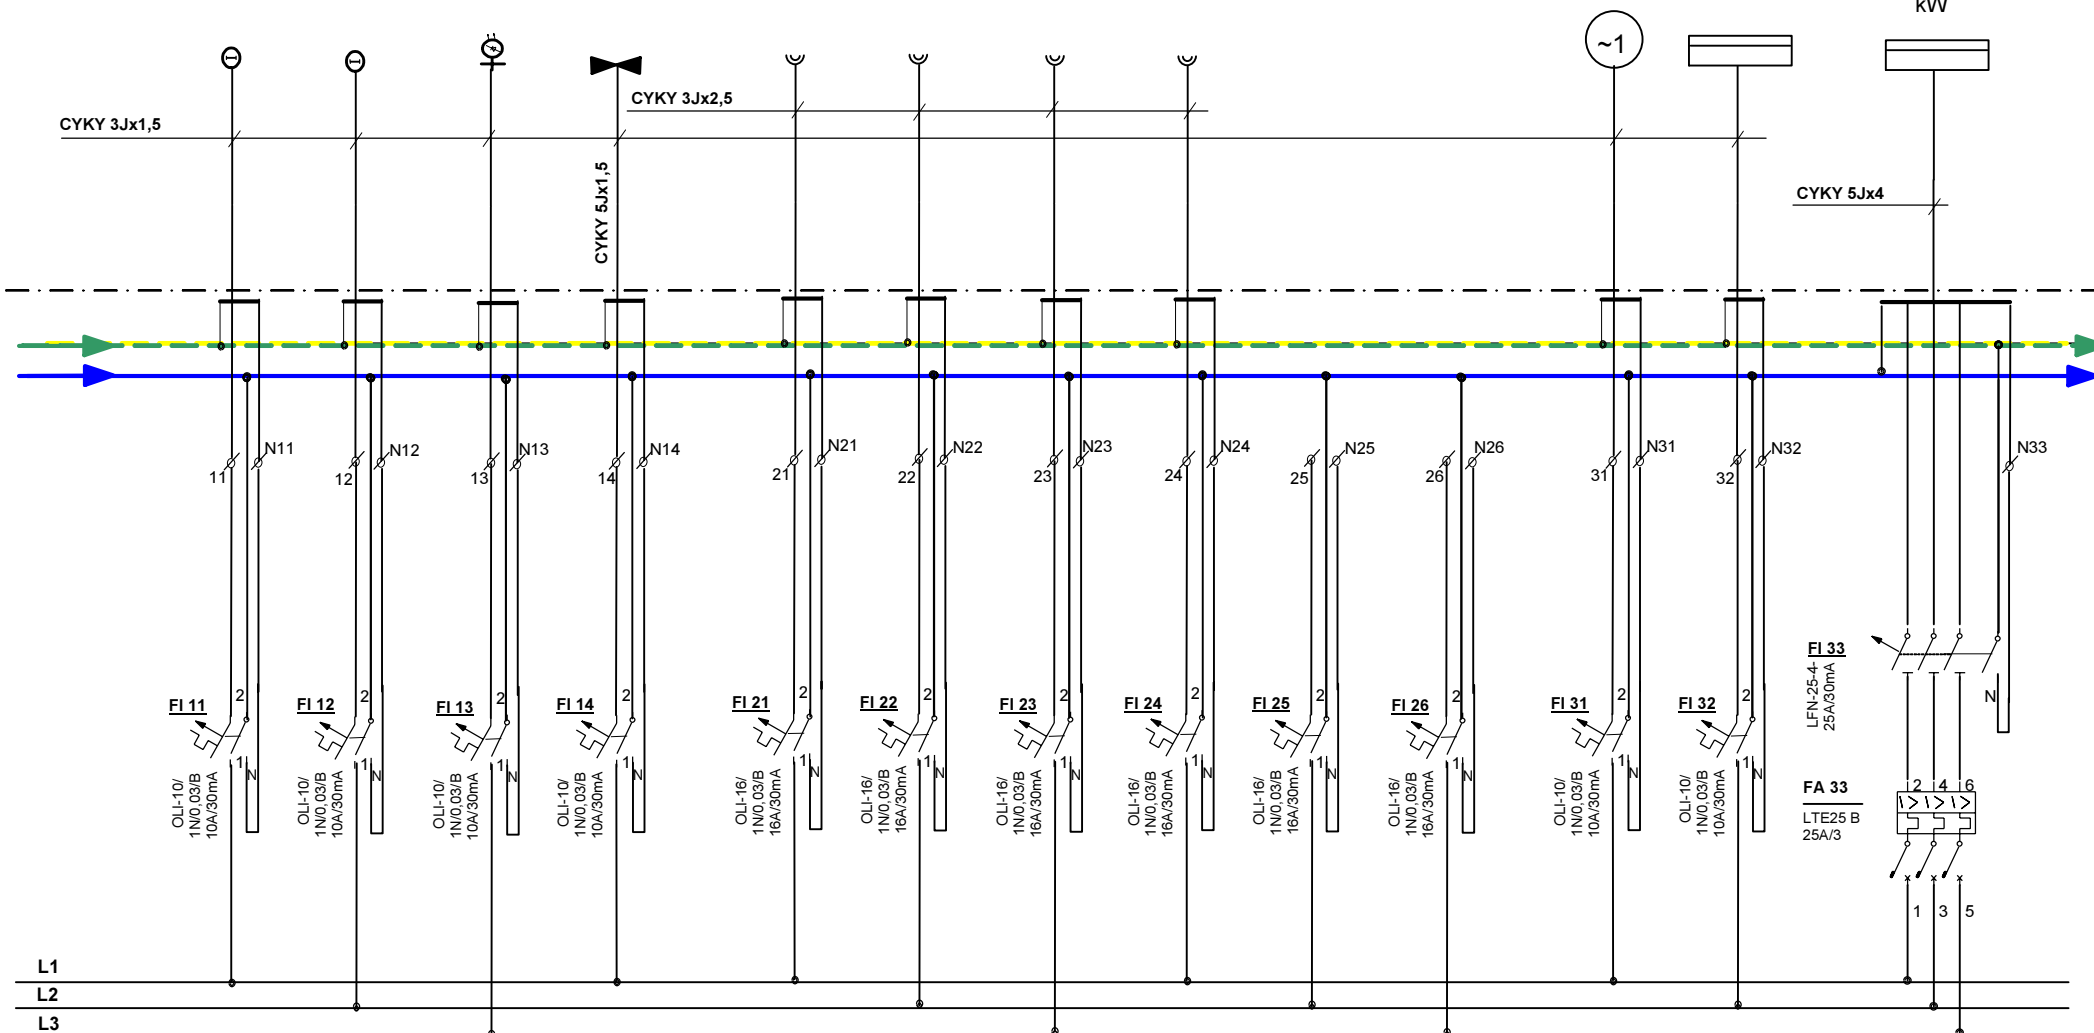

INSTALACE PŘÍSTROJŮ BUDE PROVEDENA DO ROZVADĚČE, TYP BF-U-5/120C, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, PŘÍVOD ZDOLA, VÝVODY NAHORU, BÍLÁ BARVA, 120 MODULŮ, OBSAŽENO 84 MODULŮ

3NPE~50Hz 400V/TN-C-S

RS1

PROJEKCE - TOBIÁŠ
FR.HAJDY 16
700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA

Vypracoval: TOBIÁŠ
Kontroloval: SUCHÝ
Datum: 9. 2016

Stavba: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov
Dílčí část stavby: Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově,
ELEKTROINSTALACE
Investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov
Stupeň P.D.: PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název výkresu:

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČŮ
RS1

Měřítko:

/

Číslo výkresu:

D147Š1.11

2

3