


SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA

BEZ MĚŘITKA

PŘEDÁVACÍ STANICE




LEGENDA


- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- F FILTR
- T TEPLOMĚR
- ČS 1–6 ČERPADLOVÁ SKUPINA
- Č ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO YONOS MAXO – 30/0,5–7
- TSV TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM
- D9505 RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL
- EV ELEKTROVENTIL–PODMÍNĚNÁ MONTÁŽ
- Ti ČIDLO VNITŘNÍ TEPLoty
- PV COMPACT PLYNULE NASTAVITELNÝ RTD

———— PRÍVOD ÚT
- - - - - ZPĚTEČKA ÚT


ŠATNA č. 2

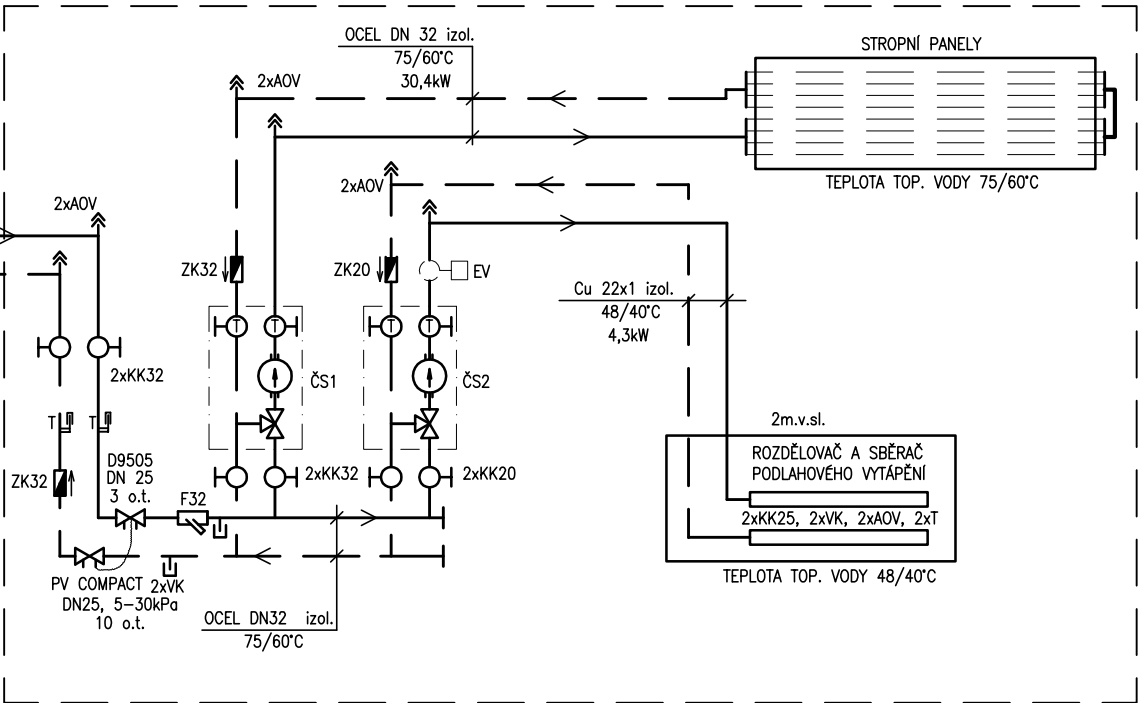

ŠATNA č. 3

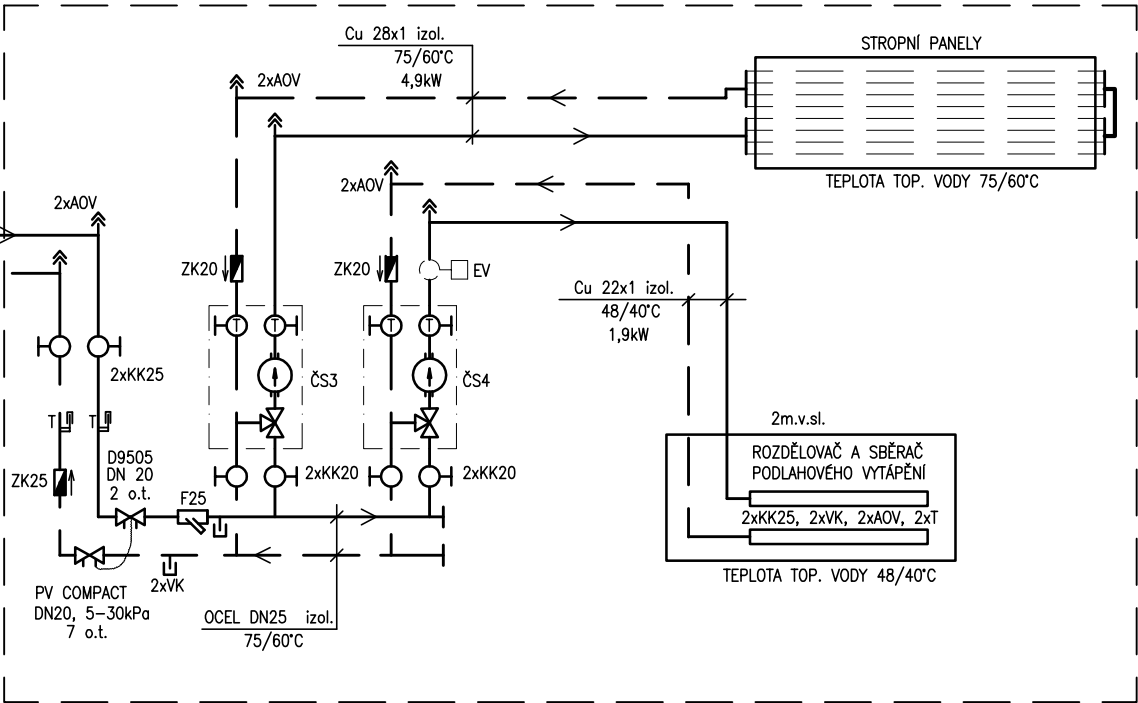

ŠATNA č. 1

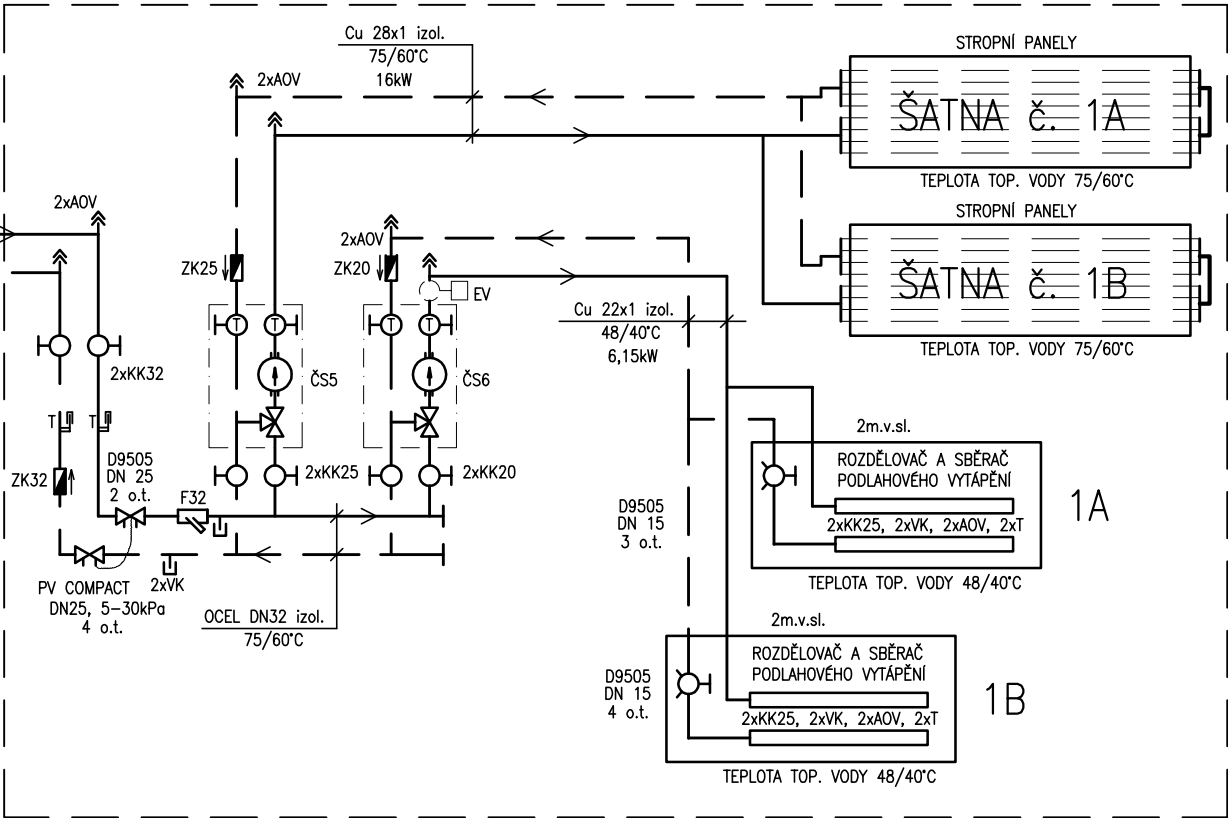

Hlavní projektant	Projektant části PD	Vypracoval	Ing. arch. Petr Kopecký IČ:602 93 080, mob.608 885 970 Bravantice 111, 742 81	
Ing. arch. Kopecký	Radim Bartek	Radim Bartek		
Objednatel	Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace		Zakázka 16PP09	
Místo stavby	Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov			
Název dokumentace	Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově			
Část dokumentace	D.1.4. Technika prostředí staveb D.1.4.3 Vytápění D.1.4.3.1 Vytápění - Šatna 1		Formát	2x A4
Název výkresu	SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA		Datum	09/2016
			Měřítko	---
			Číslo výkresu	Paré
			D.1.4.3.1.11	