


3NPE~50Hz 400V / TN-S  
napájení sítě 1 MDO

3NPE~50Hz 400V / TN-S  
napájení sítě 2 DO

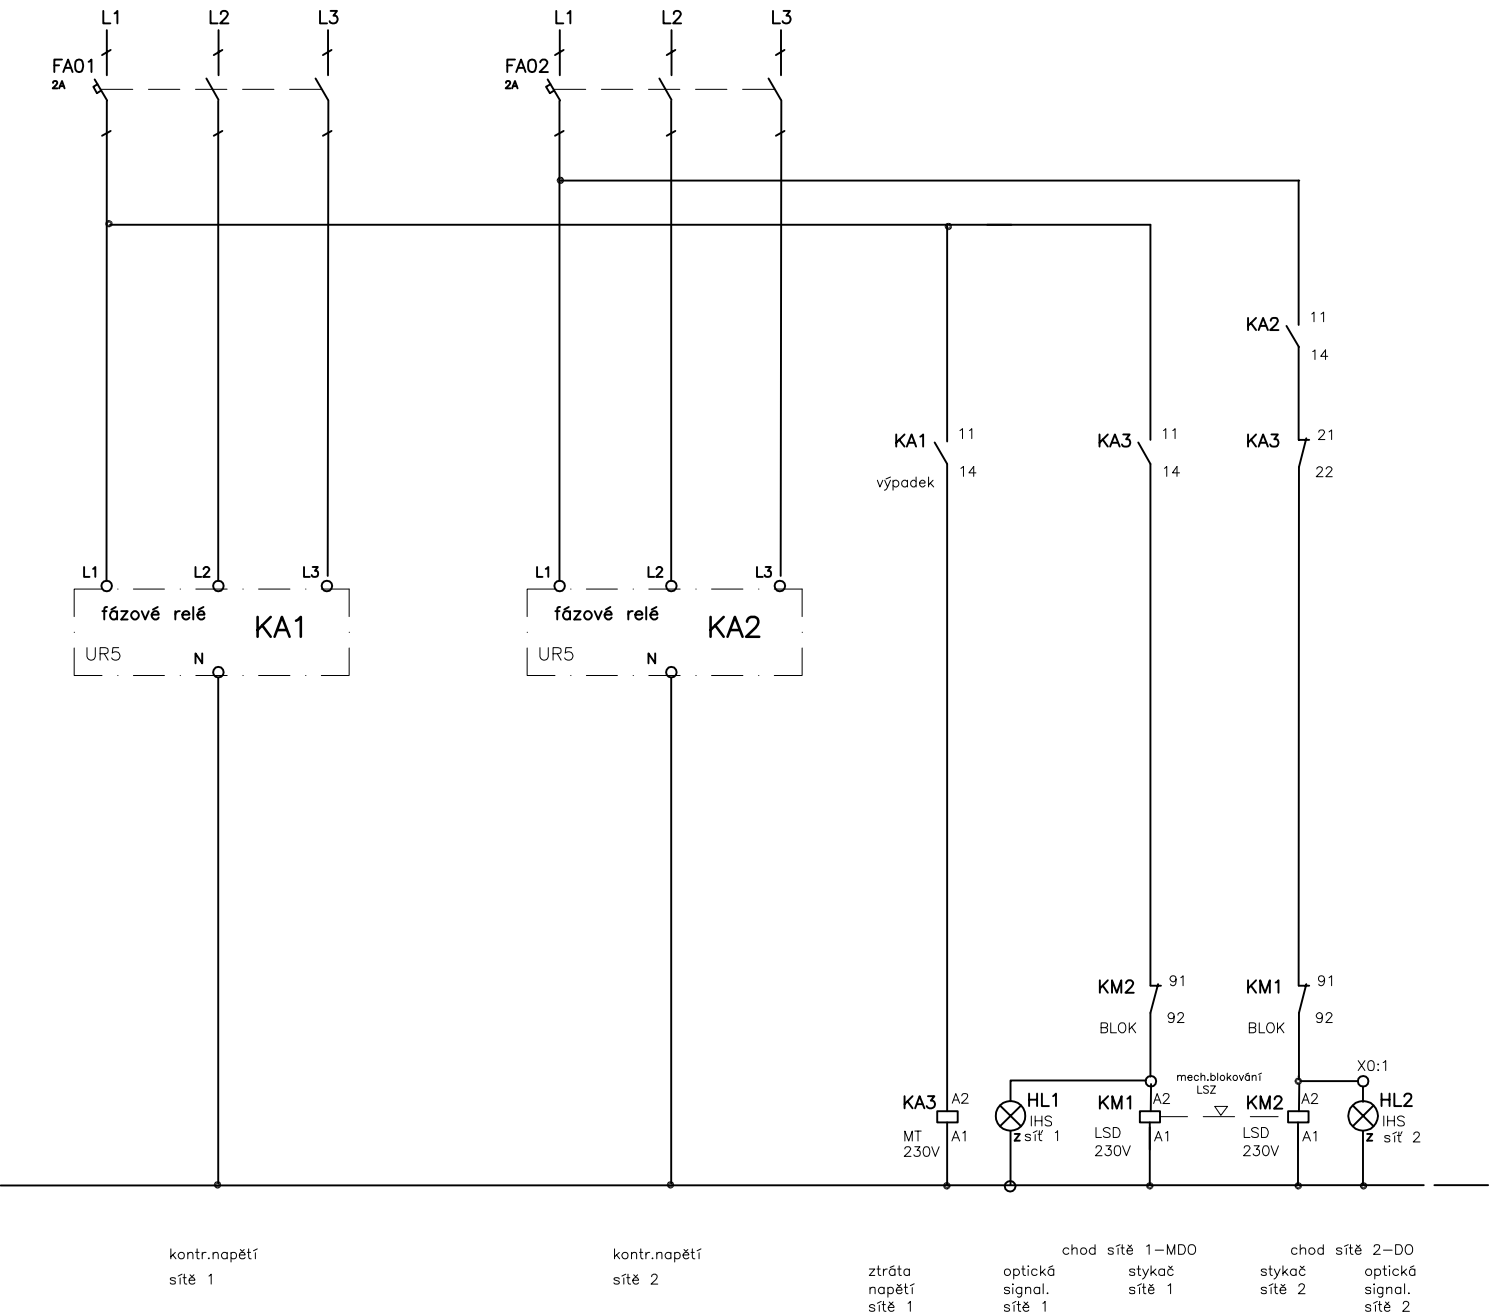

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	 Ing. Michael KOTAS TESLOVA 2B Ostrava IČO:14567205 tel:737 417819	
Kontroloval	Ing. M. KOTAS		
Investor	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ OLOMOUCKÁ 470/86 746 01 OPAVA		
Stavba	<b>PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY</b> <b>AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ,</b> <b>UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ</b> <b>ELEKTRICKÉ ZARÍZENÍ</b>		
Objekt			
Název			
Obsah			<b>OBVODOVÉ SCHÉMA R1,2</b>

Zakázka	00320
Stupeň	DSP
Datum	I.2020
Měřítko	
F A4	A3
Seznam	D-01
Archivní číslo	D.1.4. 13