



## PROSTOROVĚ ODDĚLENO

ROZVÁDĚČ HR1 MDO  
3 NPE~50Hz 400V/TN-S

ROZVÁDĚČ HR1 DO  
3 NPE~50Hz 400V/TN-S

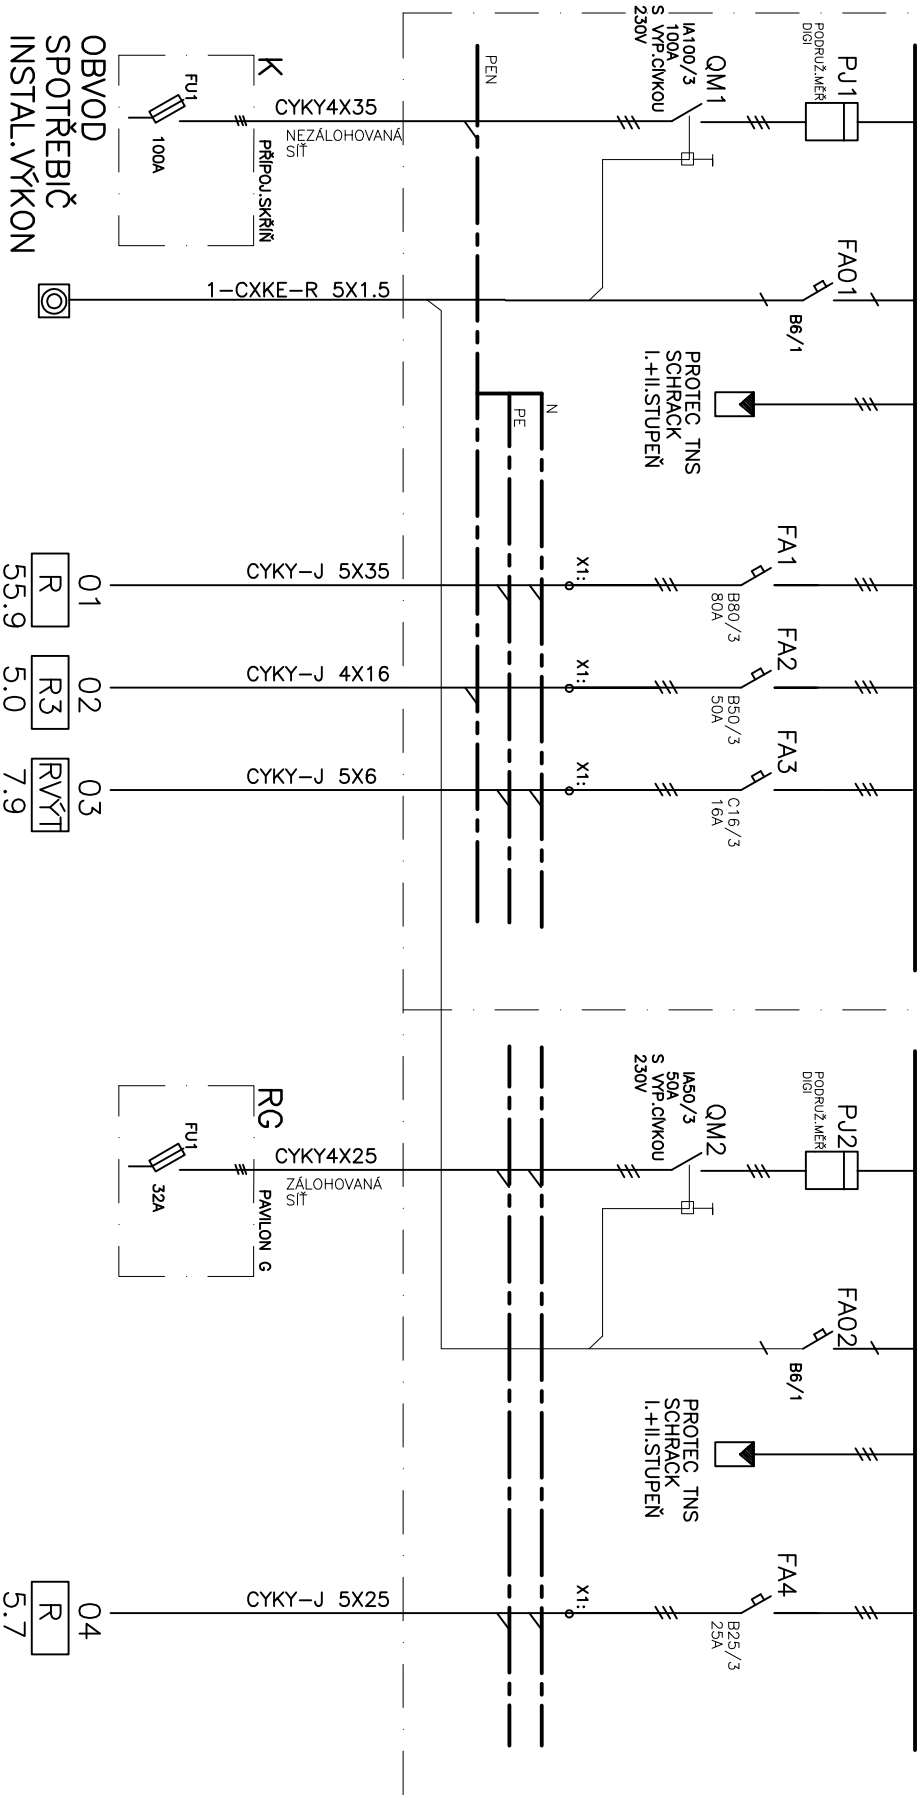

POHLED NA  
ROZV. R  
PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ  
2U/18,126MOD  
810X917X100

ROZVÁDEČ – dvířka požární odolností EI 15 DP1

TOTAL STOP

ROZVÁDĚČ  
R1,R2,RP

ROZVÁDĚČ  
R3 1PP

ROZVÁDĚČ  
VÝTAH

TOTAL STOP

ROZVÁDĚČ  
R1,R2

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ OLOMOUCKÁ 470/86 746 01 OPAVA	
Stavba	PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ ELEKTRICKÉ ZARÍZENÍ	
Objekt		
Název		
Obsah	ROZVADĚČ HR1	