


Rozváděč R2 MDO

3 NPE~50Hz 400V/TN-S

PODRUŽNÉ MĚŘENÍ LABORATOŘE – MDO


UPOZORNĚNÍ: mohou být použity chrániče pouze typu A nebo B


3 NPE₂5OH

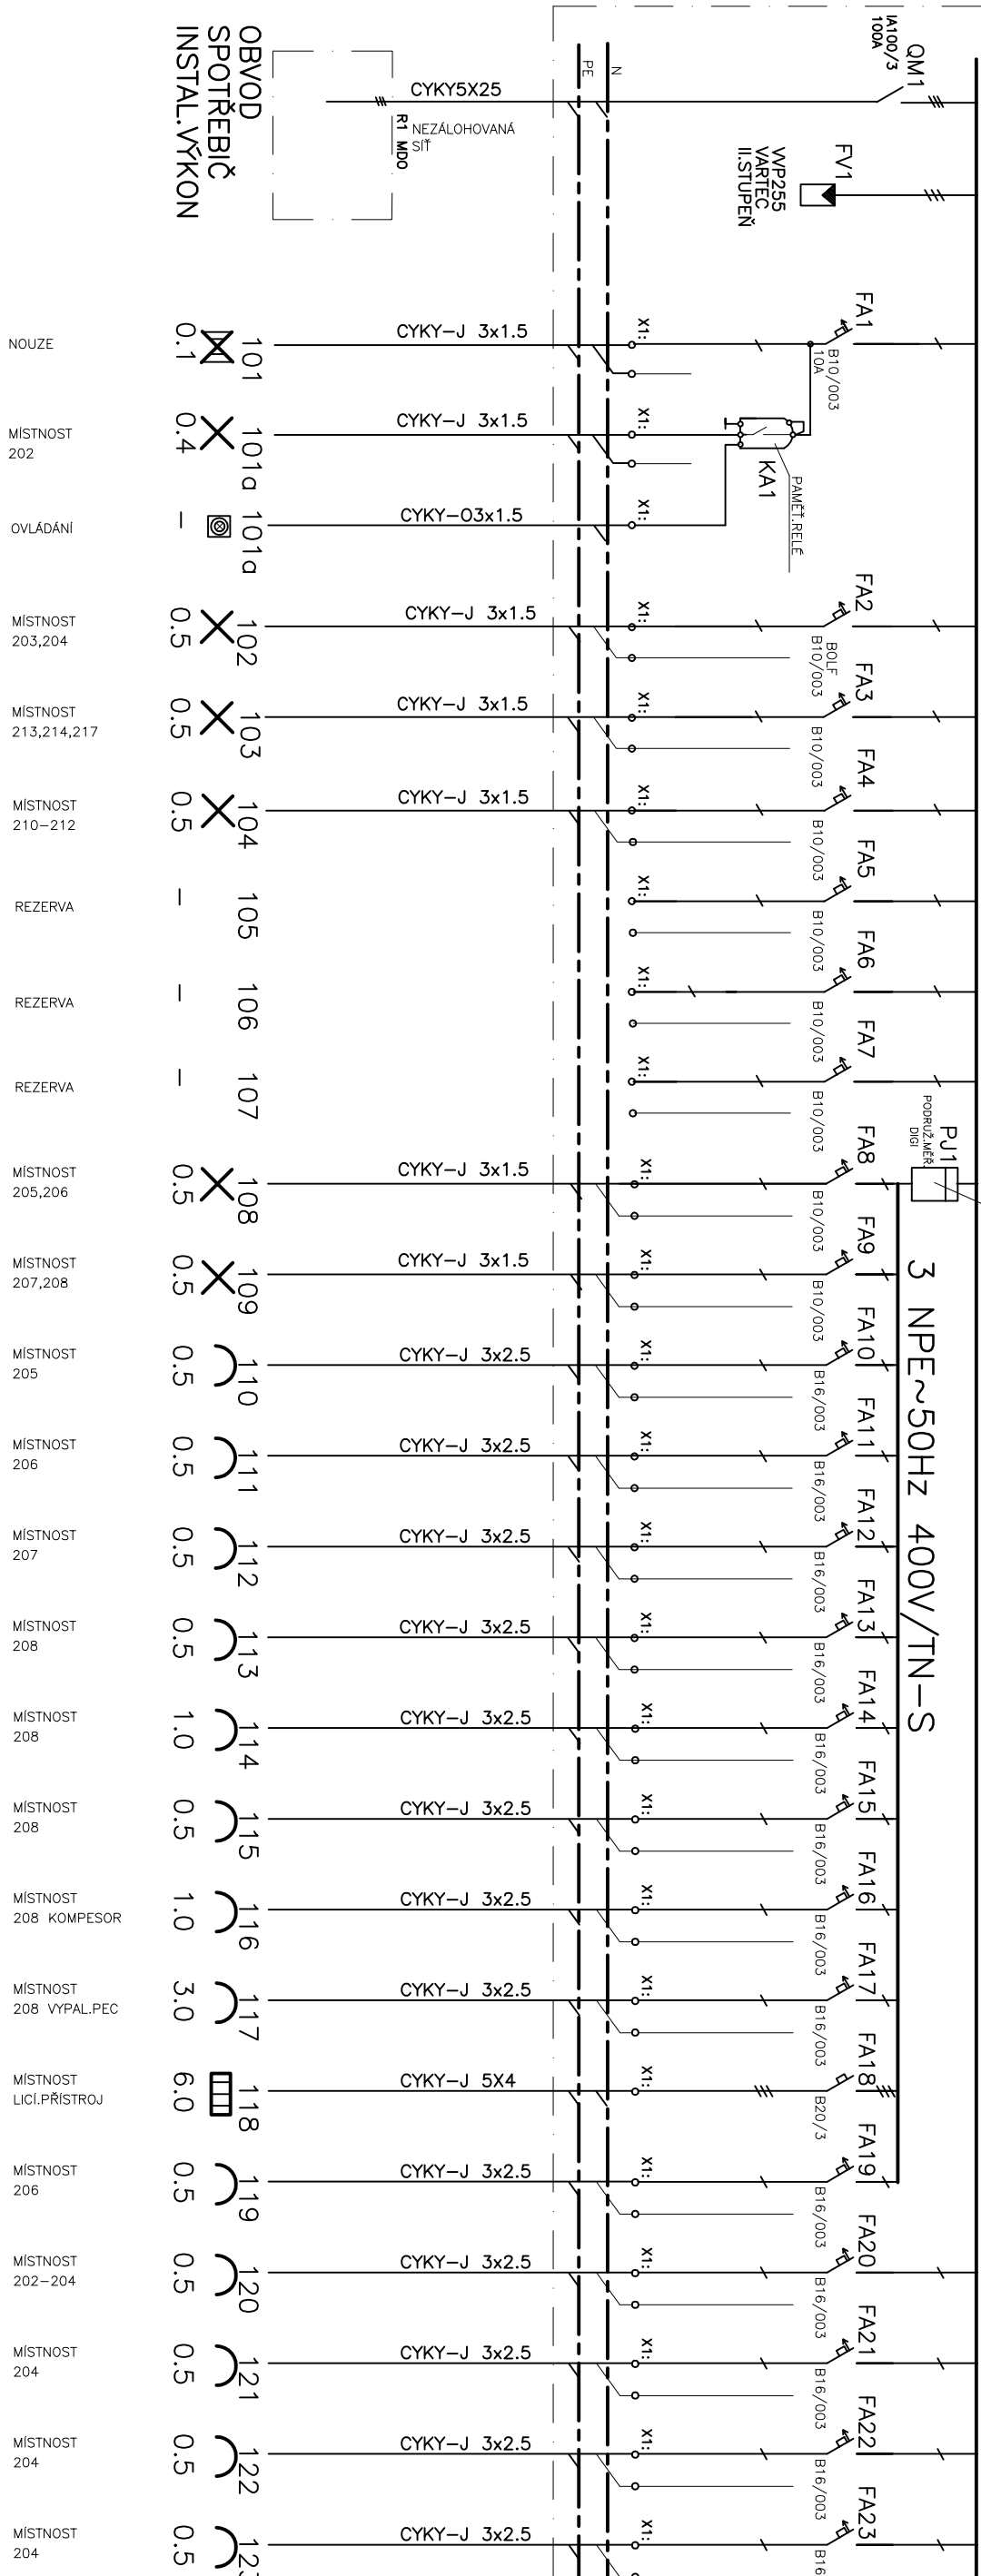

POHLED NA
ROZV. R

PŘÍKLAD ROZMÍSTĚNÍ
3U-28/ 297 MOD. SCHRACK
810X1377X100



Investor	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ OLOMOUCKÁ 470/86 746 01 OPAVA		 Ing. Michael KOTAS TESLOVA 2B OPAVA IČO:14567105 t+42073471019
Kontroloval	Ing. M. KOTAS		
Vypracoval	Ing. M. KOTAS		
Stavba	PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, UL. OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ ELEKTRICKÉ ZARÍZENÍ		Zakázka 00320
Objekt			Stupeň DSP
Název			Dotum 1.2020
			Měřtko
			f A4 A3
			Seznam D-01
Obsah	ROZVADĚČ R21.ČÁST		Archivní číslo D.1.4. 11