


DO R2

ROZVÁDĚČ R1 DO


3 NPE~50Hz 400V/TN-S

UPOZORNĚNÍ: mohou být použity chrániče pouze typu A nebo E

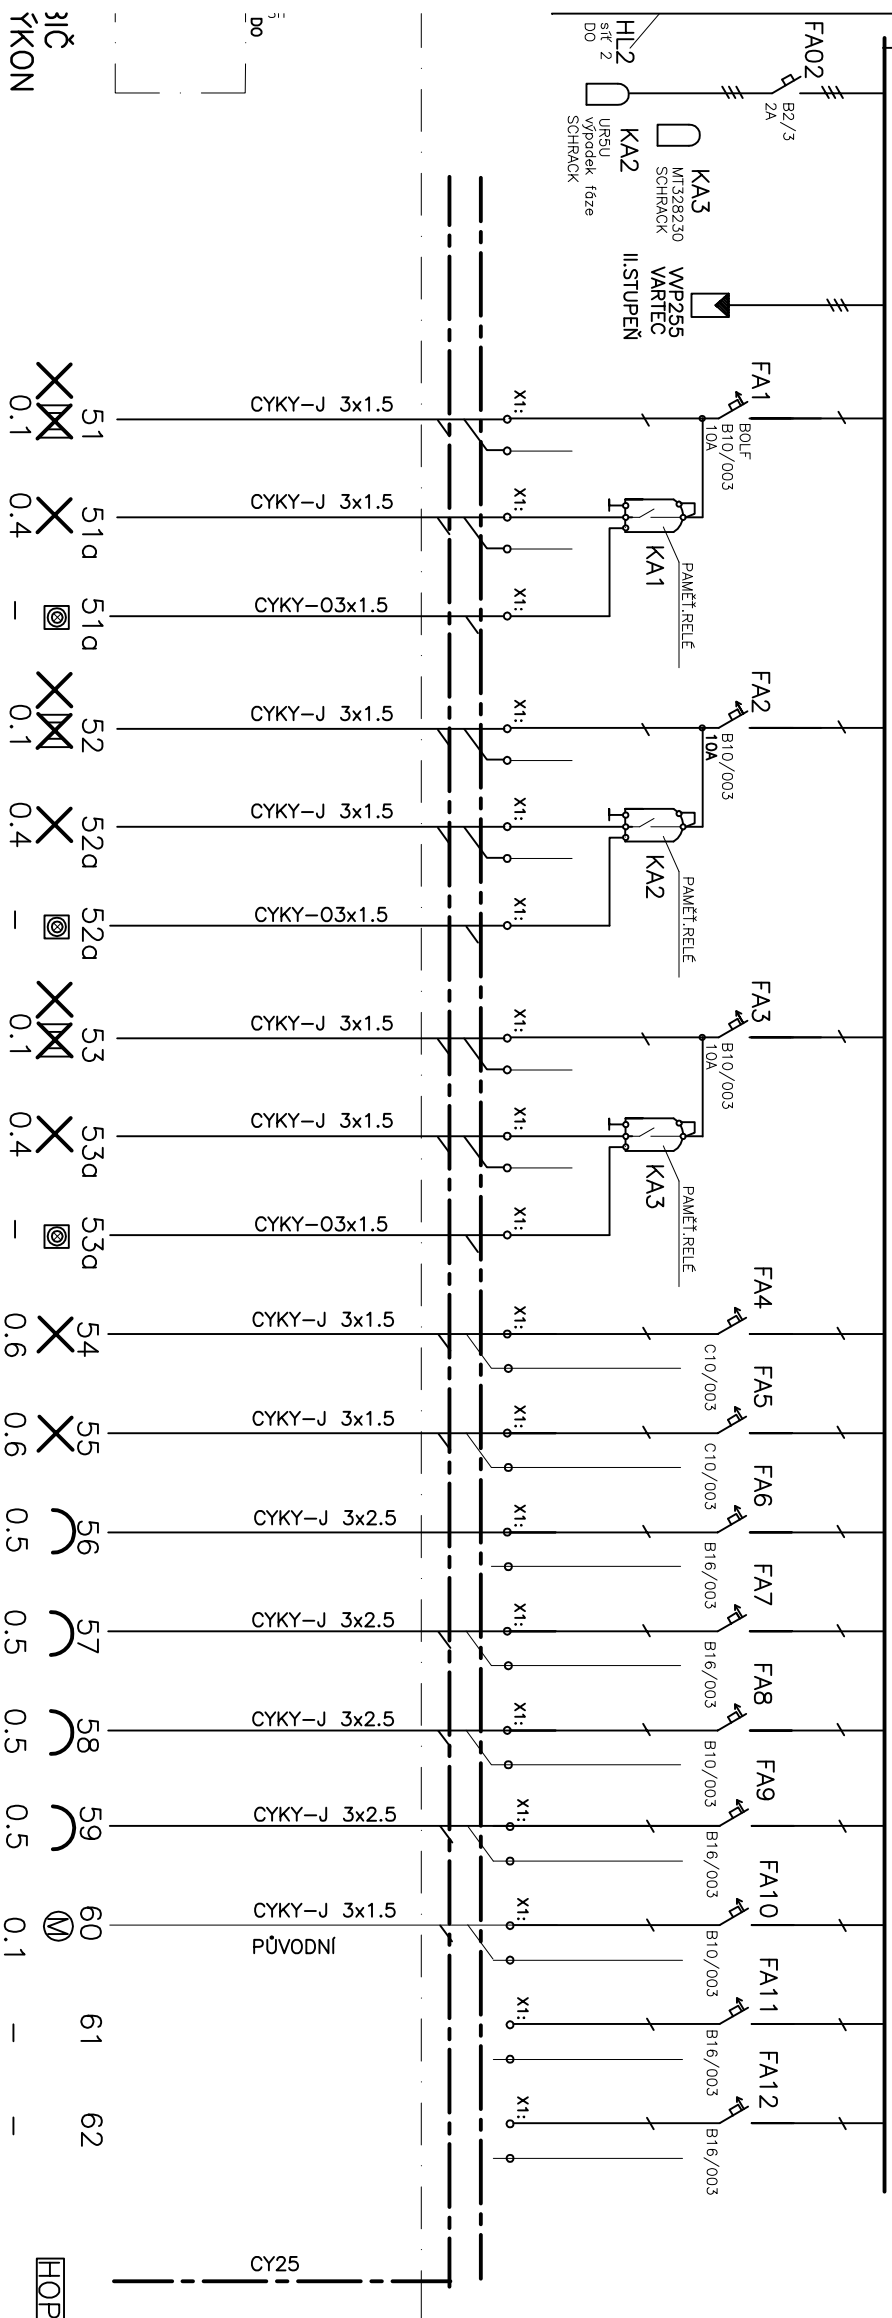

Rozvodná soustava	: 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana	: automatickým odpojením od zdroje

Instalovaný výkon	: DO 4.7kW
Výpočtové zatížení	: DO 2.8kW
Přívody vývody	: zdola-zhora

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	 Ing. Michael KOTAS TESLLOVA 2B OSTROVA 1641456/1015 441239417019
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ OLOMOUČSKÁ 470/86 746 01 OPAVA	
Stavba	Zakázka 00320	
Dlejekt	Stupeň DSP	
Název	Datum I.2020	
Obsah	Měřitko	
	f A4 A3	
	Seznam D-01	
Archivní číslo D.1.4. 10		