


PŘEHLEDOVÉ SCHEMA POSPOJOVÁNÍ

ČSN 33 2000-7-710 požadavek pro skupinu 1 : P0-soustava TN-S, P1-ochranné uzemnění, P2-ochranné pospojování ,P4-proudové chránění,

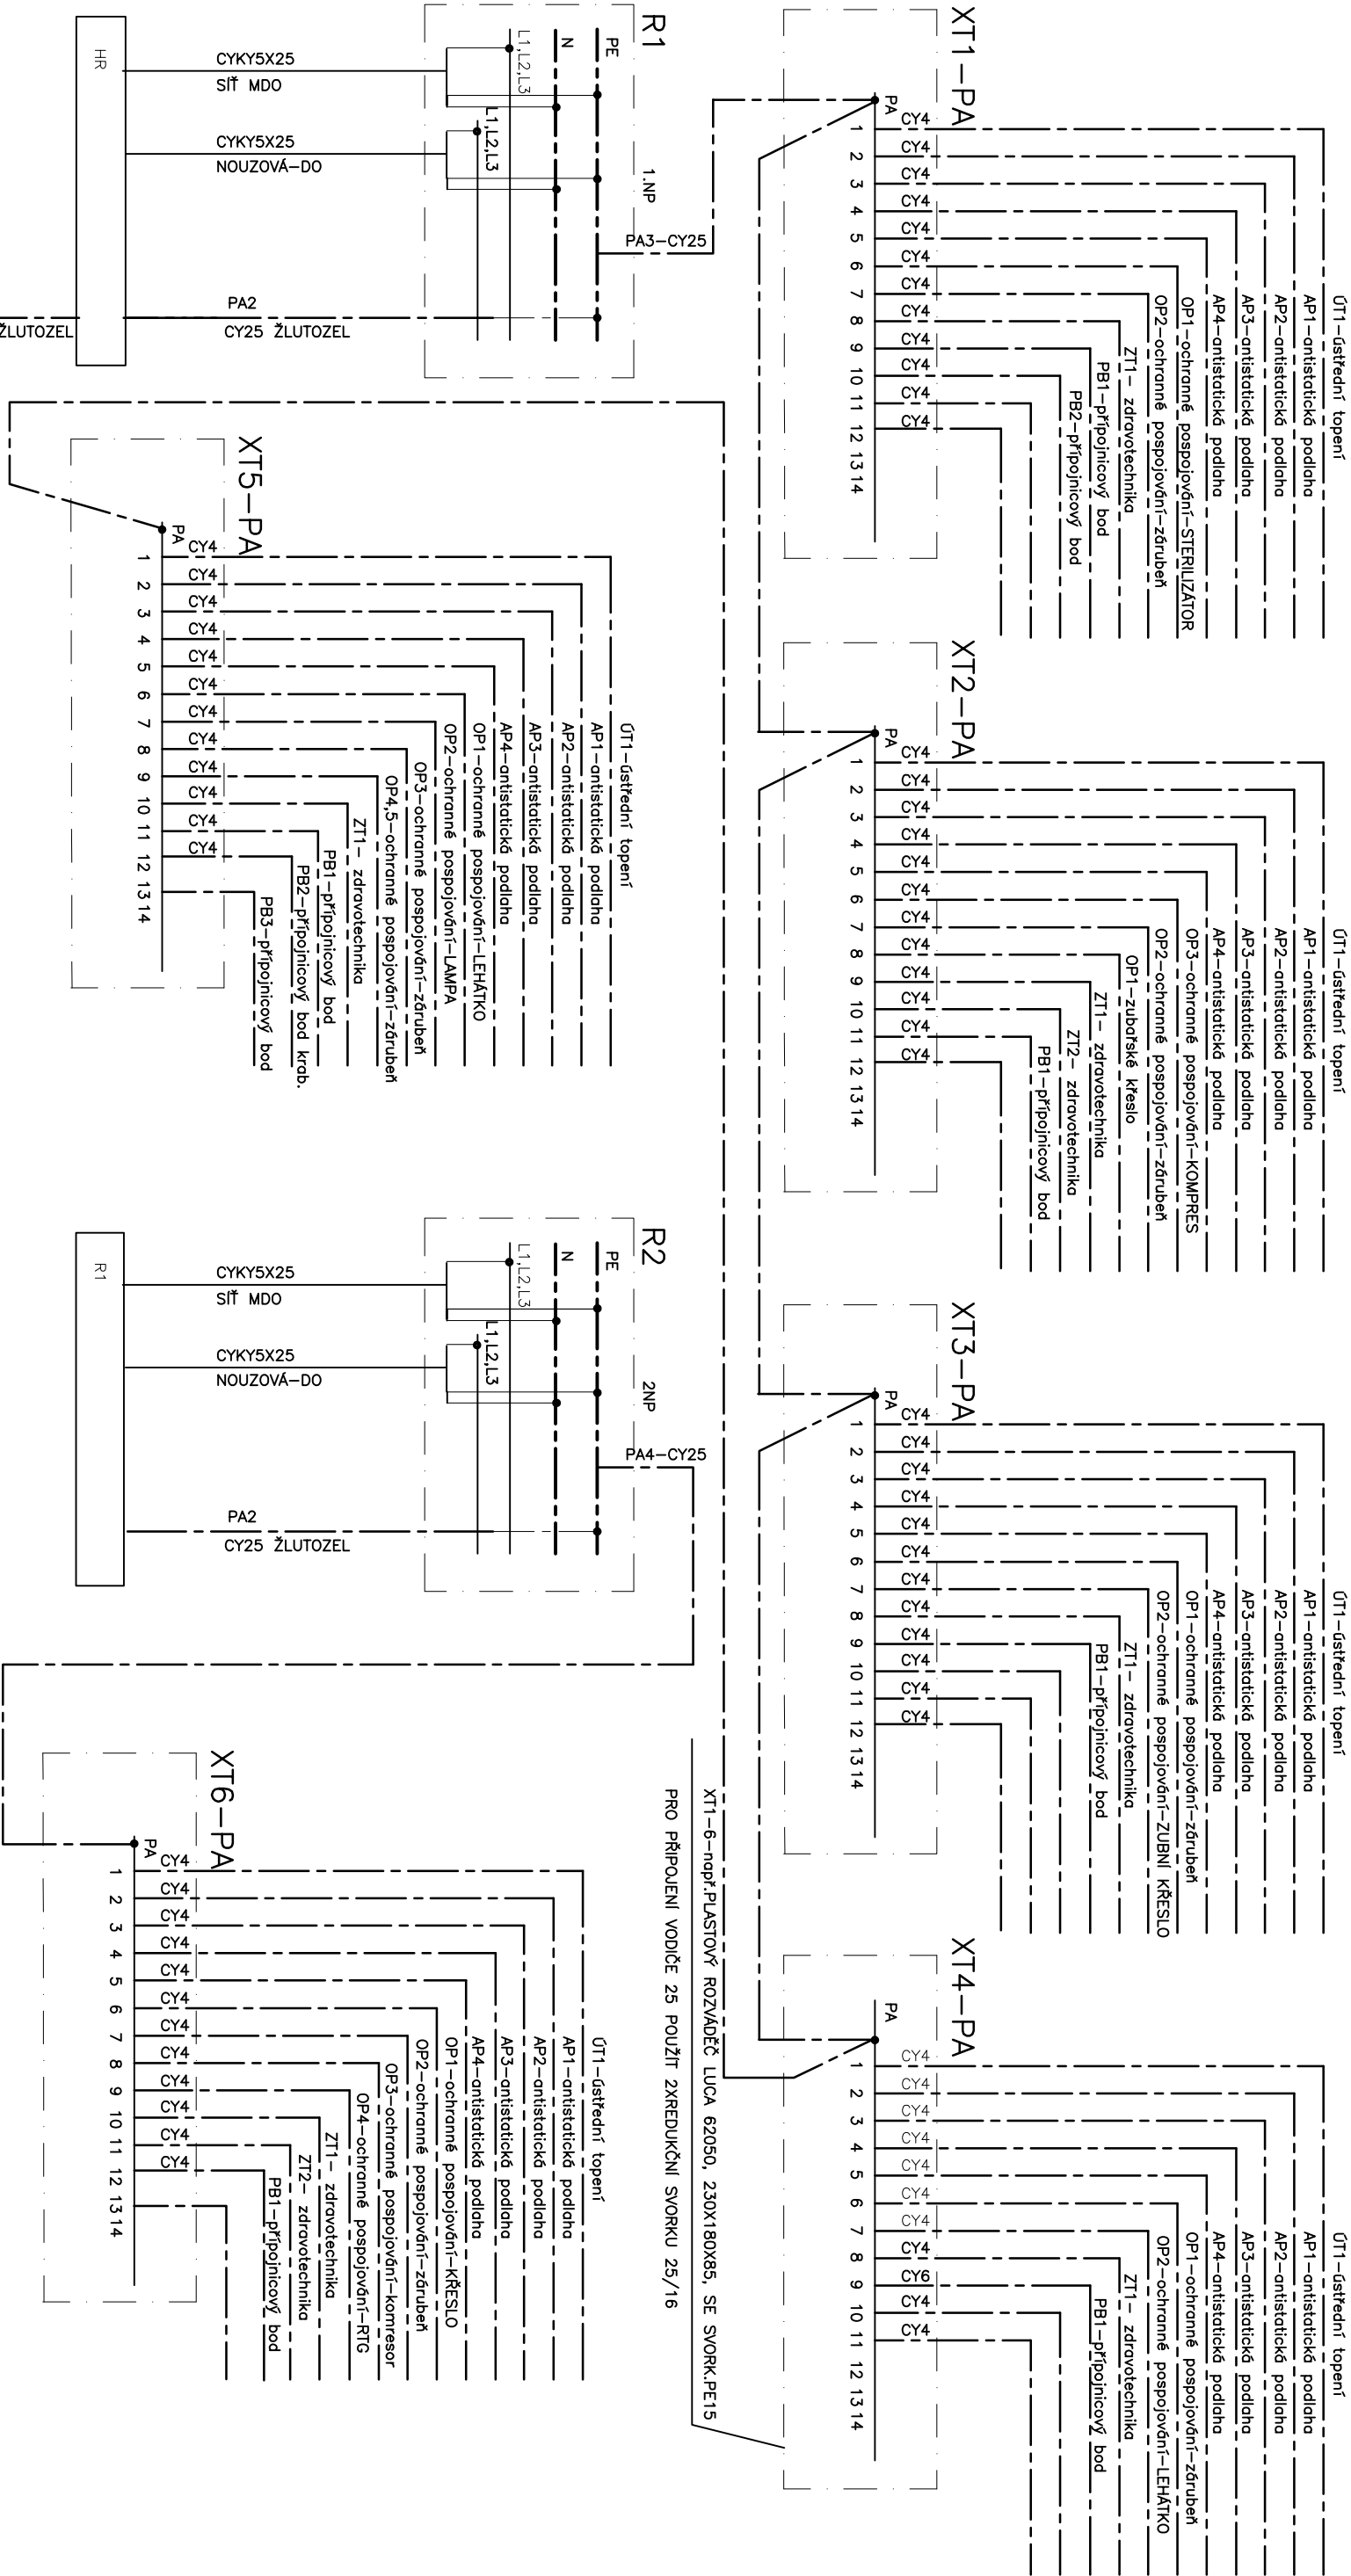

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ OLMOUČSKÁ 470/86 746 01 OPAVA	
Stavba	PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY	
Objekt	AREÁL SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ, UL. OLMOUČSKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ	
Název	ELEKTRICKÉ ZARÍZENÍ	
Dlešch	DCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	
		Ing. Michael KOTAS TESLLOVA 2B 60466705 44-27347089
Zakázka		00320
Stupeň		DSP
Datum		1.2020
Měřičko		A3
Seznam		D-01
Archivní číslo		D.1.4. 14