



# PŮDORYS ŠATNY Č.1B - STROPNÍ PANELY

M 1:75

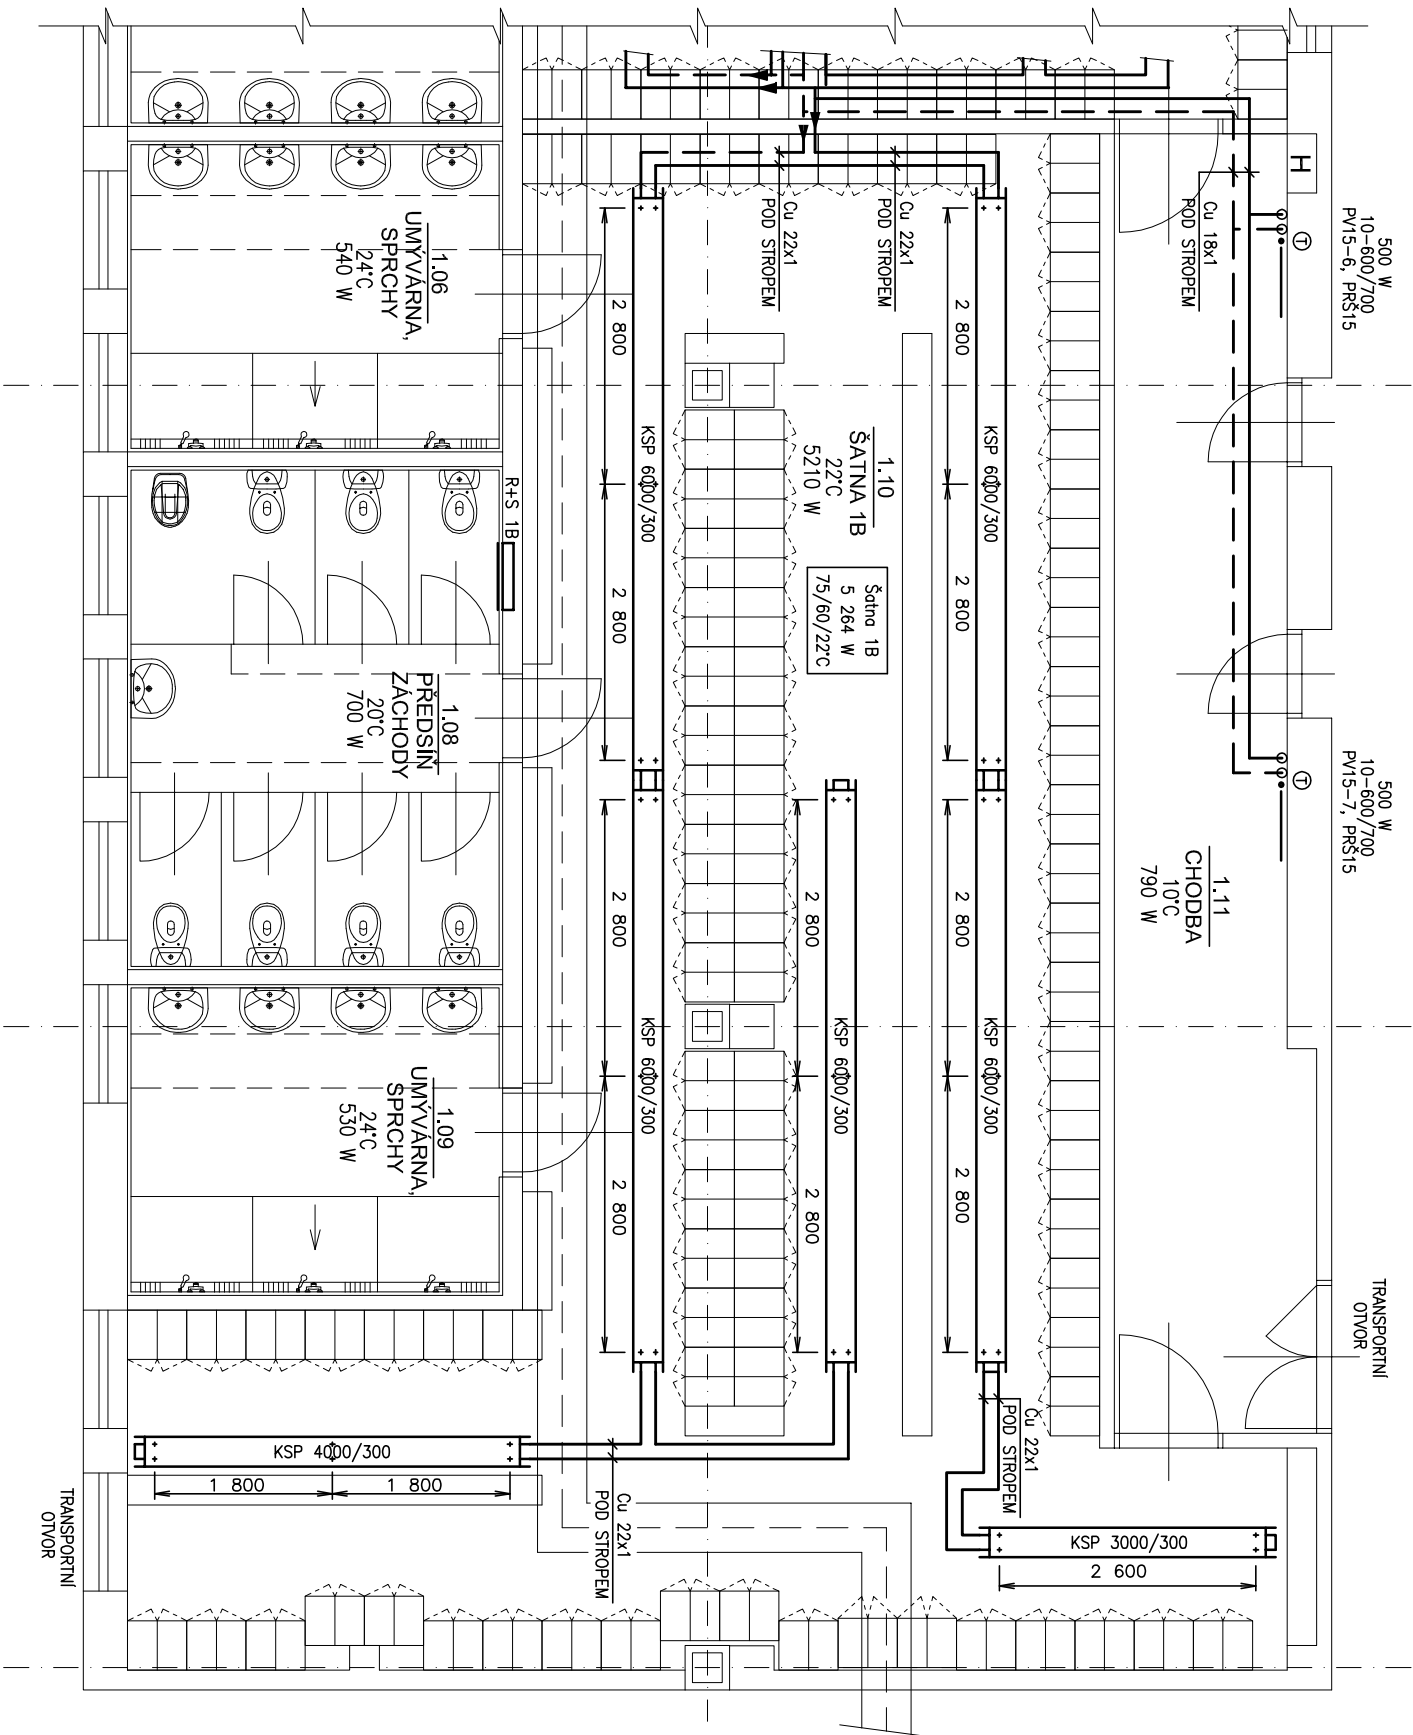

## LEGENDA

- ČÍSLO MÍSTNOSTI  
ŠATNA 1B  
22°C  
5210 W  
TEPELNÁ ZTRÁTA
- PRŮVOD ÚT  
ZPĚTEČKA ÚT
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO  
RUČNÍ HLAVICE  
TERMOSTATICKÁ HLAVICE

### STROPNÍ PANELY:

- KOTŘEBATÝ KSP 12000/300 2 ks  
KOTŘEBATÝ KSP 6000/300 1 ks  
KOTŘEBATÝ KSP 4000/300 1 ks  
KOTŘEBATÝ KSP 3000/300 1 ks  
ČERPACÍOVÁ SKUPINA Č1

Q = 916 kg/h  
dp = 12,0 kPa  
15,97 kW  
75/60/22°C

TEPLOTNÍ SPÁD TOPNÉ VODY  
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: 48/40°C  
STROPNÍ PANELY: 75/60°C  
CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA ŠATNA 1B: 9,88 kW

Hlavní projektant	Projektant částí PD	Vypracoval
Ing. arch. Kopecký	Radim Bartek	Radim Bartek
Objednatel		
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace		
Místo stavby		
Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov		
Název dokumentace		
Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově		
Část dokumentace		
D.1.4. Technika prostředí staveb		
D.1.4.3. Vytápění		
D.1.4.3.1. Vytápění - Šatna 1		
Název výkresu		
PŮDORYS ŠATNY Č.1B - STROPNÍ PANELY		
Ing. arch. Petr Kopecký		Ing. arch. Petr Kopecký
IČ:602 93 080, mob.608 886 970		IČ:602 93 080, mob.608 886 970
Bravaniče 111, 742 81		Bravaniče 111, 742 81
Zakázka		16PP09
Stupeň projektu		DPS
Formát		2x A4
Datum		09/2016
Měřítko		1:75
Číslo výkresu		Paré