



PŮDORYS ŠATNY Č.1A - STROPNÍ PANELY

M 1:75

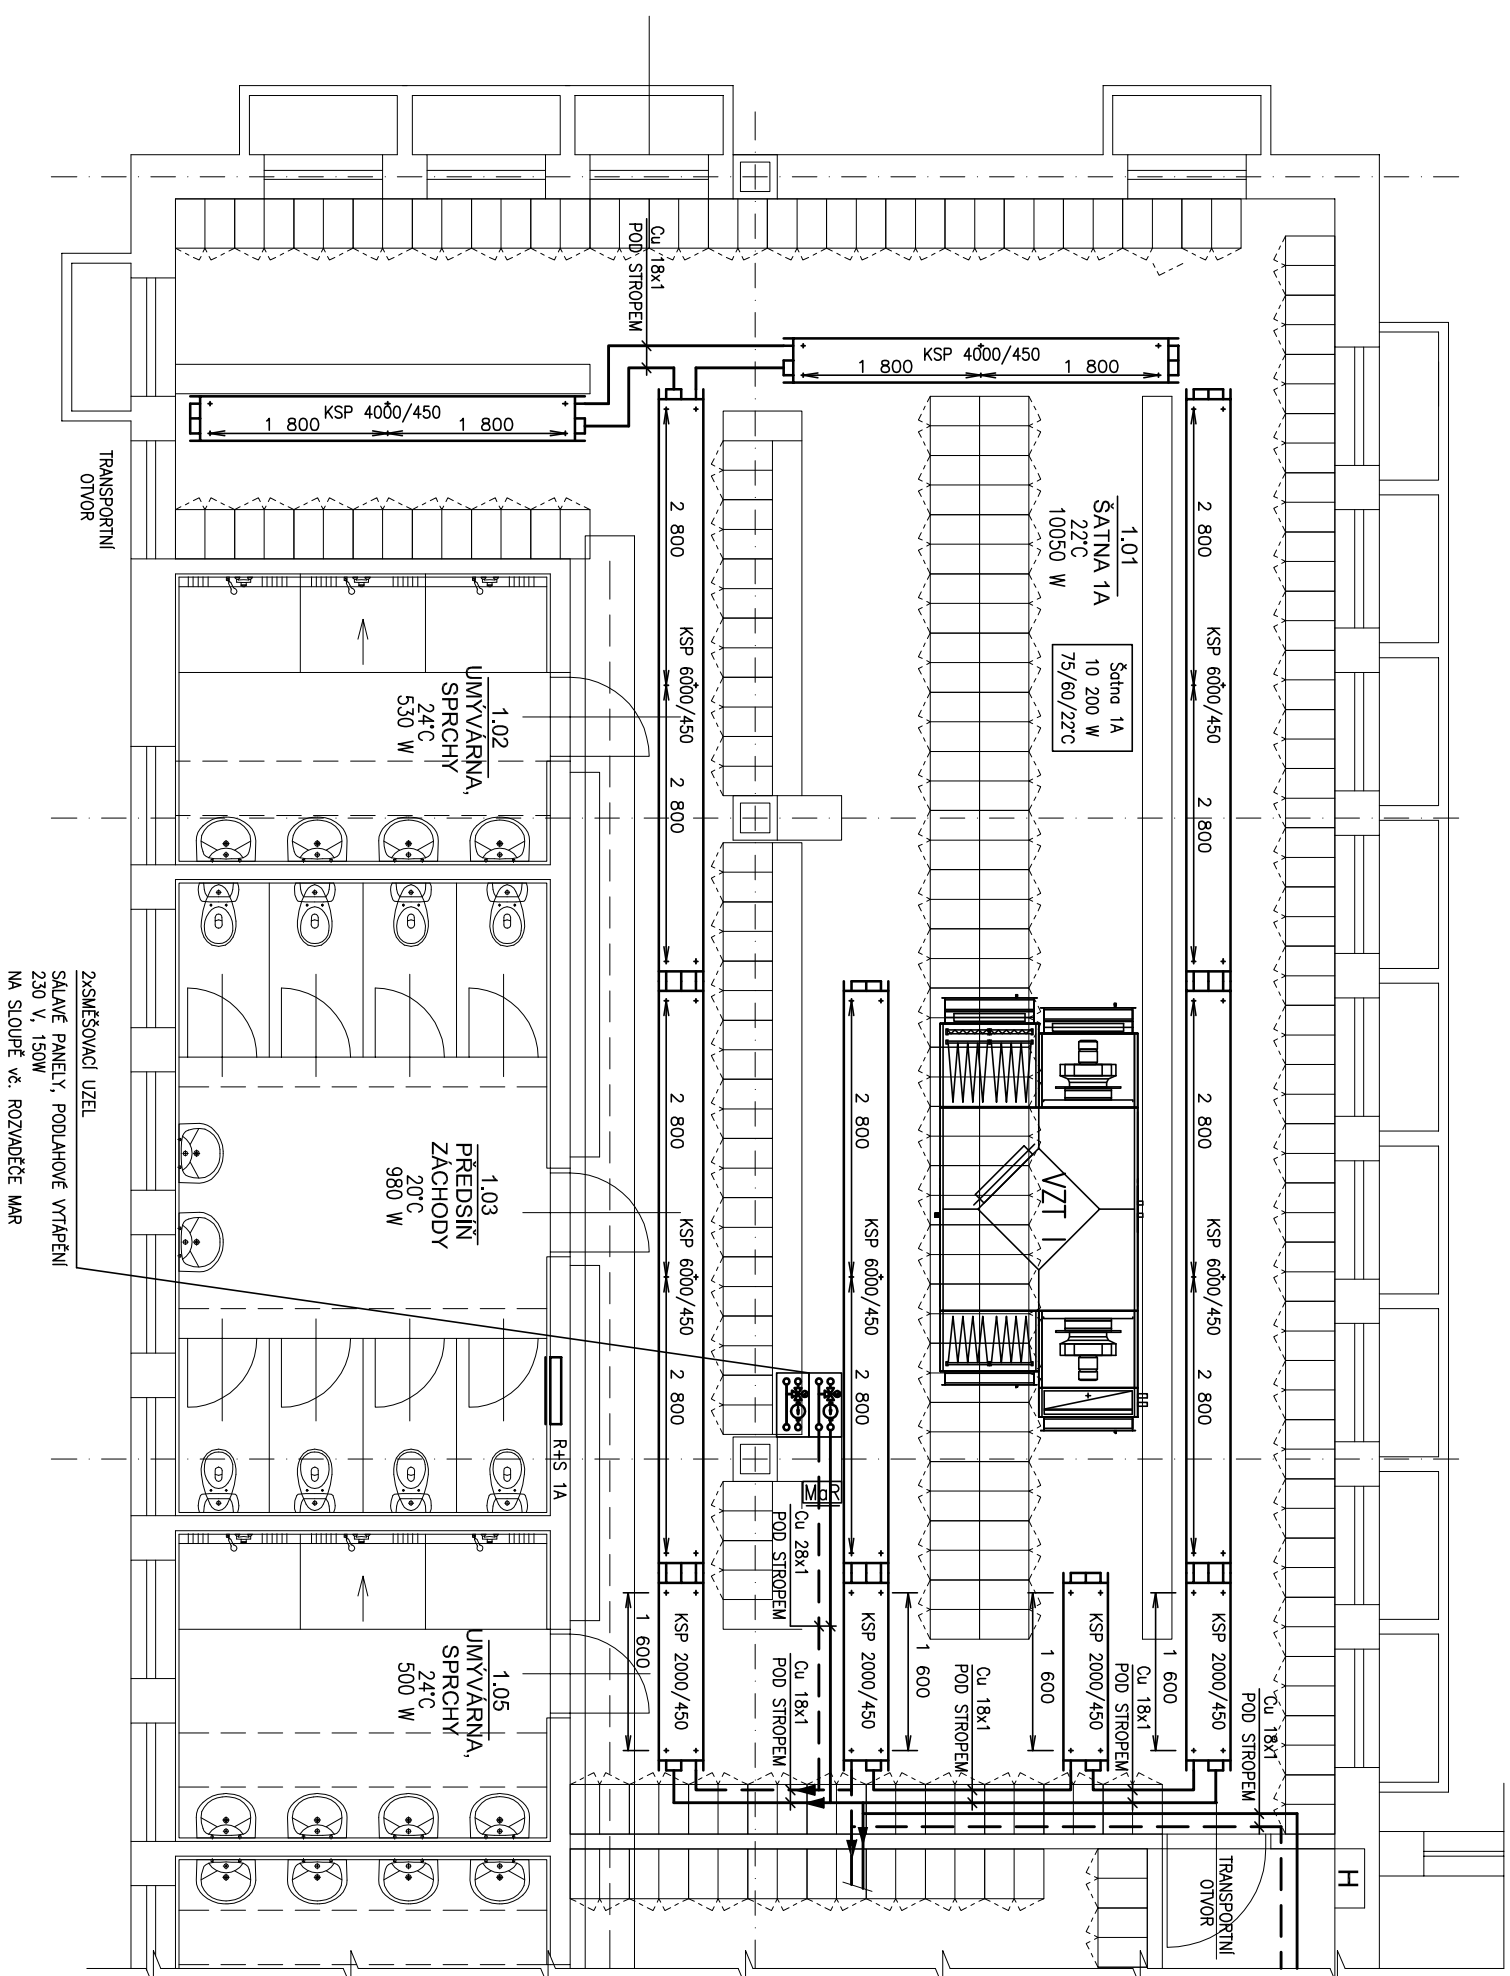

LEGENDA

1.01	ČÍSLO MÍSTNOSTI
ŠATNA 1A	ÚČEL MÍSTNOSTI
22°C	VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
10050 W	TEPELNÁ ZTRÁTA

PŘÍVOD ÚT
ZPÁTEČKA ÚT

STROPNÍ PANELY:

KOTREBÁŤ KSP 14000/450	2 ks
KOTREBÁŤ KSP 8000/450	1 ks
KOTREBÁŤ KSP 4000/450	2 ks
KOTREBÁŤ KSP 2000/450	1 ks

ČERPADLOVÁ SKUPINA Č1

$$Q = 916 \text{ kg/h}$$

$$dP = 12,0 \text{ kPa}$$

15,97 kW

75/60/22°C

TFDOTAL CP

TEPLOTNÍ SPAD TOPNÉ VODY
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ: 48/40

STROPNI PANELY: 75/60°C

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA ŠATNA 1A: 12,06 kW

Hlavní projektant		Projektant částí PD		Vyracoval	
Ing. arch. Kopecký		Radim Barek		Radim Barek	
Objednatel					
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace					
Místo stavby					
Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.Havířov					
Název dokumentace					
Rekonstrukce šaten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově					
Část dokumentace					
D.1.4. Technika prostředí staveb					
D.1.4.3 Vytápění					
D.1.4.3.1 Vytápění - Šatna 1					
Název výkresu					
PŮDORYS ŠATNY č. 1A - STROPNÍ PANELY					
Ing. arch. Petr Kopecký		IČ:602 93 080, mob.608 885 970			
Bravenice 111, 742 81					
Zakázka		16PP09			
Stupeň projektu		DPS			
Formát		2x A4			
Datum		09/2016			
Měřítko		1:75			
Číslo výkresu		Paré			
D.1.4.3.1.06					