

FÉNY VALERA EXCEL

VYHŘÍVÁNÍ
VPUSTI Z OKAPU

1600W

1600W

1600W

1600W

51

52

53

54

55

56

57

58

59

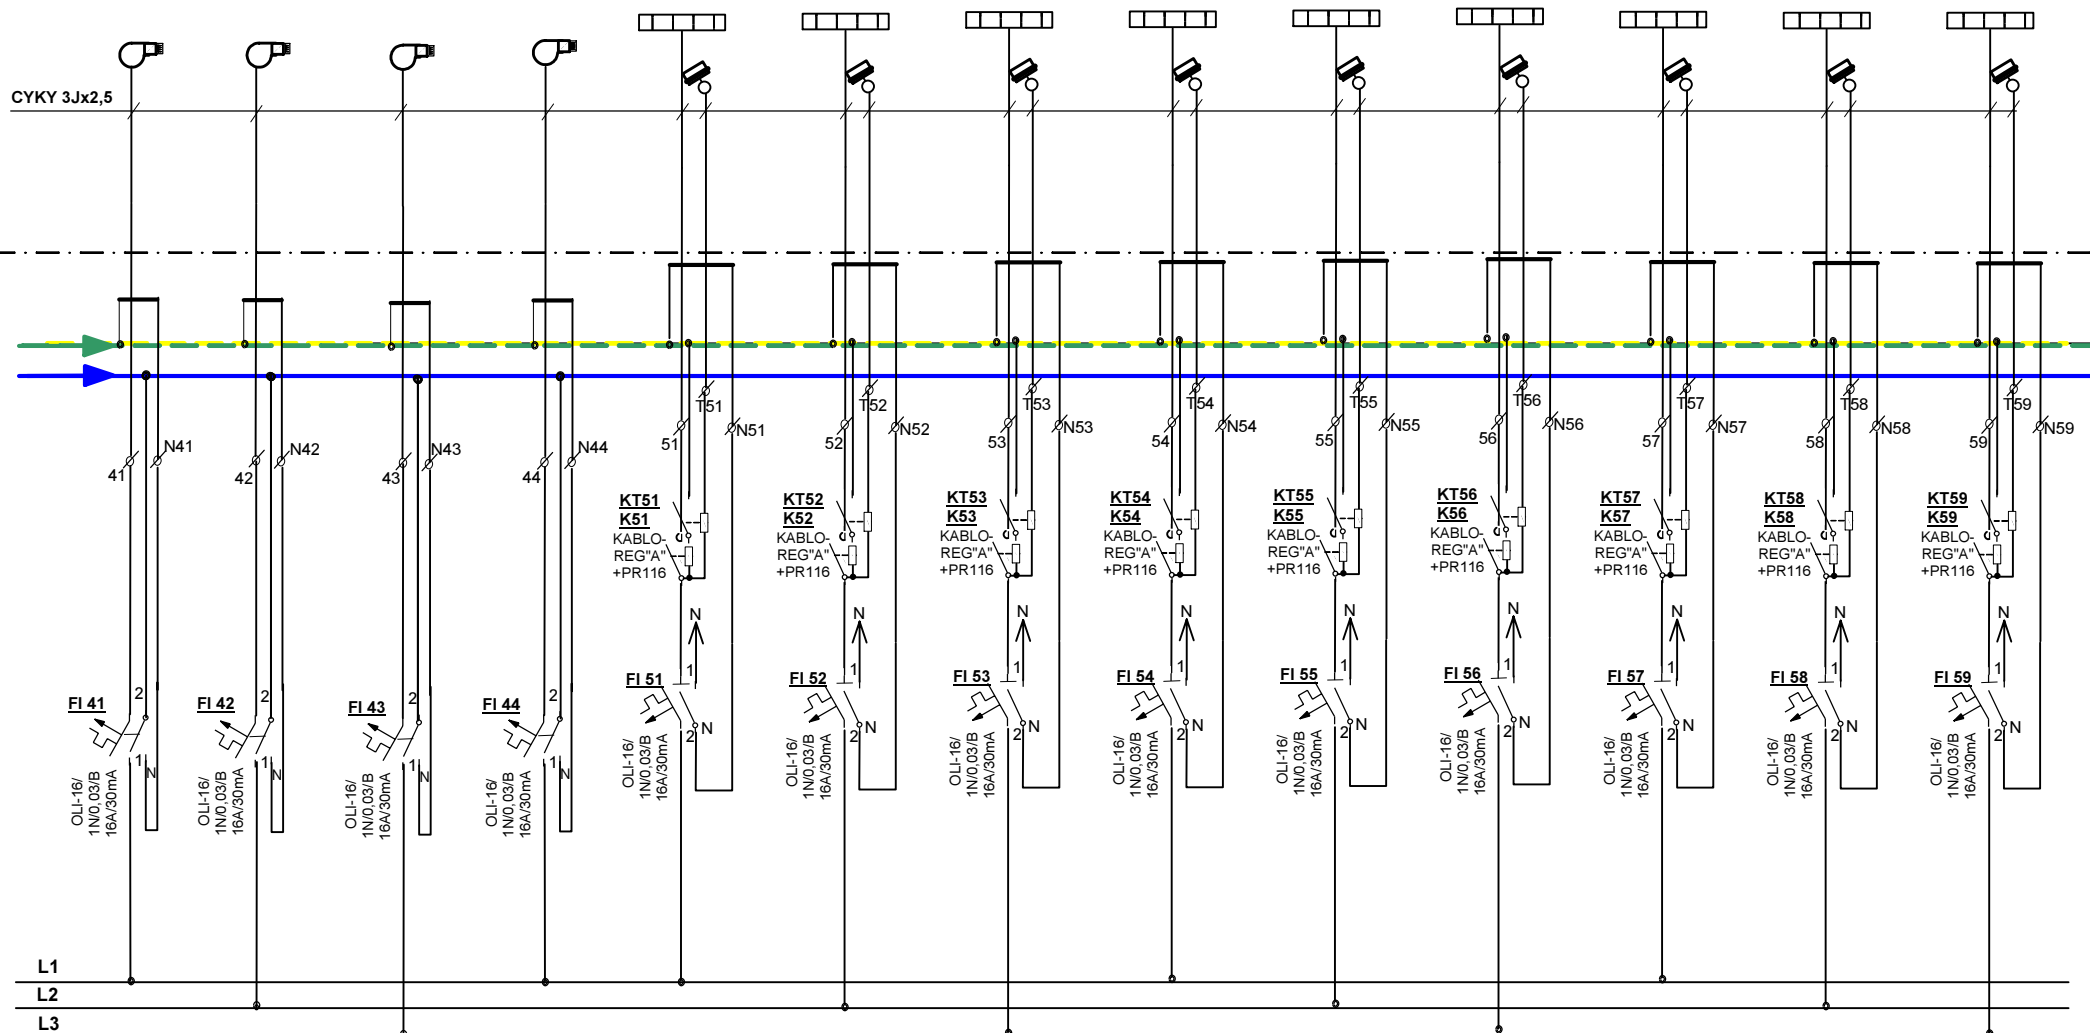
41

42

43

44

CYKY 3Jx2,5

INSTALACE PŘÍSTROJŮ BUDE PROVEDENA DO ROZVADĚČE, TYP BF-UF-5/144, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, PŘÍVOD
ZDOLA, VÝVODY NAHORU, BÍLÁ BARVA, 144MODULŮ, OBSAŽENO 117MODULŮ

3NPE~50Hz 400V/TN-C-S

RS2

PROJEKCE - TOBIÁŠ

FR.HAJDY 16

700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA

Vypracoval: TOBIÁŠ

Kontroloval: SUCHÝ

Datum: 9. 2016

Stavba:

Díličí část stavby:

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvk. organizace
Dělnická 1132/24, Havířov, parc.č.221, k.ú.HavířovRekonstrukce sáten zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou v Havířově,
ELEKTROINSTALACE

Stupeň P.D.: PRO PROVEDENÍ STAVBY

Název výkresu:

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČŮ

R2

Měřítko:

/

Číslo výkresu:

D147Š2.13

3

3