


LEGENDA – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ KOUŘE
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ KOUŘE – NAD PODHLEDEM
- PARALELNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- TLAČÍTKO OTEVŘENÍ DVEŘÍ
- TLAČÍTKO UZAVŘENÍ DVEŘÍ
- VSTUPNÉ VÝSTUPNÍ JEDNOTKY
- ÚSTŘEDNA EPS
- POMOCNÝ ZDROJ EPS, 24V
- OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ:
- PŘÍDRŽNÝ MAGNET / POŽÁRNÍ KONZOLE – UZAVŘENÍ DVEŘÍ
- SPUŠTĚNÍ VĚTRÁNÍ CHUC, SEKCE 1
- SPUŠTĚNÍ VĚTRÁNÍ CHUC, SEKCE 2, AKTIVACE ZPOŽDĚNA O 5 VTEŘIN
- OVLÁDÁNÍ – VÝTAH OSOBNÍ
- OVLÁDÁNÍ – VÝTAH NÁKLADNÍ
- UZAVŘENÍ POŽÁRNÍ Klapky
- SIGNÁL DO MaR – VYPNUTÍ PROVOZNÍ VZDUCHOTECHNIKY
- AKTIVACE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- VYPNUTÍ ZDROJE PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU – ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKŮ
- VYPNUTÍ PROVOZNIHO OZVUČENÍ 2.NP
- VYPNUTÍ PROVOZNIHO OZVUČENÍ 3.NP
- SPUŠTĚNÍ NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU
- MONITOROVANÁ ZAŘÍZENÍ:
- SIGNÁL OD MaR – JEDNA NEBO VÍCE POŽÁRNÍCH KlapEK UZAVŘENY
- PORUCHA UPS PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
- PORUCHA UPS / CPS PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- PORUCHA ROZVADĚČE RPO
- PORUCHA NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU
- PORUCHA POMOCNÉHO ZDROJE EPS

- KABELÁŽ S CELISTVOSTÍ OBVODU ZA PODMÍNEK POŽÁRU, ČSN IEC 60331
- KABELÁŽ BEZ POŽADAVKU NA CELISTVOST ZA PODMÍNEK POŽÁRU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
201	SCHODIŠTĚ	20,7
202	CHODBA	51,2
203	DATOVÝ ROZVADĚČ	2,1
204	CHODBA	50,9
205	JÍDELNA	17,6
206	VÝŠETŘOVNA	10,2
207	HYGIENA PACIENTI	9,4
208	PŘEDSÍŇ	1,6
209	SPROCHA ZAMĚSTNANCŮ	1,6
210	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,7
211	VÝŠETŘOVNA	9,7
212	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	9,8
213	PRACOVNA SESTER	11,0
214	CHODBA	34,5
215	HYGIENA PACIENTI	9,6
216	POKOJ 1L	9,9
217	POKOJ 1L	9,7
218	LODŽIE	3,0
219	SKLAD	2,9
220	POKOJ 1L	14,4
221	BALKON	7,2
222	POKOJ 1L	14,5
223	BALKON	7,2
224	SKLAD	6,1
225	POKOJ 1L	14,5
226	BALKON	7,2
227	POKOJ 1L	14,5
228	BALKON	7,2
229	SKLAD	3,0
230	POKOJ 3L	21,1
231	BALKON	7,2
232	HYGIENA PACIENTI	4,6
233	BALKON	7,2
234	WC PACIENTI	1,4
235	ČISTICI MÍSTNOST	5,8
236	POKOJ 3L	21,0
237	HYGIENA PACIENTI	4,4
238	WC PACIENTI	1,4
239	BALKON	7,2
240	POKOJ 3L	21,0
241	BALKON	7,2
242	HYGIENA PACIENTI	4,4
243	WC PACIENTI	1,4
244	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,7
245	POKOJ 3L	20,9
246	HYGIENA PACIENTI	4,6
247	WC PACIENTI	1,4
248	BALKON	7,2
249	BALKON	7,2
250	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	20,3
251	ART DÍLNA	36,7
252	ČVČOVÁ KUCHYŇ	9,0
253	INSTALAČNÍ PROSTOR	2,0
254	CHODBA	55,9
255	INSPEKČNÍ POKOJ	14,1
256	INSPEKČNÍ POKOJ	18,4
257	WC ZAMĚSTNANCŮ – MUŽI	1,3
258	PŘEDSÍŇ	2,3
259	WC ZAMĚSTNANCŮ – ŽENY	1,3

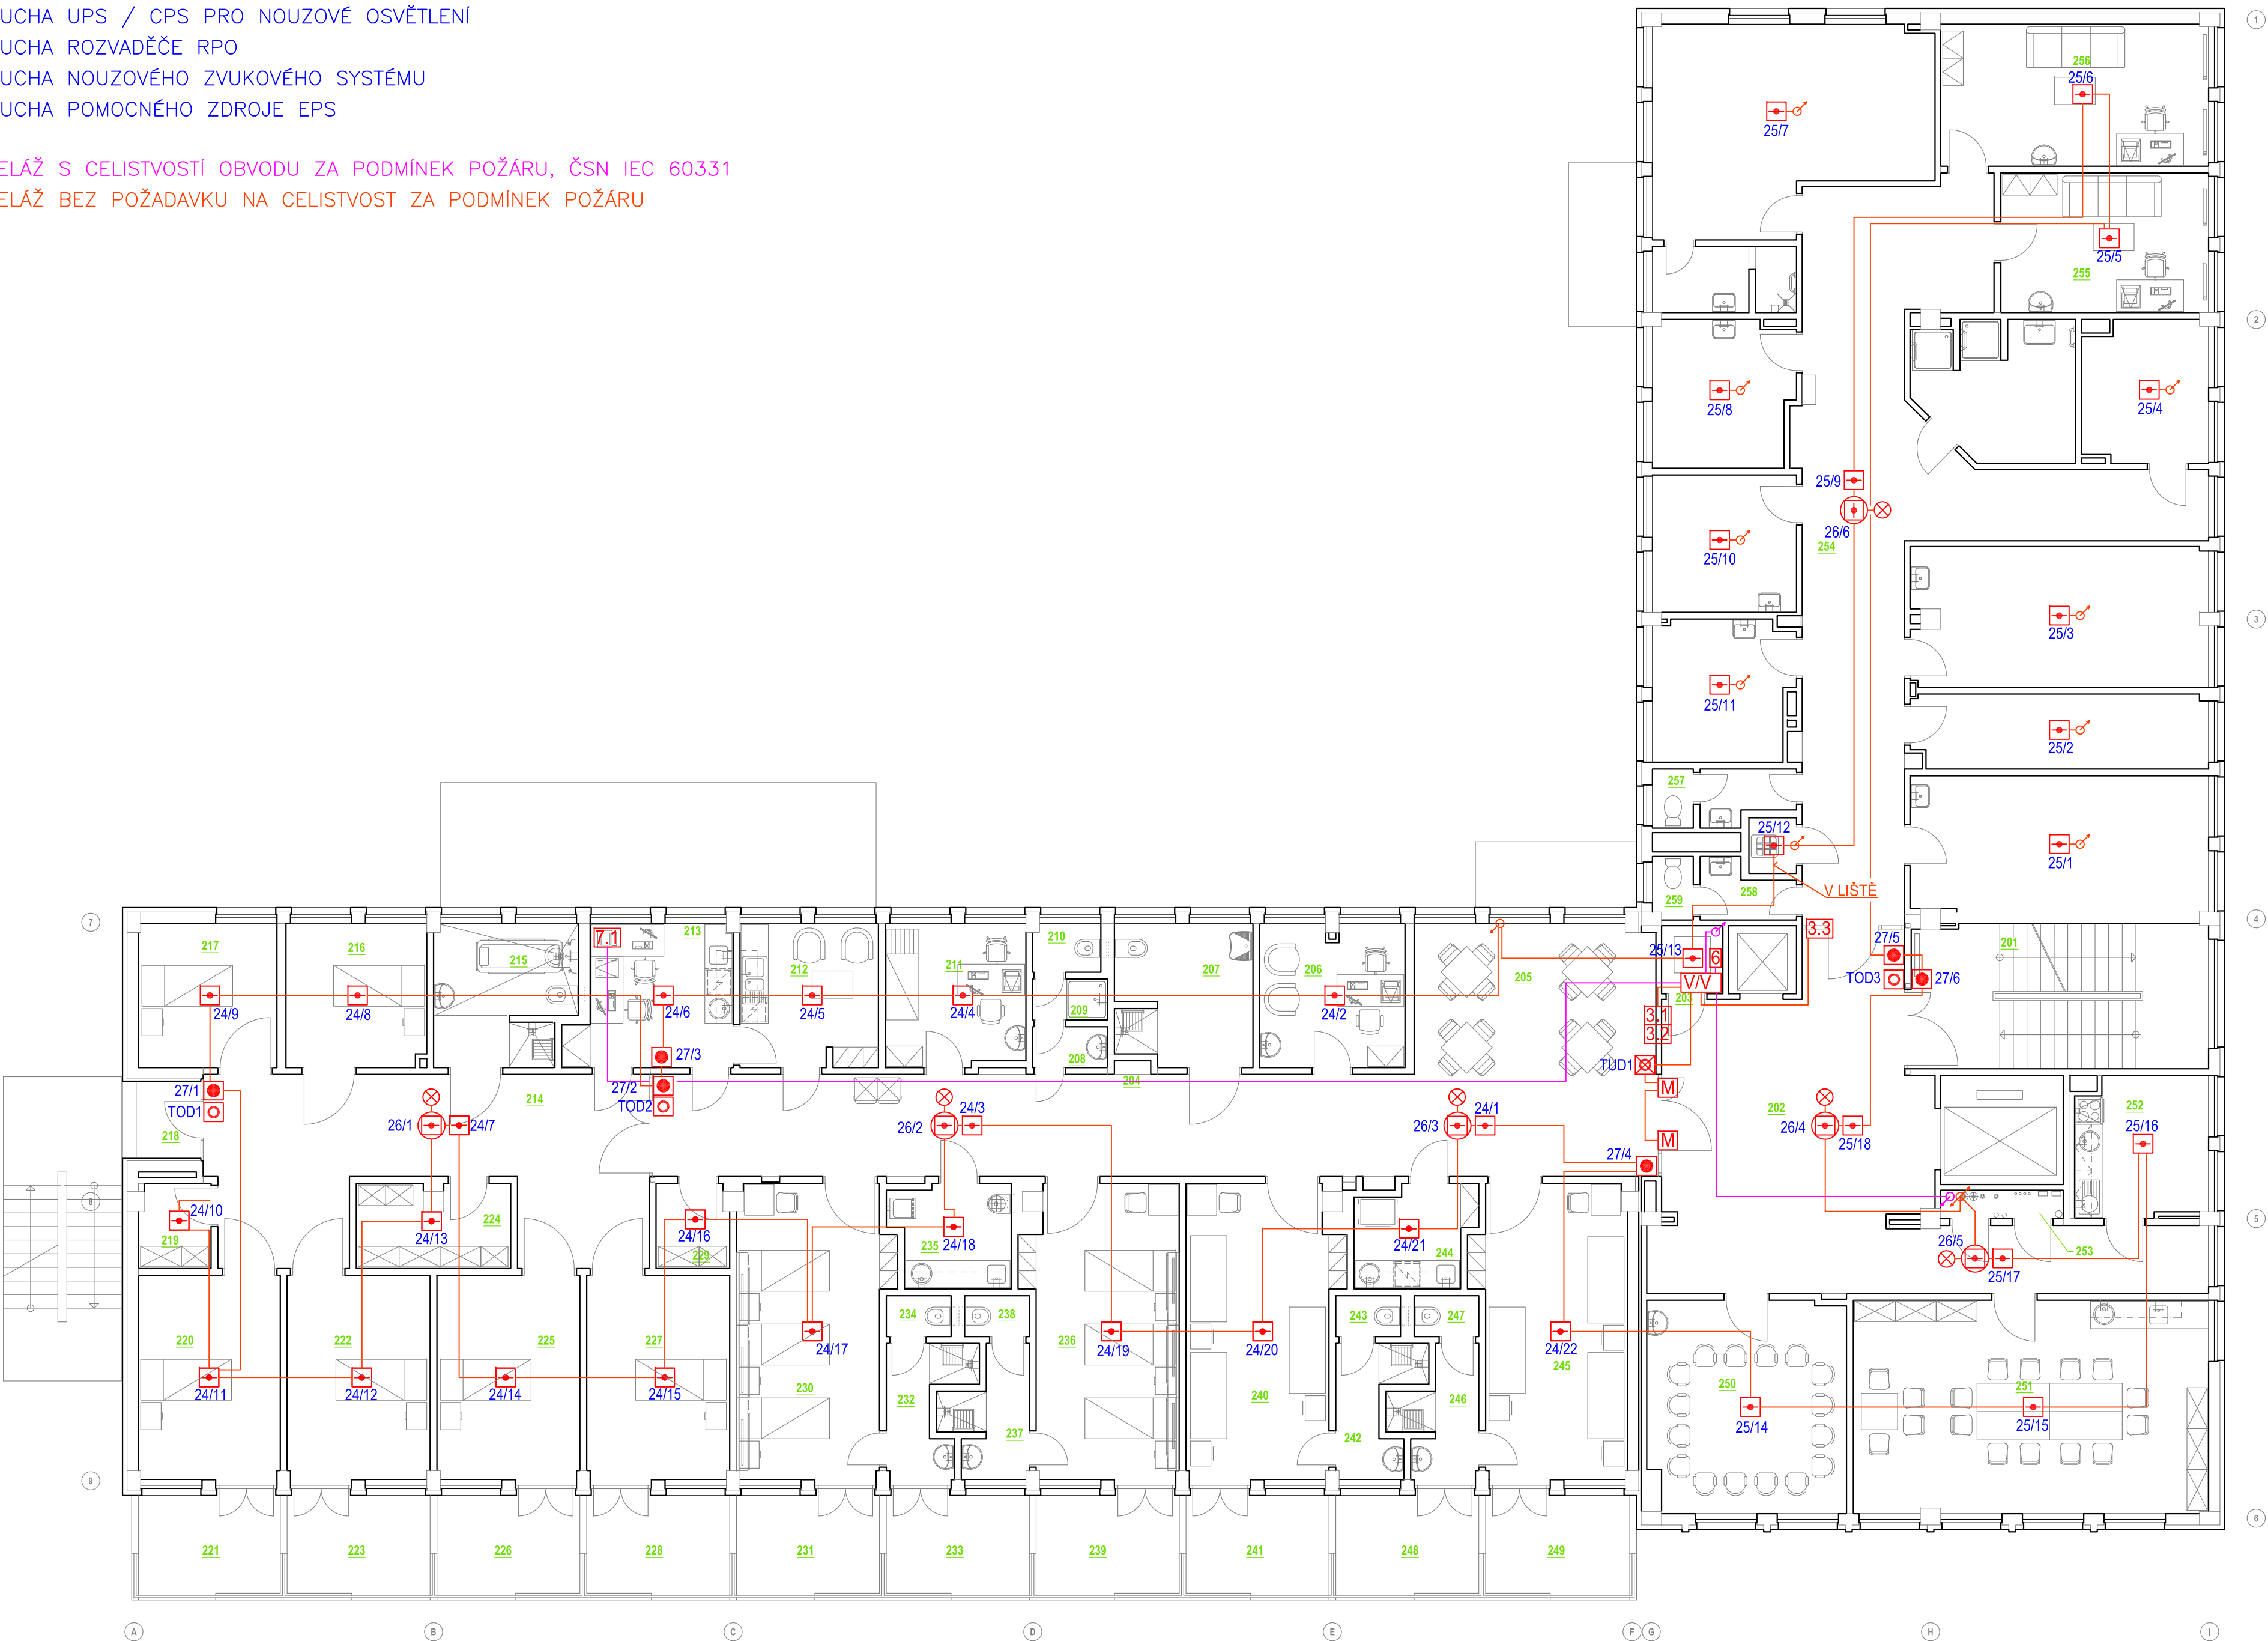

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Seznamka  NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schematic	 ±0,000=-279,30 Bpiv	
Generální projektant  MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDEK VACULA			
Akce:  <b>Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.</b>				
Zpracovatel části:  <b>STAVTEL</b> ENGINEERING S.R.O.	Zodpovědný projektant  ing. Milan Letev	Vypracoval  Viktor Sokolov	PARE:  <b>0</b>	
Soubor (PS):  PS 04 - Elektrická požární signalizace		DATUM:  ZNAČK. ČÍSLO:		LISTOPAD 2016  DPS-07-2016
Část PD:  Elektrická požární signalizace		Formát  A1		
Příloha:  Půdrys 2.NP		Stupeň  D.P.S.		
		Měřítko  1:100		Číslo přílohy  <b>D.5-4</b>