



LEGENDA MÍSTNOSTÍ ZNP						
Č.M.	NÁZEV	SKUPINA, ZDRAV. PROSTOR	OSVĚTLENOST (lx)	UGR	Uo	Ro
201	SCHODIŠTĚ	—	100	25	0,4	80
202	CHODBA	—	100	22	0,4	80
203	DATOVÝ ROZVADĚČ	—	200	25	0,4	80
204	CHODBA	—	100	22	0,4	80
205	JÍDELNA	—	300	22	0,4	80
206	VÝŠETŘOVNA	I	500	19	0,6	90
207	HYGIENA PACIENTŮ	—	200	25	0,4	80
208	PŘEDSÍŇ	—	200	25	0,4	80
209	SPRCHA, ZAMĚŠTNANCI	—	200	25	0,4	80
210	WC, ZAMĚŠTNANCI	—	200	25	0,4	80
211	VÝŠETŘOVNA	I	500	19	0,6	90
212	DMZ	—	300	19	0,6	80
213	PRACOVNA, SESTERY	—	500	19	0,6	80
214	CHODBA	—	100	22	0,4	80
215	HYGIENA PACIENTŮ	—	200	25	0,4	80
216	POKŮJ 1L	I	300	22	0,6	80
217	POKŮJ 1L	I	300	22	0,6	80
218	LODŽIE	—	100	25	0,4	80
219	SKLAD	—	200	22	0,4	80
220	POKŮJ 1L	I	300	22	0,6	80
221	BALKON	—	—	—	—	—
222	POKŮJ 1L	I	300	22	0,6	80
223	BALKON	—	—	—	—	—
224	SKLAD	—	200	22	0,4	80
225	POKŮJ 1L	I	300	22	0,6	80
226	BALKON	—	—	—	—	—
227	POKŮJ 1L	I	300	22	0,6	80
228	BALKON	—	—	—	—	—

229	SKLAD	—	200	22	0,4	80
230	POKOJ 3L	I	300	22	0,6	80
231	BALKON	—	—	—	—	—
232	SKLAD	—	200	22	0,4	80
233	BALKON	—	—	—	—	—
234	WC PACIENTŮ	—	200	25	0,4	80
235	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	—	200	19	0,6	80
236	POKOJ 3L	I	300	22	0,6	80
237	HYGIENA PACIENTŮ	—	200	25	0,4	80
238	WC PACIENTŮ	—	200	25	0,4	80
239	BALKON	—	—	—	—	—
240	POKOJ 3L	I	300	22	0,6	80
241	BALKON	—	—	—	—	—
242	HYGIENA PACIENTŮ	—	200	25	0,4	80
243	WC PACIENTŮ	—	200	25	0,4	80
244	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	—	200	25	0,4	80
245	POKOJ 3L	I	300	22	0,6	80
246	HYGIENA PACIENTŮ	—	200	25	0,4	80
247	WC PACIENTŮ	—	200	25	0,4	80
248	BALKON	—	—	—	—	—
249	BALKON	—	—	—	—	—
250	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	—	300	19	0,6	80
251	ART. DÍLNA	—	500	19	0,6	80
252	CVIČNÁ KUCHYŇKA	—	500	22	0,6	80
253	INSTALAČNÍ PROSTOR	—	—	—	—	—
254	CHODBA	—	100	22	0,4	80
255	INSPEKČNÍ POKOJ	—	300	19	0,6	80
256	INSPEKČNÍ POKOJ	—	300	19	0,6	80
257	WC ZAMĚŠTNANCŮ MUŽI	—	200	25	0,4	80
258	PŘEDSÍŇ	—	200	25	0,4	80
259	WC ZAMĚŠTNANCŮ ŽENY	—	200	25	0,4	80

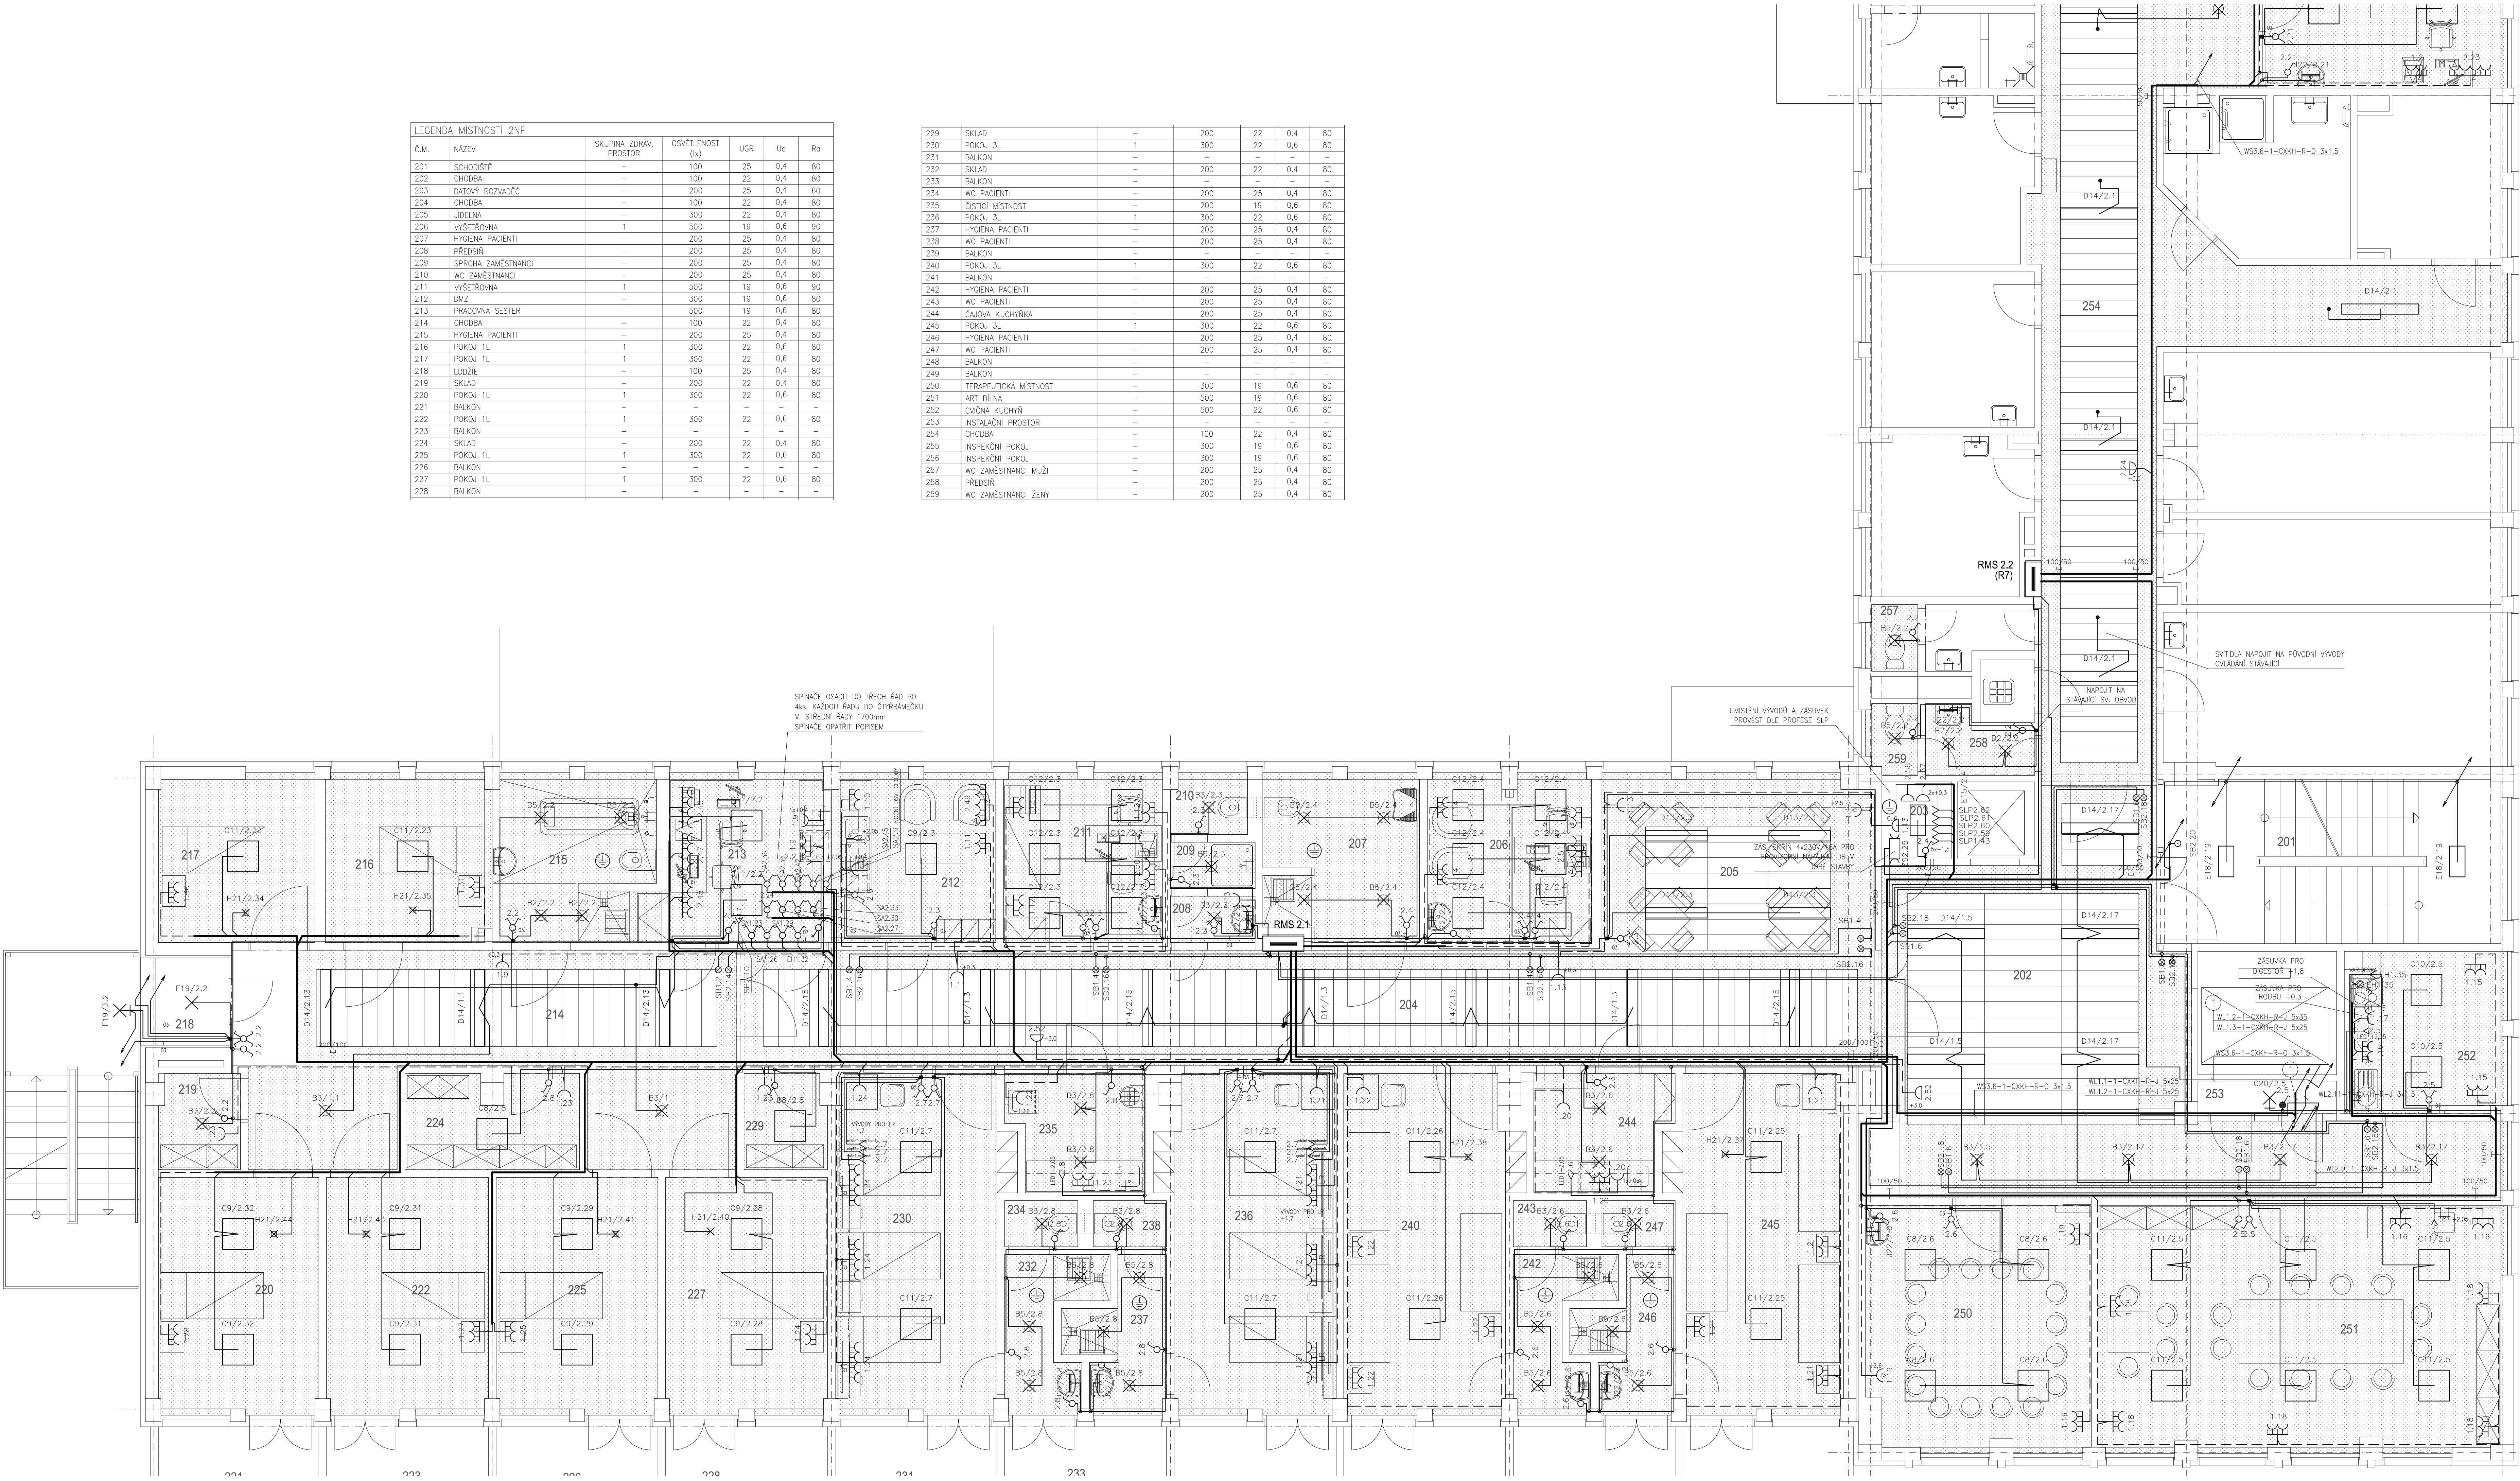

- LEGENDA:
- ⊕ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ CY4 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 PRO SLP ZAŘÍZENÍ CY6
 - === KABELOVÉ TRASY BEZ NÁROKŮ PO (DRÁTĚNÉ ŽILABY, SKUP. DRŽÁKY, PŘÍCHYTKY, ULOŽENÍ V SDK PŘÍČCE, POD OMITKOU)
 - KABELOVÉ TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU NA NORMOVANÉ NK (VODOROVNÉ TRASY PŘÍCHYTKY A SKUP. DRŽÁKY, SVISLÉ TRASY ŽEBŘÍK S ODEHLČOVAČÍ TAHU)


Poznámky:

- výška zásuvky nad hotovou podlahou je dle dno kótou +x,x
- výška zásuvky bez uvedené kóty je +1,15m
- výška vypínačů osvětlení je +1,15m nad hotovou podlahou, pokud není uvedeno jinak
- přesné rozmístění osvětlovacích těles viz výkres stavy
- uložení elektrorozvaděčů bude provedeno v max. možné míře pod omtkou, v SDK příčkách, v hlavních trasách volně v drátěných zinkových drátěných žlabech a na příchytkách
- vývody pro SLP zařízení a sílové a SLP zásuvky budou s touto proterí dispozičně koordinovány
- montáž svítidel bude provedena striktně dle pokynů výrobce, včetně umístění kabelových vývodů

Legenda číslování obvodů:

- ...x... 1. obvody MD0
- ...y... 2. obvody DO
- ...z... 3. obvody VDO
- ... 4. pořadové číslo vývodu z rozváděče

ROZVODNÁ SOUSTAVA: ZNP AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE
V PROSTORÁCH SE SPRCHOU A V ZDAROVNICKÝCH PROSTORÁCH DOPLNĚNÁ DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 PROVEST OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ (či. 411.3.1.2)

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 758 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA	Akce: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.	
Zpracovatel částí: ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDULSKÉ 31 570 01 Litvínov	Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Hajzler	Vypracoval: Ing. Daniel Hajzler	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie	Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Příloha: Hlavní, osvětlené a zásuvkové obvody 2NP	DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO: Formát: Stupeň: Měřítko: LISTOPAD 2016 DPS-07-2016 10A4 D.P.S. Číslo přílohy: 1:50 D.1.6-4