



LEGENDA MÍSTNOSTÍ ŽNP						
Č.M.	NÁZEV	SKUPINA ZDRAV. PROSTOR	OSVĚTLENOST (lx)	UGR	Uo	Ro
301	SCHODIŠTĚ	-	100	25	0,4	80
302	CHODBA	-	100	22	0,4	80
303	ROZVADOČ. MAR.	-	200	25	0,4	60
304	CHODBA	-	100	22	0,4	80
305	DMIZ	-	300	19	0,6	80
306	PŘEDSÍŇ	-	200	25	0,4	80
307	WC ZAMĚŠTNANCI	-	200	25	0,4	80
308	SPRCHA ZAMĚŠTNANCI	-	200	25	0,4	80
309	OKLID	-	100	25	0,4	80
310	ČISTICI MÍSTNOST	-	200	19	0,6	80
311	PŘEDSÍŇ	-	200	25	0,4	80
312	SPRCHA ZAMĚŠTNANCI	-	200	25	0,4	80
313	WC ZAMĚŠTNANCI	-	200	25	0,4	80
314	WC ZAMĚŠTNANCI	-	200	25	0,4	80
315	VÝŠETŘOVNA	1	500	19	0,6	90
316	VÝŠETŘOVNA	1	500	19	0,6	90
317	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
318	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
319	PŘEDSÍŇ	-	200	25	0,4	80
320	SPRCHA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
321	SKLAD	-	200	22	0,4	80
322	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
323	LODŽE	1	100	25	0,4	80
324	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
325	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
326	BALKON	-	-	-	-	-
327	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
328	BALKON	-	-	-	-	-
329	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
330	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
331	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
332	BALKON	-	-	-	-	-
333	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
334	BALKON	-	-	-	-	-
335	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
336	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
337	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80

338	BALKON	-	-	-	-	-
339	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
340	BALKON	-	-	-	-	-
341	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
342	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
343	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
344	BALKON	-	-	-	-	-
345	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
346	BALKON	-	-	-	-	-
347	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
348	POKOJ 2L	1	300	22	0,6	80
349	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
350	BALKON	-	-	-	-	-
351	SESTERNA	-	500	19	0,6	80
352	BALKON	-	-	-	-	-
353	STROJOVNA UT	-	200	25	0,4	60
354	POKOJ 3L	1	300	22	0,6	80
355	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
356	POKOJ 3L	1	300	22	0,6	80
357	HYGIENA PACIENTI	-	200	25	0,4	80
358	SKLAD	-	200	22	0,4	80
359	SKLAD	-	200	22	0,4	80
360	INSTALAČNÍ PROSTOR	-	-	-	-	-
361	JIDELNA	-	300	22	0,4	80
362	CHODBA	-	100	22	0,4	80
363	DMIZ	-	300	19	0,6	80
364	HYGIENA ZAMĚŠTNANCI	-	200	25	0,4	80
365	WC ZAMĚŠTNANCI	-	200	25	0,4	80
366	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	-	300	19	0,6	80
367	SPORTOVNÍ MÍSTNOST	-	300	19	0,6	80
368	TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST	-	300	19	0,6	80
369	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	-	200	22	0,4	80
370	SKLAD	-	200	22	0,4	80
371	SAJNA PACIENTŮ	-	200	25	0,4	80
372	ČEKÁRNA	-	200	22	0,4	80
373	WC IMOBILNÍ	-	200	25	0,4	80
374	ČAJOVNA KUCHYŇKA	-	200	25	0,4	80

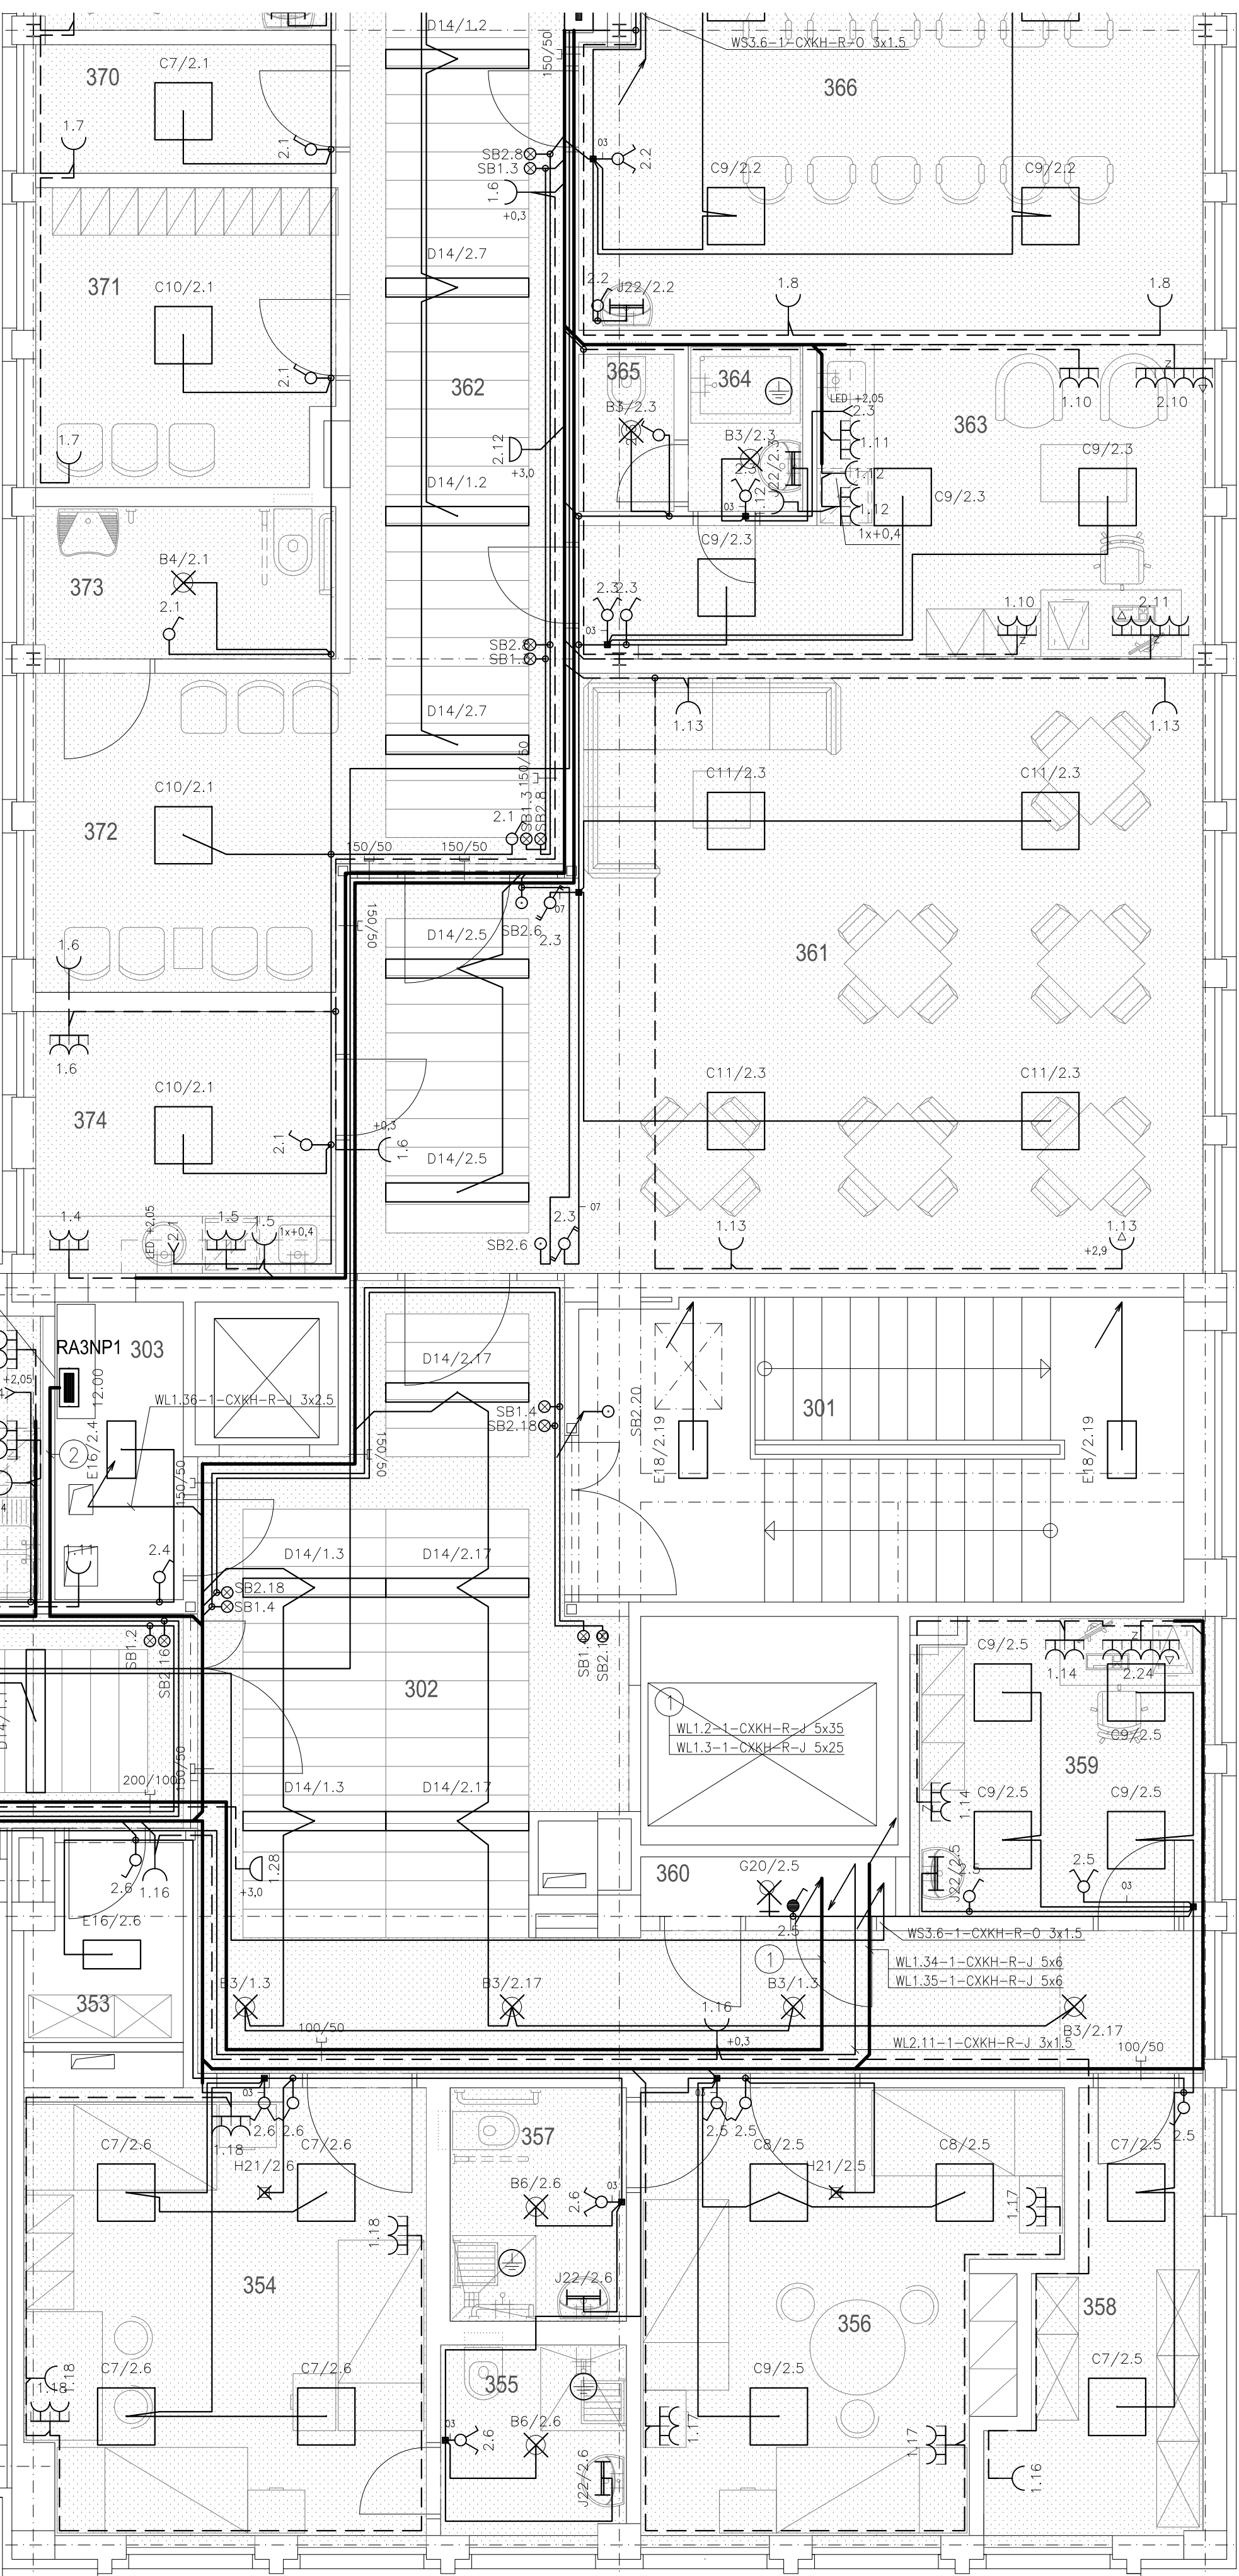

- LEGENDA:
- MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ CY4 ČSN 33 2000-7-701 ed.2
 - PRO SLP ZARÍZENÍ CY6
 - KABELOVÉ TRASY BEZ NÁROKŮ PO (DRATĚNÉ ŽILBY, SKUP. DRŽÁKY, PŘÍCHYTKY, ULOŽENÍ V SOK PŘÍČCE, POD OMITKOU)
 - KABELOVÉ TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU NA NORMOVANÉ NK (VODROVNÉ TRASY PŘÍCHYTKY A SKUP. DRŽÁKY, SVISLÉ TRASY ŽEBŘÍK S ODLÉHOVACÍ TAHU)

Poznámky:

- výška zásuvky nad hotovou podlahou je dána kótou +x,x
- výška zásuvky bez uvedené kóty je +1,15m
- výška vypínačů osvětlení je +1,15m nad hotovou podlahou, pokud není uvedeno jinak
- presné rozmístění osvětlovacích těles viz výkres stavby
- uložení elektroinstalace bude provedeno v max. možné míře pod omtkou, v SOK příčkách, v hlavních trasách volně v drátěných žinkových drátěných žlabech a na příchytkách
- vývody pro SLP zařízení a silové a SLP zásuvky budou s touto profesí dispozičně koordinovány
- montáž svítidel bude provedena striktně dle pokynů výrobce, včetně umístění kabelových vývodů

Legenda číselování obvodů:

- x... 1. obvody MDO
- 2. obvody DO
- 3. obvody VDO
- y... pořadové číslo vývodu z rozváděče

ROZVODNÁ SOUSTAVA: ŽNPAC 50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE V PROSTORÁCH SE SPRCHOU A V ZDAROVNICKÝCH PROSTORÁCH DOPLNĚNÍM POSPOJOVÁNÍM DOPLNĚNÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 PROVEŠT OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ (čl. 411.3.1.2)

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1332/4, 736 01 Havířov		Autorizační razítko: Schema:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA	
Akce: Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.		Zpracovatel částí: Ing. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDIŠTE: 736 01 Havířov	
Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Hajzler		Vyracoval: Ing. Daniel Hajzler	
PARE:		PARE:	
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie		DATUM: LISTOPAD 2016	
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		ZAKÁZK. ČÍSLO: DPS-07-2016	
Příloha: Hlavní, světelné a zásuvkové rozvody ŽNP		Formát: 10A4	
		Stupeň: D.P.S.	
		Měřítko: Číslo přílohy: D.1.6-6	