


## LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

Součástí dodávky TG jsou všechny včetně sifonů, baterií a jejich napojení

baterie umyvadel nerez  
jsou dodávkou TG, bat. keramických um.  
(WC) dodávka zdravotnickiky



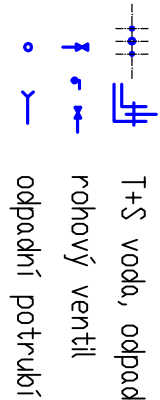







Přesné umístění podlahových žlábků jež jsou dod. TG  
musí na stavbě koordinovat dodavatel TG!



centrální rozvod změkčené vody, vedoucí od změkčovače vody k jednotlivým strojům. Na všech koncích je rozvod ukončen ventily 3/4"

- |     |   |
|-----|---|
| V1  | Rohový ventil, ukončen venkovným závitom 3/8"   |
| V2  | Rohový ventil 3/8" s vývodom pro pračku 3/4"  |
| V3  | Rohový ventil, ukončen venkovným závitom 3/4"   |
| V4  | Kulový ventil, ukončen venkovným závitom 3/4"   |
| V5  | Potrubi 3/4" vyustěno nad obklad  |
| V6  | Sěňová sprchová páková batérie (dobývka zábravotechniky)  |
| V7  | Rohový ventil, ukončen venkovním závitom 1"   |
| S   | Studená voda  |
| T   | Teplá voda  |
| Z   | Znečištěná voda   |
| Z*  | Dávod znečištěné vody od znečišťovače vody (přes ventil, dle pod omítkou k jednotlivým spotřebičům) |
| 01  | Dápad DN50  |
| 02  | Dápad HT DN50 (zvyššená teplotní odolnost 100°C)  |
| 03  | Dápad DN100   |
| 04  | Dápad HT DN100 (zvyššená teplotní odolnost 100°C)   |
| 05  | Dápad HT DN40 (zvyššená teplotní odolnost 100°C)  |
| Tuk | Tuková kanalizace   |


## LEGENDA SILNOPROUDU

- |   |  |
|---|--|
|  | střešný vypínač, kabely vč. přívodů zapuštěné ve zdi !   |
|  | volný konec 230V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např. CGSG)  |
|  | volný konec 400V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např. CGSG)  |
|  | zásuvka 230V   |
|  | zásuvka 400V   |
|  | vývod pro ochrannu pospojováním (u strojů dle průřezu vodiče)<br>výška vývodu + 100 mm (jinak dle přívozního kabelu) |
|  | tákt označené zásuvky se uvažují jako rezervní (1 kW/230V/+1200mm)   |
|  | zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp.<br>příkon nezahrnovat do celkového inst. příkonu              |
|  | tákt označené zásuvky se uvažují jako rezervní (1 kW/400V/+1200mm)   |
|  | zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp.<br>příkon nezahrnovat do celkového inst. příkonu              |

- přívaz kabelu k vypínači volt přesně na předepsaný příkon,
  - kabel z vypínače volt typ ČSG v ochranné trubce
  - pro chladič zařízení nenavrhovat proudové chrániče
  - pro točivé stroje navrhnout jističe charakteristiky typu "C"
- V** Stěnový vypínač 230 nebo 400V
- KV** Volný konec vedoucí z vypínače (pod omítkou k požadovanému výstění)
- KJ** Volný konec vedoucí z rozvaděče
- Z** Zásuvka 230 nebo 400V

- kJ +600mm  
 12V, 50Hz / 0,007kW  
 V místě odběru mhl. 8,1V  
 Zemnicí vodič na +550mm  
 Rozvody 12V z centrálního trafu (příp. více ks)  
 Trafó 230V/12V i rozvody 12V dodávkou sílnoproud

|            |  |  |
|------------|--|--|
| Změna      |  |  |
| Datum      |  |  |
| Provedl    |  |  |
| Přezkoumal |  |  |
| Schválil   |  |  |

|  |              |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
|--|--------------|---|--|---------------|--|------------|--|----------|-------|------------|--------|------------|----|-------|---------|---------|-----|--------|----|---------------|--------------|
| <br>www.btaatelier.cz |              | BT Atelier s.r.o.,<br>info@btaatelier.cz<br>+420 737 286  |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Investor : Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.  |              |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Stavba : Rekonstrukce mycího centru ve Z.N.P.,<br>v nemocnici ve Frýdku Místku                           |              |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Objekt :   |              |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Obsah :  |              |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Dispozice gastronomické technologie  |              | <table><tr><td>1. Vypracoval</td><td></td></tr><tr><td>Pezkounovi</td><td></td></tr><tr><td>Swavelli</td><td>Turna</td></tr><tr><td>Č. zakázky</td><td>20-001</td></tr><tr><td>Kotováno v</td><td>mm</td></tr><tr><td>Datum</td><td>05/2020</td></tr><tr><td>Šipován</td><td>NAB</td></tr><tr><td>Formát</td><td>A1</td></tr><tr><td>Seznam příloh</td><td>BT-SP-20-001</td></tr></table> |  | 1. Vypracoval |  | Pezkounovi |  | Swavelli | Turna | Č. zakázky | 20-001 | Kotováno v | mm | Datum | 05/2020 | Šipován | NAB | Formát | A1 | Seznam příloh | BT-SP-20-001 |
| 1. Vypracoval  |              |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Pezkounovi   |              |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Swavelli   | Turna        |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Č. zakázky   | 20-001       |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Kotováno v   | mm           |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Datum  | 05/2020      |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Šipován  | NAB          |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Formát   | A1           |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| Seznam příloh  | BT-SP-20-001 |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |
| BT-20-001-01/00  |              |   |  |               |  |            |  |          |       |            |        |            |    |       |         |         |     |        |    |               |              |