

# NSP KARVINÁ-RÁJ


## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

\pt10;Nemocnice s poliklinikou  
Karviná-Ráj  
Vydmucho 399/5, 734 12, Karviná Ráj

Autorizační razítko:

Schema:

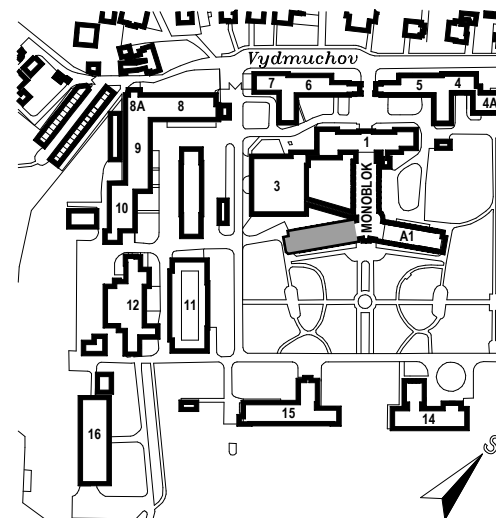

Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 45, 616 00 BRNO  
tel.: 541 211 409  
medicoproject@medicoproject.cz  
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:

Ing. VLADIMÍR KUNDERA  
Ing. LUDEK VACULA

Akce: **NsP Karviná**  
**Výstavba operačních sálů**  
**a dospávacího pokoje**



Zpracovatel části:  
EP Rožnov, a.s.  
Boženy Němcové 1720  
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
te.: 571 664 111, fax: 571 664 400  
e-mail: ep@eproznov.cz

Zodpovědný projektant

Ing. ŠULÁK

Vypracoval

Ing. BELŽÍK

PARE:

Soubor (PS): **PS 11 - Navýšení výkonu trafostanice**

Datum

Květen 2020

Část PD: **Navýšení výkonu trafostanice**

Zakázkové číslo

DPS-03-2020

Formát

3x A4

Stupeň

D.P.S.




Příloha: **ROZVODNICE RS**

Měřítko

-

Číslo přílohy

**D.12-12**

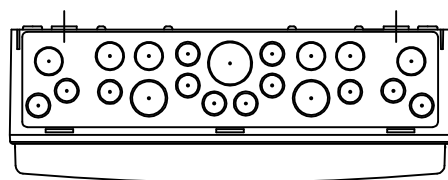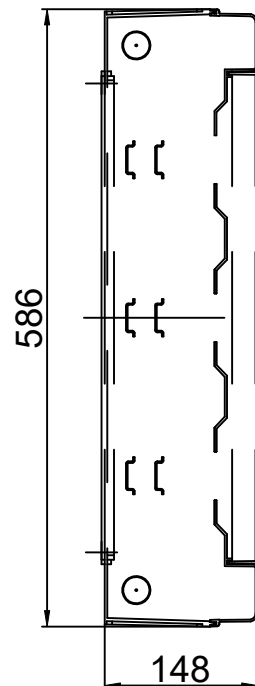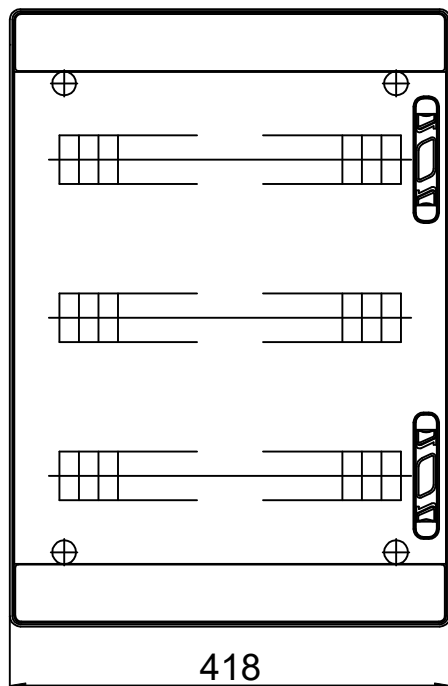

## ROZVADĚČ RS

DRUH ROZVADĚČE	: NÁSTĚNNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE (56 MODULŮ TE)
DRUH ROZVADĚČE	: 418 x 586 x 148 mm (Š x V x HL.)
JMENOVITÝ PROUD	: $I_n = 50A$
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: $k_s = 10kA$
KRYTÍ	: IP65/IP20
PŘÍVOD	: SHORA
VÝVODY	: NAHORU
BARVA	: BÍLÁ
INSTALOVANÝ VÝKON	: $P_i = 16 \text{ kW}$
VZÁJEMNÁ SOUDOBOST	: $\beta = 0,4$
SOUDOBÝ PŘÍKON	: $P_p = 6,4 \text{ kW}$

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400V/230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1:

ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:


- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝ CHRÁNIČ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  
VIZ. STÁVAJÍCÍ PROTOKOL TRAFOSTANICE

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Vypracoval: Ing. Belžik	AKCE: Výstavba operačních sálů a dšpávacích pokojů		Investor: Nemocnice s poliklinikou Karviná, p.o.	Zak.číslo: DPS-03-2020	A.K.:	Listů: 3
Kontroloval: Ing. Šulák	D.12 PS 11 Navýšení výkonu trafostanice		Obsah: Rozvodnice RS	Změna/Datum:	V.č.:	List: 2
Datum : 04/2020	Navýšení výkonu trafostanice		Měřtko: -		D.12-12	

