



Strategický partner  
města Opavy pro  
výstavbu a provoz  
městské optické sítě

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.  
provozní inženýr  
Ing. Kateřina Markowská  
Kafkova 1064/12  
702 00 Ostrava  
markowska@chvalekatelier.cz

Č.j. 9/18

v Opavě : 17.1.2018

Reakcí na Vaši žádost ze dne 16.1.2018 je následující vyjádření.

### **Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací**

vydané podle §101z.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) i dle dalších příslušných právních předpisů v plném znění pro potřeby územního řízení pro akci :

### **"Pavilon "L - stavební úpravy".**

Při realizaci akce v uvedené lokalitě **dojde ke styku** s podzemními vedeními a zařízeními naší sítě elektronických komunikací, která jsou chráněna ochranným pásmem. V zeleni a pod komunikací jsou uloženy **HDPE chráničky s optickými kabely – fialově viz. příloha, další kabelové trasy jsou v teplovodech nemocnice ( ty jsou zakresleny jen orientačně )**. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení je Vaše organizace a stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi zejména tím , že zajistí :

1. Nejméně 15 dnů před předpokládaným termínem oznámení zahájení prací písemně nebo telefonicky.
2. Před zahájením prací prokazatelně vyznačení polohy našeho vedení přímo ve staveništi (trase).
3. Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení .
4. Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku 30 cm uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
5. Upozornění pracovníků , aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků hloubících strojů, sbíječek .
6. Aby odkryté podzemní vedení bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou.
7. Aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod vedením před jeho zakrytím – záhozem a vyzvala nás k provedení kontroly zda není toto vedení viditelně poškozeno.
8. Aby při křížení případně souběžích s naším vedením byla dodržena platná norma ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a aby při provádění zemních prací byla dodržena platná ČSN 733050 „Zemní práce“.


Požadujeme, aby bylo neprodleně hlášeno každé poškození našeho vedení.

Doporučujeme požádat o vytýčení našeho vedení Ing. Vladana Šetku, tel.: 553 821 111

Toto vyjádření platí jen předloženou dokumentaci a pro rozsah prací v ní uvedených. Pozbývá platnosti 2 roky po vydání tohoto vyjádření.

Při žádosti o změnu nebo prodloužení je nutno vyžádat si nové vyjádření o existenci podzemních vedení naší sítě.

# OpavaNet

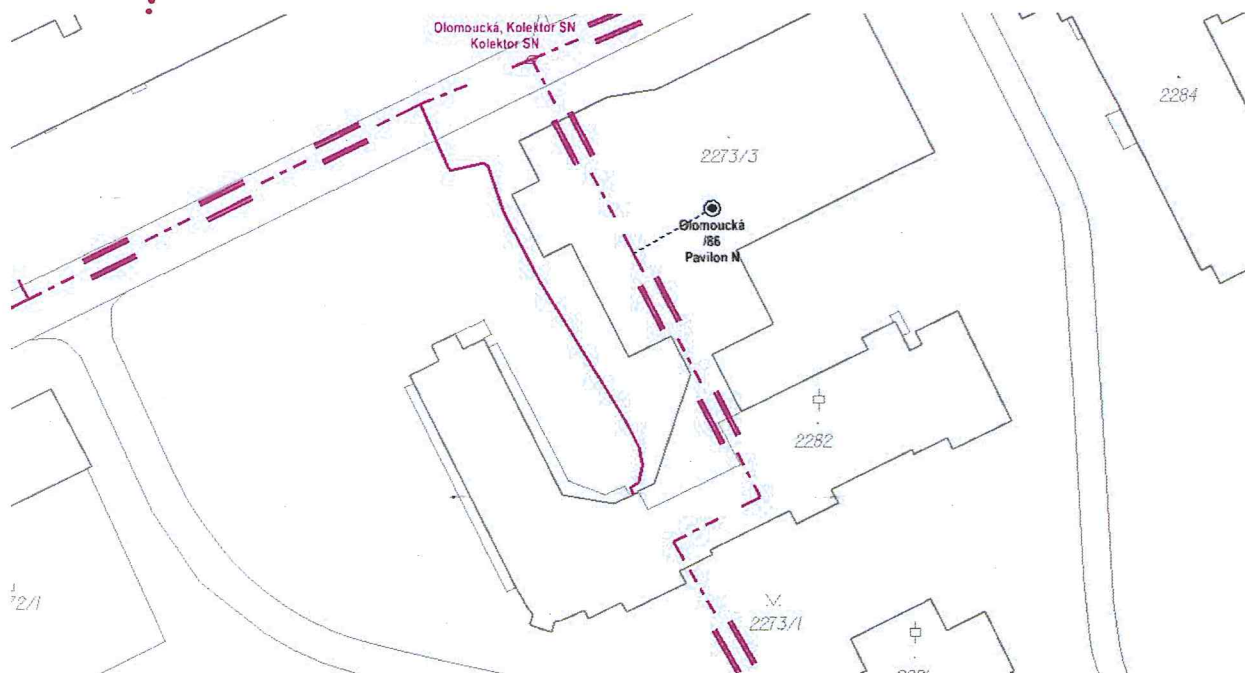

S pozdravem

ing. Vladan Šetka  
vedoucí výstavby  
608 863 006

**OpavaNet**  
www.opavanet.cz  
info@opavanet.cz  
-5-  
**OpavaNet a.s.**  
Příčná 2828/10, 746 01 Opava  
Tel.: +420 553 821 111  
Fax: +420 553 823 111  
DIČ: CZ25860011

Czech Republic, OpavaNet a.s. Příčná 10, 746 01 Opava		
<a href="http://www.opavanet.cz">http://www.opavanet.cz</a>	DIČ: CZ25860011	tel.: +420 553 821111
e-mail: <a href="mailto:info@opavanet.cz">info@opavanet.cz</a>	č. účtu Komerční banka, a.s. 86-6810850207/0100	fax: +420 553 823111
Firma OpavaNet a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Ostravě, Spisová značka: B.2354		