
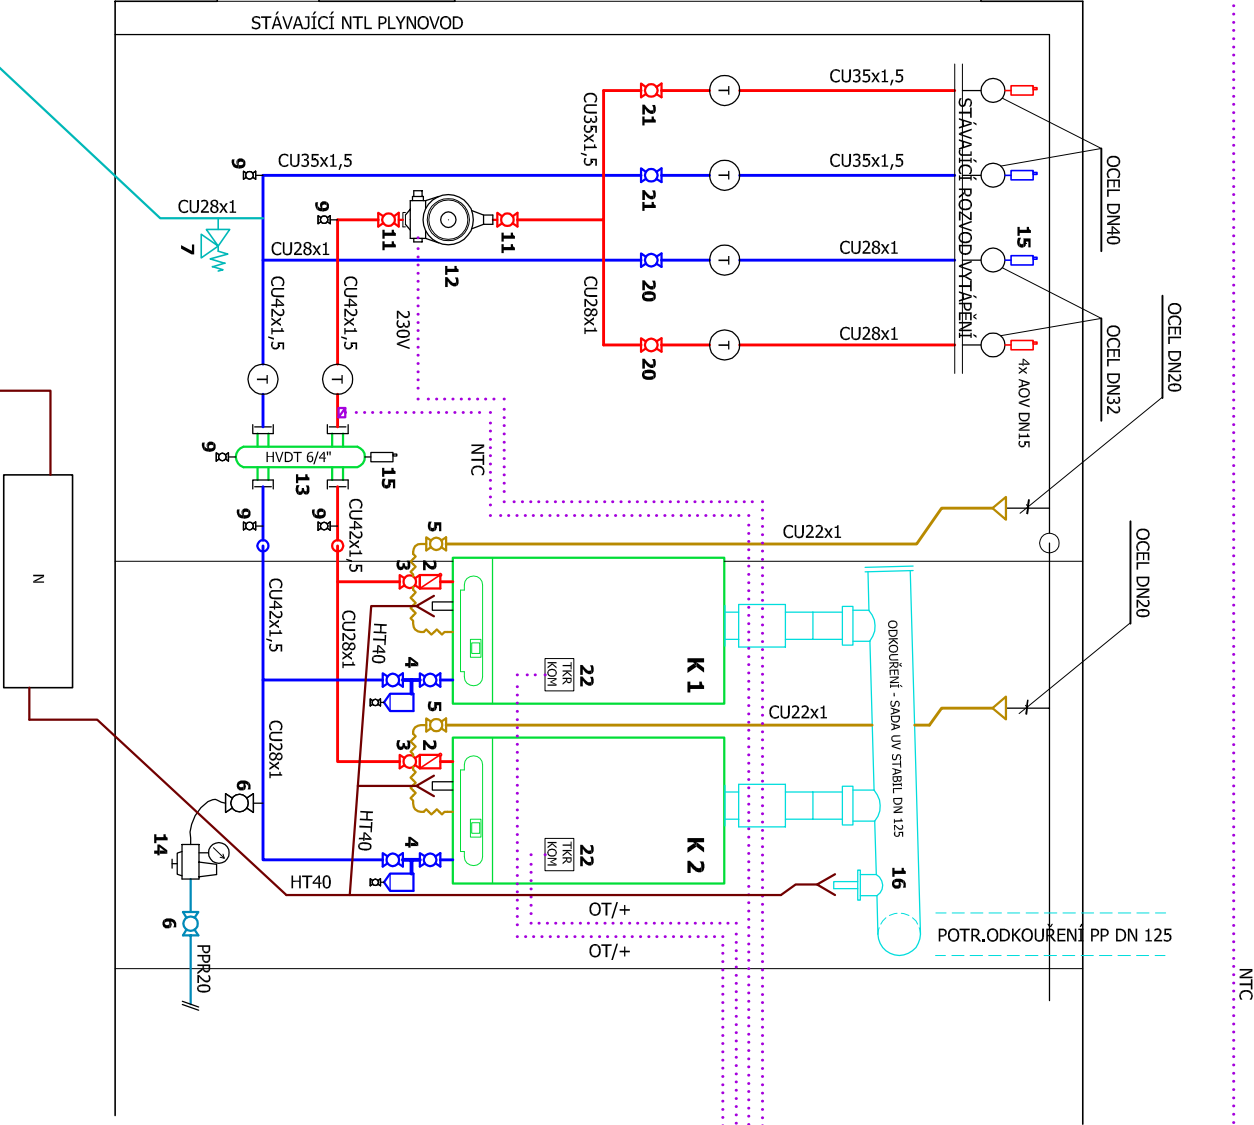


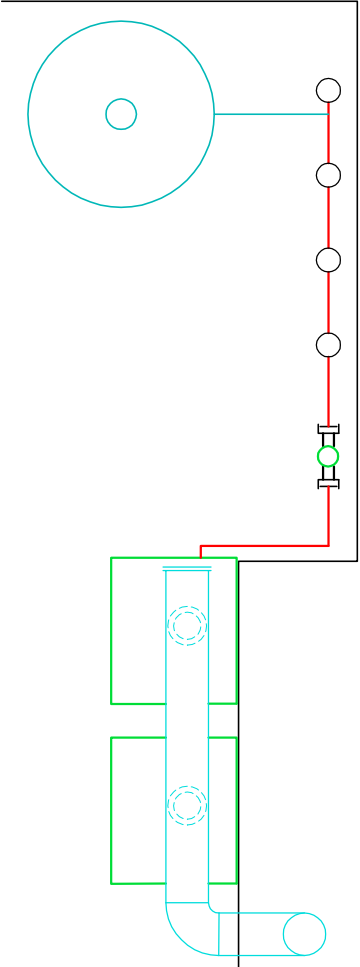

K1, K2	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ZÁVĚSNÝ, TEPELNÝ VÝKON 13 - 45 kW, 800x430x370 mm, TRŽNOK 6, ÚČINNOST 98-106%, HLAKUST. VÝKONU 54dB(A), NAPÁJENÍ 230V/50Hz, HMOTNOST 45 kg
2	ZPĚTNÝ VENTIL DN 25, PN 10 (ZPĚTNÁ KLAPKA KOVOVÁ DN 25)
3	KULOVÝ KOHOUT F-M DN 25, PN 10, min.100°C, PÁČKA NEBO MOTÝL, NIKLOVANÝ
4	SEPARÁTOR NEČISTOT S MAGNETEM A FILTREM - PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚR 1"
5	KULOVÝ KOHOUT PLYNOVÝ F-M DN 20, MOTÝL, NIKLOVANÝ
6	KULOVÝ KOHOUT F-M DN 15, PN 20, MOTÝL, NIKLOVANÝ
7	POJISTNÝ VENTIL DN 20/25, OTEV.PŘETLAK 3 bar (VÝSTUP Z VENTILU SVEDEN K PODLAŽE PPR POTRUBÍM)
8	TLAKOMĚR 0 - 6 bar, POUZDRO 60 mm, S MANOMETRICKÝM KOHOUTEM DN 15
9	VYPLOUŠTĚČ - NAPOUŠTĚČ KOHOUT DN 15
10	EXPAZNOMAT NG 80/6, DN 25, PŘETLAK PLYNU 1,5 bar
11	KULOVÝ KOHOUT DN 40, PN 10
12	OBEHOVÉ ČERPADLO 32/80, PN 10 S ELEKTŘ. REGULACÍ, PRŮTOK 12,0 m³/h, NAPÁJENÍ 230V/50Hz, ENER.GŘÍDIA "A", FUNKCE AUTOADAPT, HMOTNOST 2,1 kg, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE
13	HYDRAULICKÝ SE ŠROUBENÁVAČ TLAKU S TEPLIZOLACÍ, PRŮMĚR 50mm, OCELOVÝ S POUŽITÍM EPOXYPRYSKYŘICE, PŘÍPOJE DN 32 SE ŠROUBENÍM, VČETNĚ VYP.KOHOUTU A ODVZDUŠŇOVAČE DN 15
14	AUTOMATICKÉ DOPOUŠTĚČÍ ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚČÍHO SYSTÉMU S MANOMETREM A REGULACÍ TLAKU
15	ODVZDUŠŇOVACÍ AUTOMAT DN 15
16	ŠADA ODKOUBEHŇÍ UV STABIL. PRO 2 KOTLE Ø 125 mm (ŠANÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU Z KOTELNY)
17	REGULÁTOR KASKÁDY - ŠADA PRO MALÉ KOTELNY = REGULÁTOR + VENKOVNÍ ČIDLO + SYSTÉMOVÉ ČIDLO
18	DIGITÁLNÍ REGULÁTOR ŘÍZENÍ KASKÁDOVÉ KOTELNY S TYDENNÍM ČASOVÝM PROGRAMEM
19	VENKOVNÍ SONDA EKVIETERNÍ REGULACE (UMÍSTĚNÍ NA SEVERNÍ FASÁDĚ)
20	KULOVÝ KOHOUT I-F DN 25, PN 10, min.100°C, PÁČKA, NIKLOVANÝ
21	KULOVÝ KOHOUT F-F DN 32, PN 10, min.100°C, PÁČKA, NIKLOVANÝ
22	MODUL KOMUNIKACE S KONEKTOREM PRO PŘÍPOJENÍ KOTLŮ S AUTOMATIKAMI DIMS A H-DIMS KE KASKÁDOVÉMU REGULÁTORU
T	TEPLOMĚR D 63 L 63, 0 - 120°C, JÍMKVA 1/2"
N	NEUTRALIZAČNÍ BOX (300 kW) 400x300x200 S PŘÍSLUŠENSTVÍM A MAPLÍNÍ

LEGENDA - INSTALAČNÍ MATERIÁL

Zpracoval:	Fořt Jaroslav , Hyndčice 123, IČ 14571358 793 95 MĚSTO ALBRECHTICE	
	Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/0, 700 30 Ostrava Zábřeh	
Investor	MĚSTO ALBRECHTICE Hyndčice 123, 793 95  MĚSTO ALBRECHTICE tel: 724 578 838 e-mail: info@owcz	
Místo stavby	VS Bruntál , Závěrovka 1545/13, 792 01 Bruntál	
Stavba	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ZDROJŮ PLYNOVÉ KOTELNY OBJEKTU VS BRUNTÁL	
Výkres	SCHEMA ZAPOJENÍ KOTELNY	
		JAFO plynoservis Hyndčice 123, 793 95 MĚSTO ALBRECHTICE tel: 724 578 838 e-mail: info@owcz
		DATUM 06 / 2021 ÚČEL DPS MĚŘITNO 1 : --- FORMÁT 2 x A4
		Č. VÝKRESU D.1.4.1.1