

± 0,000 = 338,400

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 ATELIER EMMET, s.r.o. Otěklá 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594														
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: parc.č.:	DOLNÍ LIŠTNÁ 562/9, 566/1		VÝTISK ČÍSLO:		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4																	
5	6	7	8																	
9	10	11	12																	
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203																			
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIČMANOVÁ																			
STAVBA		NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy				STUPEŇ PROJEKTU:														
						PROVEDENÍ STAVBY (DPS)														
						ZAK. ČÍSLO : EM. 2020 - 196 DATUM: LEDEN 2021														
D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																				
OBJEKT		SO 01, SO 02 • pavilon T				STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ		Č. VÝKRESU: D1.01/1												
NÁZEV VÝKRESU		tabulky				VNITŘNÍ DVEŘE		MĚRITKO : 1: ---												
								22												

OBECNÉ PARAMETRY DVEŘÍ

- RÁM KŘÍDLA LEPENÝ VRSTVENÝ PROFIL Z ŘEZIVA
- VÝPLŇ KŘÍDLA PLNÁ DTD DESKA + ZTUŽUJÍCÍ VNITŘNÍ RÁM
- OPLÁŠTĚNÍ HDF DESKAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
 - BĚŽNÉ DEŘE: HPL min. 0,8mm
 - DVEŘE DO MOKRA (SPRCHY): HPL min. 4,0mm
 - pozn.: ZVOLEN STEJNÝ VÝROBCE HPL LAMINÁTU
- RAL 1015– krémová
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA MIN. 40,0MM
- 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

KOVÁNÍ

- MATERIÁL NEREZ MAT
 - KLIKA S MÍRNÝM PROJMUTÍM SMĚREM KE DVEŘÍM, PROMĚNLIVÝ PRŮŘEZ
 - POZN. AUTORA.: NENACEŇOVAT typ Rostex Bravo, Jugo apod. – NEBUDE ODSOUHLASENO, NENACEŇOVAT HRANATÁ
- PROVEDENÍ – NEBUDE ODSOUHLASENO)
 - ROZMÍSTĚNÍ KLIKA – KOULE POUZE V NÁVRHU – NUTNO ODSOUHLASIT UŽIVATELEM
- KOVÁNÍ SE ŠTÍTEM, ROZTEČ 90MM
- ZÁMEK FAB
 - běžné dveře: KLIKA – KLIKA
 - dveře do sociálního zázemí: WC ZÁMEK s možností vnějšího otevření
 - VYBRANÉ DVEŘE –SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (ROZSAH URČÍ INVESTOR)
- PŘECHODOVÝ PROFIL VYROVNÁVACÍ DVOUDÍLNÝ ŠROUBOVANÝ – ELOX. HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ, VYROVNÁNÍ 7–17MM, ŠÍŘKA LIŠTY cca 45MM
- OCHRANA DVEŘÍ – viz schéma
 - běžné dveře v centrálních chodbách: KRUHOVÁ VÝSEČ d=300/1400mm
 - sociální zázemí pacientů v centrálních chodbách : POSTAVY MUŽ, ŽENA
 - RAL barva ČERVENÁ – Paprika (30)
- VŠECHNY DVEŘE URČENÉ PRO VSTUP PACIENTA BEZ DOPROVODU BUDOU OPATŘENY NEREZ PŘÍDAVNÝM MADLEM
 - v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.
 - MADLO PŘES MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ, NA STRANĚ SE ZÁVĚSY
 - DVEŘE V MÍSTĚ KOTVENÍ MADLA VYZTUŽENY
 - VÝŠKA MADLA 800–900mm

SKLO

- BEZPEČNOSTNÍ SKLO
 - 1x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44.4) 4*folie PVB, TLOUŠŤKA 10MM, třída bezpečnosti P4A
- V PŘÍPADĚ POŽADAVKU SKLO NEPRŮHLEDNÉ typ SATINATO








DOPORUČENÝ TVAR KOVÁNÍ

TABULKY VNITŘNÍ DVEŘE

Akce: list č. 01



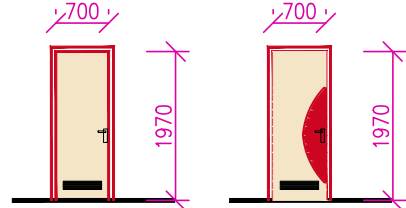

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA – TYPY ÚPRAV	ROZMĚR – POPIS	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELK.	POZNÁMKY
levé T 01	 <p>DVEŘE DO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PACIENTŮ</p>  <p>DVEŘE HLAVNÍ CHODBY</p>  <p>DVEŘE OSTATNÍ</p>	<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 900/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech OCHRANA A OZNAČENÍ DVEŘÍ – viz schéma a obecný popis</p> <p>ozn. * – PODÉLNÉ PŘÍDAVNÉ MADLO NA MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb. – viz obecný popis</p>	1*	1*		23 +3	
			2	5 1	4 2		
pravé				1*	1*		
			6	2			
	900/1970mm						
levé T 02		<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1100/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech OCHRANA A OZNAČENÍ DVEŘÍ – viz schéma a obecný popis</p> <p>ozn. * – PODÉLNÉ PŘÍDAVNÉ MADLO NA MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb. – viz obecný popis</p>	2*	4*	4*	21 +24	
				7*	10*		
pravé				2*	7*		
			--	2 4*	1*		
				1	1		
	1100/1970mm						
levé T 03		<p>VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 800/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech OCHRANA A OZNAČENÍ DVEŘÍ – viz schéma a obecný popis</p> <p>ozn. * – PODÉLNÉ PŘÍDAVNÉ MADLO NA MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb. – viz obecný popis</p>	--	1	2	5	
pravé			1	--	1		
	800/1970mm						

TABULKY VNITŘNÍ DVEŘE

Akce: list č. 02

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELK.	POZNÁMKY
levé T 04 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1100/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ HPL 4,0mm – viz obecný popis KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech ozn. * – PODÉLNÉ PŘÍDAVNÉ MADLO NA MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.– viz obecný popis	--	4* 1	6*	25	
			--	5* 1	8*		
dveře do mokra 1100/1970mm							
levé T 05 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 900/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ HPL 4,0mm – viz obecný popis KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech		1		2	
				1			
dveře do mokra 900/1970mm							
levé T 06 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 700/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech OCHRANA A OZNAČENÍ DVEŘÍ–viz schéma a obecný popis		3	2	5	
700/1970mm							
levé T 07 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1100/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ 2/3 SKLO SKLO 400mm nad úrovní podlahy (požadavek Vyhl.398/2009Sb.) SKLO BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: dle obecného popisu ozn. * – PODÉLNÉ PŘÍDAVNÉ MADLO NA MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.– viz obecný popis		--		1	
				1*			
1100/1970mm							