



INVESTOR:		NEMOCNICE TRINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÍŠTNÁ TRINEC 739 61		GENERALNÍ PROJEKTANT:		<div> ATELIÉR EMMET, s.r.o., Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594</div>		<div></div>					
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: DOLNÍ LÍŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1		VÝTISK ČÍSLO:		1		2		3		4	
PROJEKTANT PROFESE:		ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610				5		6		7		8	
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEZVAL				9		10		11		12	
STAVBA		NEMOCNICE TRINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)							
				ZAK. ČÍSLO :		EM. 2020 - 196							
				DATUM:		02/2021							
D1.01/4.7 MaR													
OBJEKT				SO 01 • pavilon T - REHABILITACE				Č.VÝKRESU:					
NÁZEV VÝKRESU				Regulační schémata				MĚŘÍTKO : 1: -					
								03					


FUNKČNÍ SCHEMA ZAŘÍZENÍ Č.1

1.NP A 1.PP CHODBY, STACIONÁŘ, ZÁZEMÍ

ZIMA: TEPLOTA=-15°C, REL.VLHKOST=95%

LEITO: TEMPERATURA = +32°C, ENTALPIA 64 kJ/kg sv

TEPLOTA PRIVODNIHO VZDUCHU V LÉTĚ – DLE TEPLOTNIHO ČIDLA V 1.05

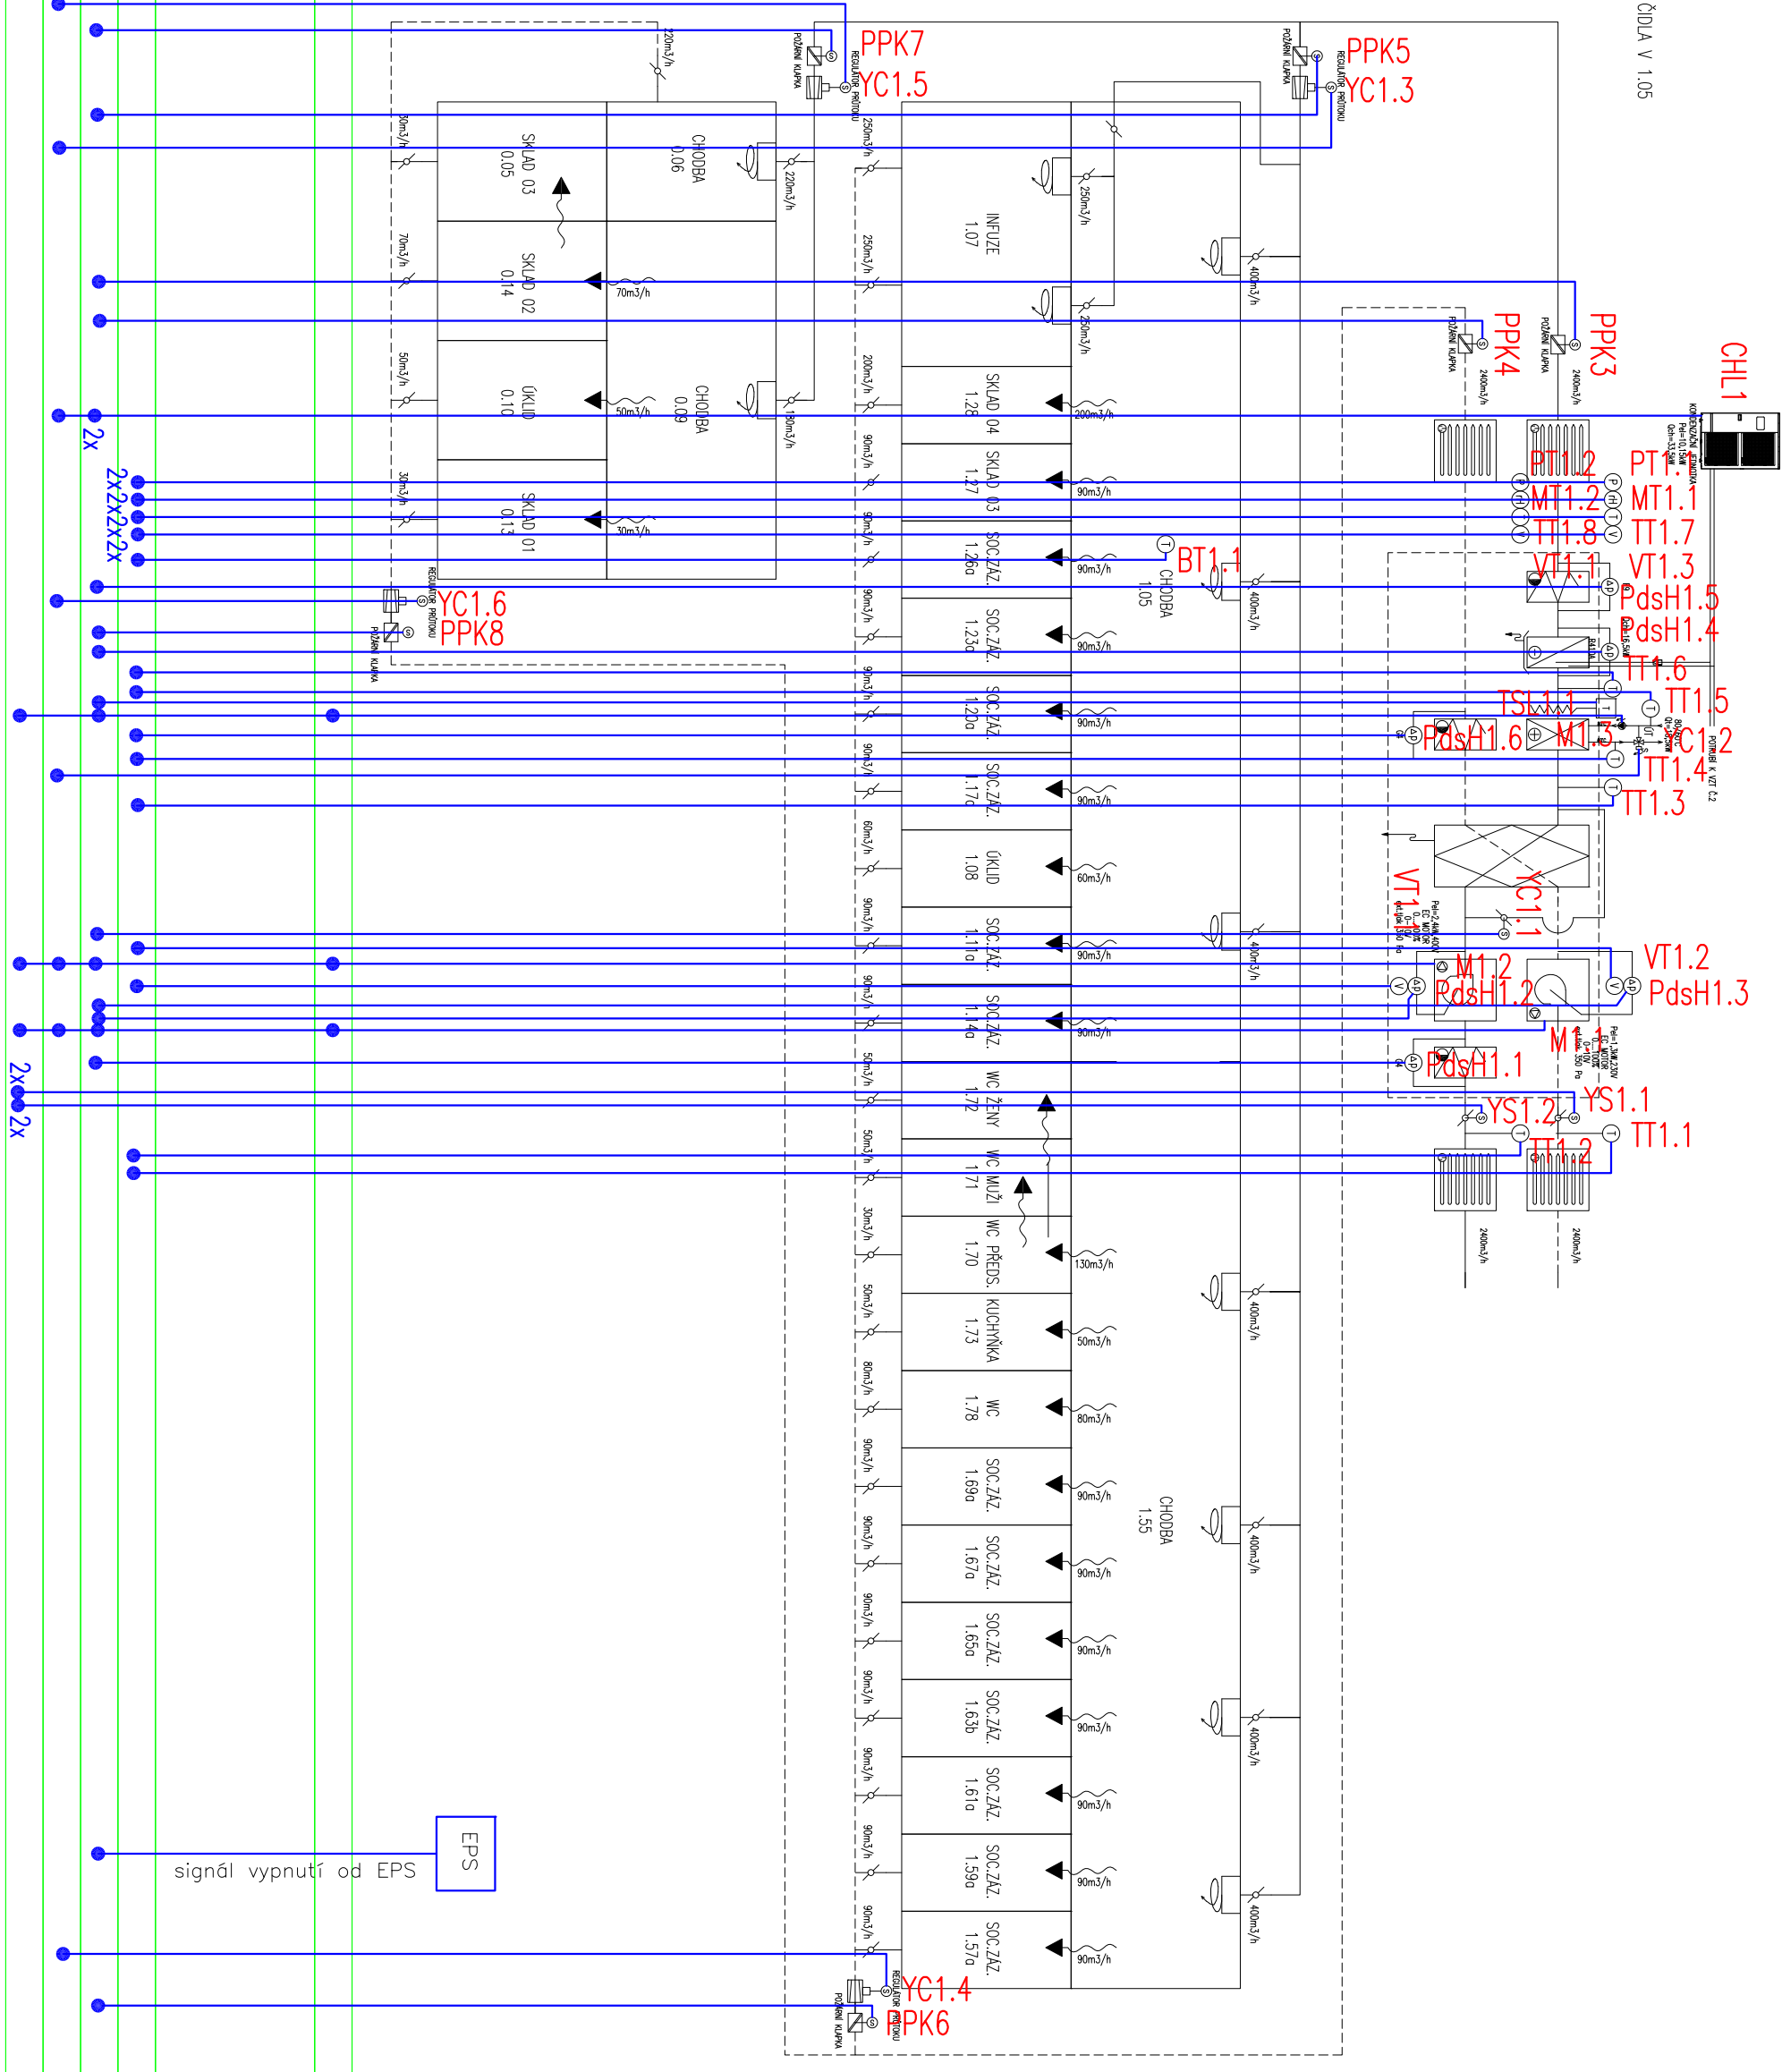

FUNKČNÍ SCHÉMA ZAŘÍZENÍ Č.2

2.NP CHODBY, ZÁZEMÍ
ZIMA: TEPLOTA=-15°C, REL.VLHKOST=95%
LÉTO: TEPLOTA=+32°C, ENTALPIE 64 kJ/kg sv
TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU V LÉTĚ – DLE TEPLOTNÍHO ČIDLA V 2.05

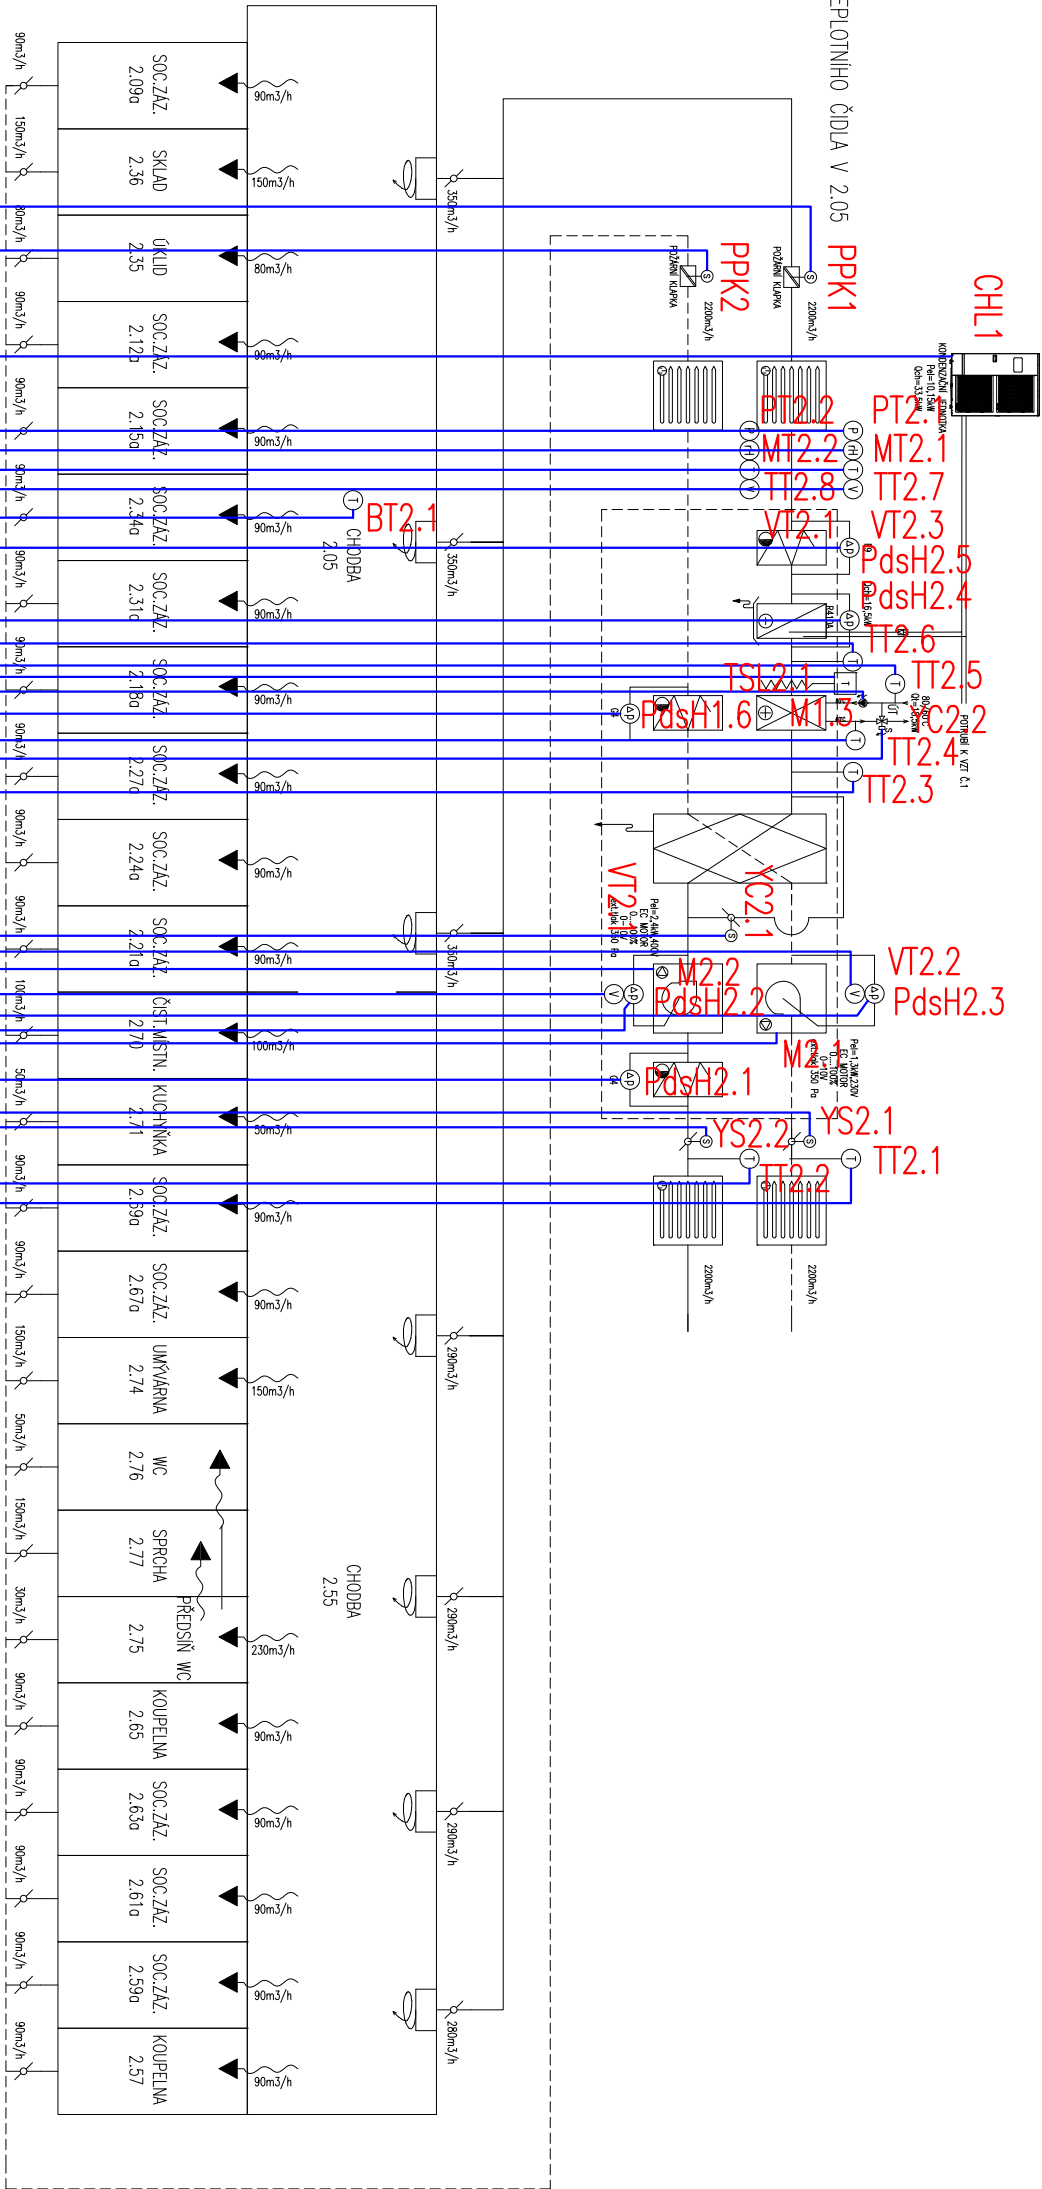



SCHÉMA ZAŘÍZENÍ 2
ROZVADĚČ DT

NN		
AI	17xAI	
DI	12xDI	2x2x2x2x
AO	4xAO	
DO	6xDO	2x2x2x

	Revize	Datum	Jméno	Projekt: NEMOCNICE TRINEC, p.o. REHABILITACE	
a			01/2021	Číslo zakázky:	Číslo výkresu: 03
b					
c			Ing. NEZVAL		líst: 2 z: 3 listů

FUNKČNÍ SCHÉMA ZAŘÍZENÍ Č.3

VĚTRÁNÍ WC A TECH.MÍSTNOSTÍ 1.PP-2.NP

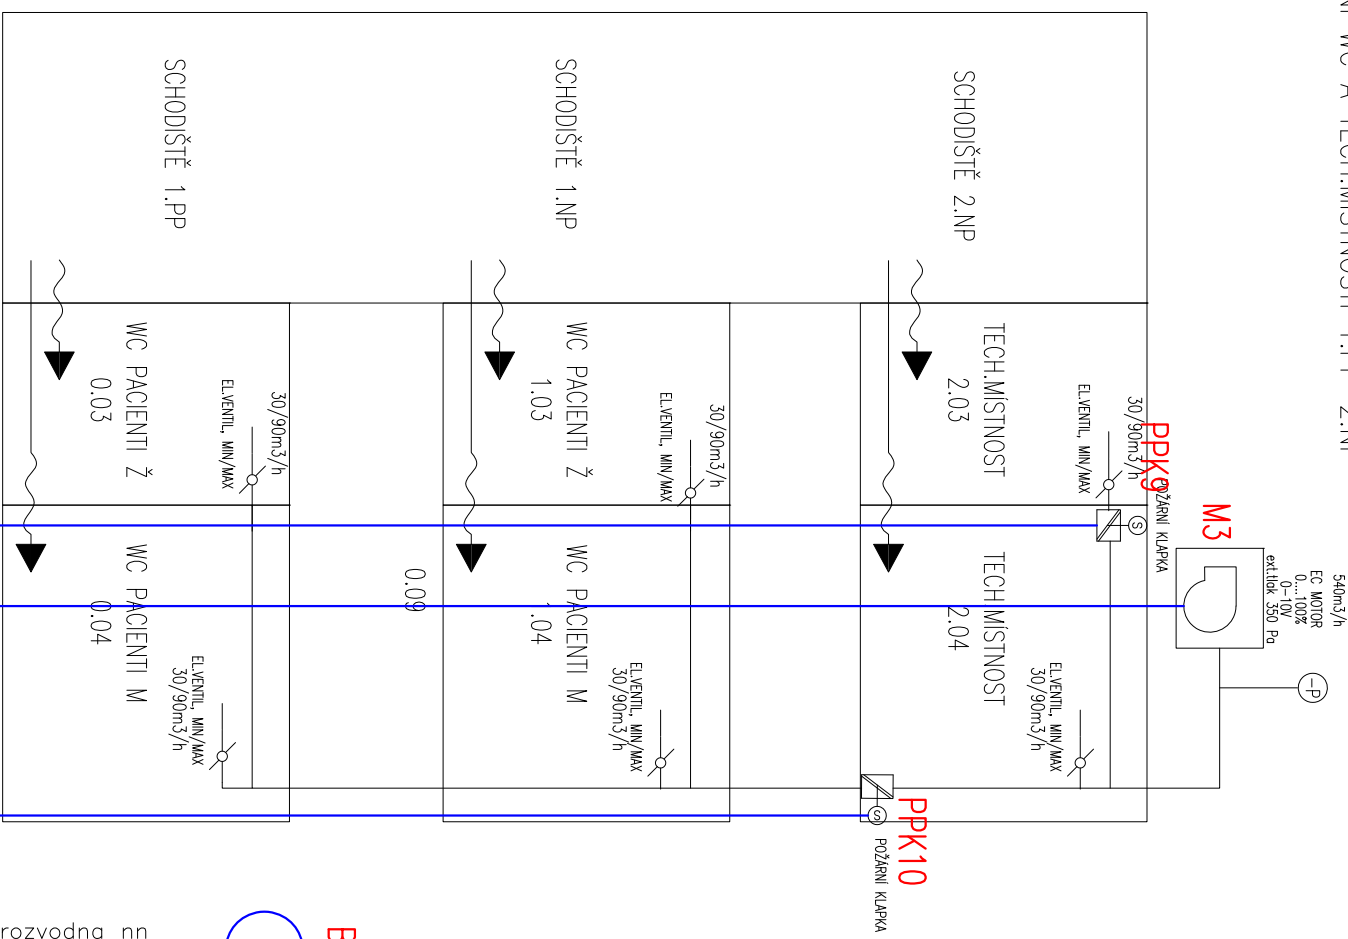Z
Z

	AI	D1	AO	DO
7xAI				
15xDI				
1xA0				
1xD0				

Revize	Datum	Jméno	AUTOMATIZAČNÍ SCHEMA ZAŘÍZENÍ VZT Č.3		Projekt: NEMOCNICE TRINEC, p.o. REHABILITACE	
a					Číslo zakázky:	Číslo výkresu:
b					—	03
c						
					list: 3	z: 3 listů