
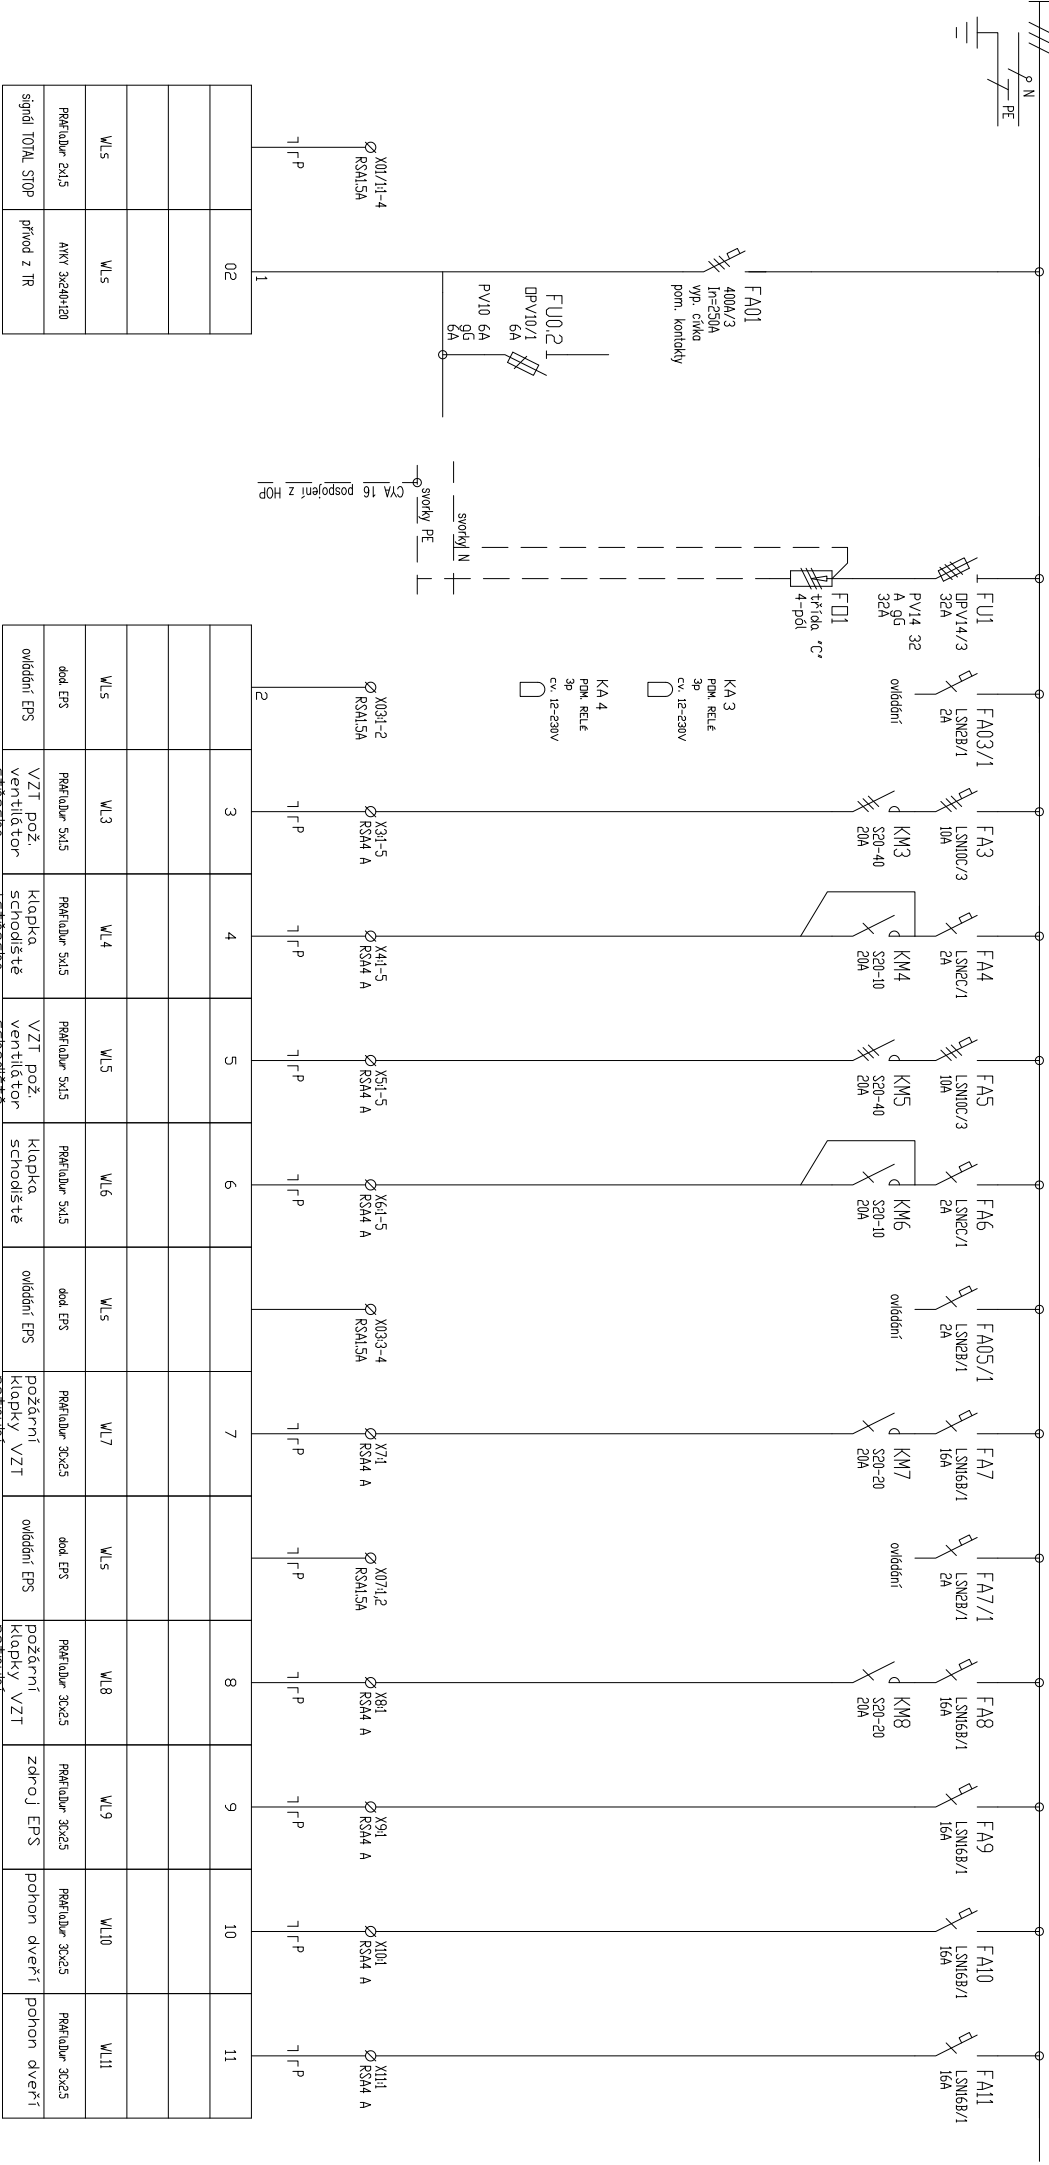
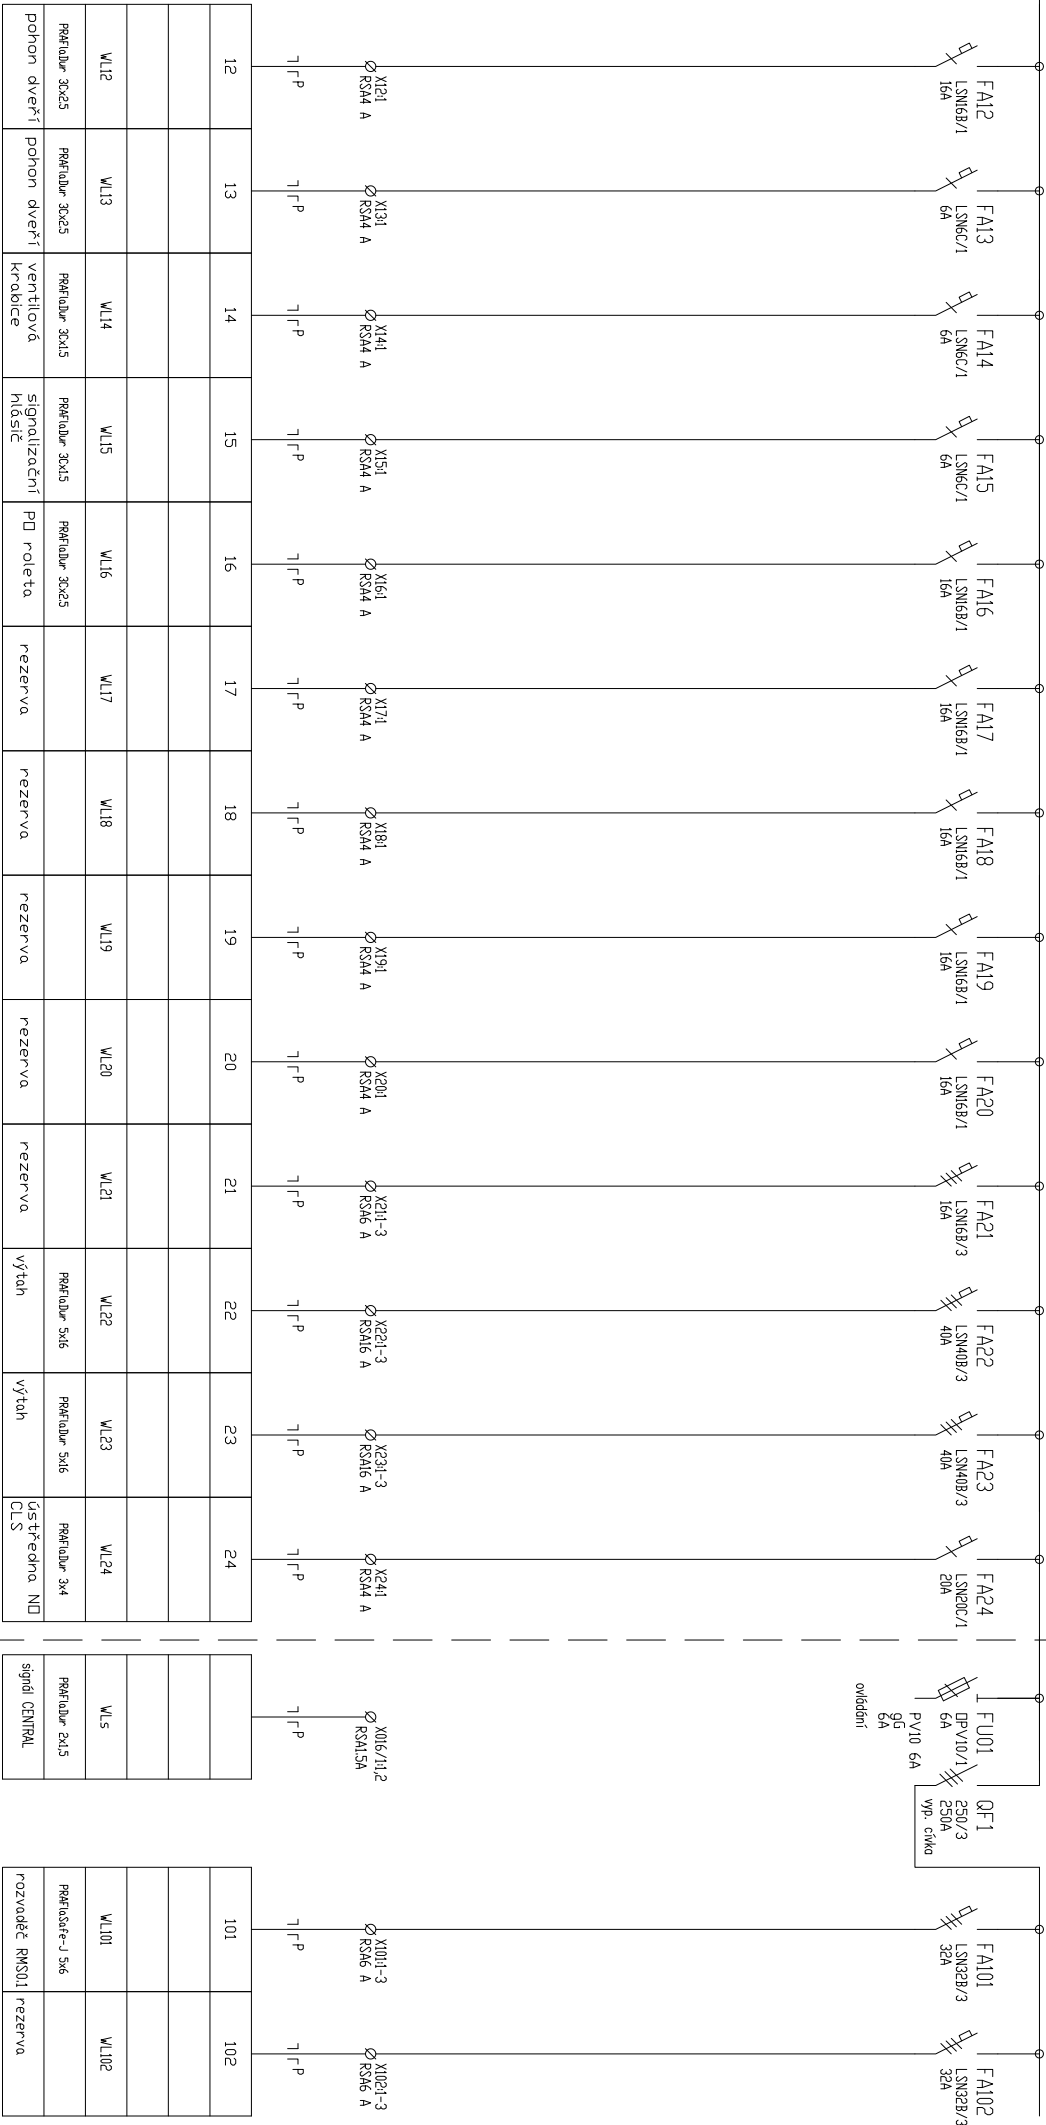


INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC, p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÚŽNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:														
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: DOLNÍ LÚŽNÁ parc.č.: 562/9, 566/1		ATELIER EMMET, s.r.o. Okružní 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594														
PROJEKTANT PROFESÍ:		ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610		VÝRŠK. ČÍSLO:														
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEZVAL		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4															
5	6	7	8															
9	10	11	12															
STAVBA		<b>NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE</b> přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU:														
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)																		
ZAK. ČÍSLO : EM. 2020 - 196 DATUM: 02/2021																		
OBJEKT						Č. VÝKRESU:												
SO 01 • pavilon T - REHABILITACE						D1. 01/4.4												
NÁZEV VÝKRESU						MĚŘÍTKO : 1: -												
ROZVADĚČ RN						13												

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S




POLE Č.1 | POLE Č.2




DO 1L1,1L2,1L3

MDO 2L1,2L2,2L3





ODDĚLENÍ DO A MDO

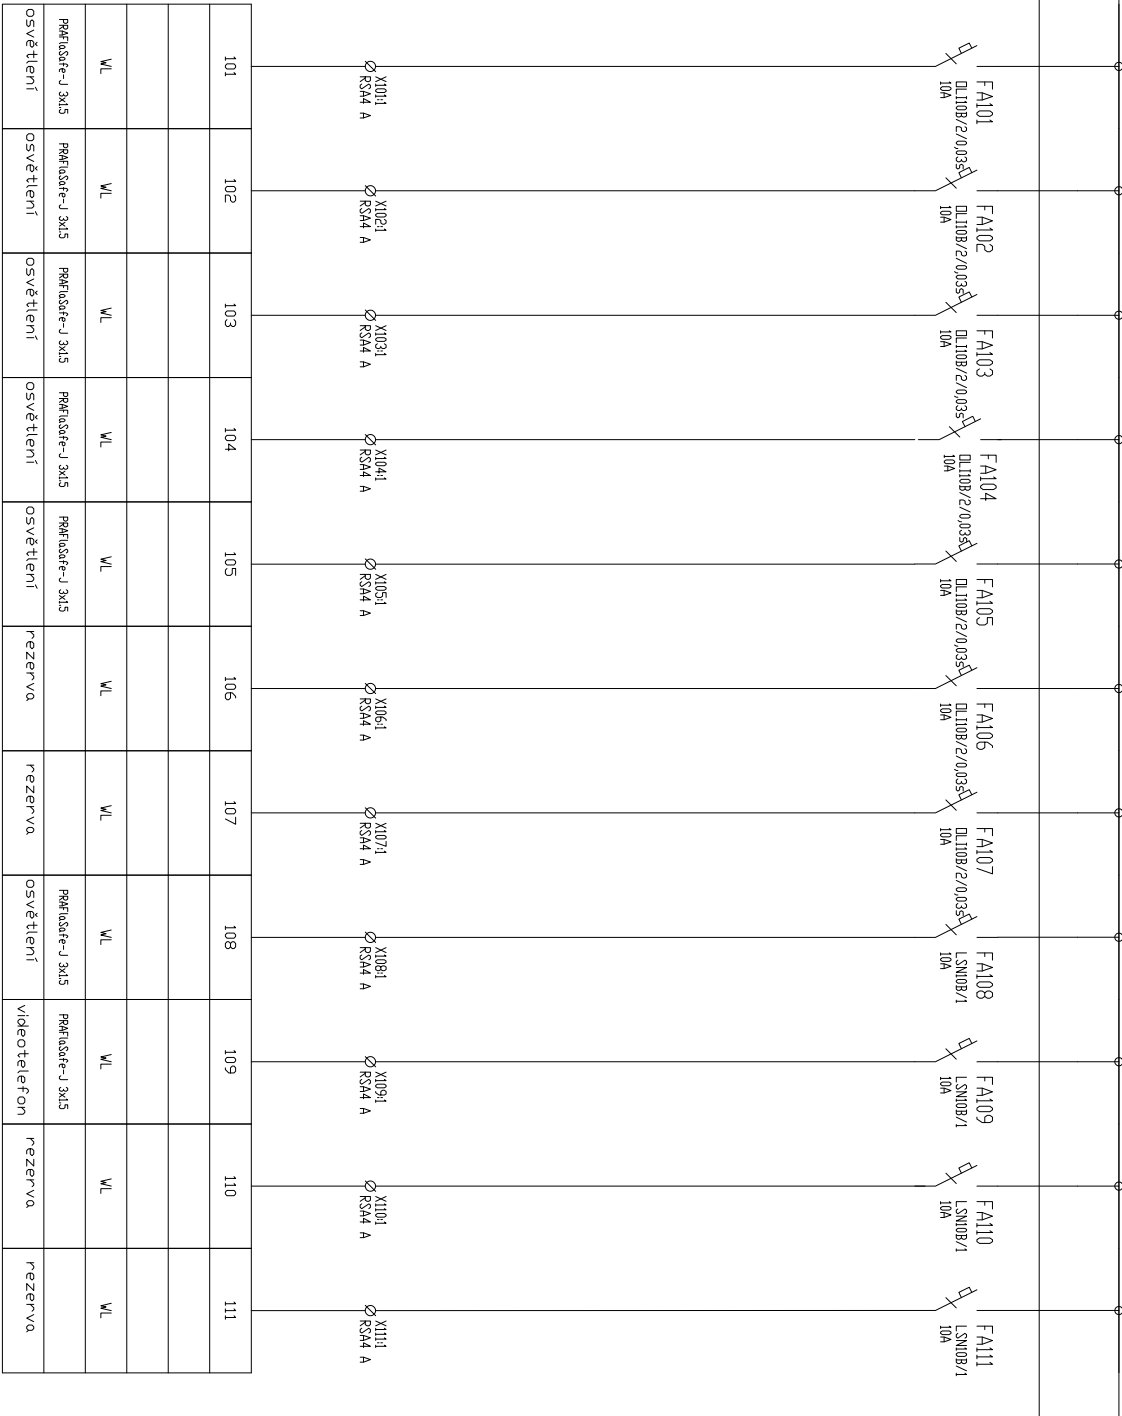

19	20	21	22	23
WL	WL	WL	WL	WL
Průmyslové J 3x25	Průmyslové J 3x25			
Zásuvka	Kliantůvace	rezerva	rezerva	rezerva

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL	WL
Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15	Průmyslové J 3x15
osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	osvětlení	rezerva	rezerva	osvětlení	videotelefon	rezerva	rezerva



ROZVADEČ:  
 OCELOPLECHOVÝ ROZVADEČ VESTAVNÝ DO STĚNÝ  
 DVEŘE V PROVEDENÍ EI30 Sm DP1

ROZMĚRY ROZVADEČE:  
 V2000x23600xh300  
 min. IP43/20

SOUSTAVA:  
 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN–S

PRIVODY:  
 VRACHEM

VÝVODY:  
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2

ZAKLADNÍ:  
 AUTOMATICKÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ:  
 AUTOMATICKÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE  
 A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

112	112/1	113	113/1	114	114/1
WL	WL	WL	WL	WL	WL
PRŮřasyFe-J 3x45	PRŮřasyFe-J 3x45	PRŮřasyFe-J 3x45	PRŮřasyFe-J 3x45	PRŮřasyFe-J 3x45	PRŮřasyFe-J 3x45
osvětlení	tlučka chodba	osvětlení	tlučka chodba	osvětlení	tlučka schodiště
chodba		chodba			