

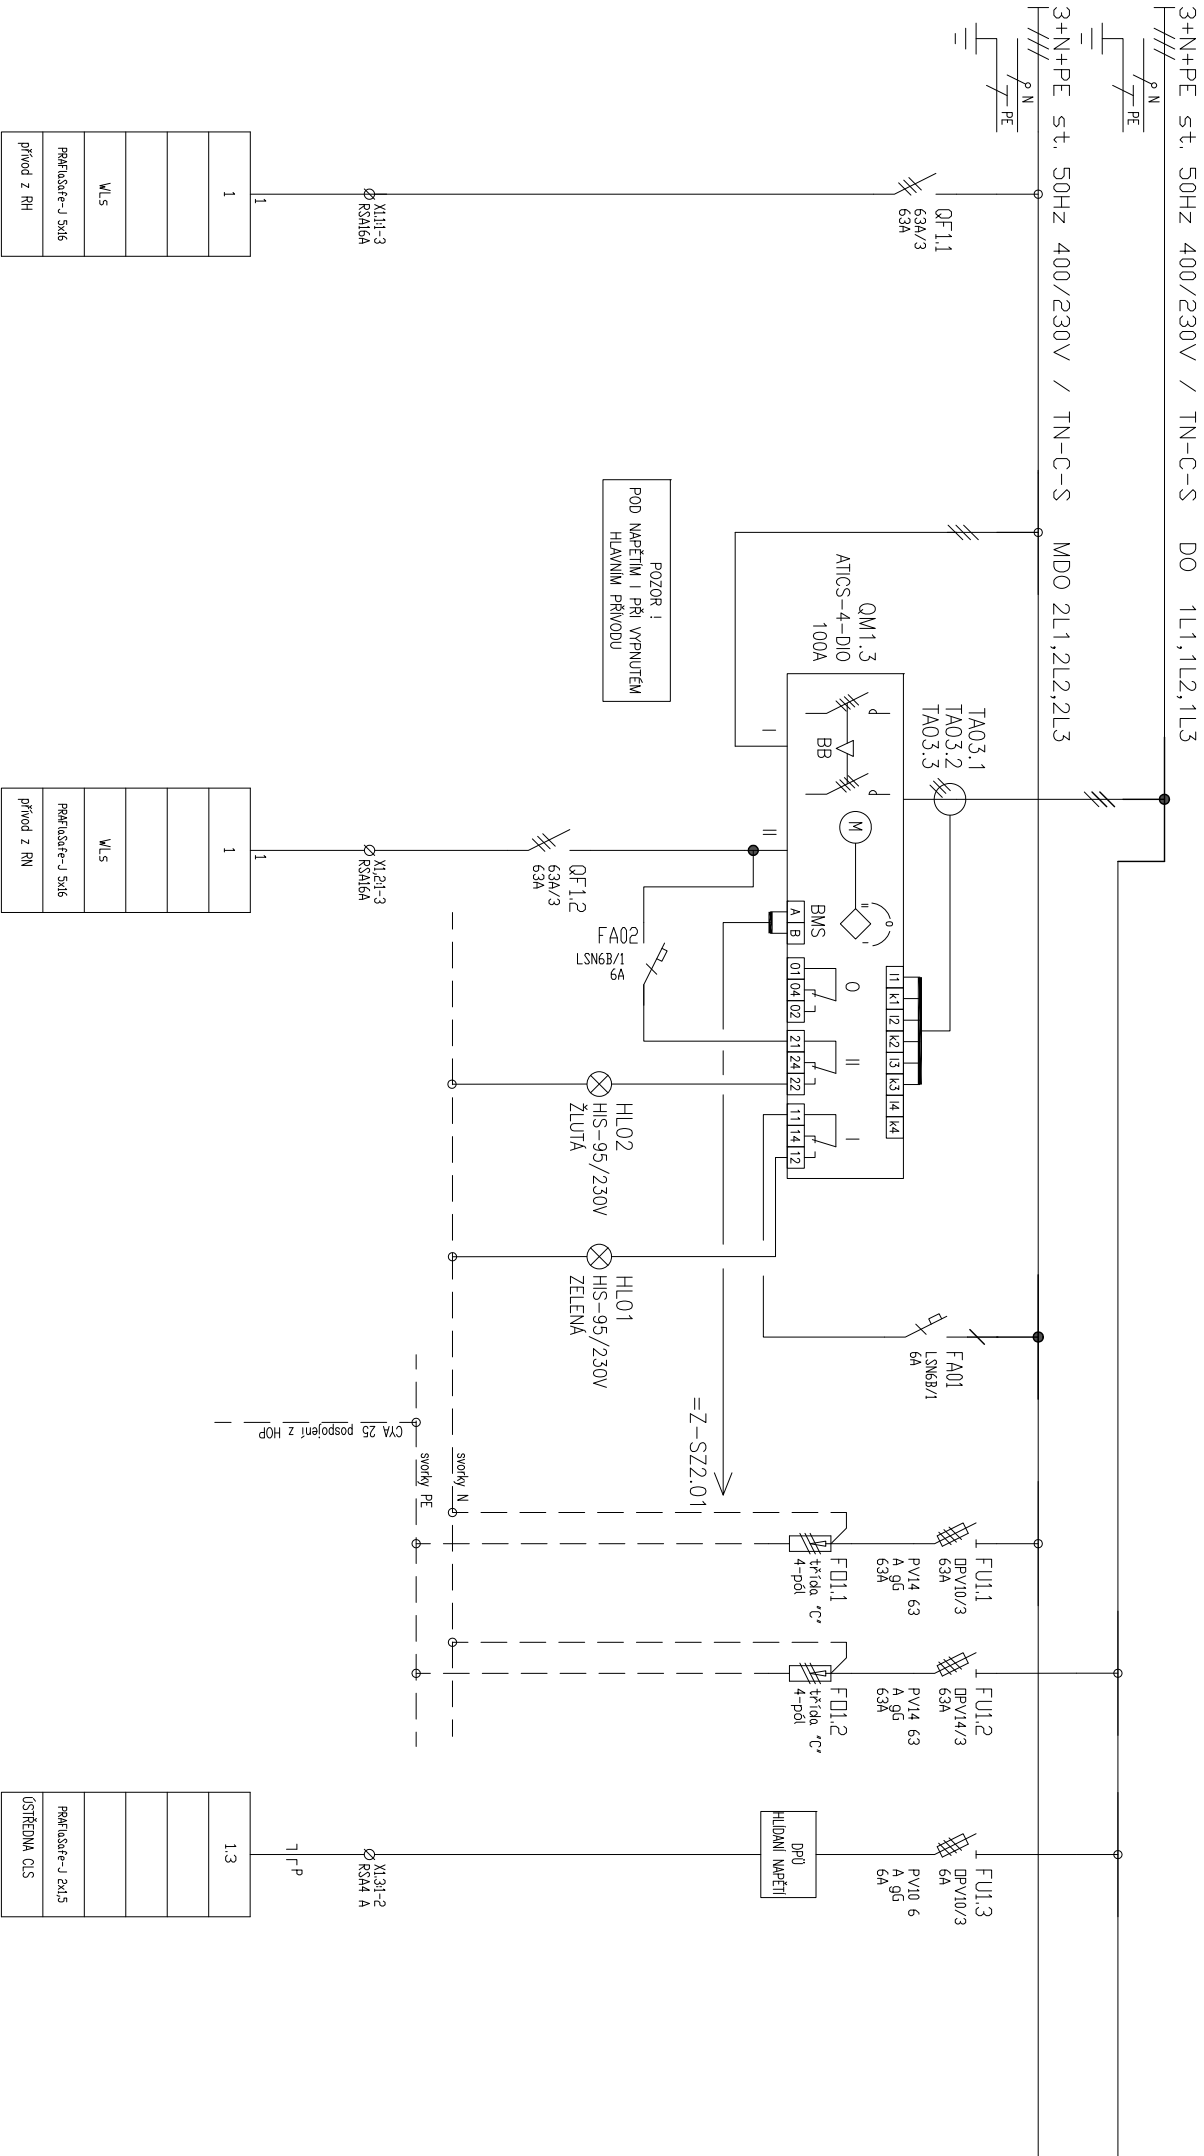
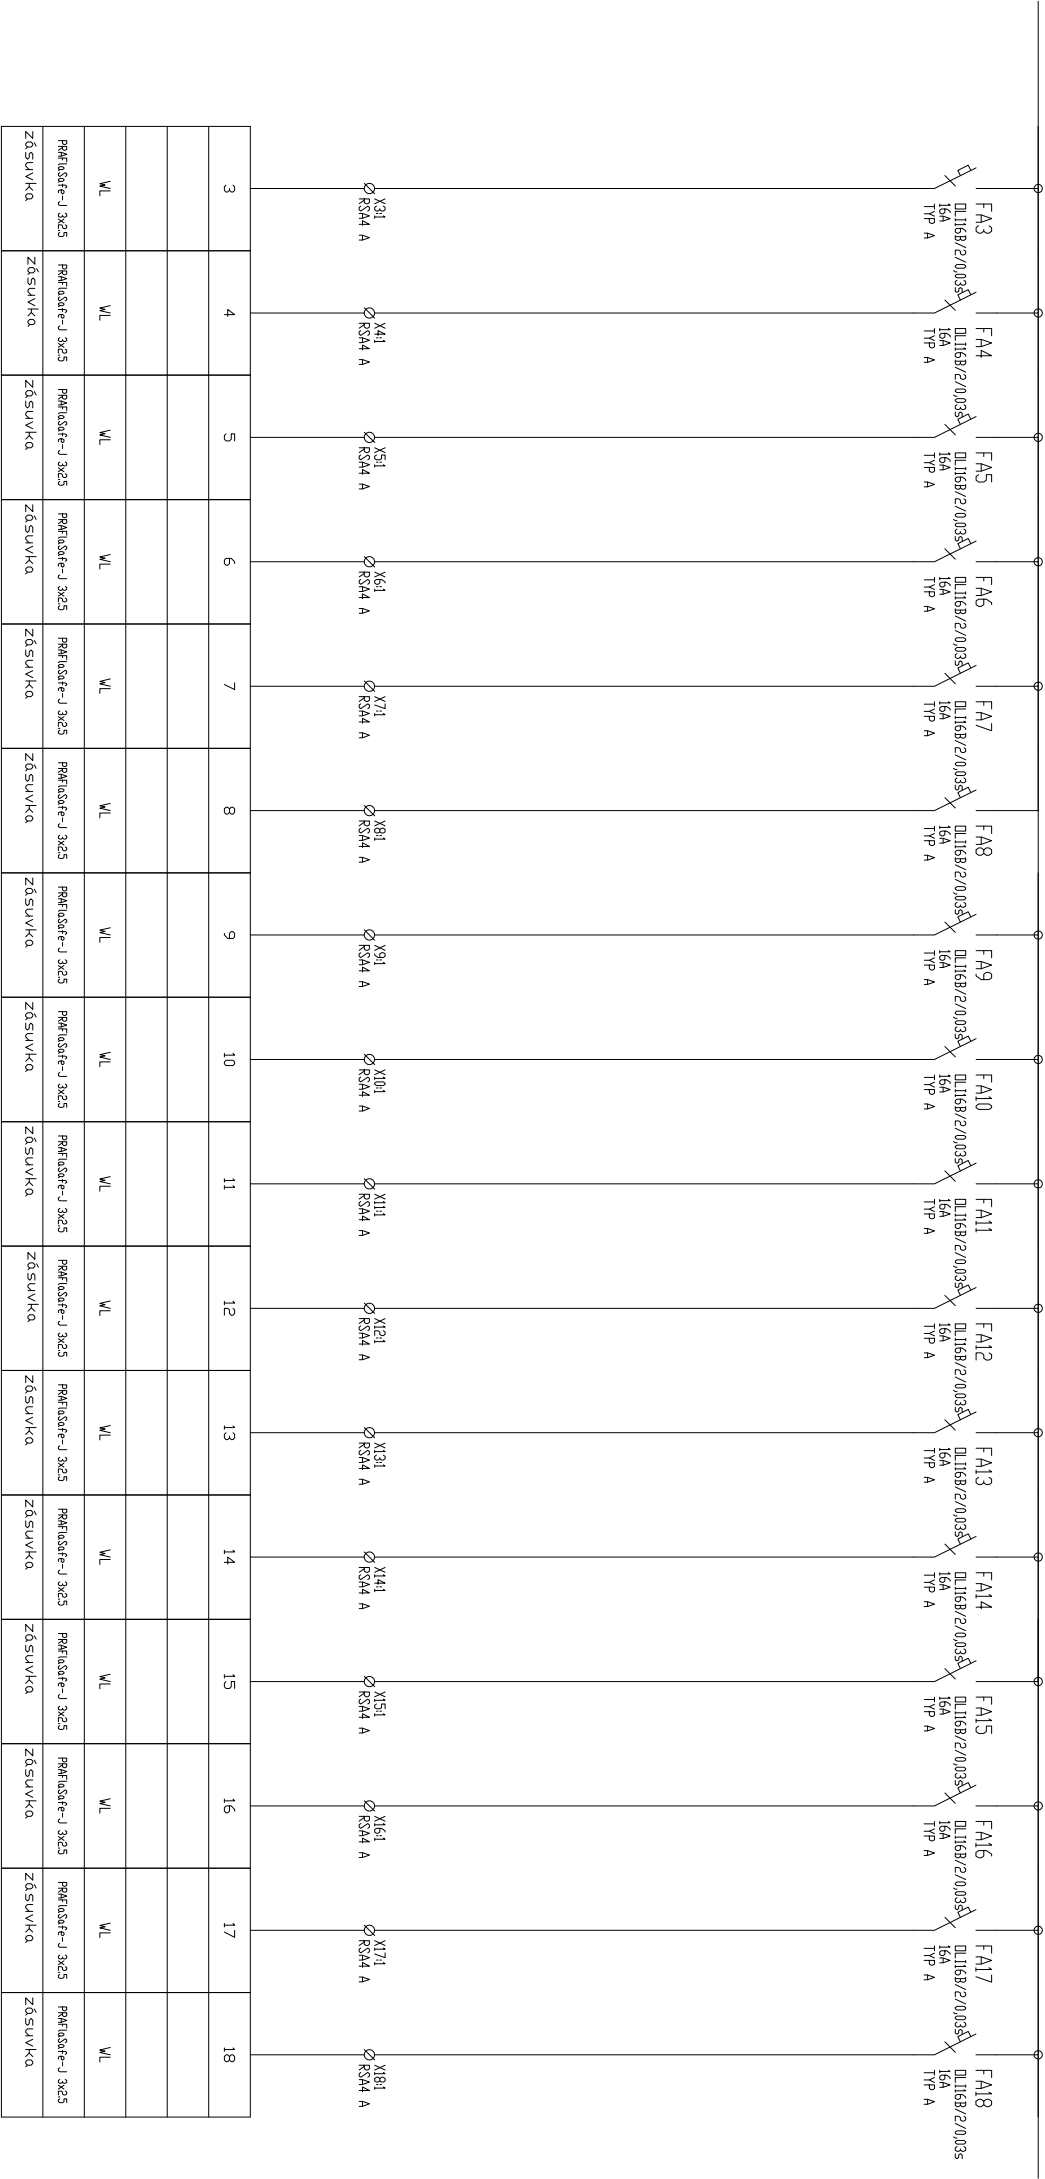
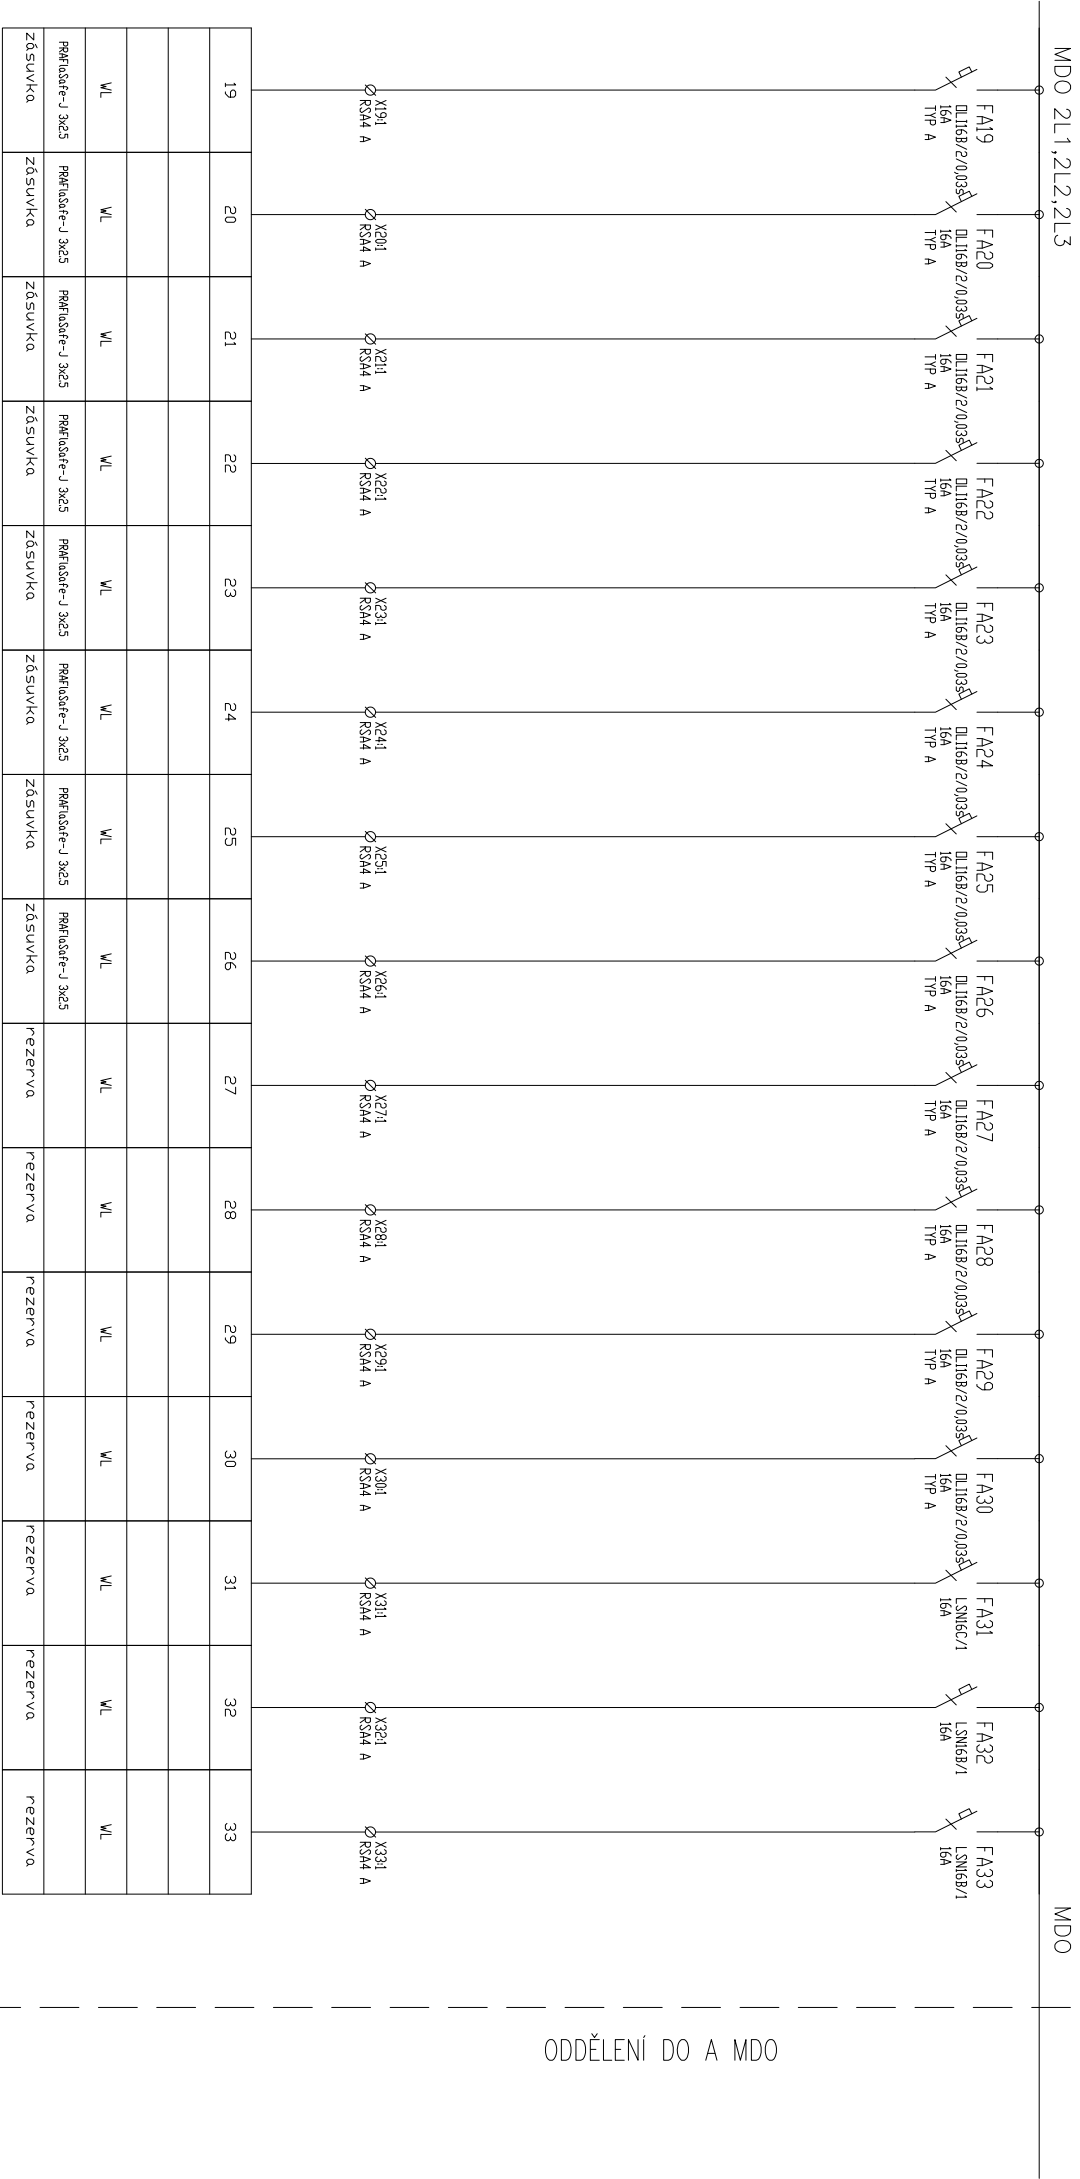



INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC, p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÚŽNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LÚŽNÁ parc.č.: 562/9, 566/1						
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610	VÝRŠK. ČÍSLO:		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		NEMOCNICE TŘINEC	
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL						
STAVBA	NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy			STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)			
		ZAK. ČÍSLO :		EM. 2020 - 196			
		DATUM:		02/2021			
D1.01/4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA							
OBJEKT		SO 01 • pavilon T - REHABILITACE				Č. VÝKRESU: D1. 01/4.4	
NÁZEV VÝKRESU		ROZVADĚČ RMS2.1				MĚŘÍTKO : 1: - 17	




MDO 2L1,2L2,2L3






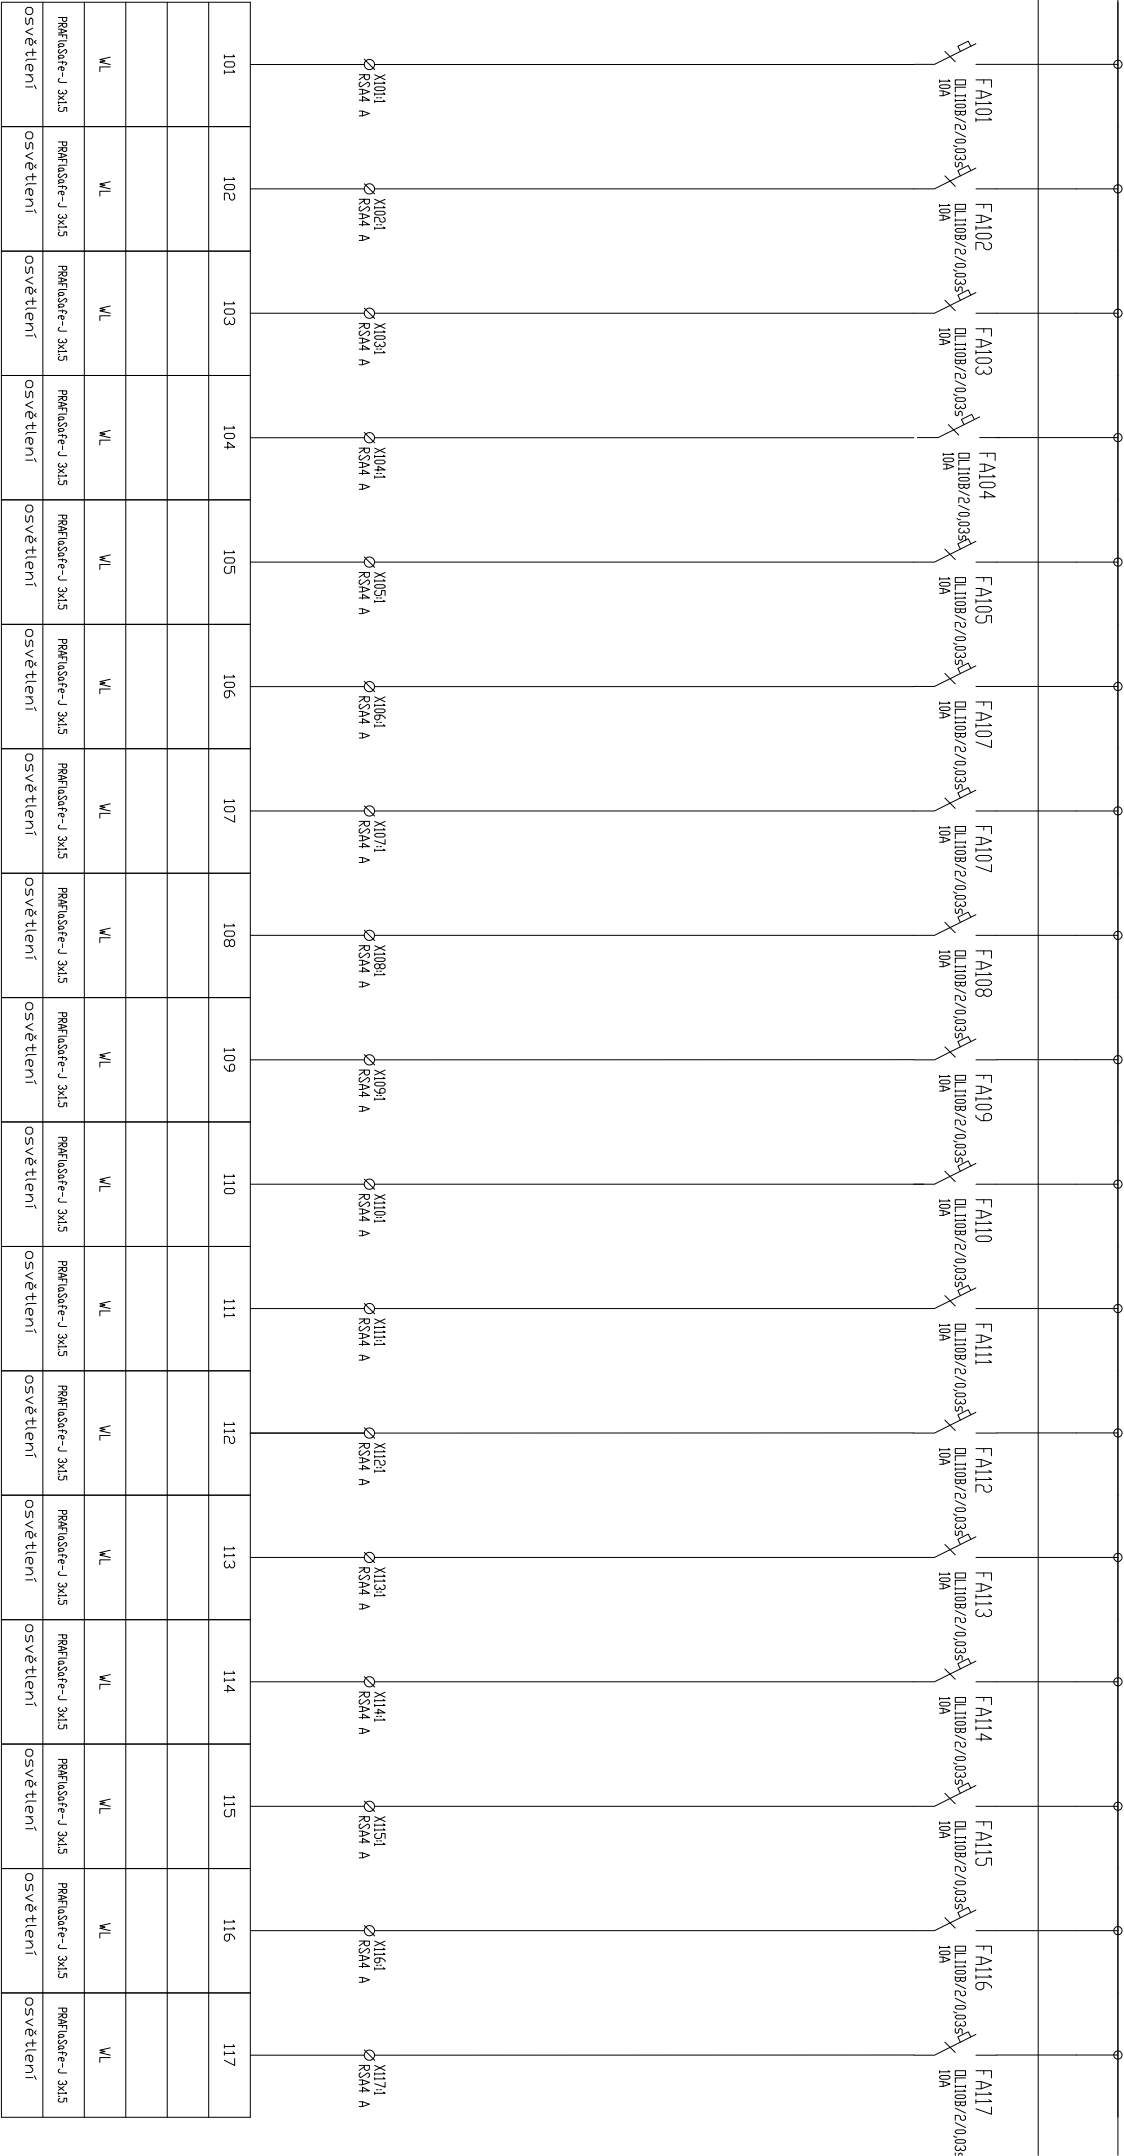

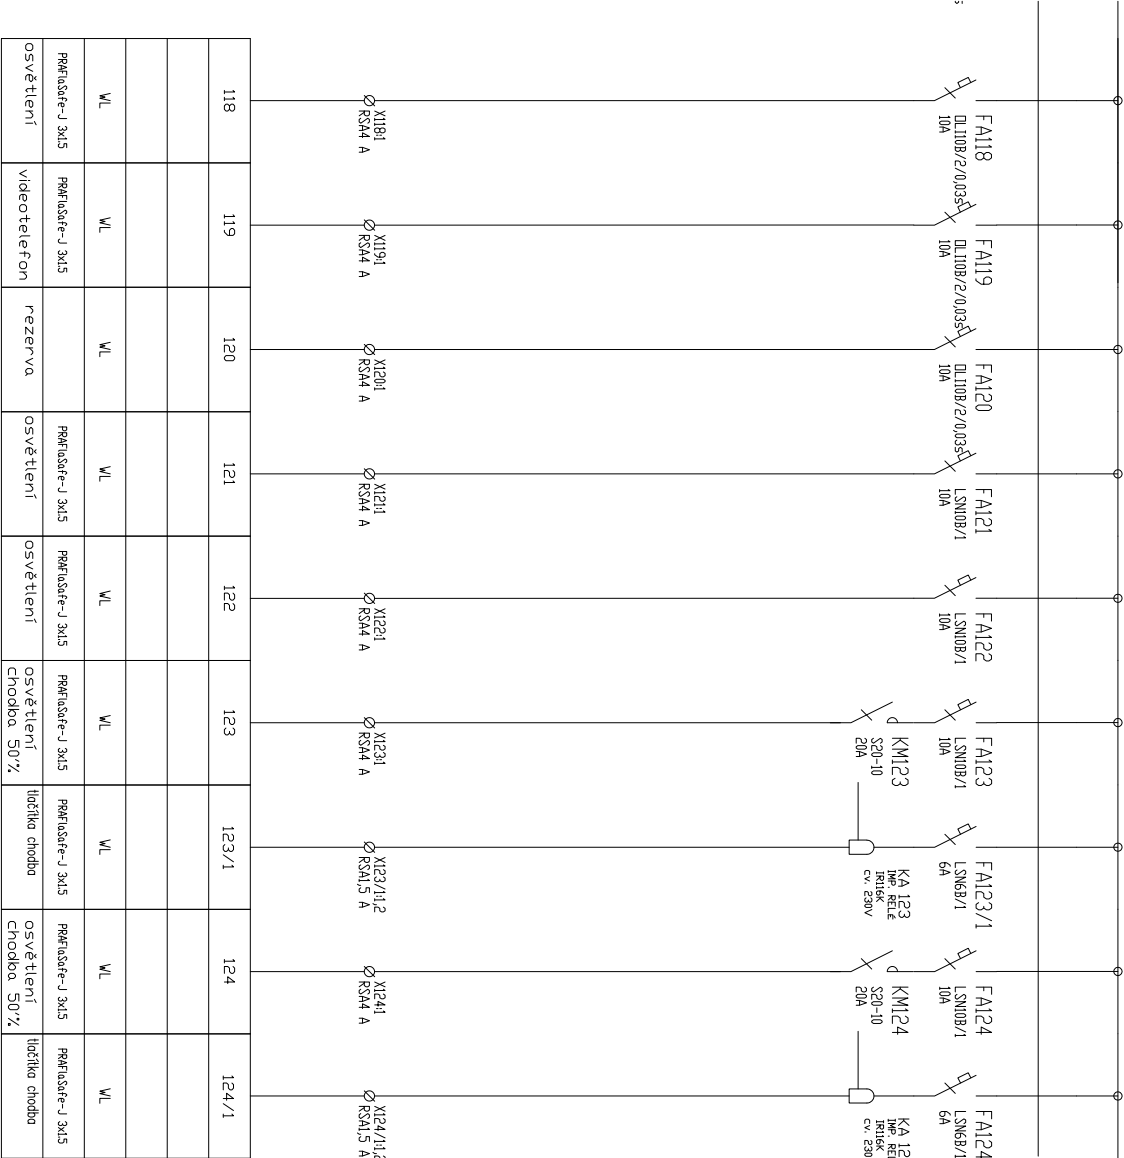

118	119	120	121	122	123	123/1	124	124/1
VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL
PPAFasafe-J 3x15	PPAFasafe-J 3x15		PPAFasafe-J 3x15	PPAFasafe-J 3x15	PPAFasafe-J 3x15	PPAFasafe-J 3x15	PPAFasafe-J 3x15	PPAFasafe-J 3x15
osvětlení	videotelefon	rezerva	osvětlení	osvětlení	osvětlení	tláčítka chodba	osvětlení	tláčítka chodba



ROZVADĚČ:
DVEŘE V PROVEDENÍ E130 Sm DP1

ROZMĚRY ROZVADĚČE:
KRYTÍ:
V2000x2860xh300
min. IP43/20

SOUSTAVA:
PRIVODY:
VÝVODY:
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
ZAKLADNÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVYŠENÁ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNJICIM POSPOJOVÁNÍM