






INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC, p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÚŽNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:															
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: DOLNÍ LÚŽNÁ parc.č.: 562/9, 566/1																	
PROJEKTANT PROFESE:		ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610		VÝKRSK. ČÍSLO:		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4																
5	6	7	8																
9	10	11	12																
VYPRACOVAL		ING. JOSEF NEZVAL				NEMOCNICE TŘINEC													
STAVBA		NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU:		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)													
				ZAK. ČÍSLO :		EM. 2020 - 196													
				DATUM:		02/2021													
D1.01/4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA																			
OBJEKT		SO 01 • pavilon T - REHABILITACE				Č. VÝKRESU: D1. 01/4.4													
NÁZEV VÝKRESU		ROZVADĚČ RMS1.2				MĚŘÍTKO : 1: - 16													


MDO 2L1,2L2,2L3




MDO 2L1,2L2,2L3

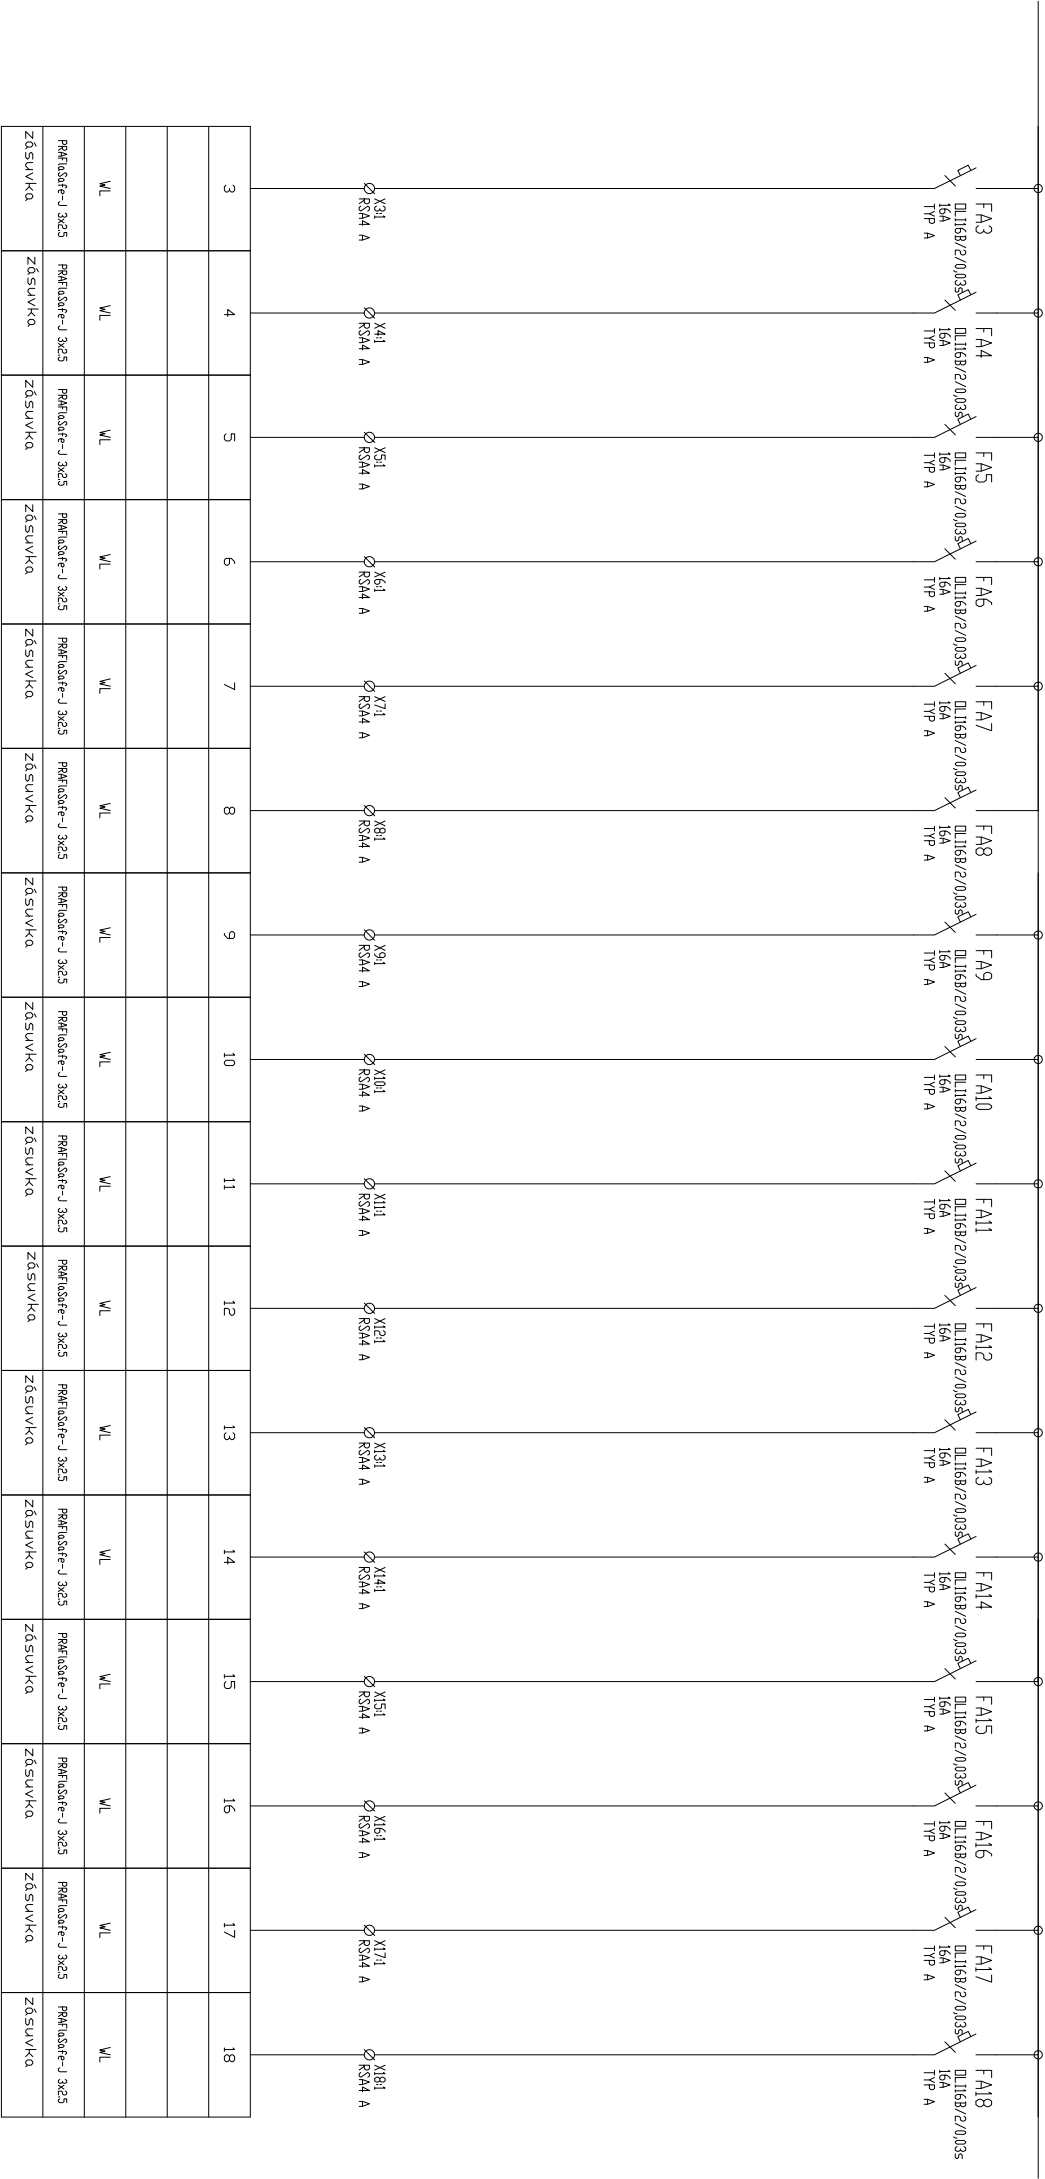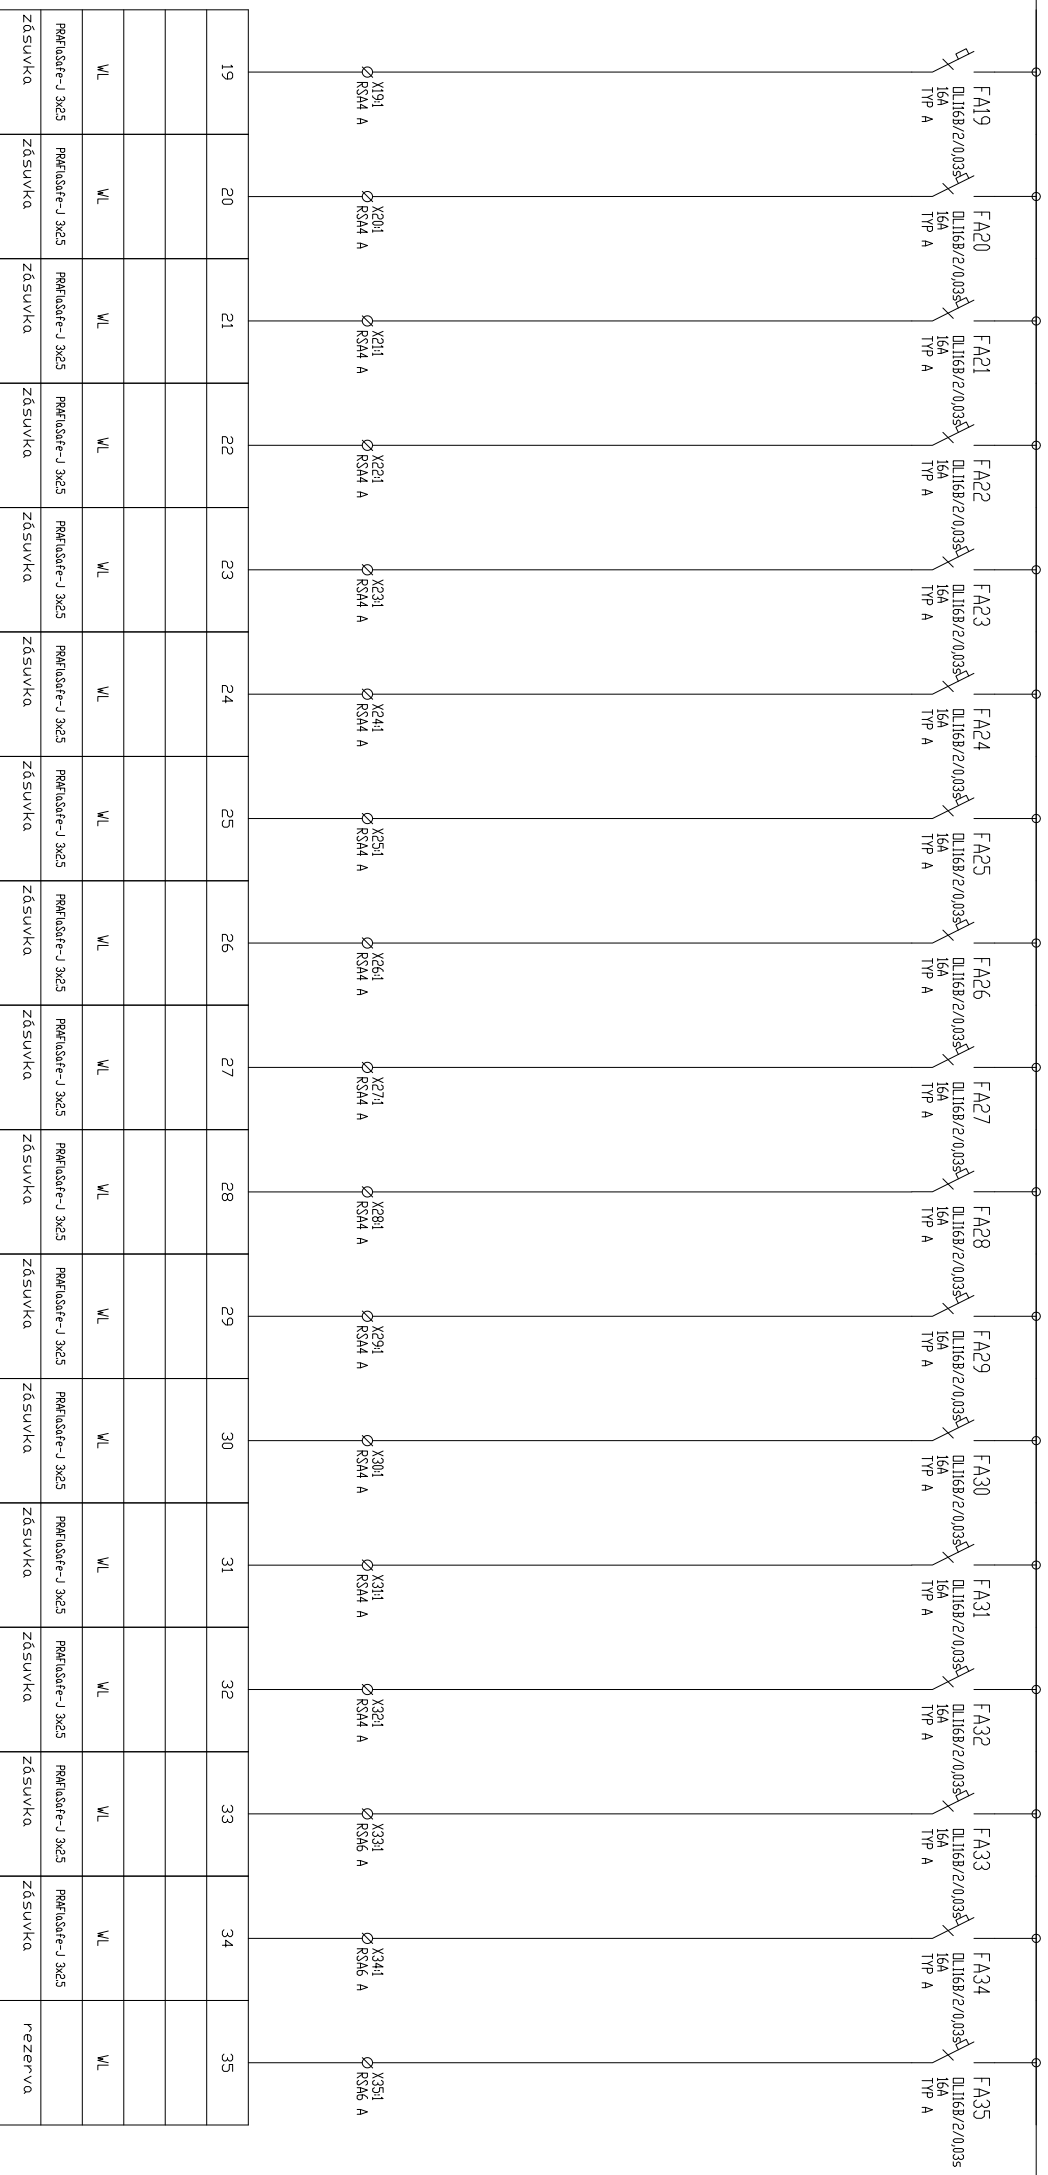

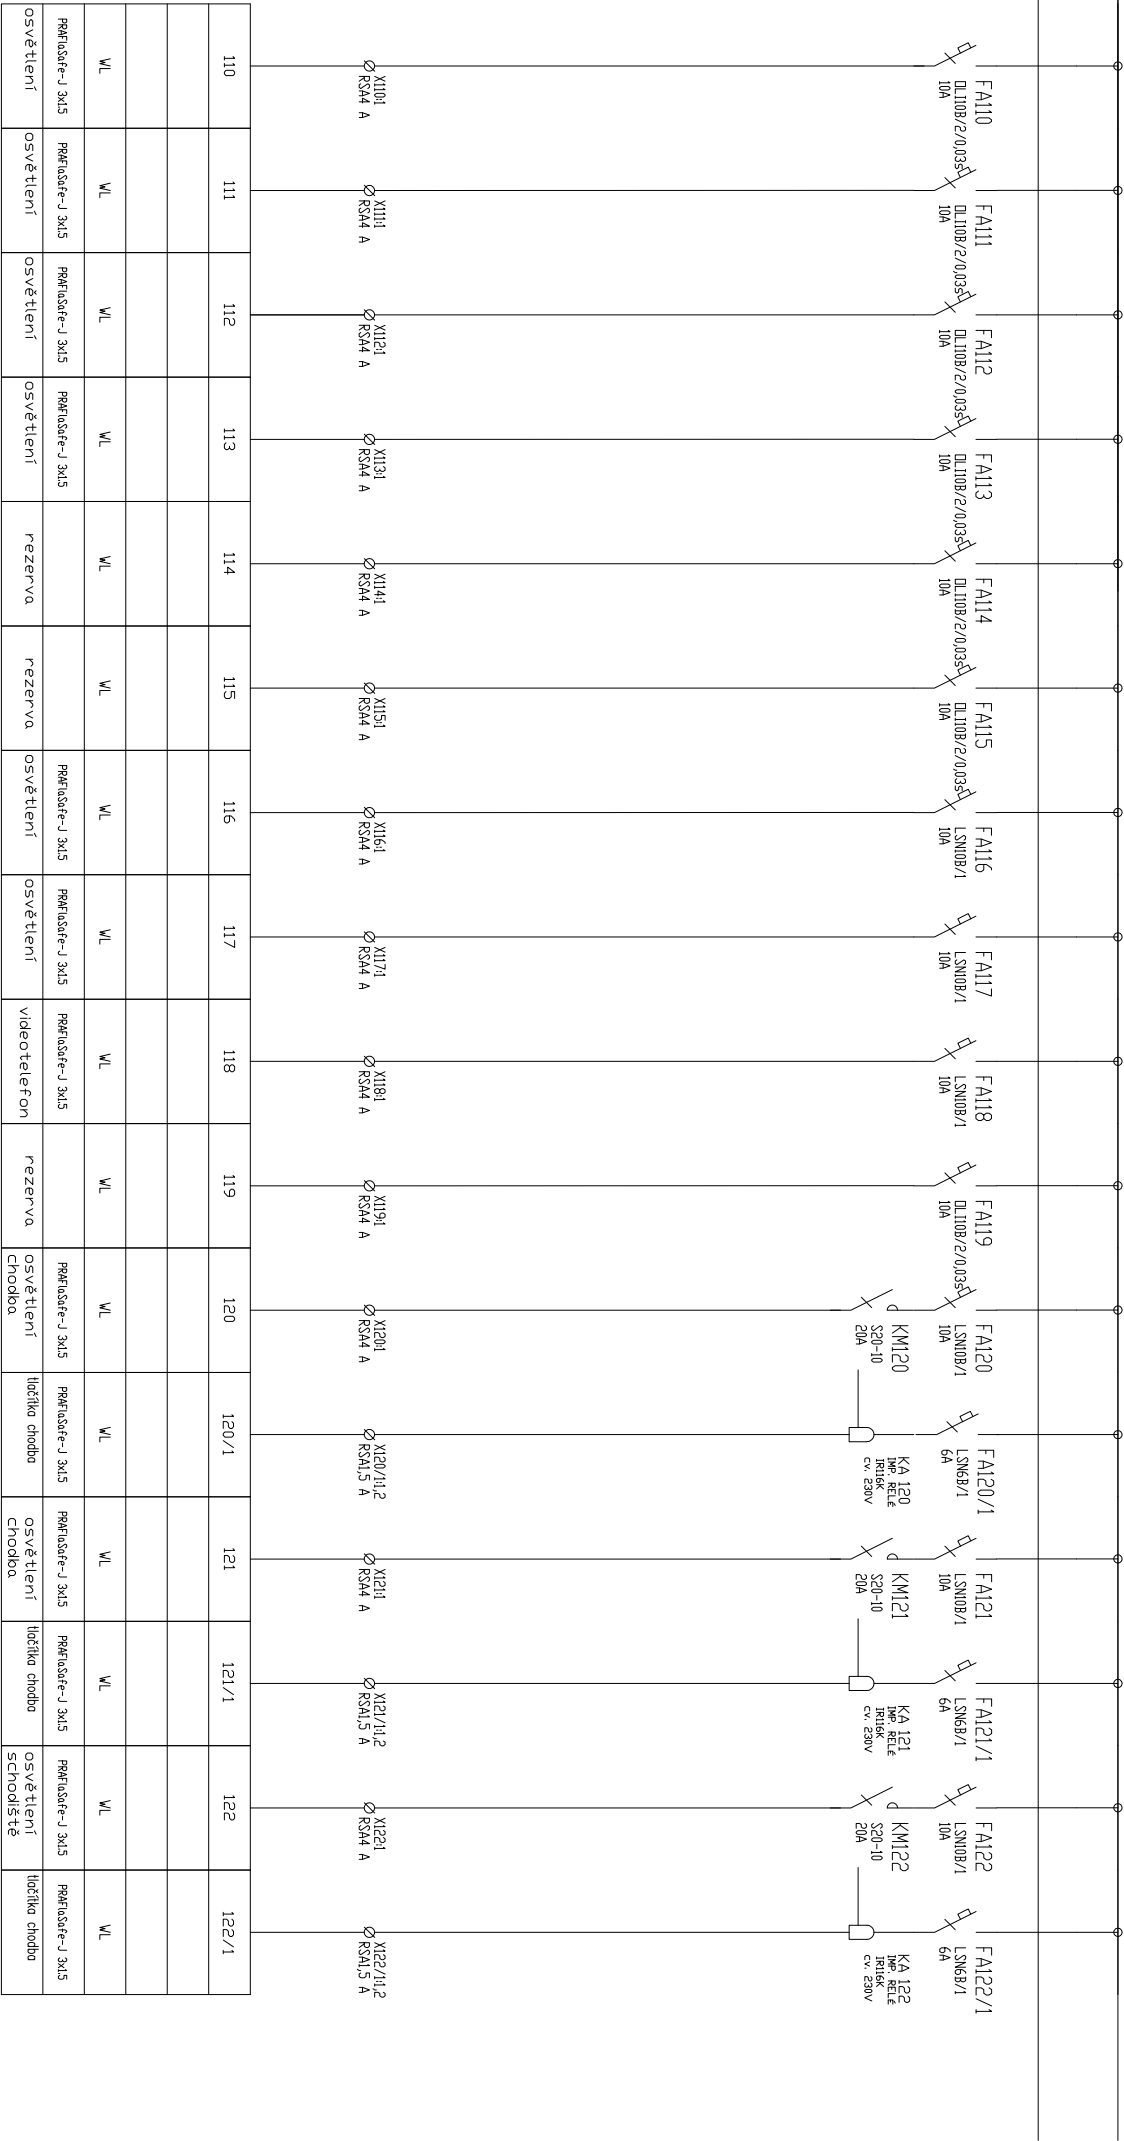



123	123/1	124	124/1
WL	WL	WL	WL
PPH1aSAFE-J 3x15	PPH1aSAFE-J 3x15	PPH1aSAFE-J 3x15	PPH1aSAFE-J 3x15
osvětlení chodba 50%	tlučtíka chodba	osvětlení chodba 50%	tlučtíka chodba



ROZVADĚČ:
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ DO STĚNY
DVEŘE V PROVEDENÍ E130 Sm DP1

ROZMĚRY ROZVADĚČE:
V2000x25600xh300
min. IP43/20

SOUSTAVA:
3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PRÍVODY:
VRČHEM

VÝVODY:
VRČHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVŠŤENÁ:
A DOPLNĚNÍM POSPOJOVÁNÍM