

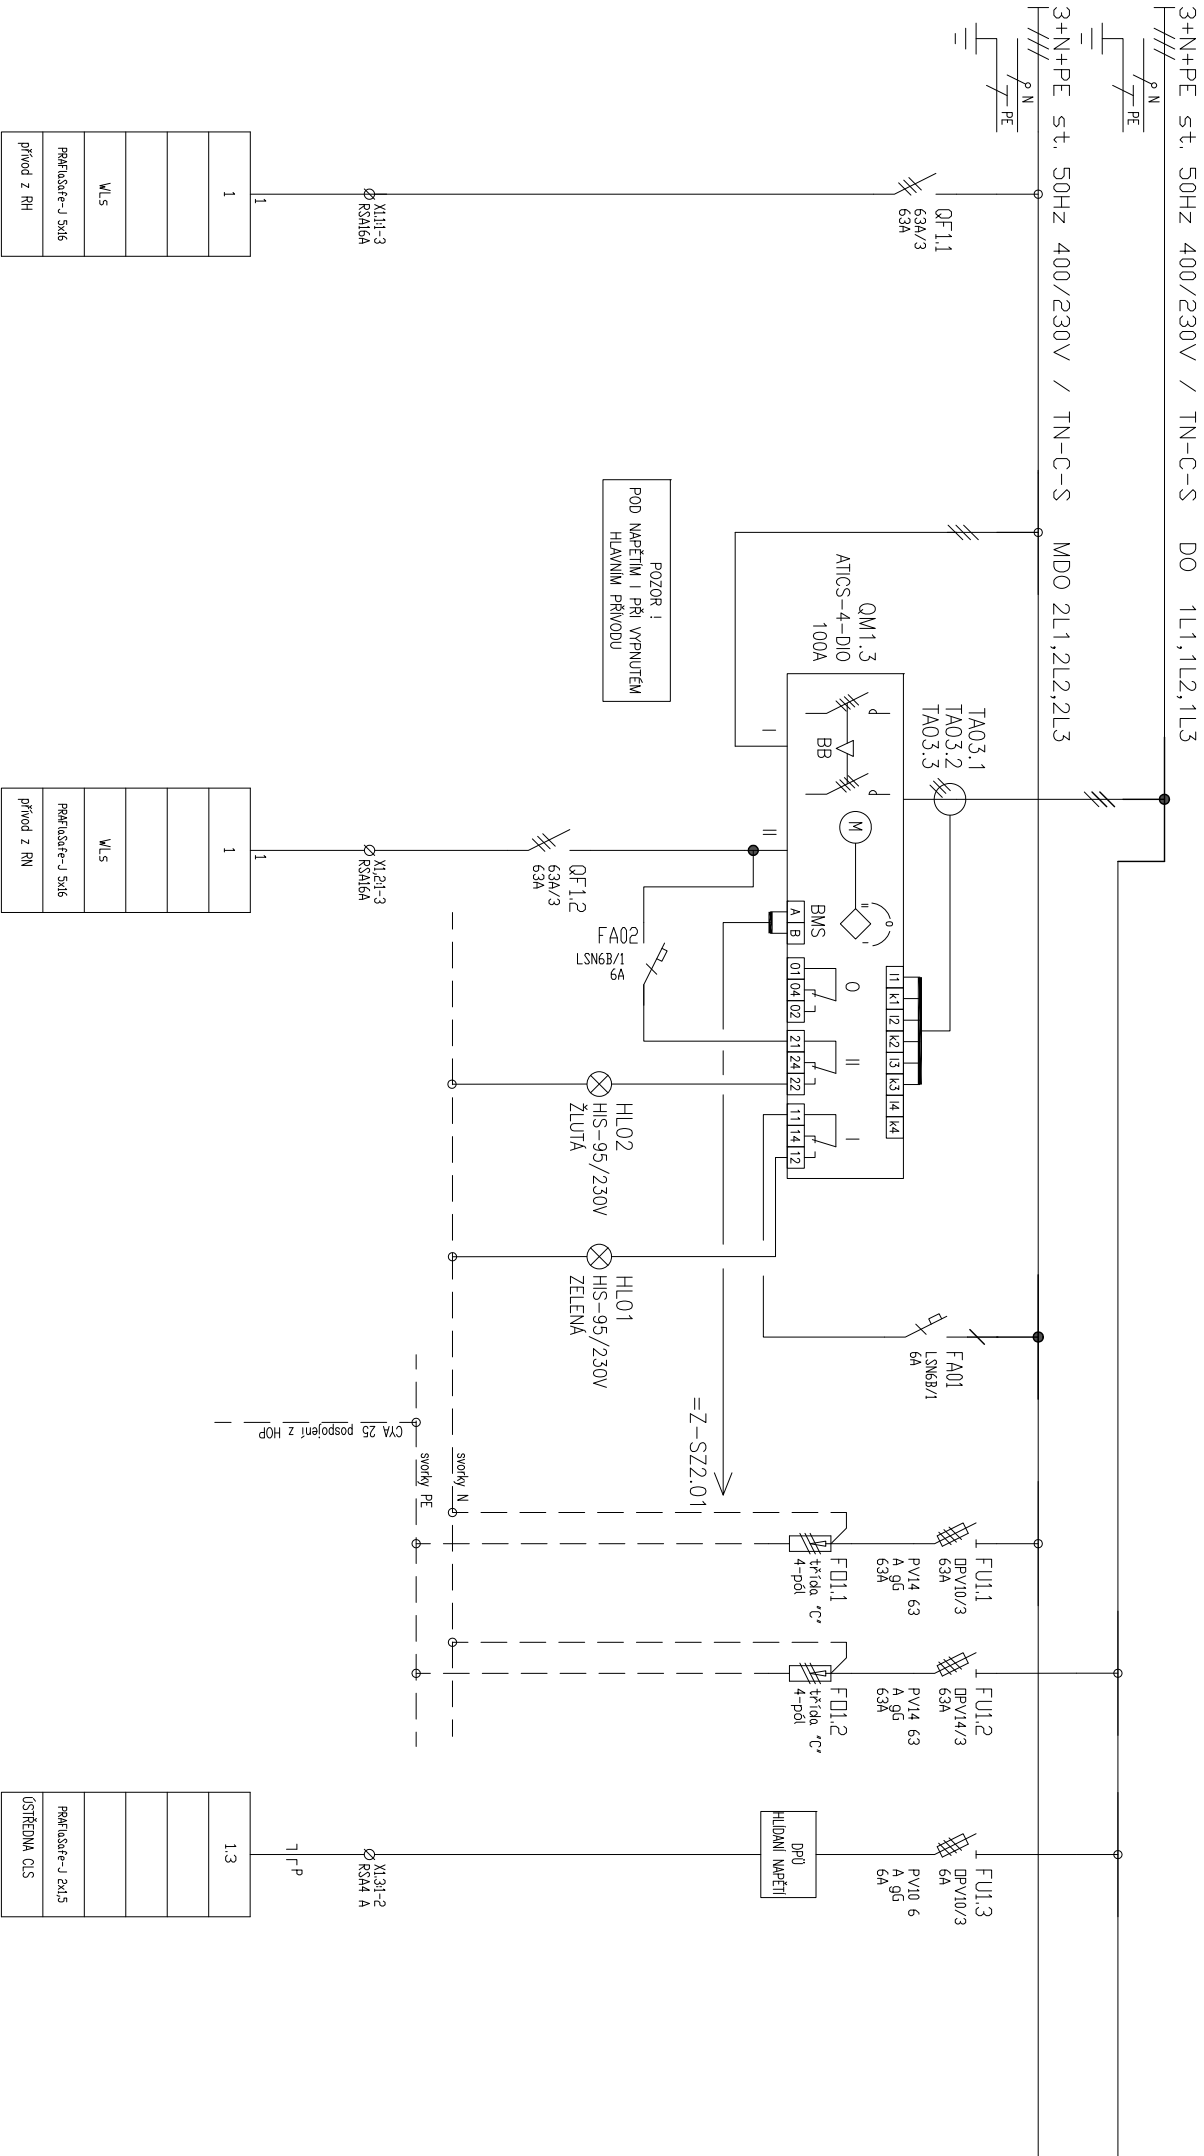
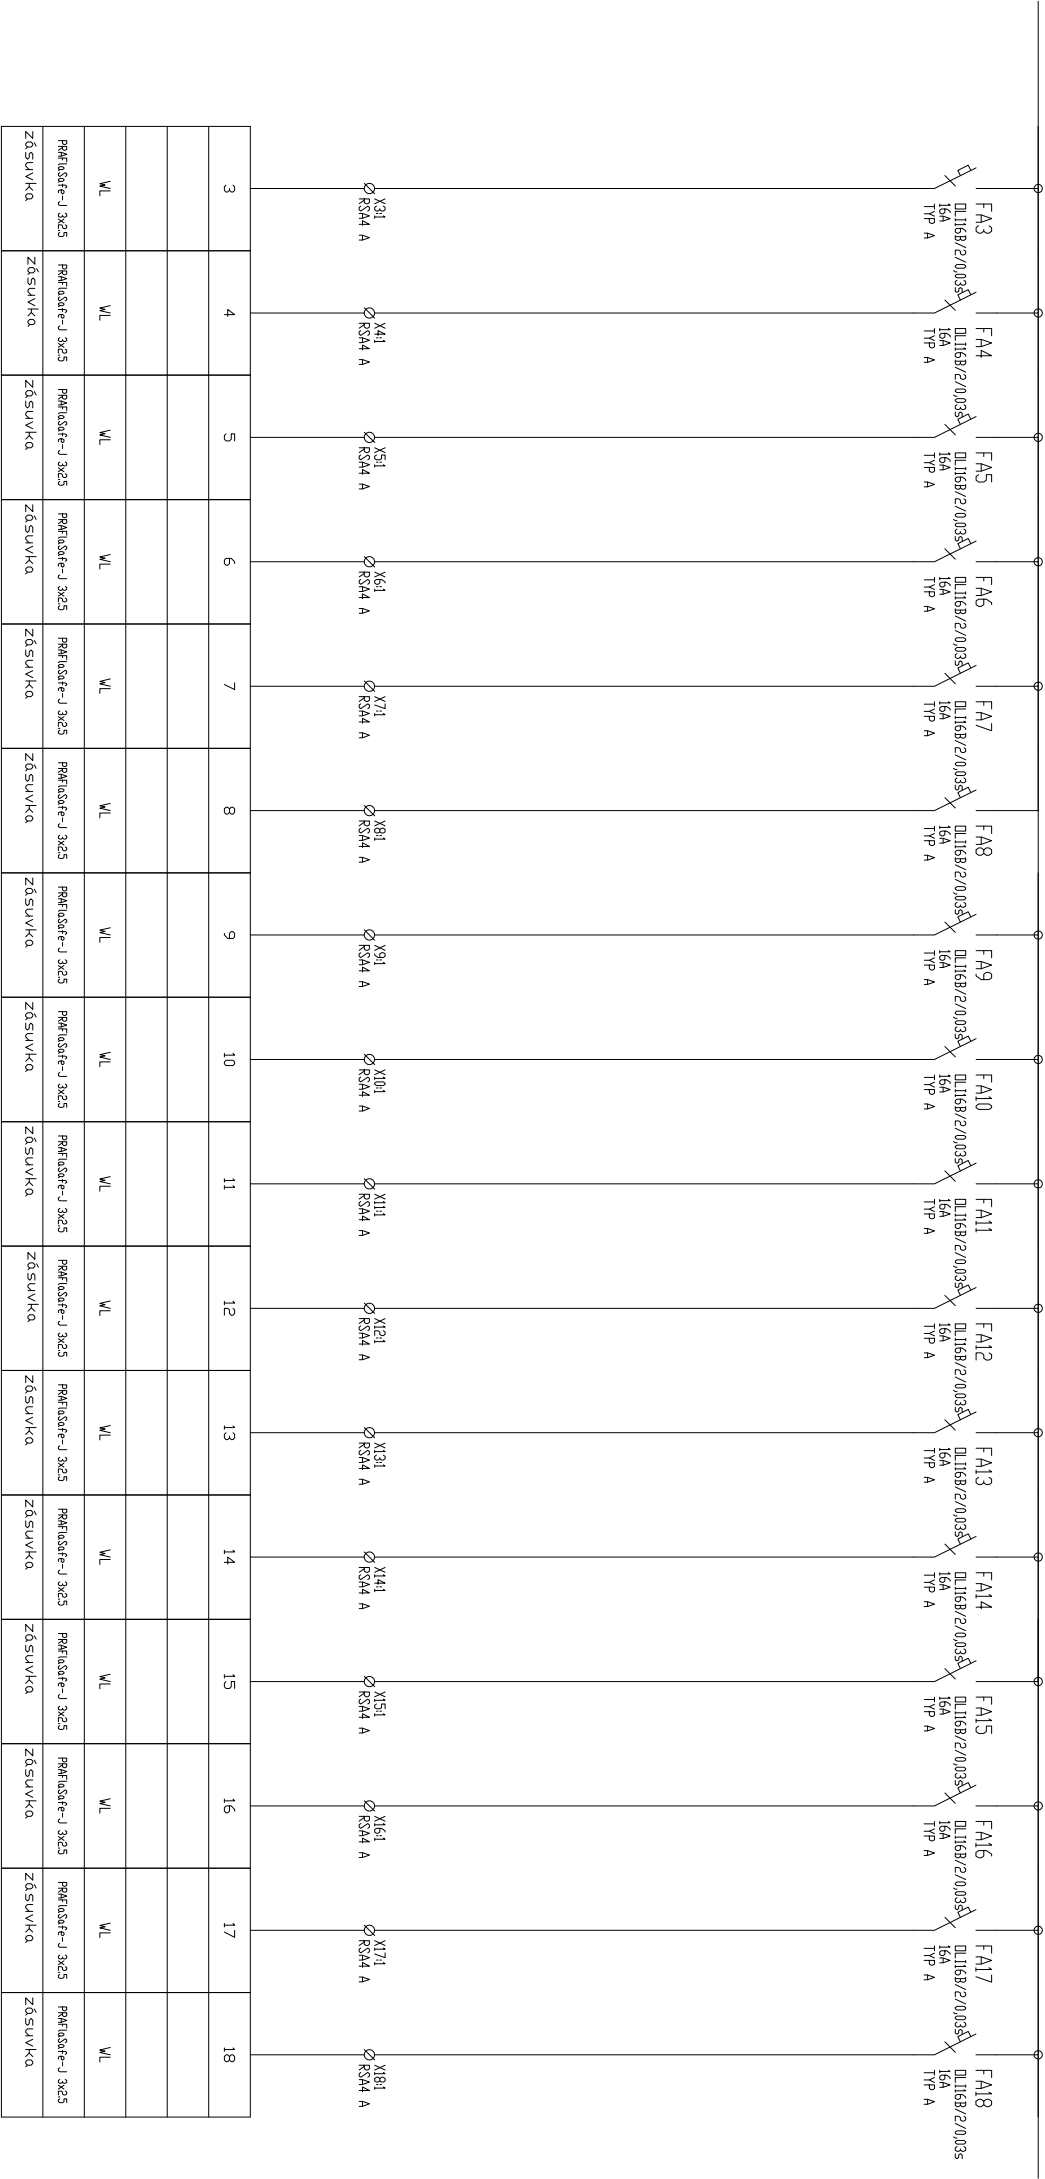



INVESTOR:		NEMOCNICE TRINEC, p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÚŽNÁ TRINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
MÍSTO STAVBY:	k.d.: DOLNÍ LÚŽNÁ parc.č.: 562/9, 566/1						
PROJEKTANT PROFESE:	ING. JOSEF NEZVAL KONTAKT: +420 605310610	VÝKRSK. ČÍSLO:		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		NEMOCNICE TRINEC	
VYPRACOVAL	ING. JOSEF NEZVAL						
STAVBA	NEMOCNICE TRINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy			STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)			
		ZAK. ČÍSLO :		EM. 2020 - 196			
		DATUM:		02/2021			
D1.01/4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA							
OBJEKT		SO 01 • pavilon T - REHABILITACE				Č. VÝKRESU: D1. 01/4.4	
NÁZEV VÝKRESU		ROZVADĚČ RMS2.2				MĚŘÍTKO : 1: - 18	





MDO 2L1,2L2,2L3



MDO 2L1,2L2,2L3

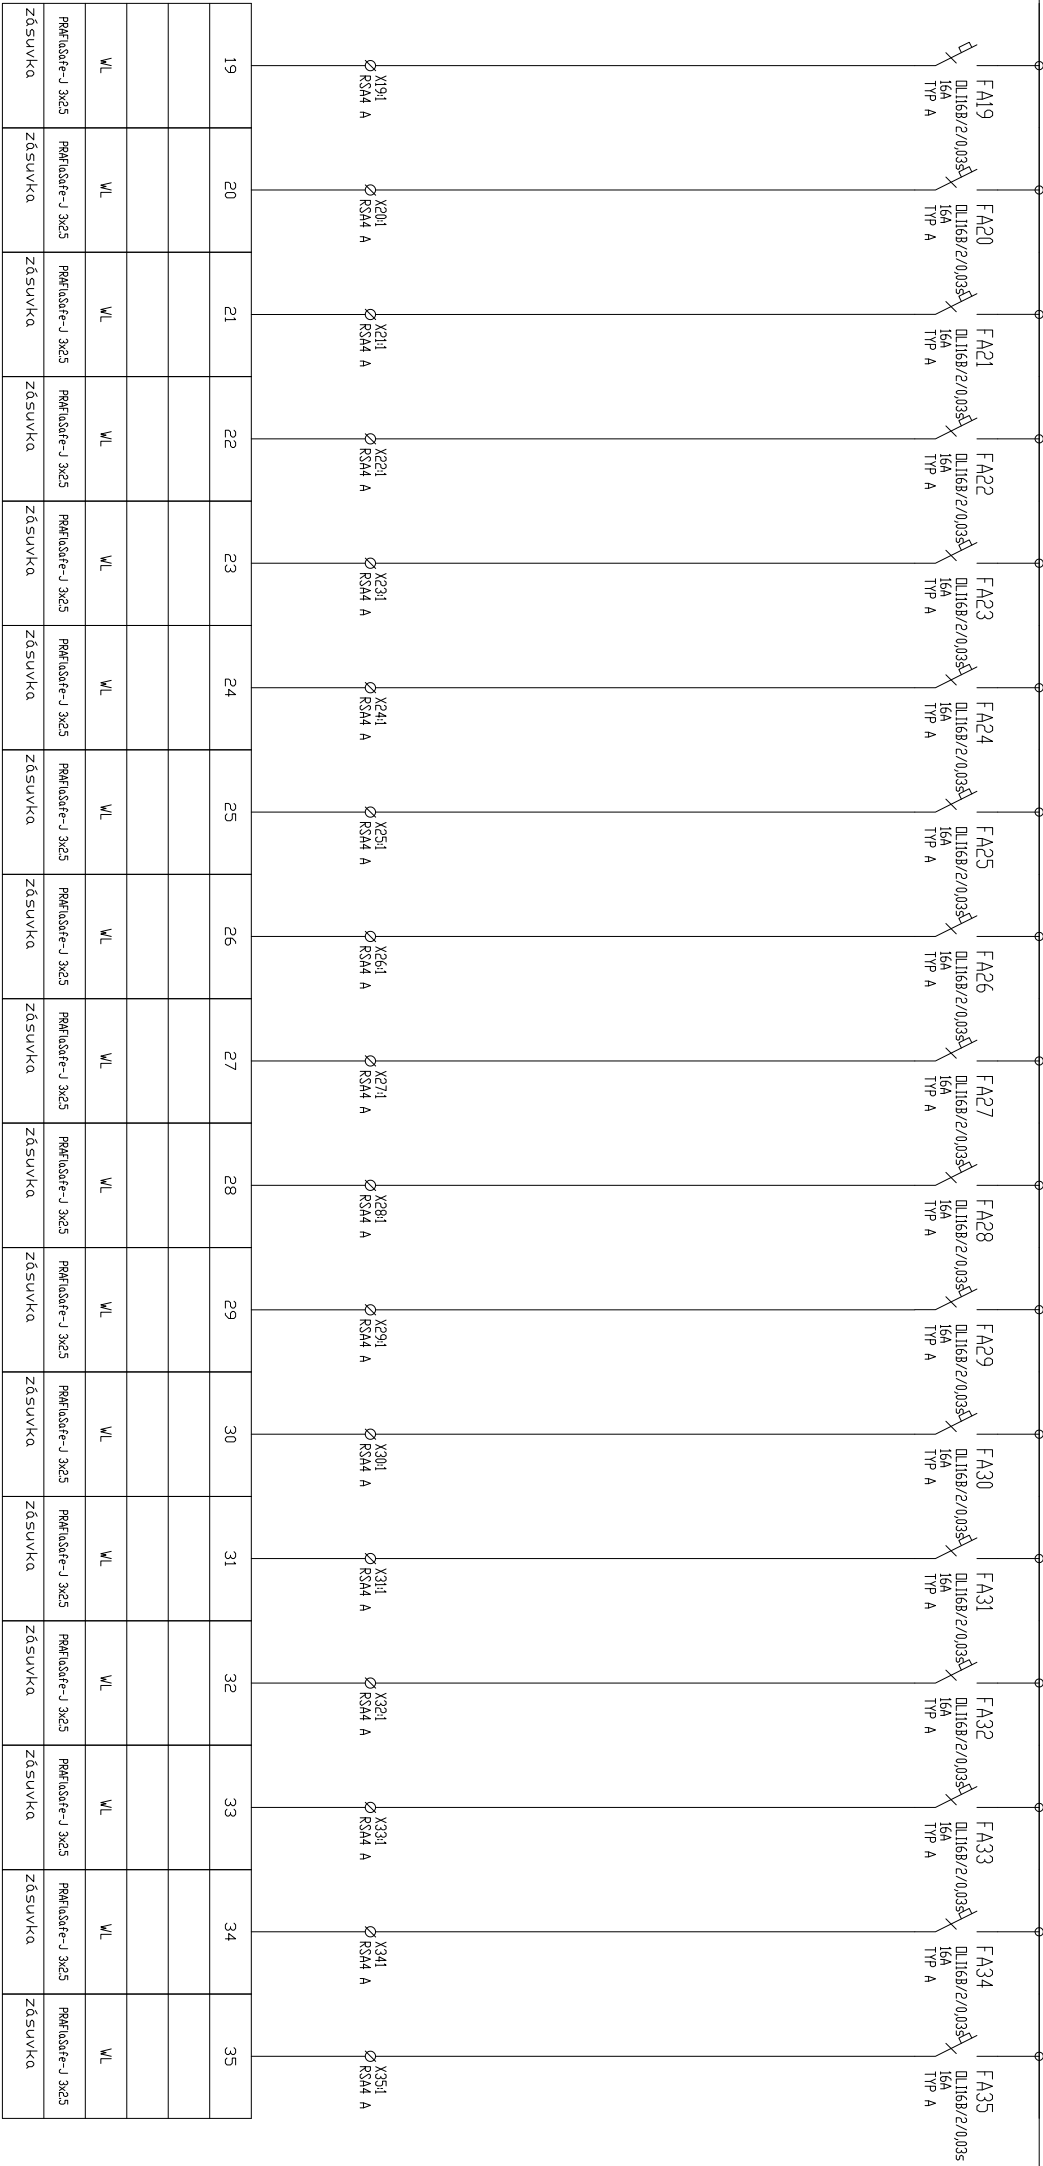

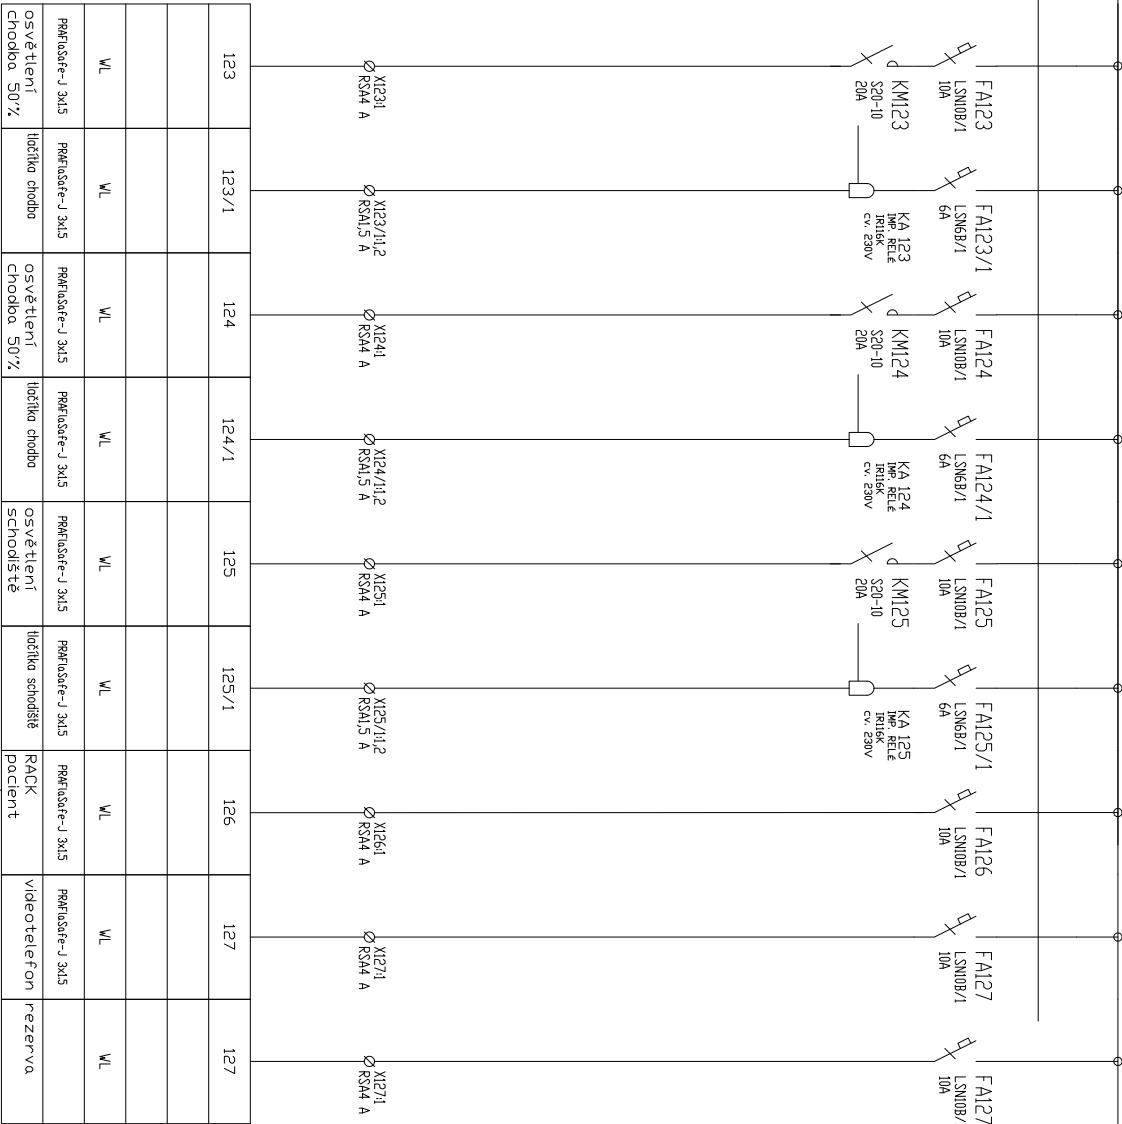

ROZVADĚČ:
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ DO STĚNY
DVEŘE V PROVEDENÍ EI30 Sm DP1

ROZMĚRY ROZVADĚČE:
V2000x25600x300
KRYTÍ:
mín. IP43/20

SOUSTAVA:
3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PRÍVODY:
VRČHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2

VRČHEM

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVYŠENÁ:
A DOPLNĚNÍM POSPOJOVÁNÍM